



АСТА.42554.3.027-03 Э4

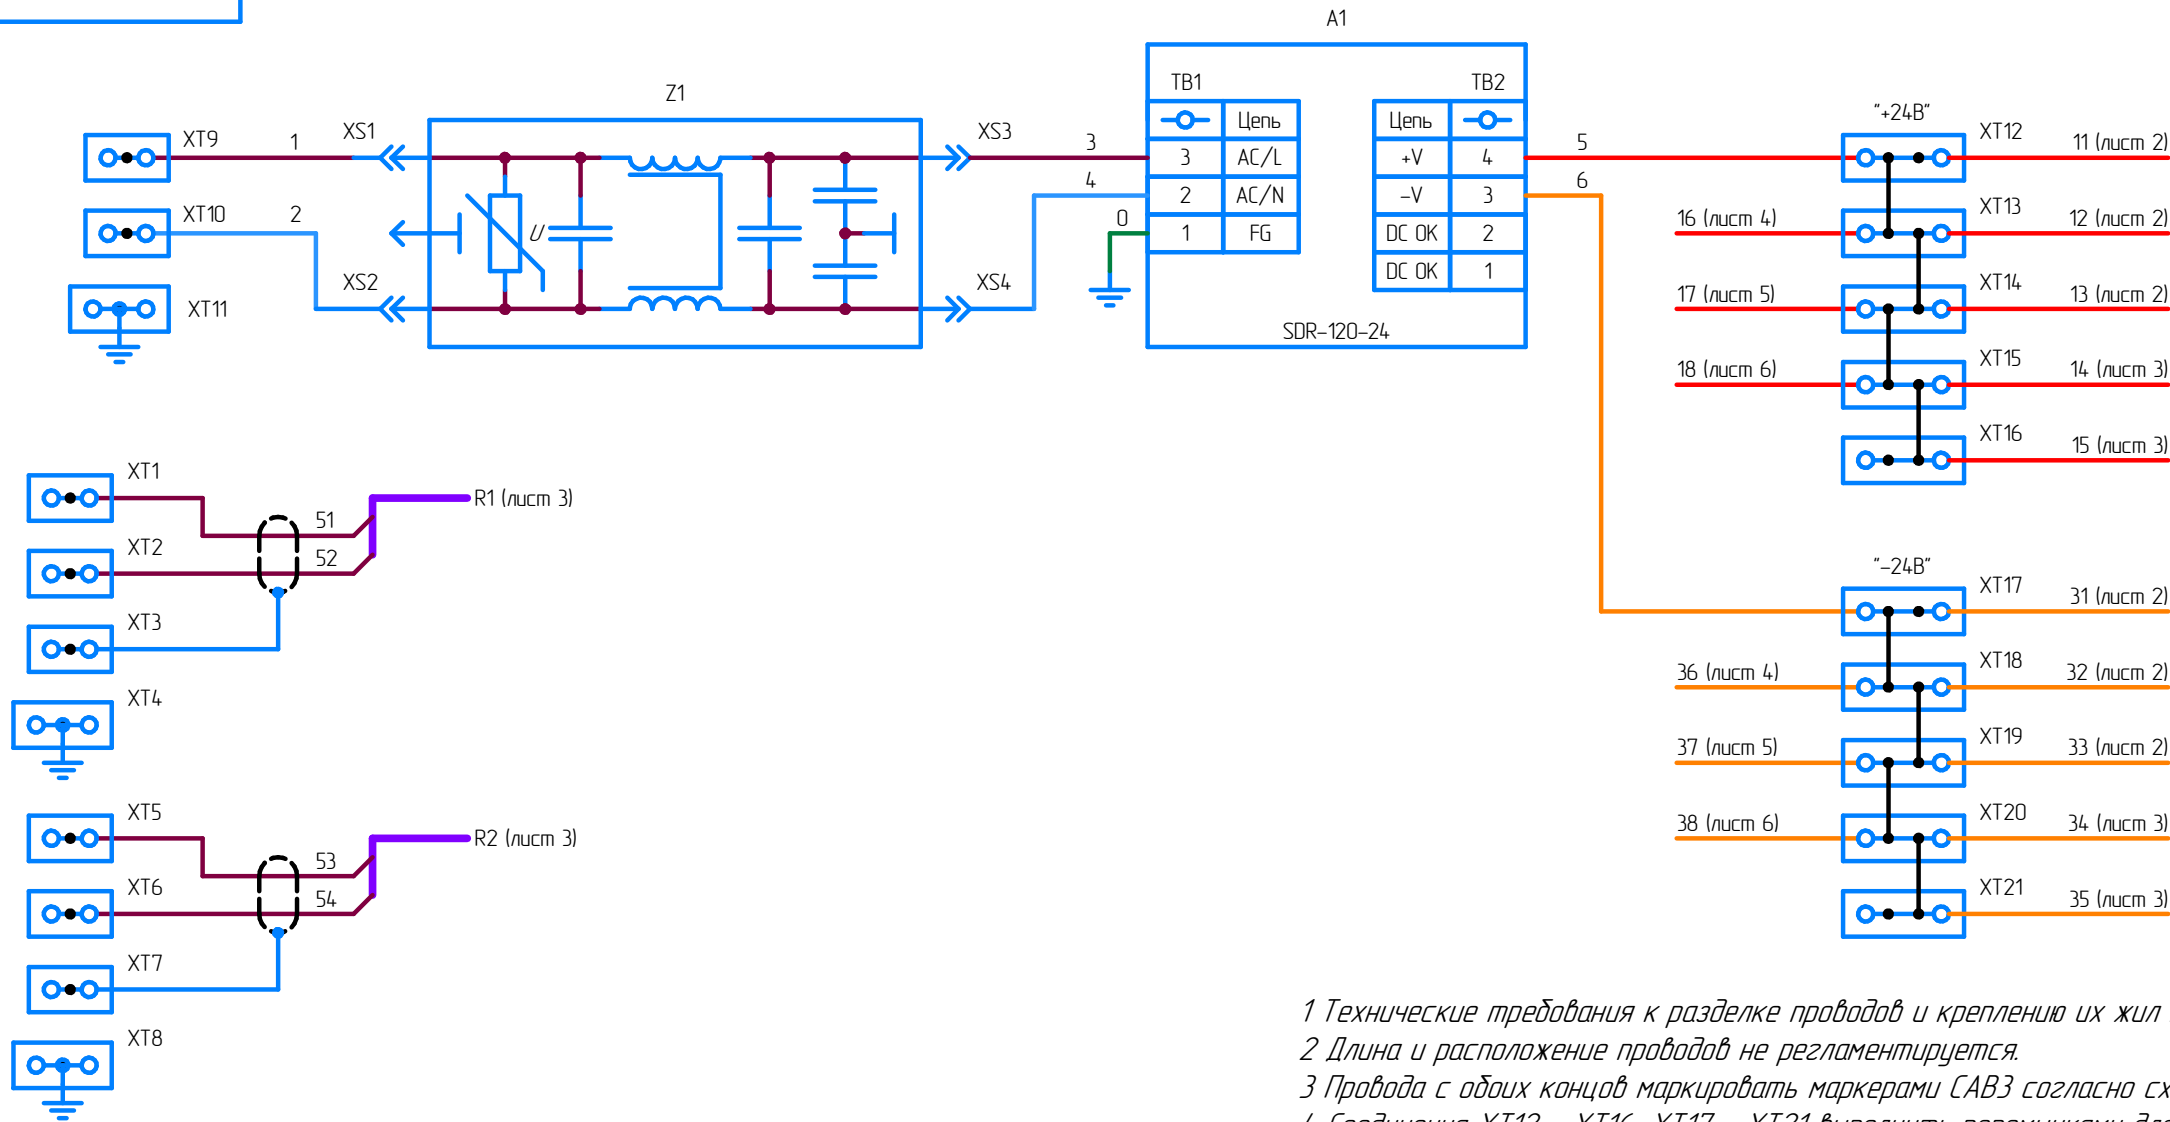

- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.  
2 Длина и расположение проводов не регламентируется.  
3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.  
4 Соединения XT12 – XT16; XT17 – XT21 выполнить перемычками для JXB-S-2.5.  
5 Монтаж цепей 1, 3 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.  
6 Монтаж цепей 2, 4 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.  
7 Монтаж цепей 5, 11, 12, 14 – 22 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.  
8 Монтаж цепей 6, 31, 32, 35 – 44 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.  
9 Монтаж цепей 13, 281 – 290 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.  
10 Монтаж цепей 33, 101 – 109, 301 – 355, 401 – 455 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.  
11 Монтаж цепей 91-94 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией зеленого цвета.  
12 Монтаж цепи 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией желто-зеленого цвета.  
13 Монтаж цепей 51 – 72 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.  
14 Концы проводов НВ4 и ПуГВ оджать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.  
15 Установить перемычки на контакты 3 и 4, 5 и 6 вилки XP10 платы А2 (ПО2).

АСТА.42554.3.027-03 Э4					Матричная панель управления и сигнализации «Посейдон-Н-Т-П-Е»		
Схема электрическая соединений					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Калнагуз			02.06.23			
Пров.	Акбашев			02.06.23			
Т.контр.							
Согл.	Логинов						
Н.контр.	Цирценс						
Утв.	Несин						
					Лист	1	Листов 13
					ООО "СТАЛТ"		

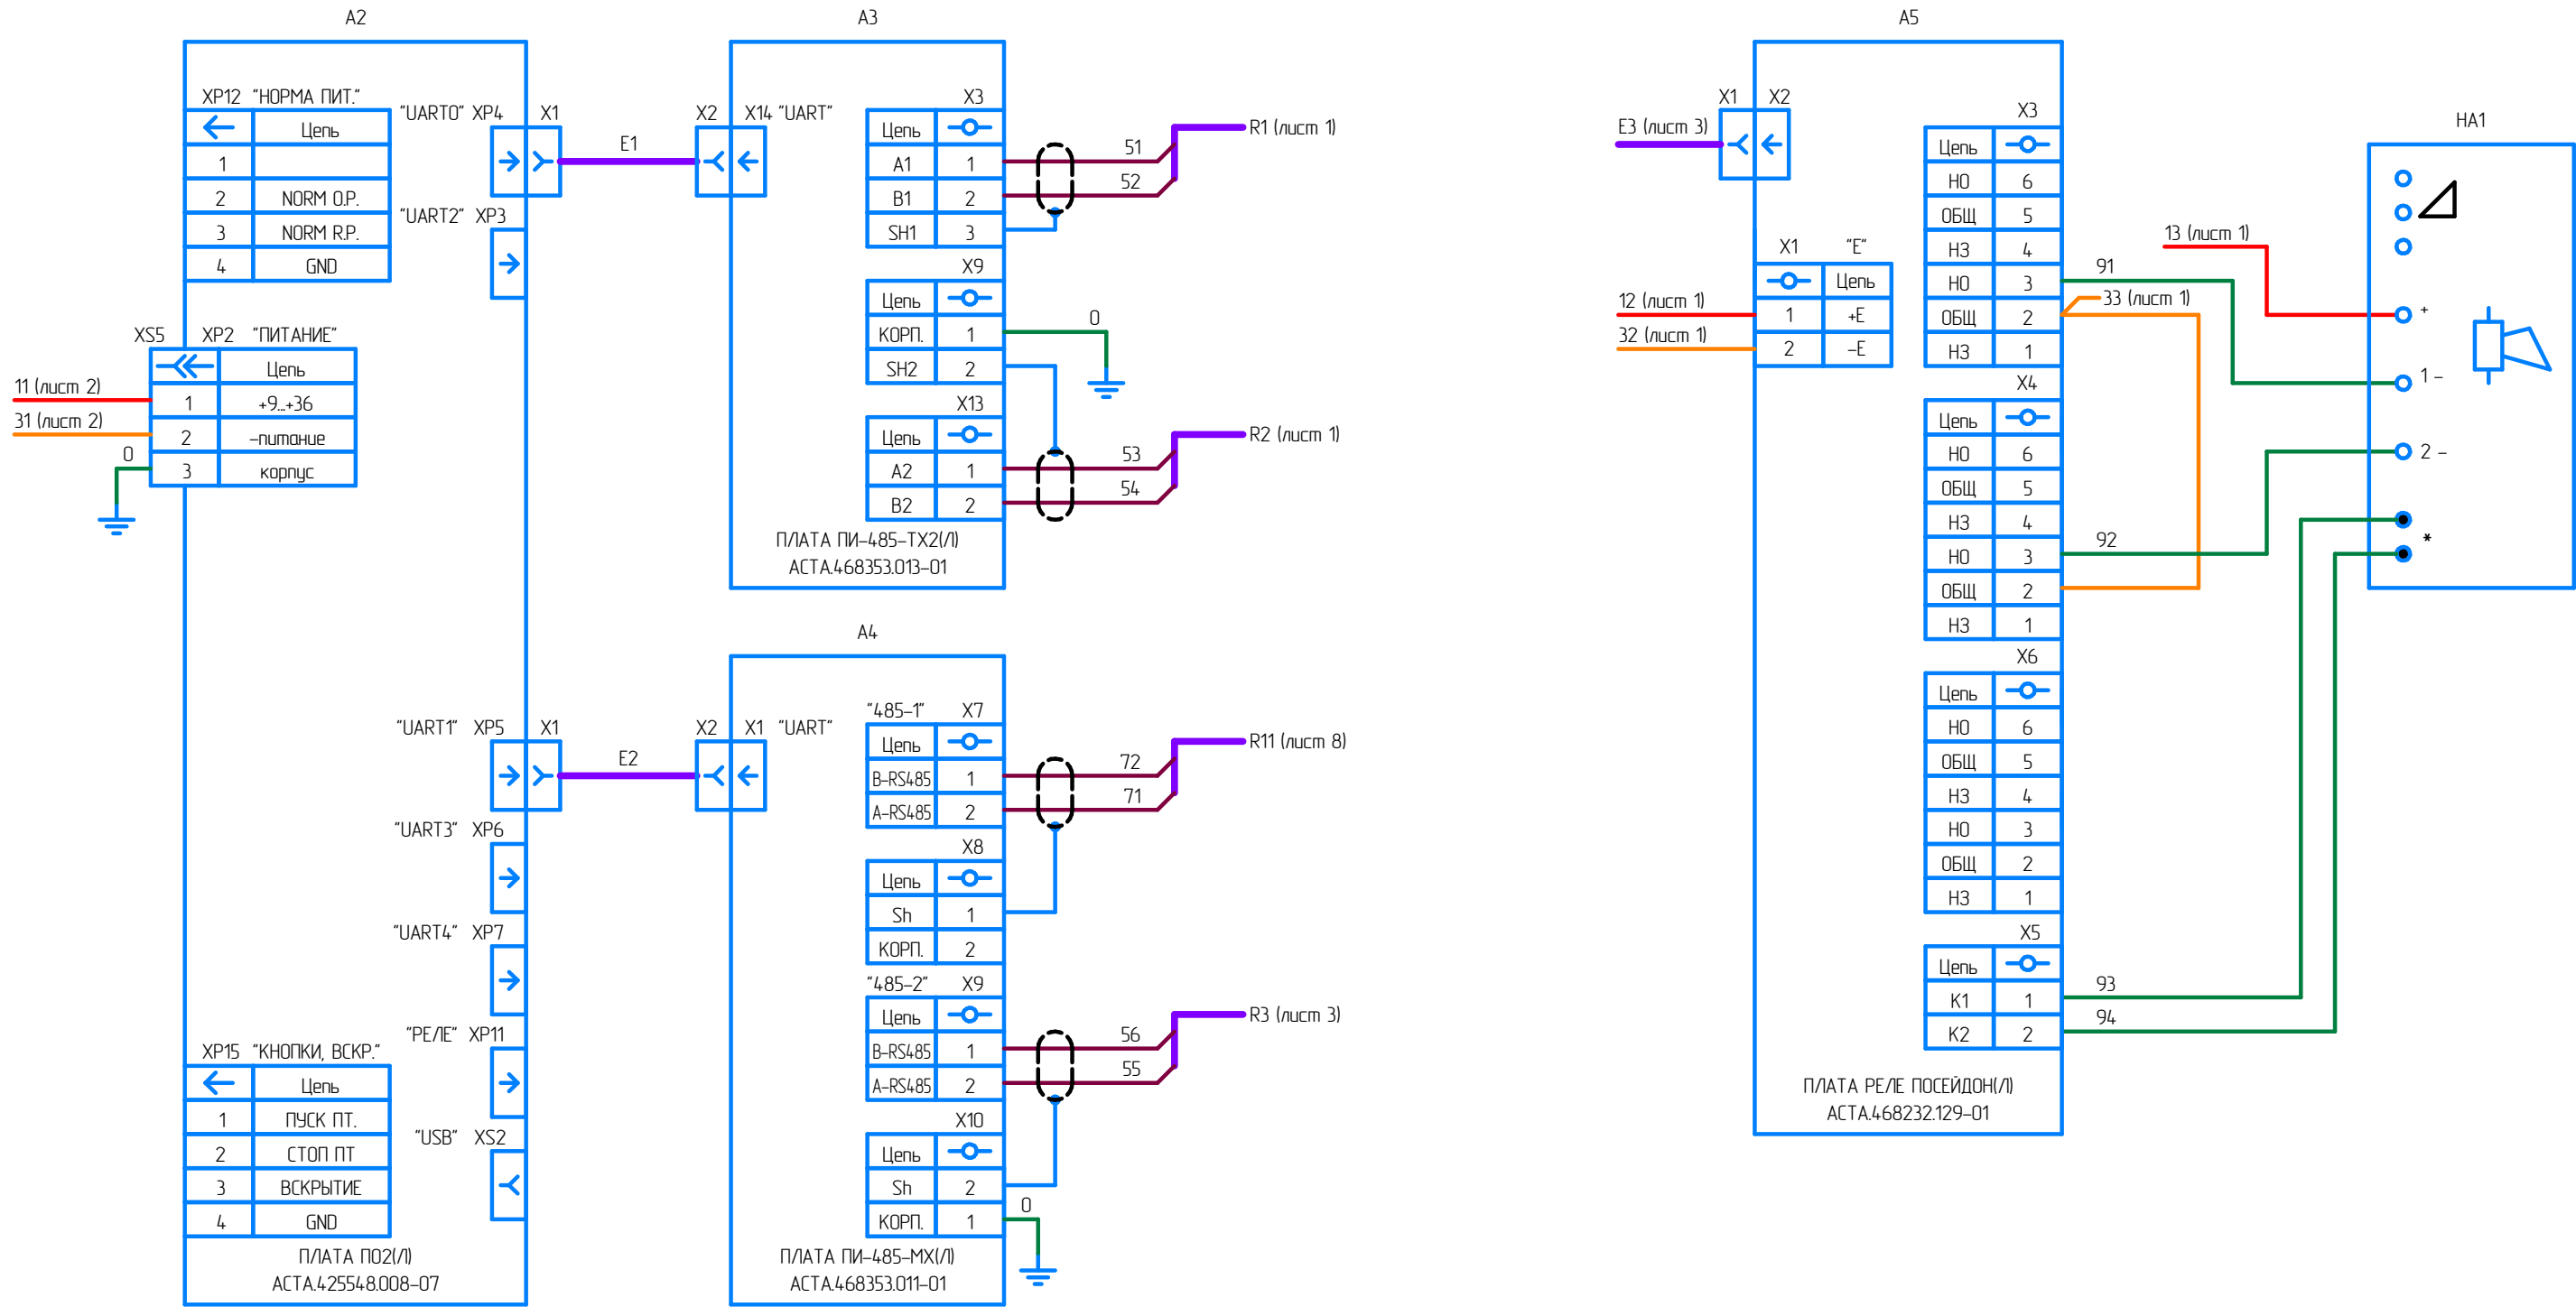

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	






Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A6.1

A6.2

A6.3

A6.4

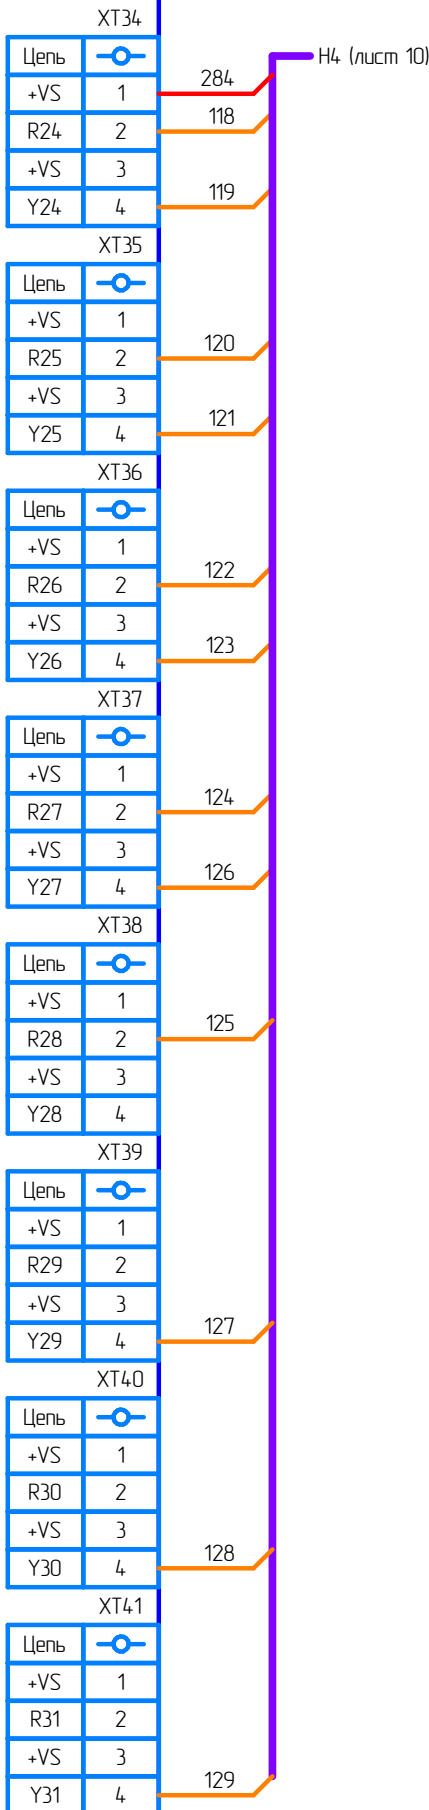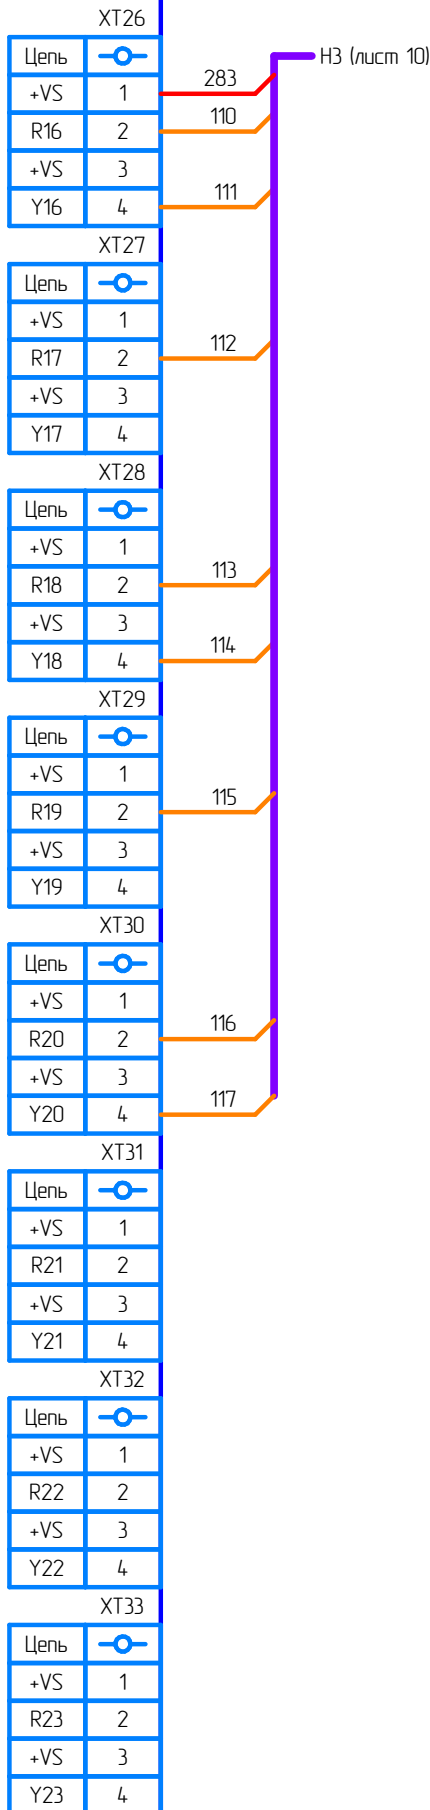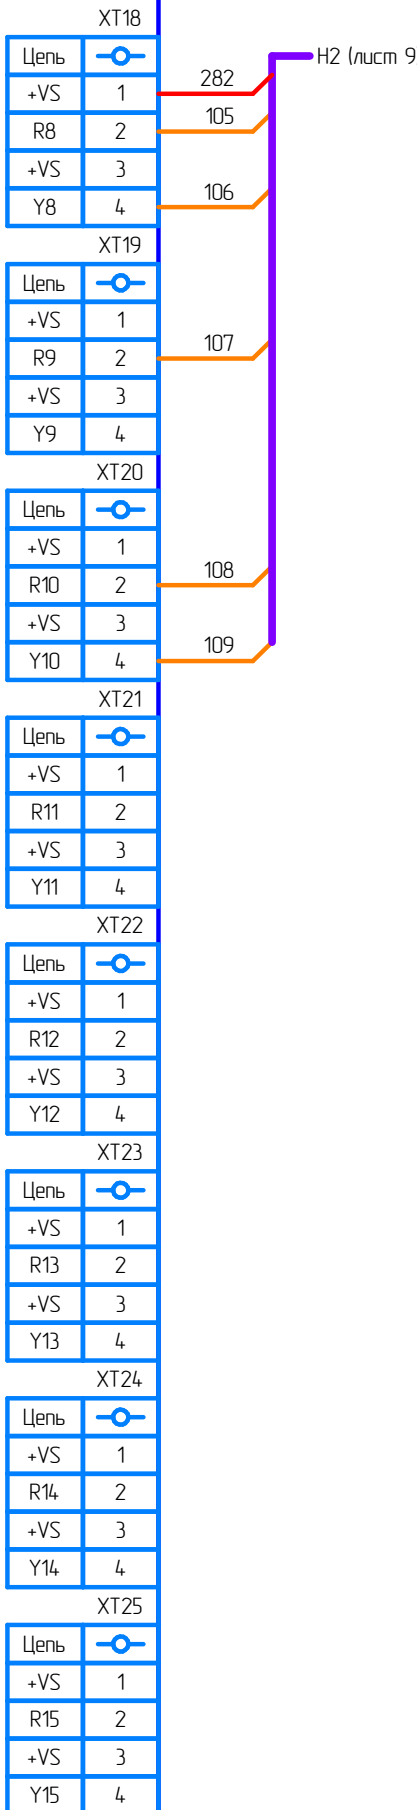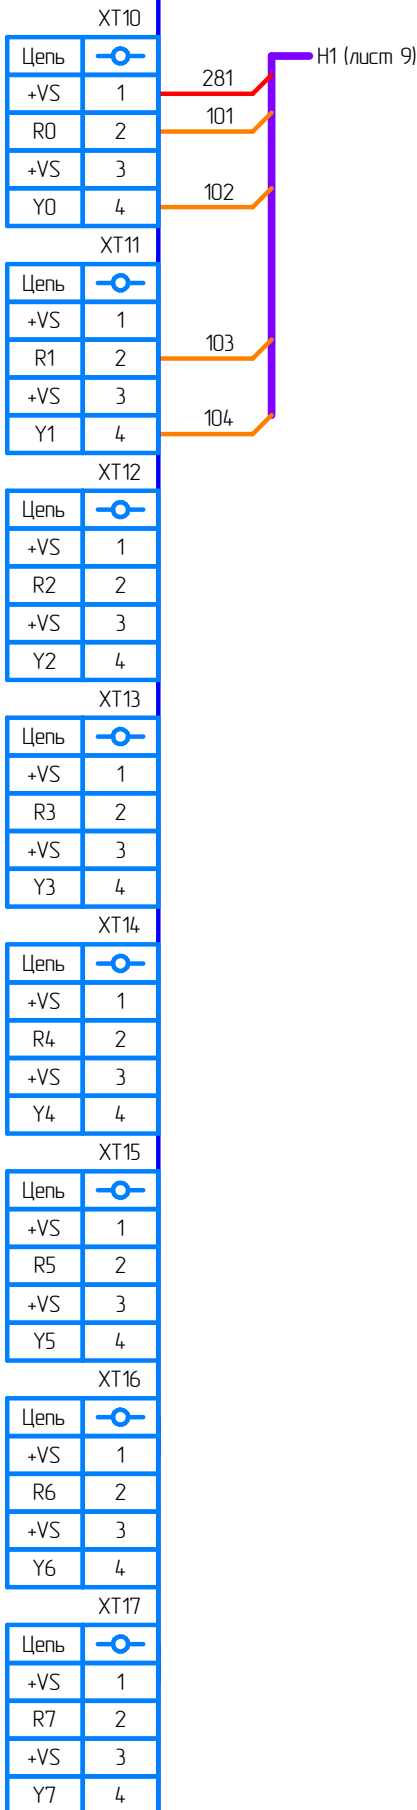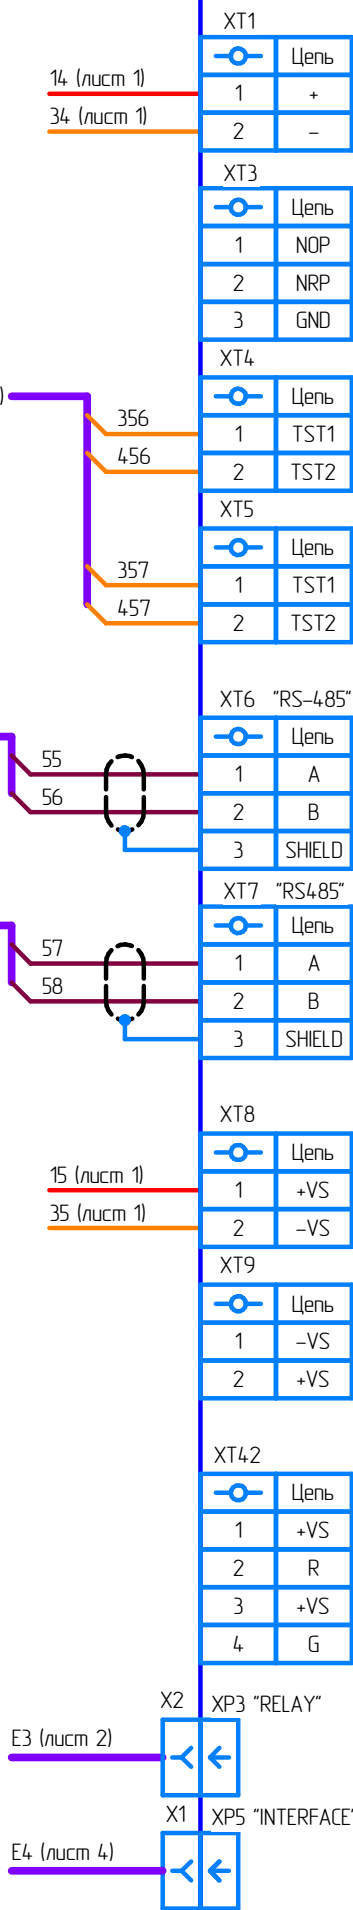

ПЛАТА Т0-05 (Л)  
АСТА.42554.3.046-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


АСТА.42554.3.027-03 34

Лист  
3


Копировал


Формат А3

АСТА.425543.027-03 Э4

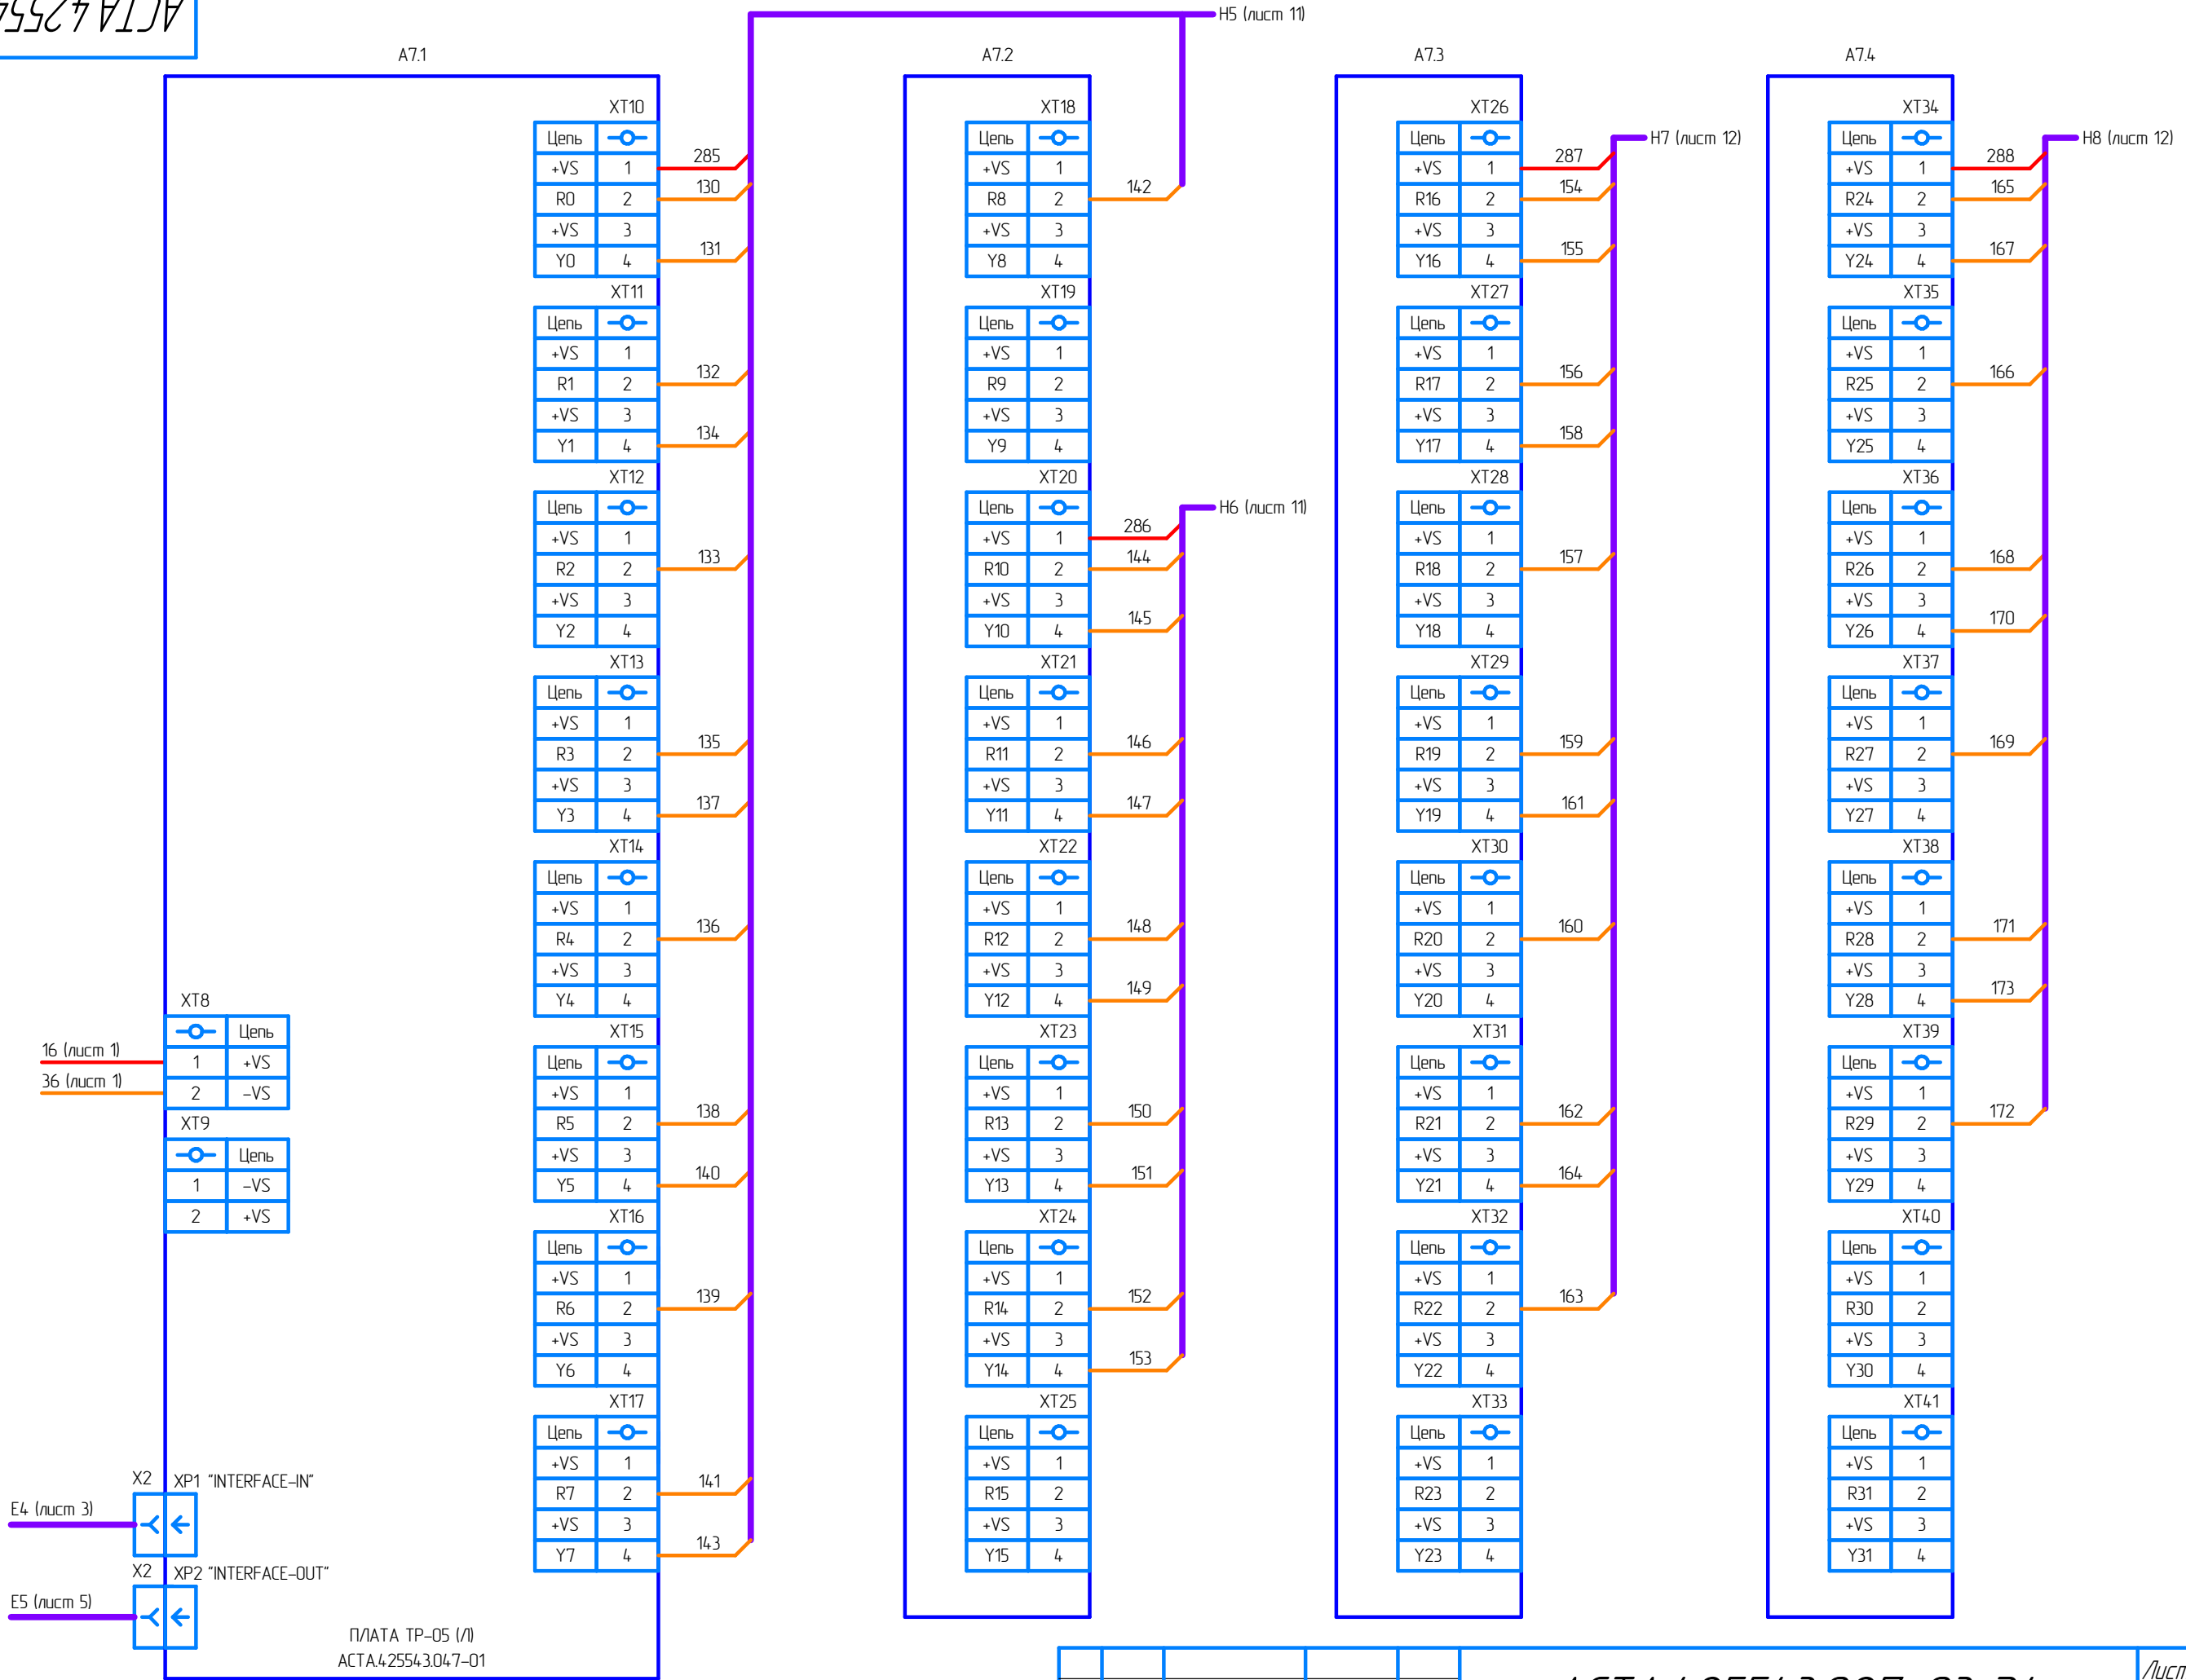


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

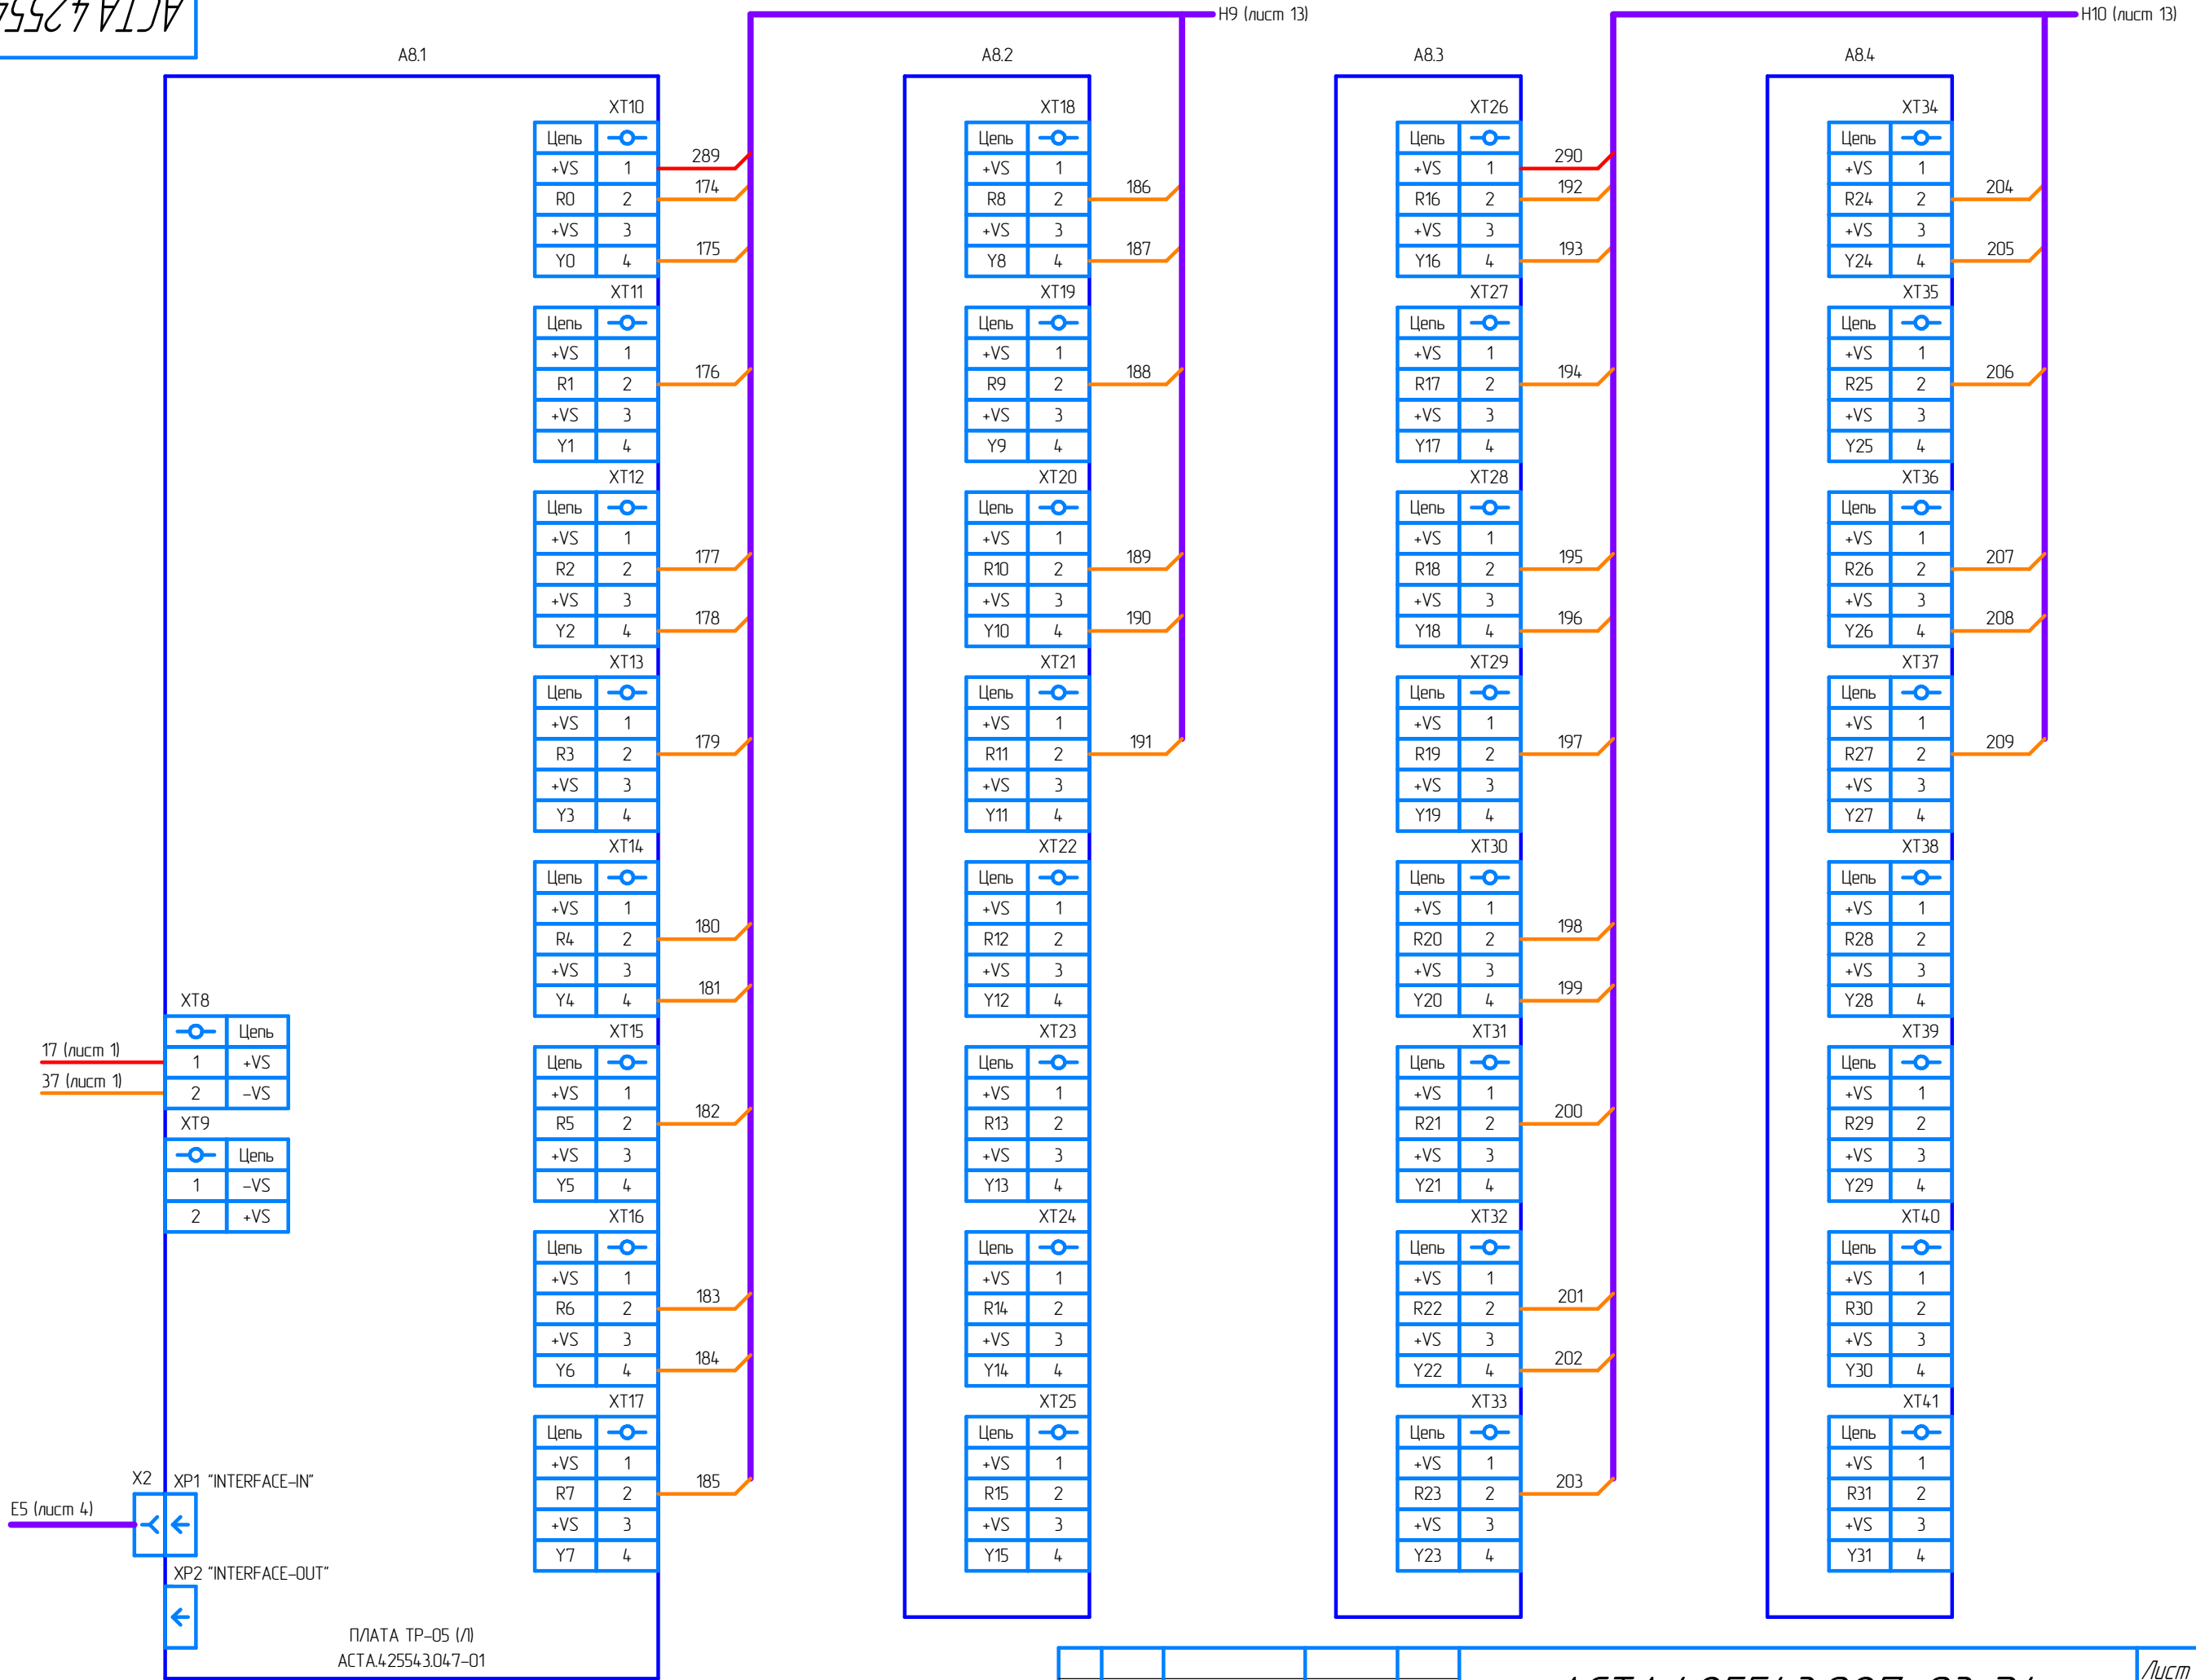


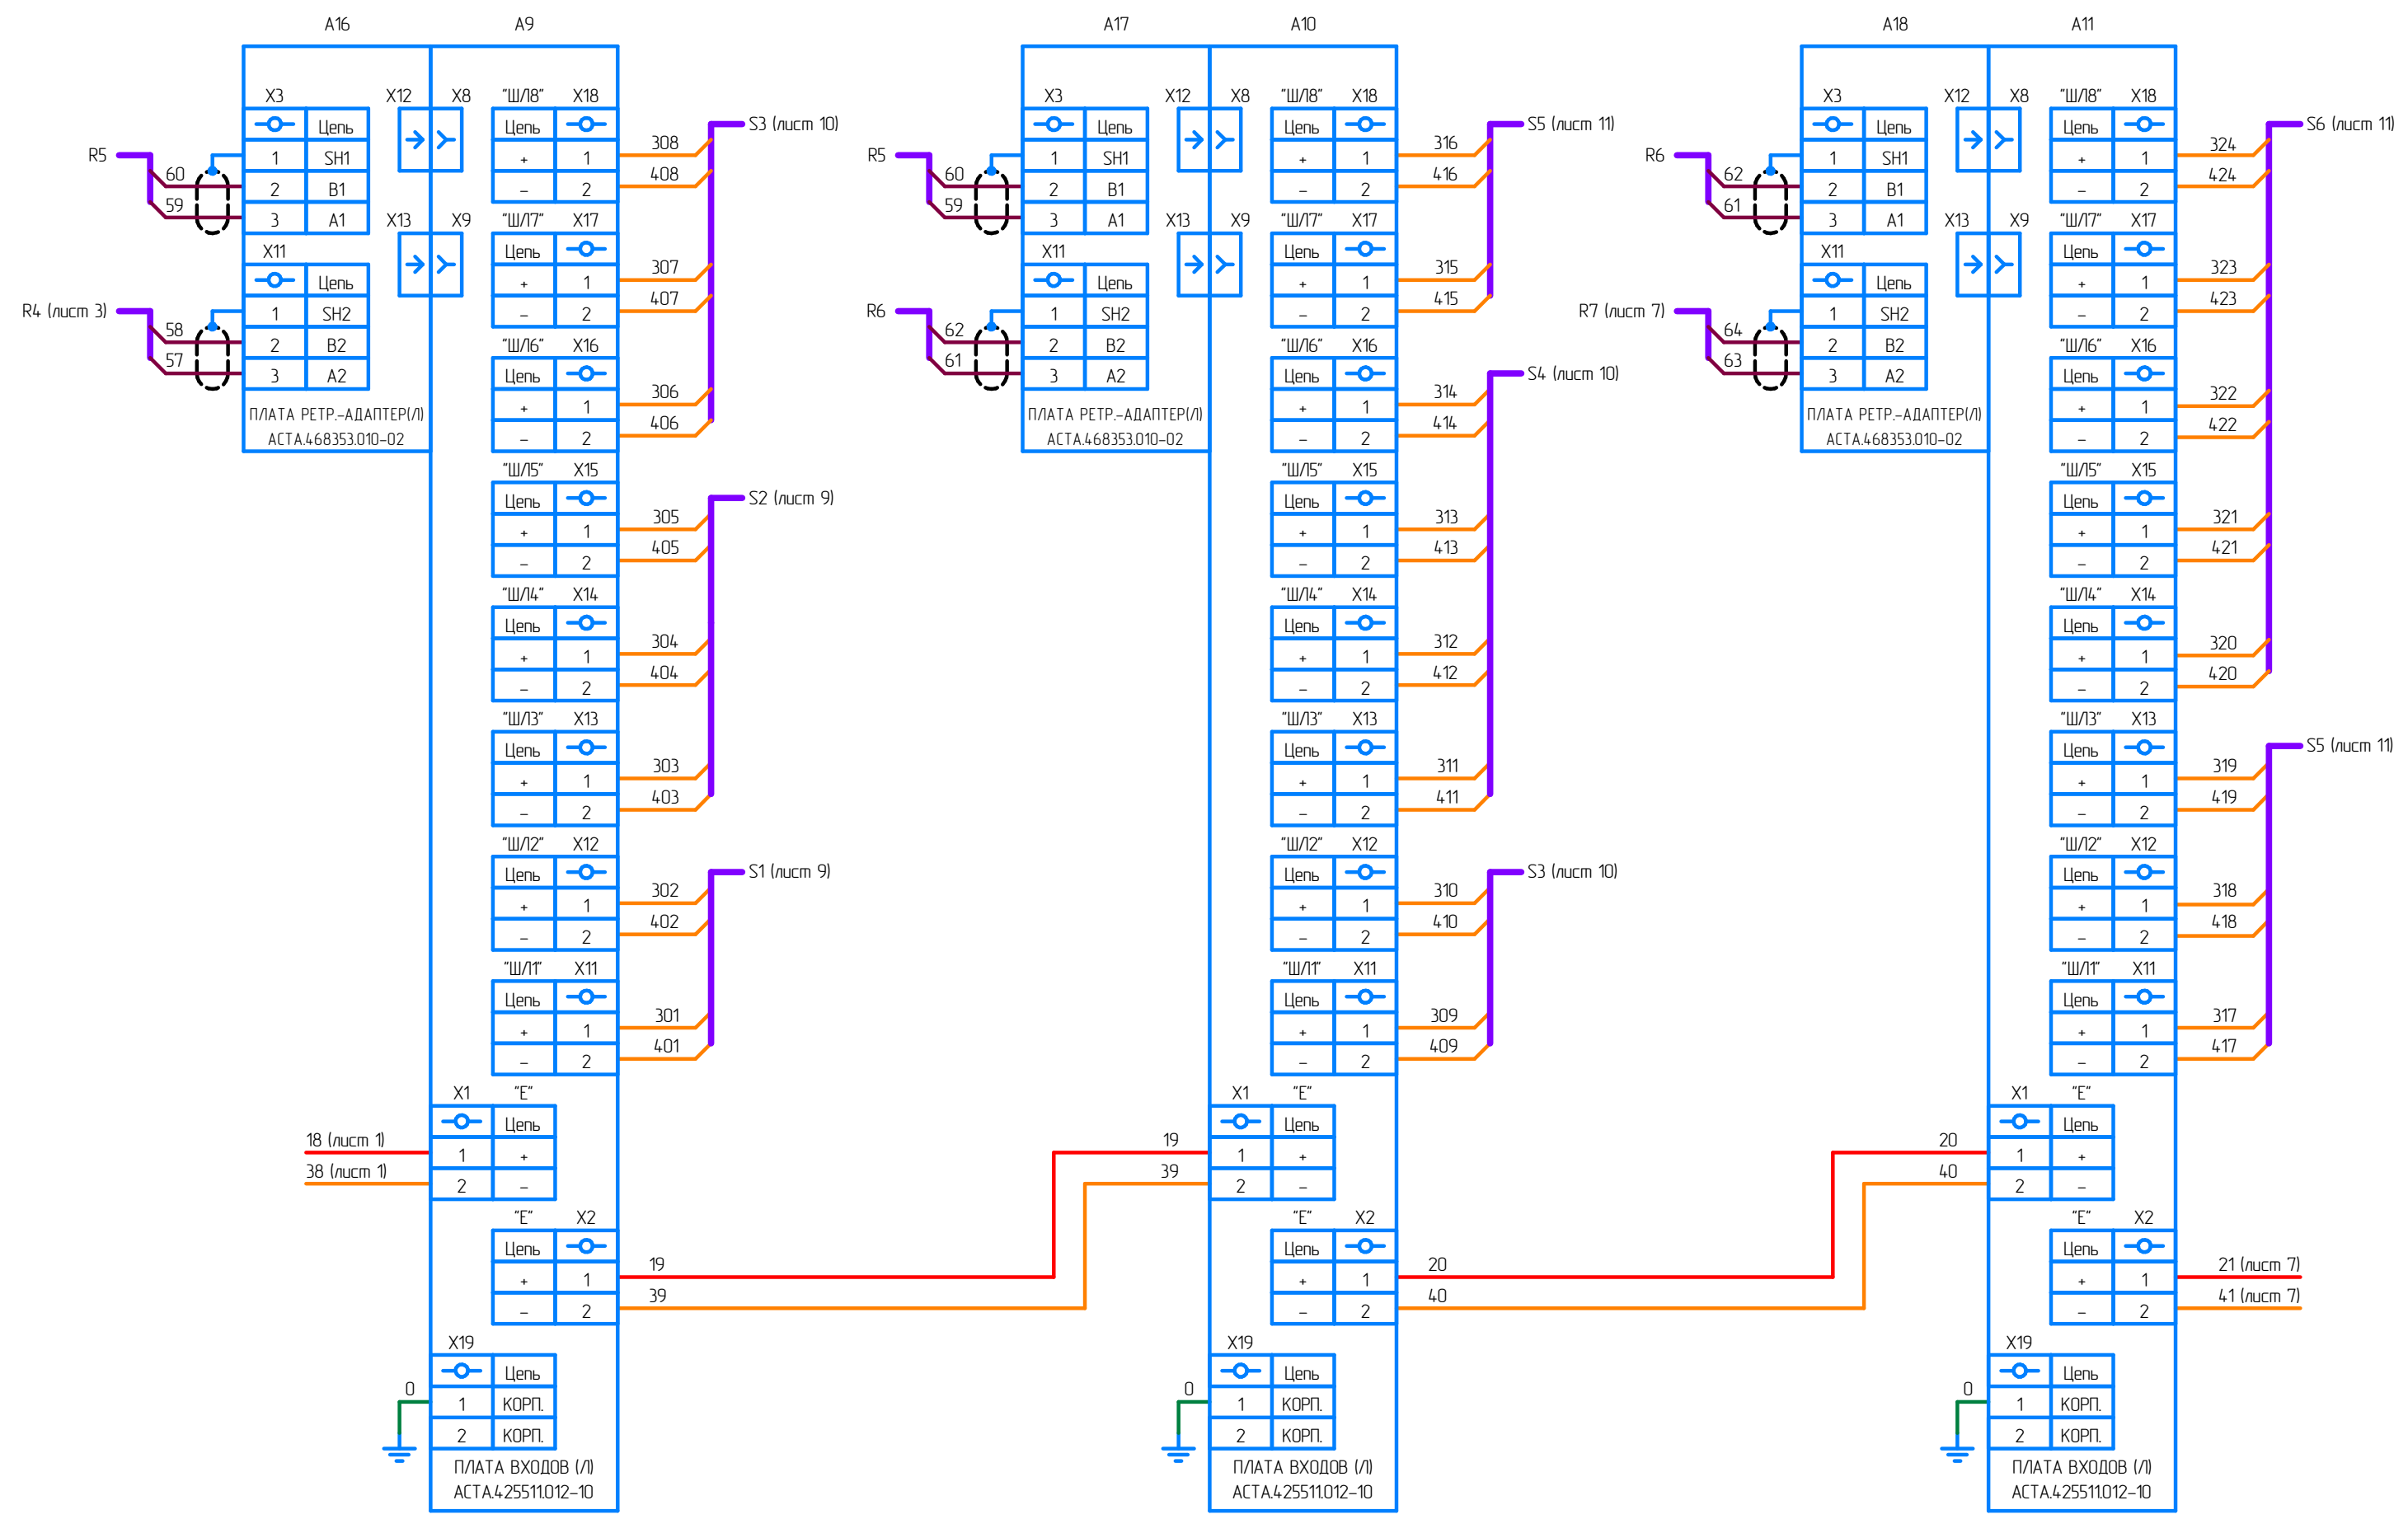

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

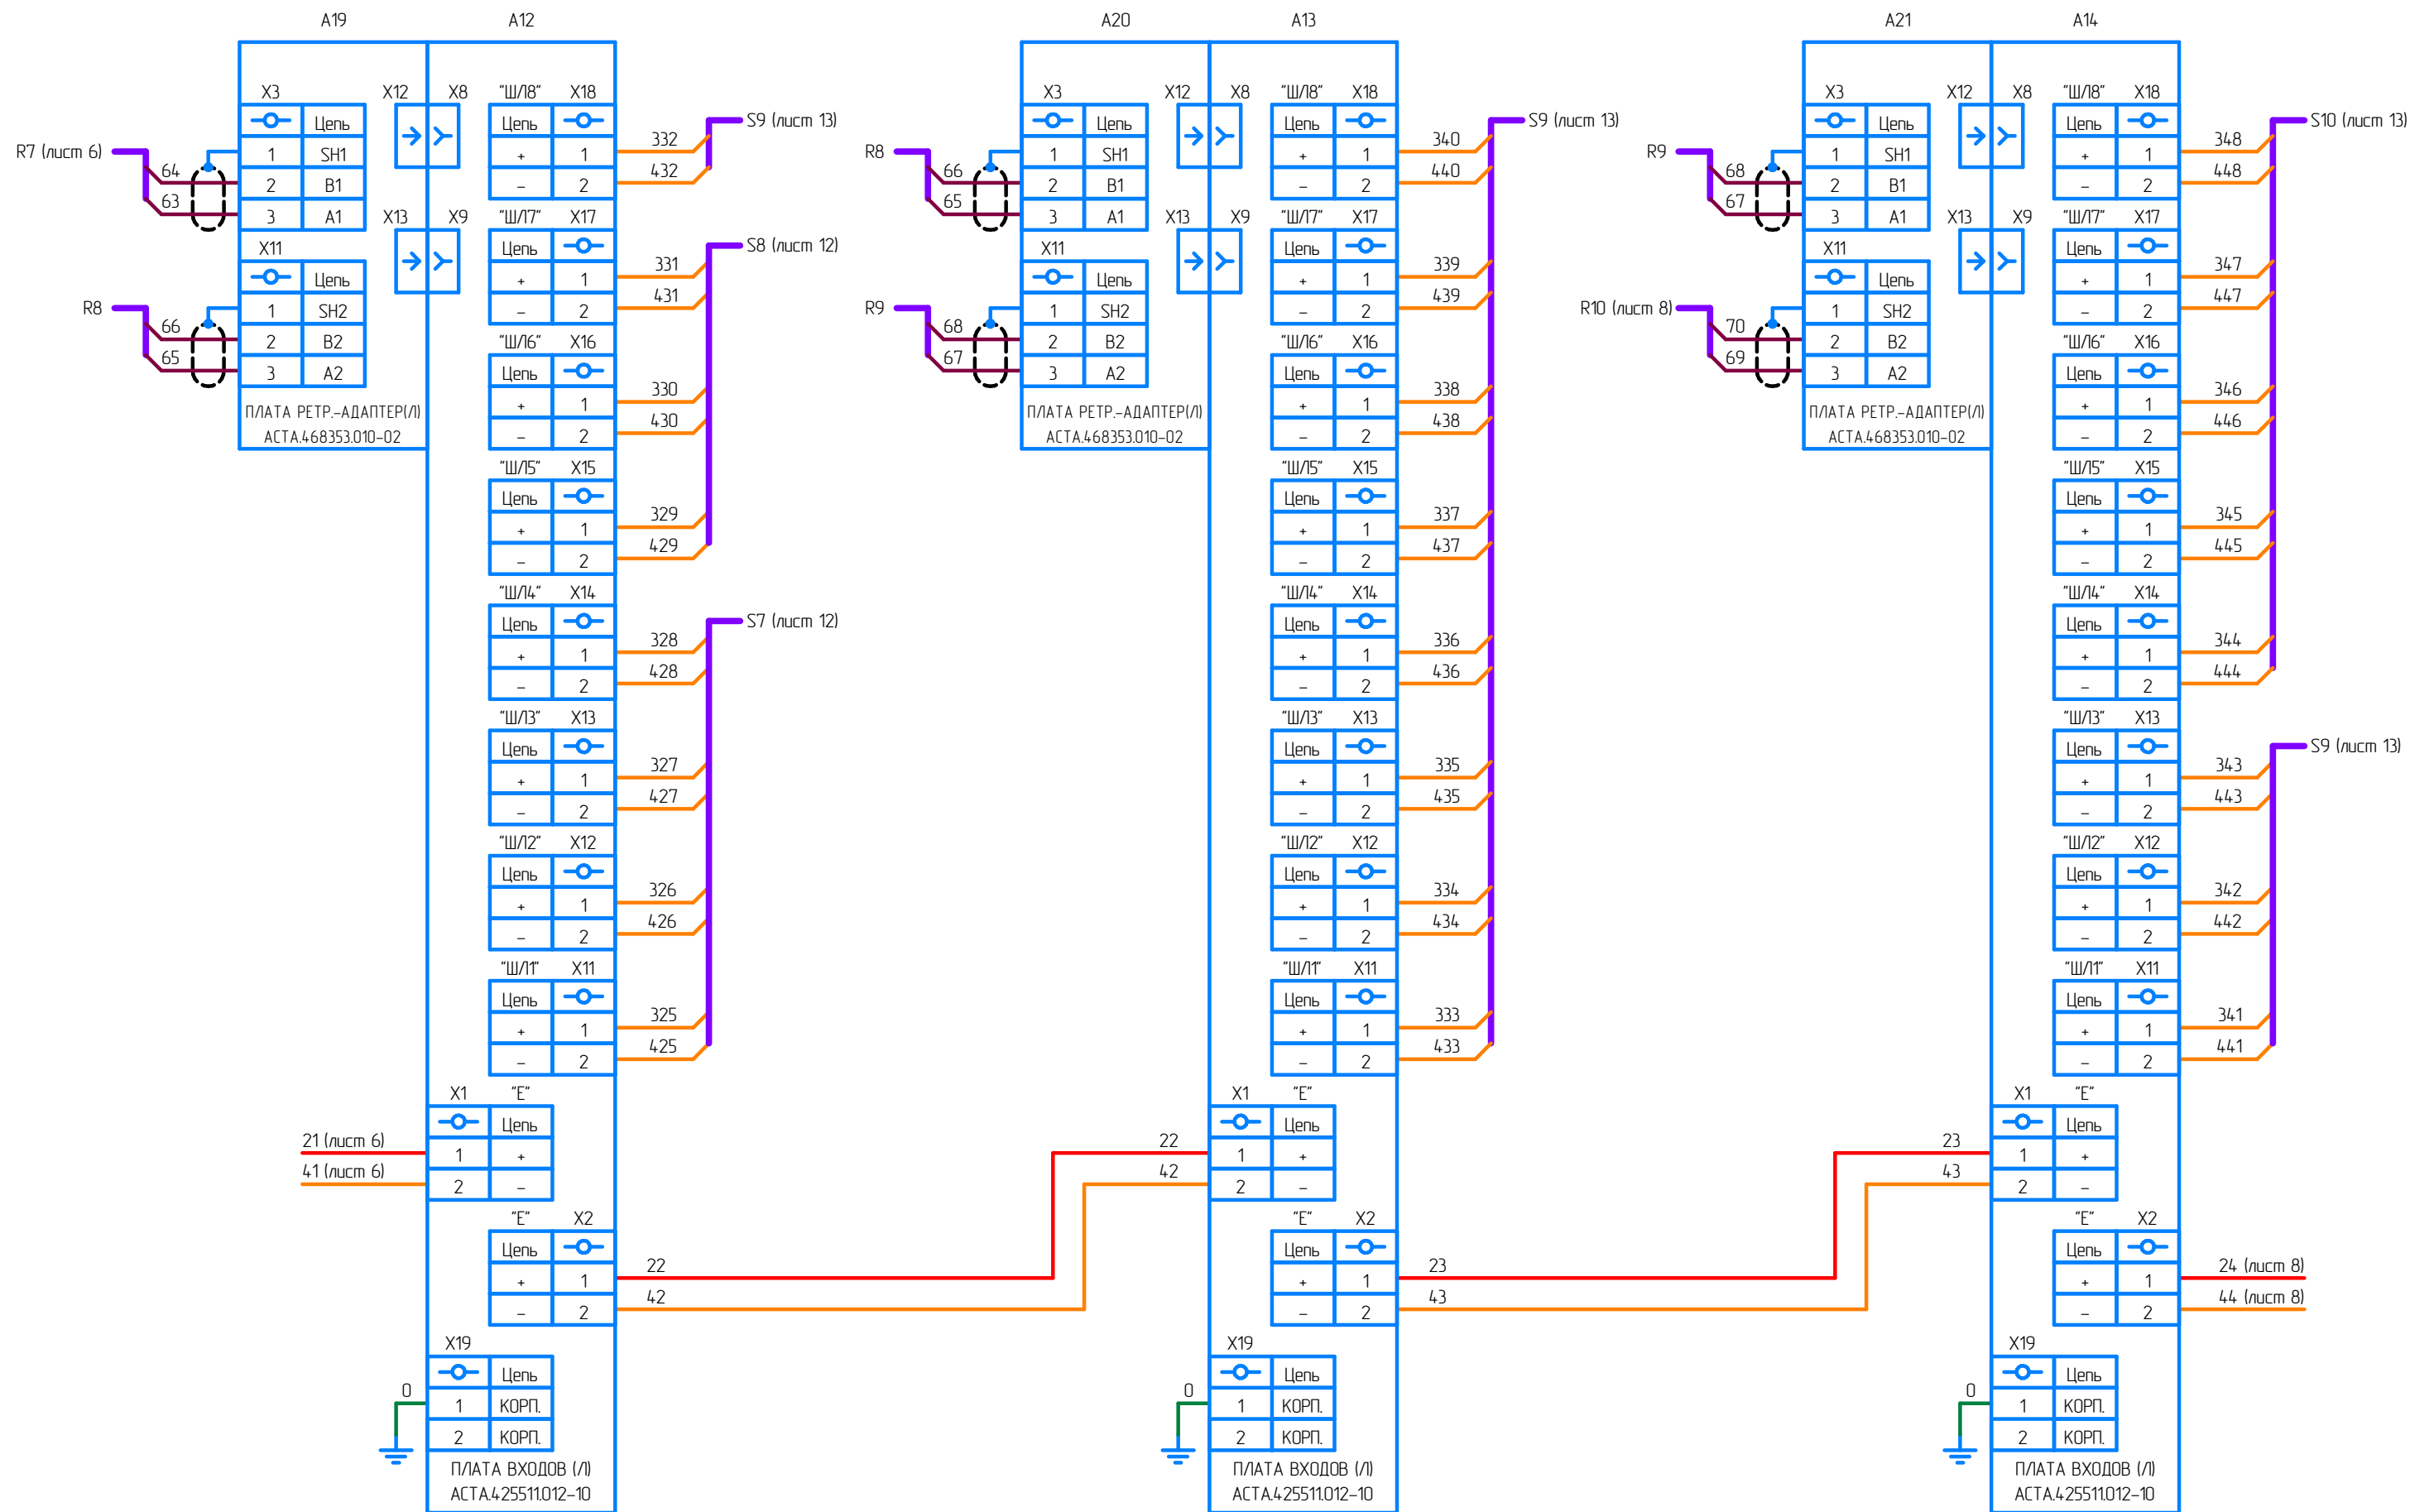


Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата


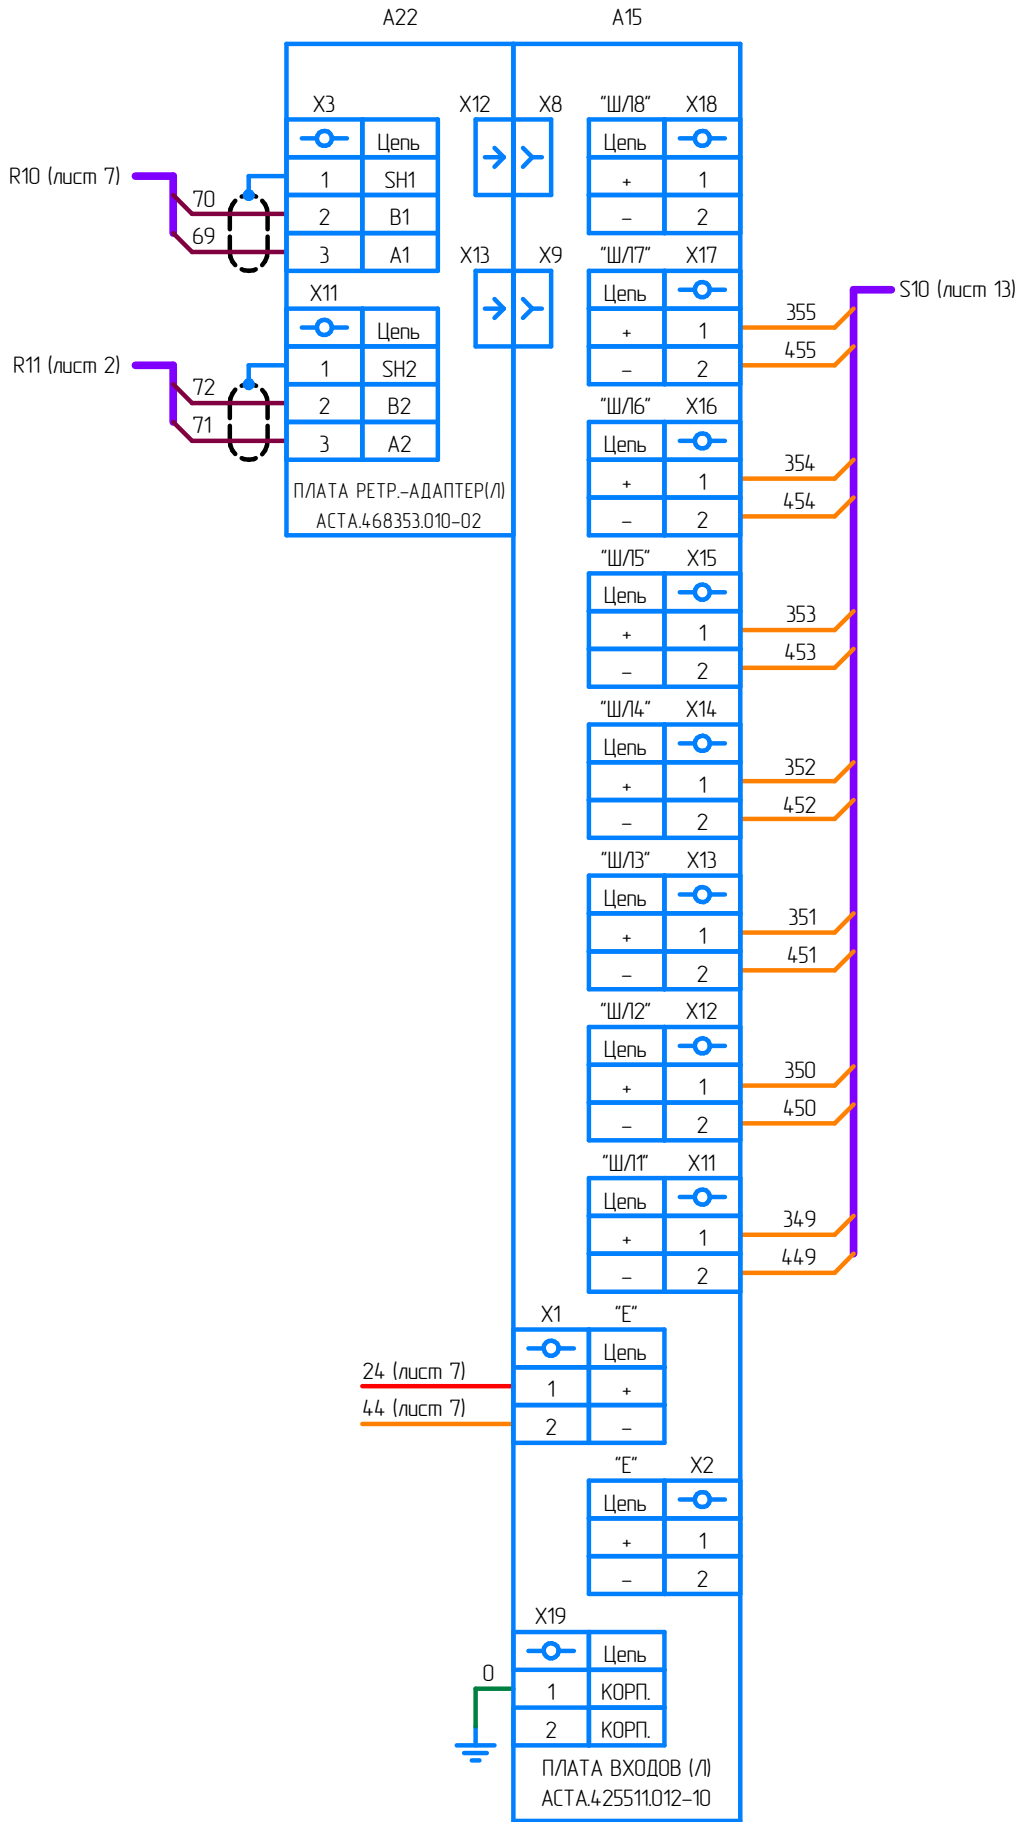


Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата




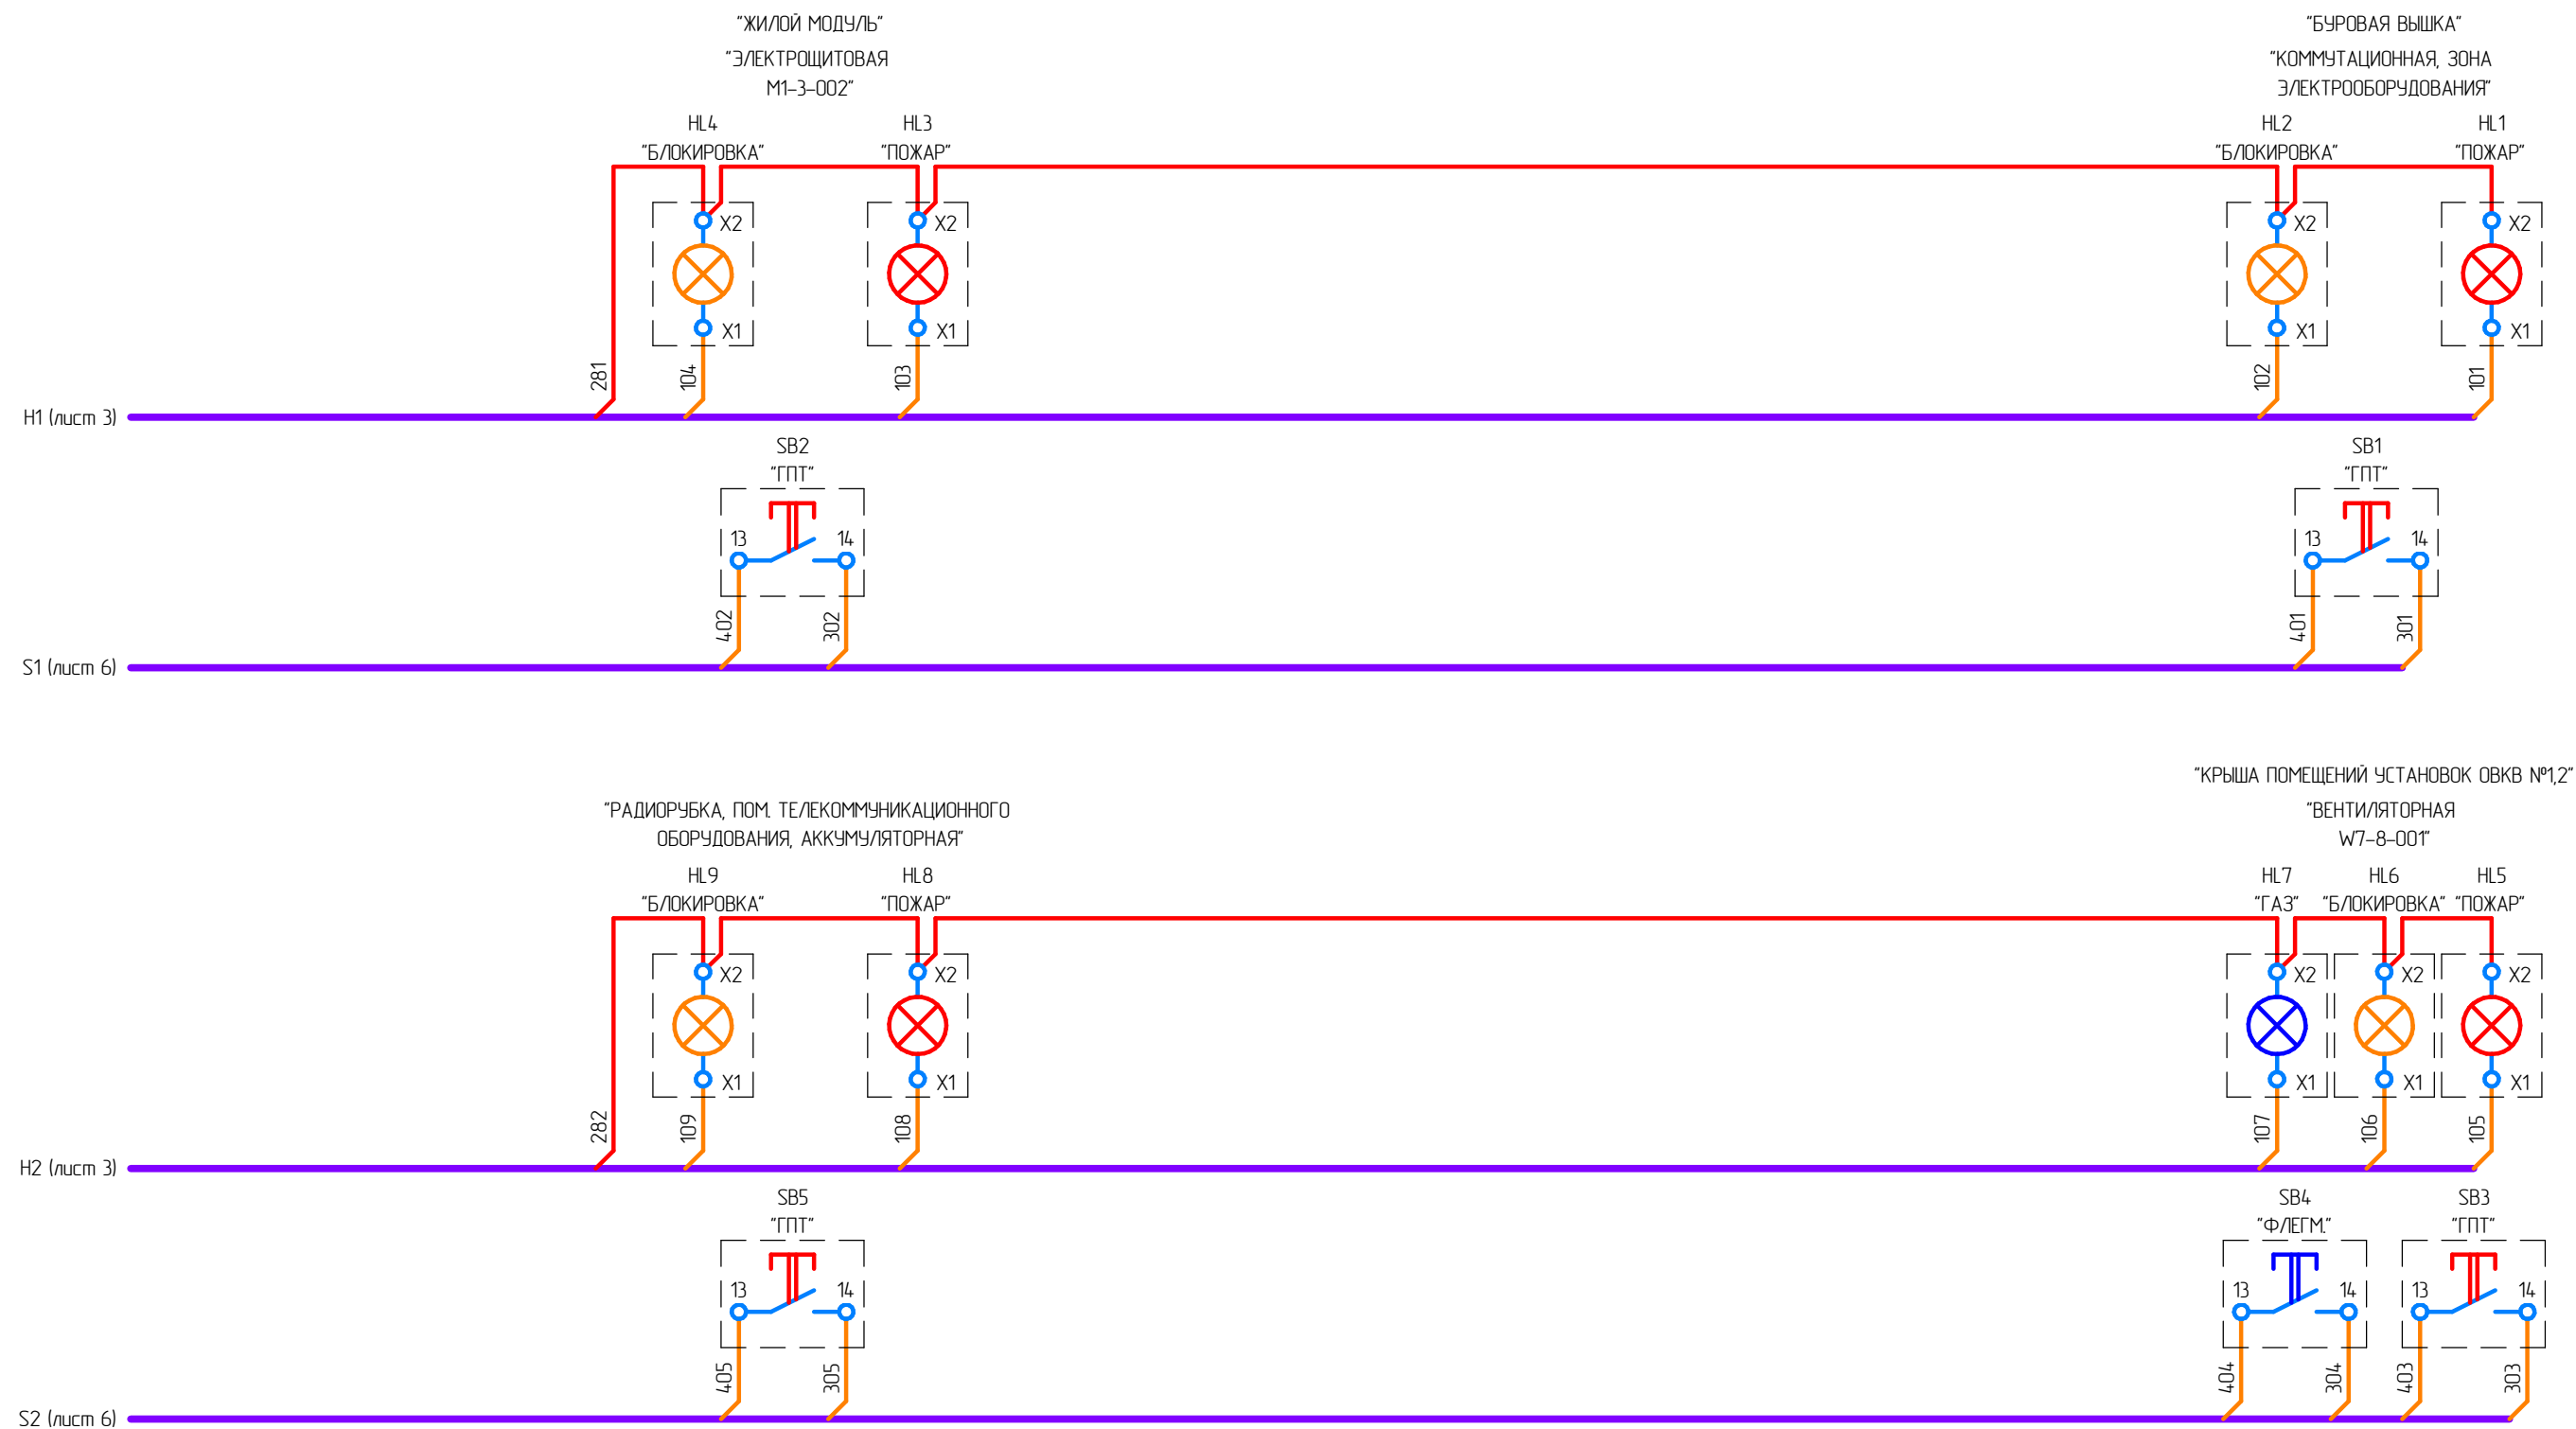


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

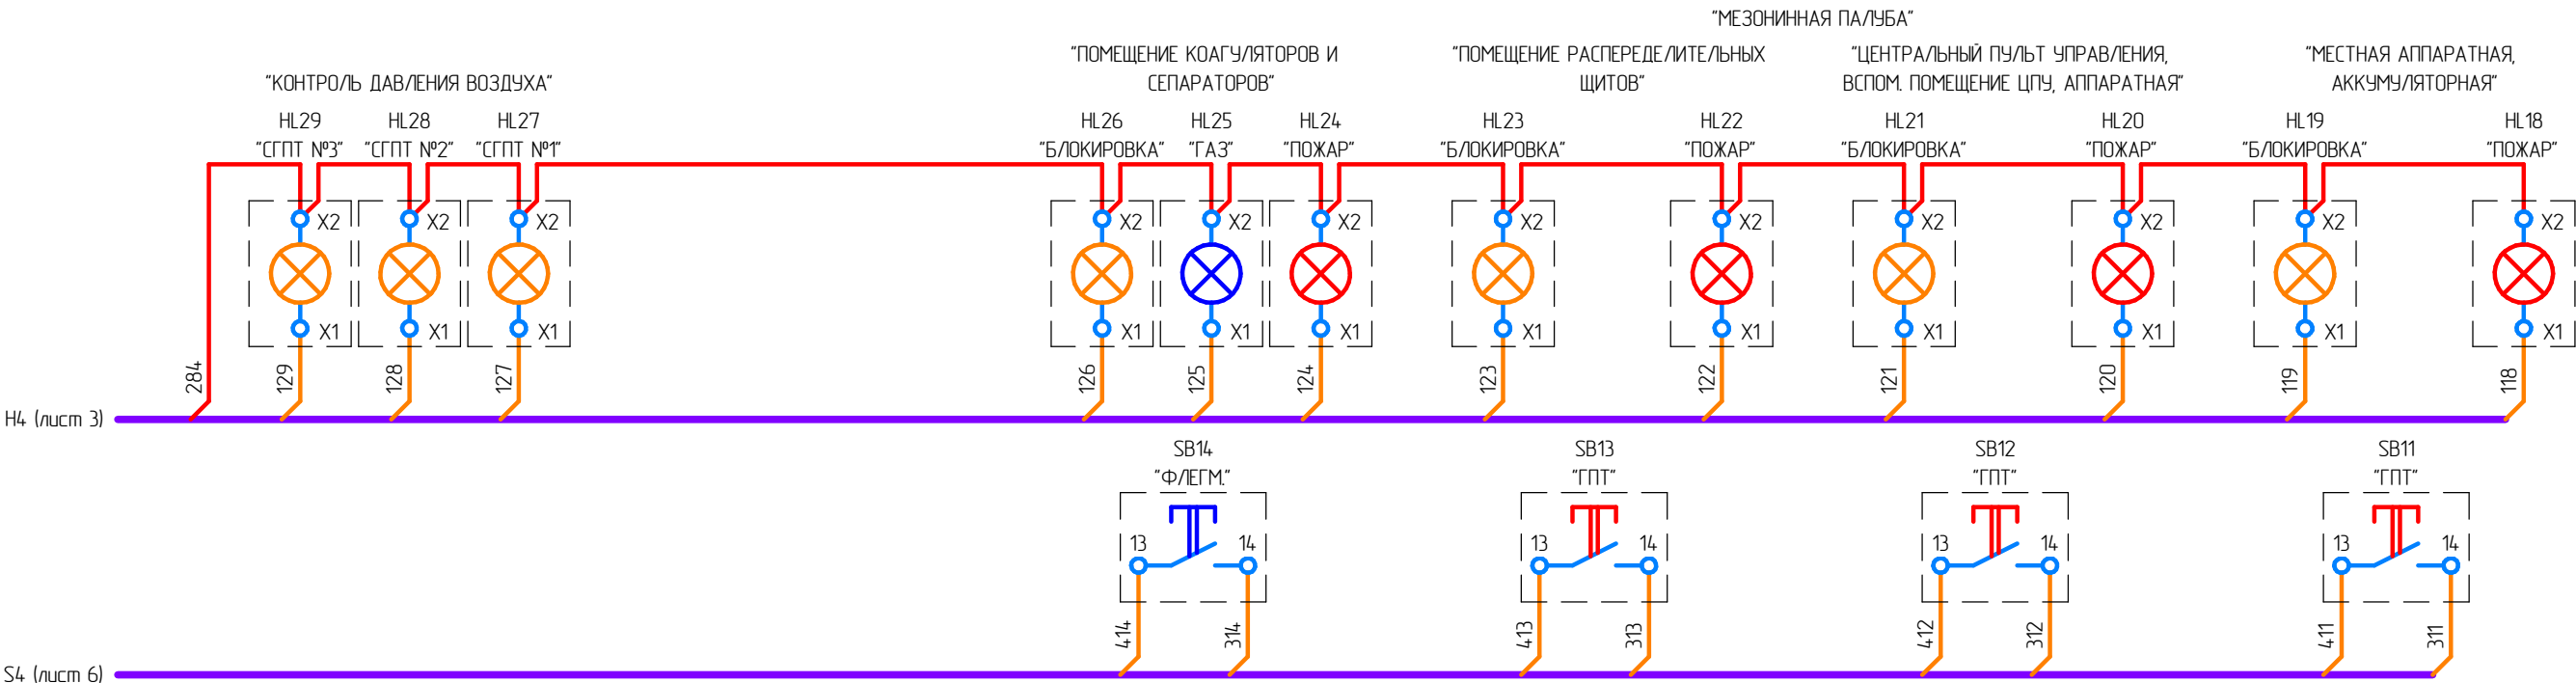
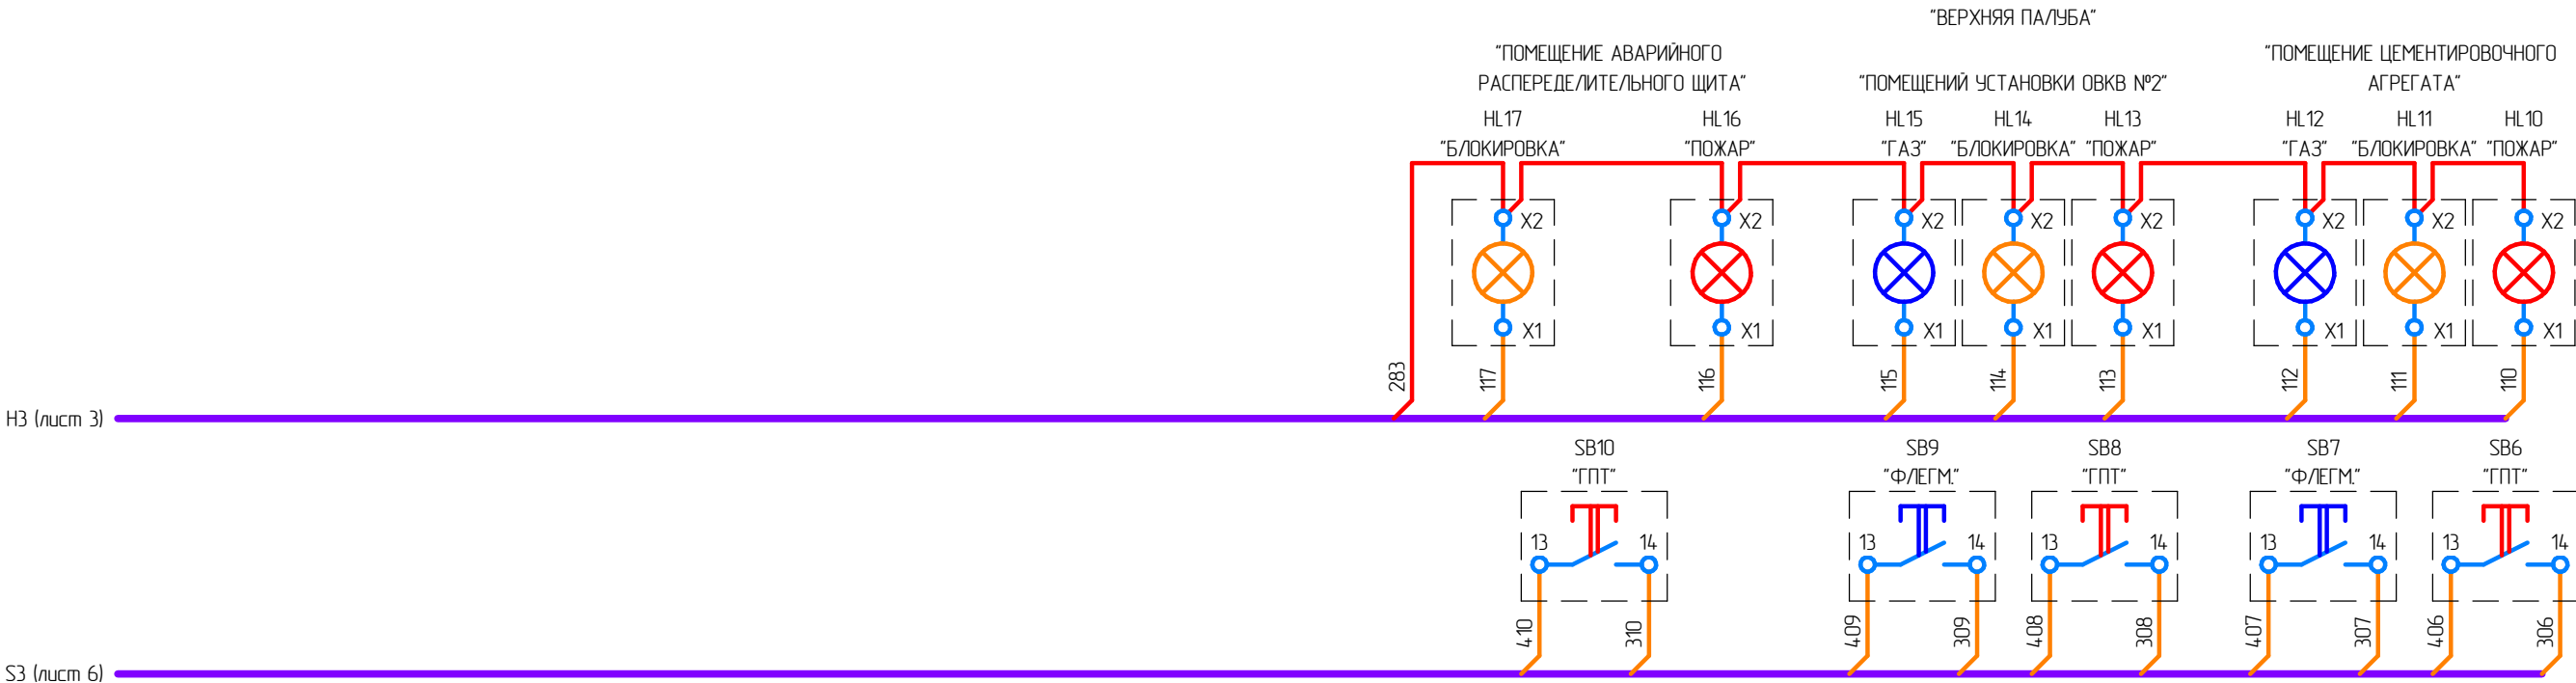


Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


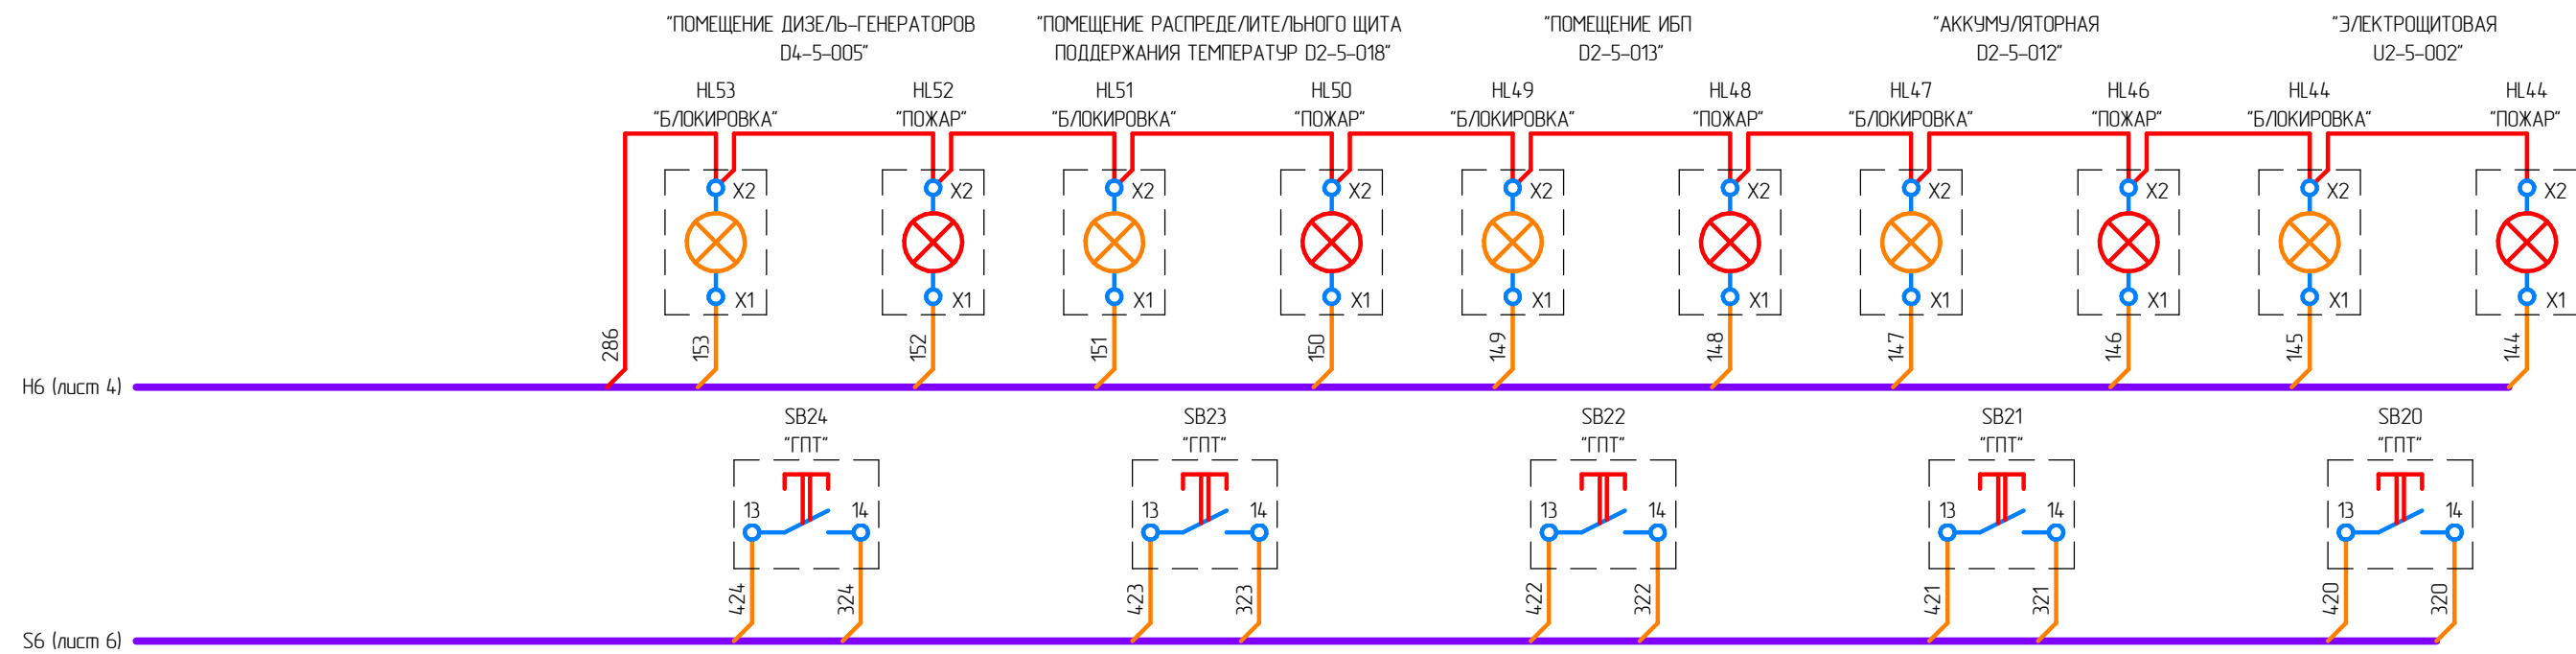
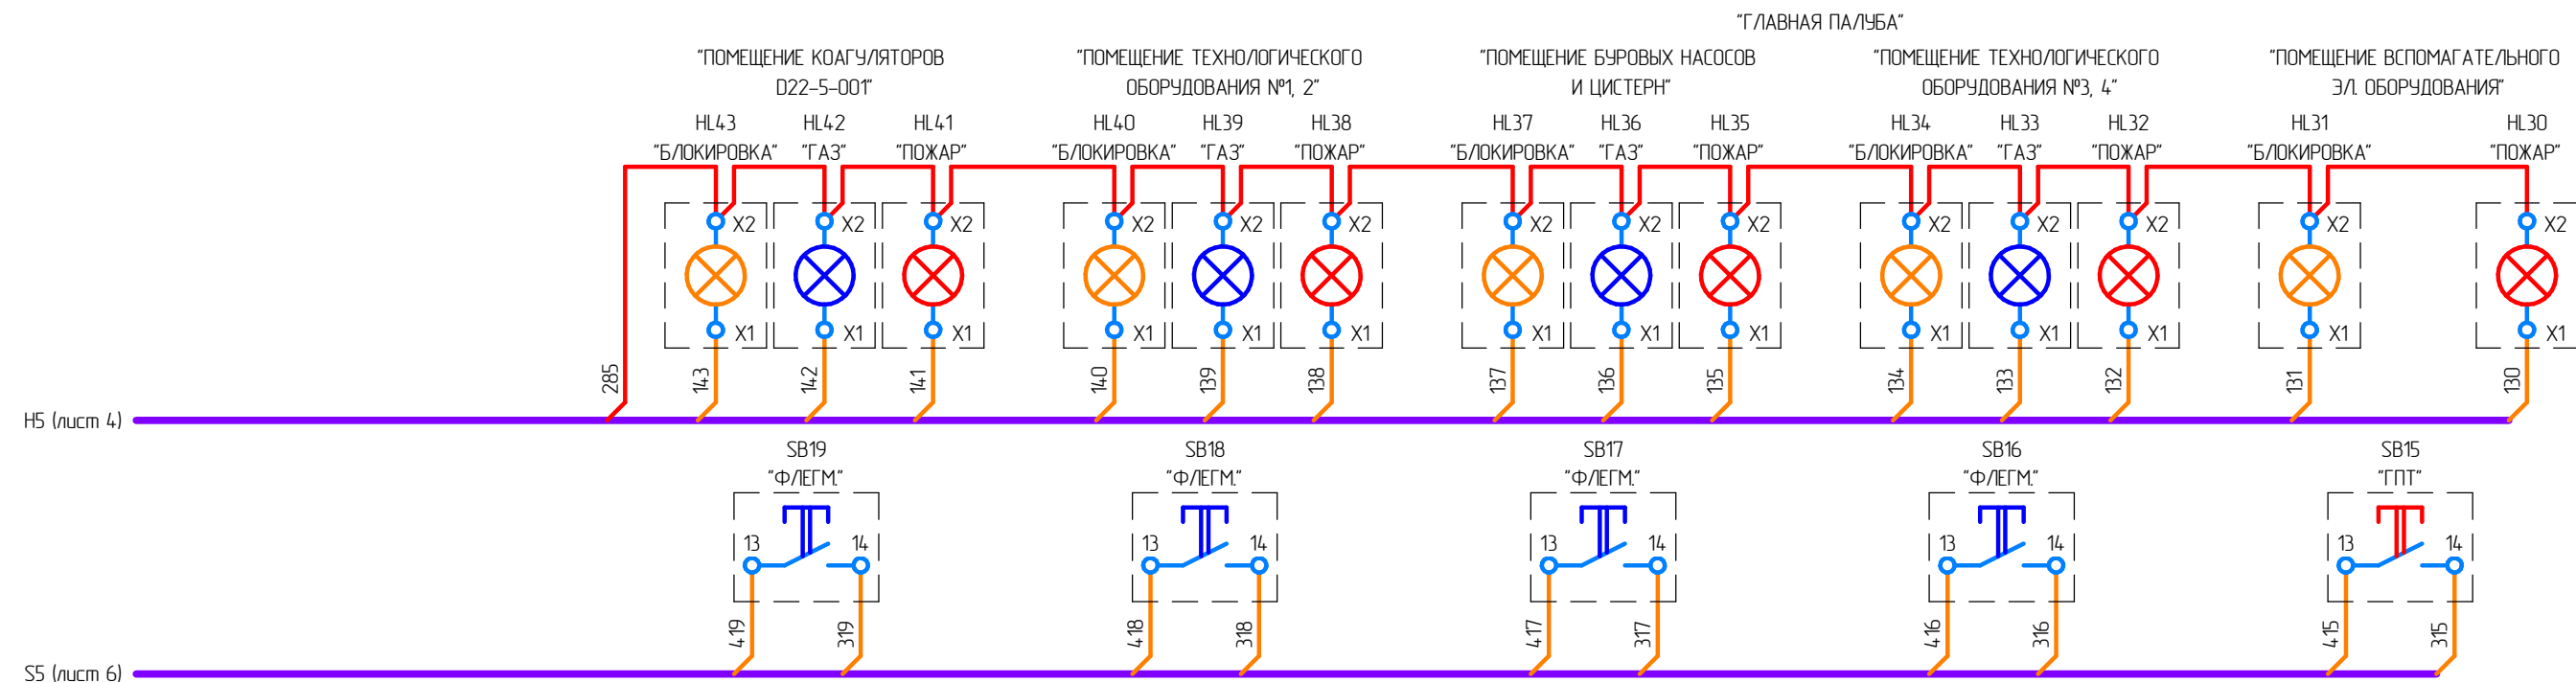


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

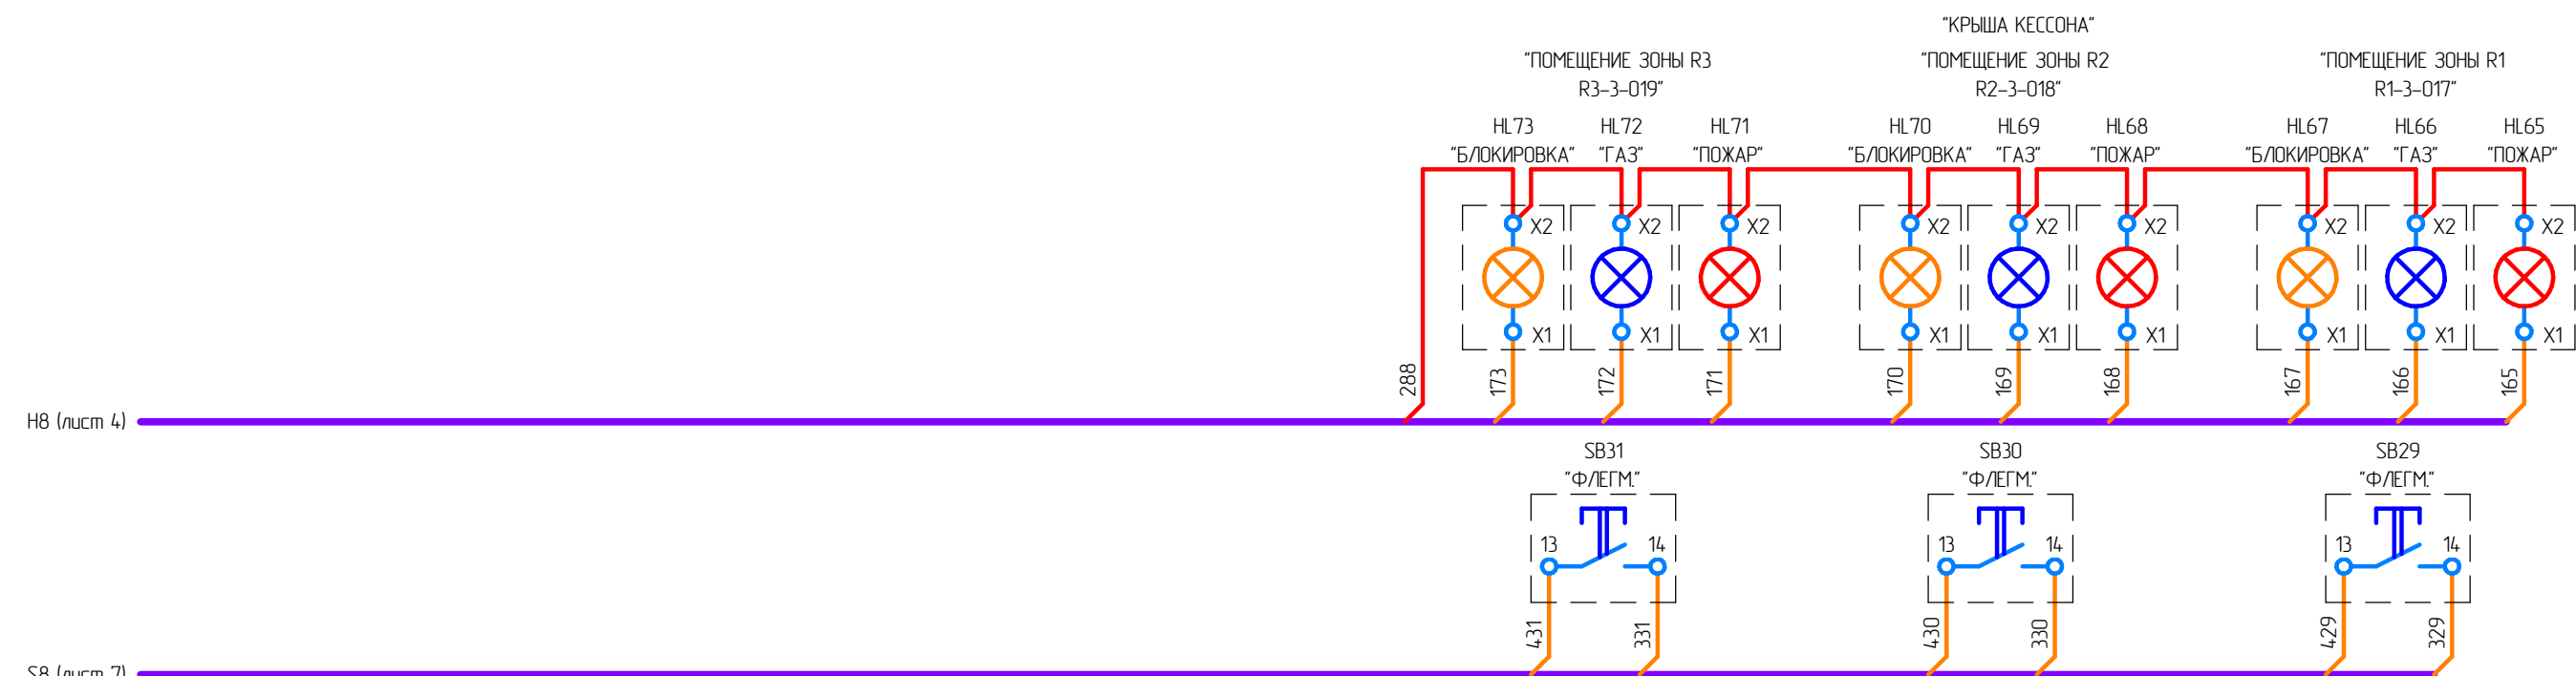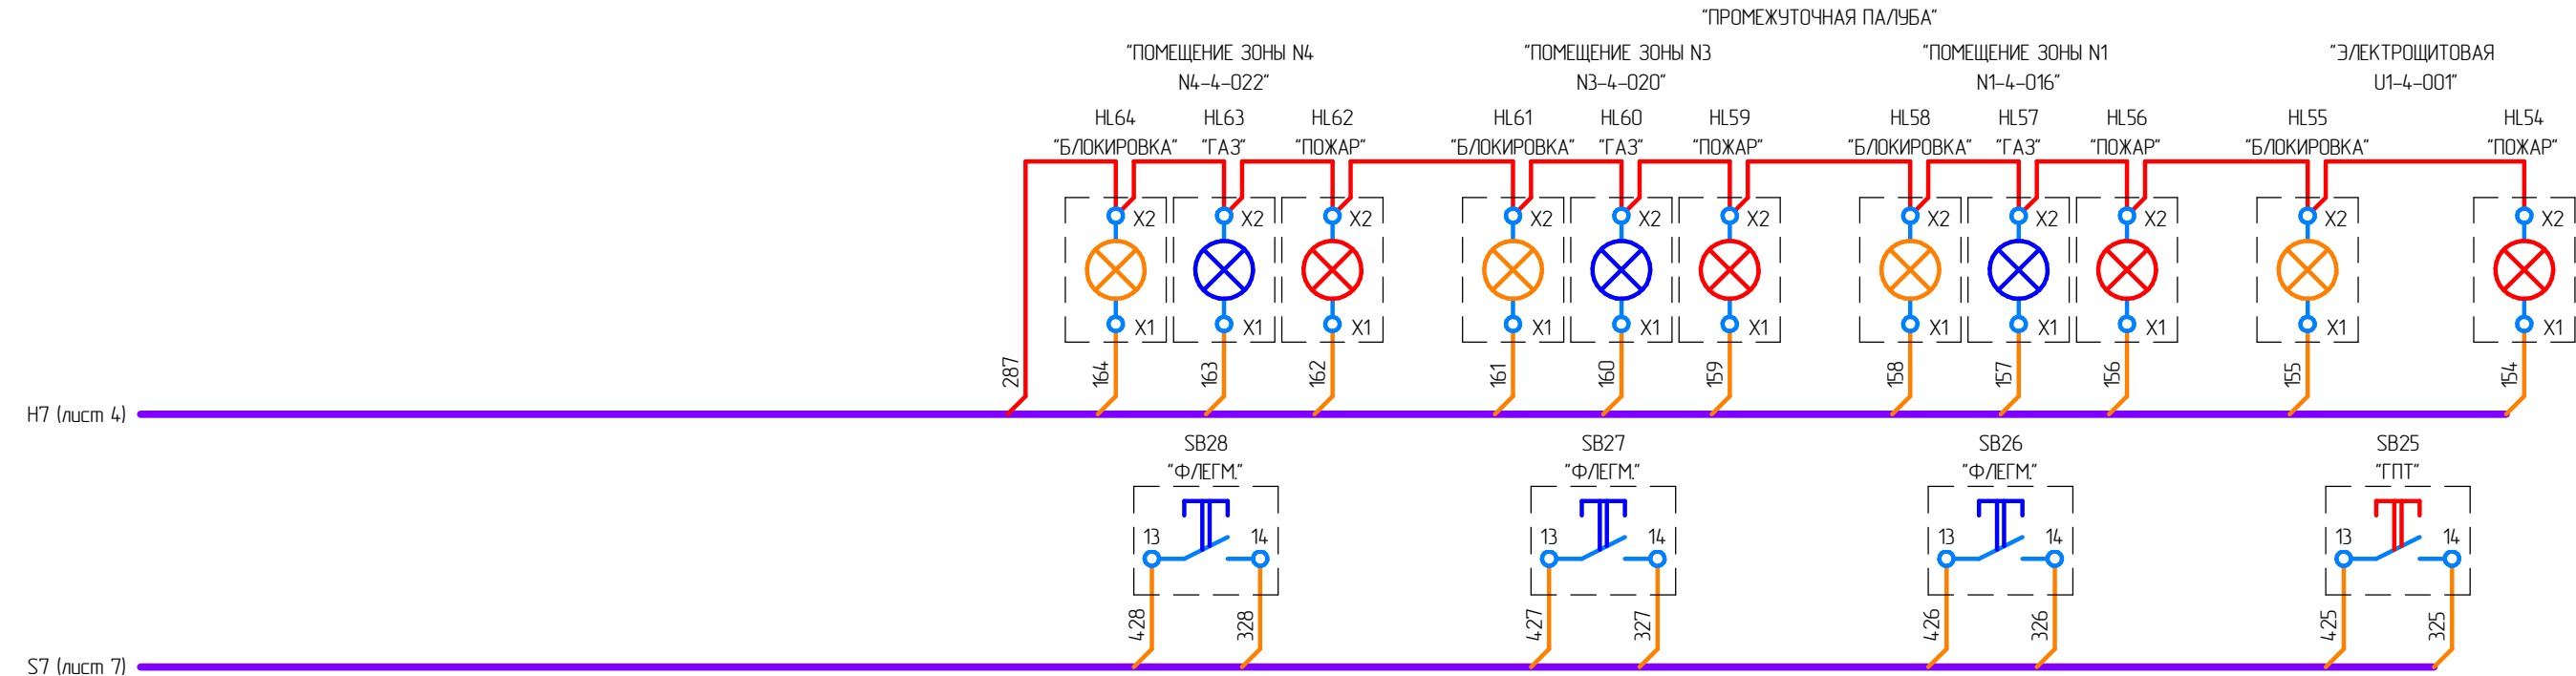

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

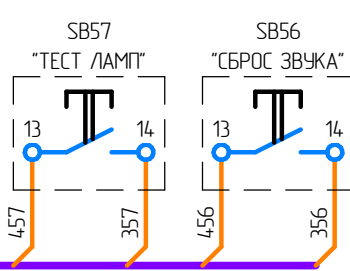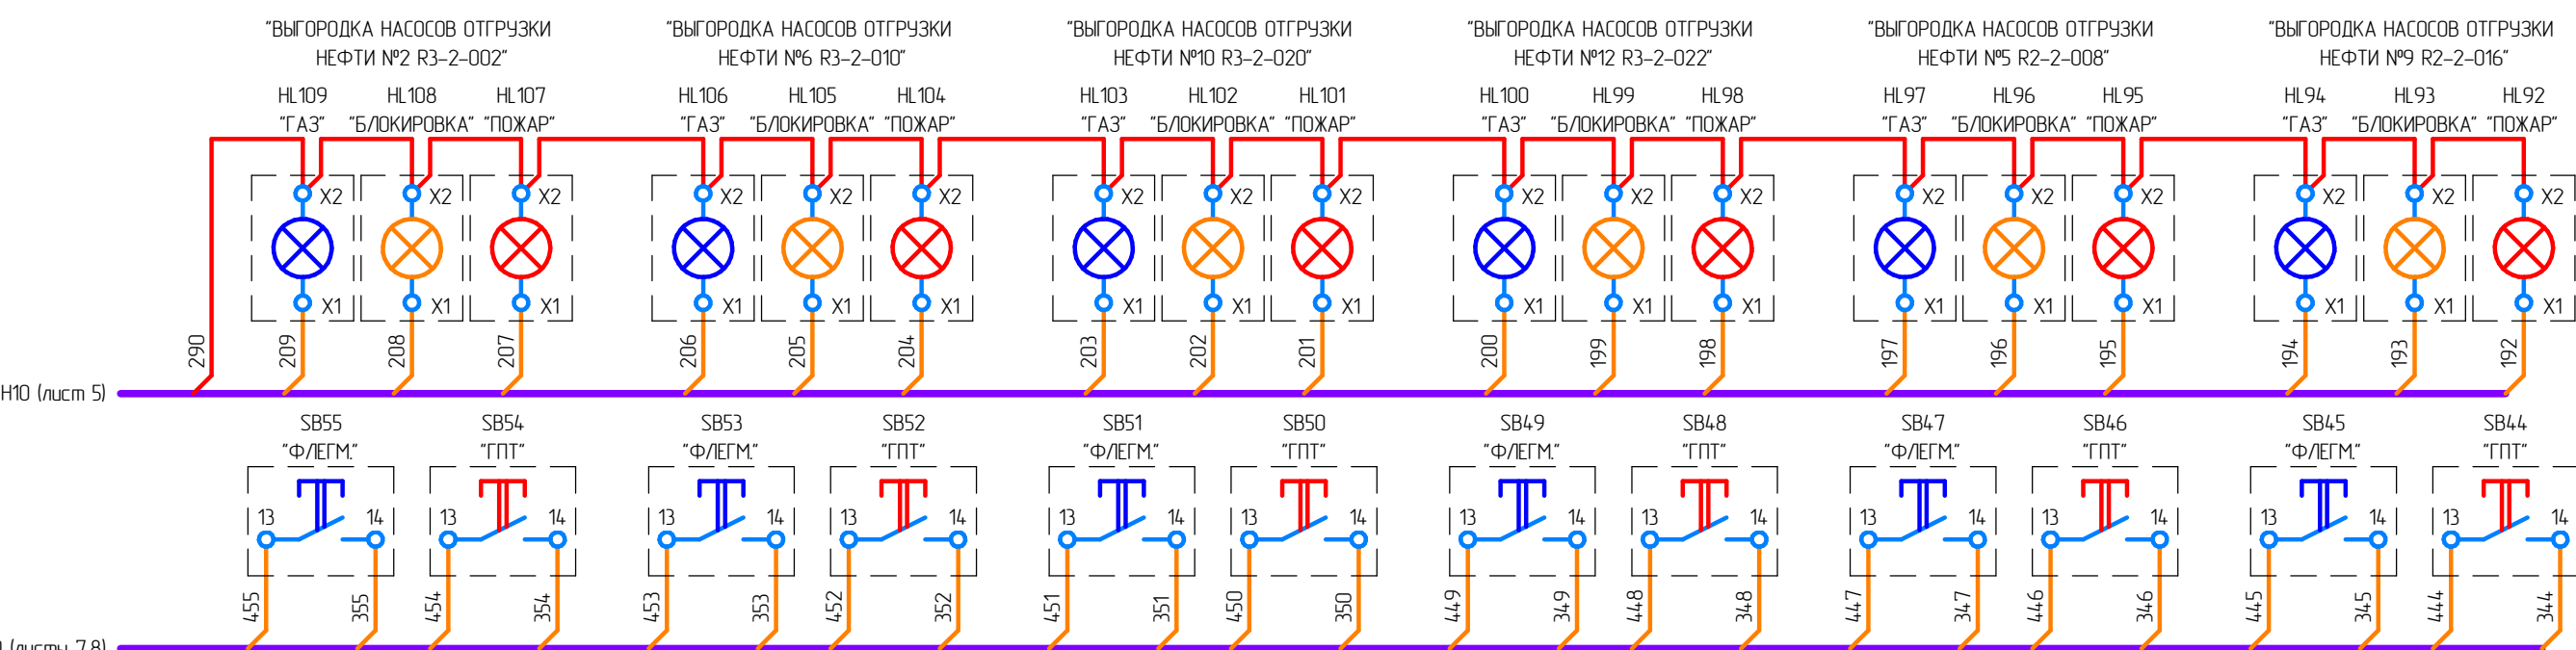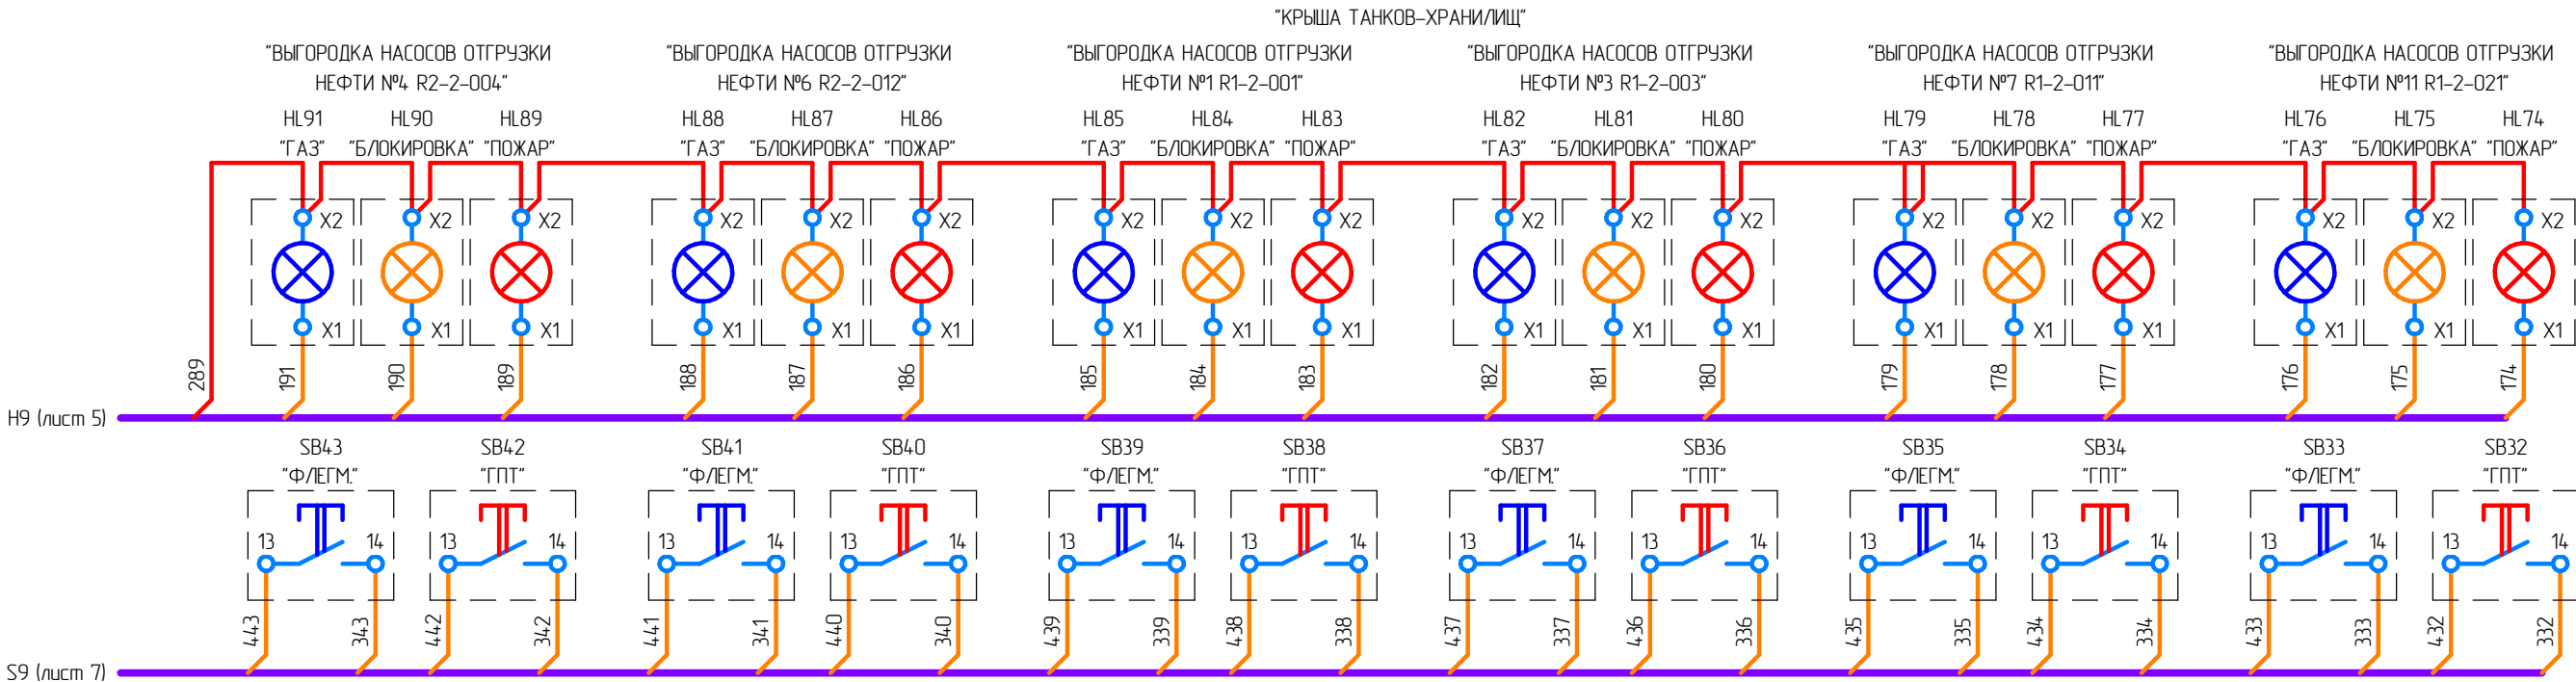

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСТА.42554.3.027-03 Э4