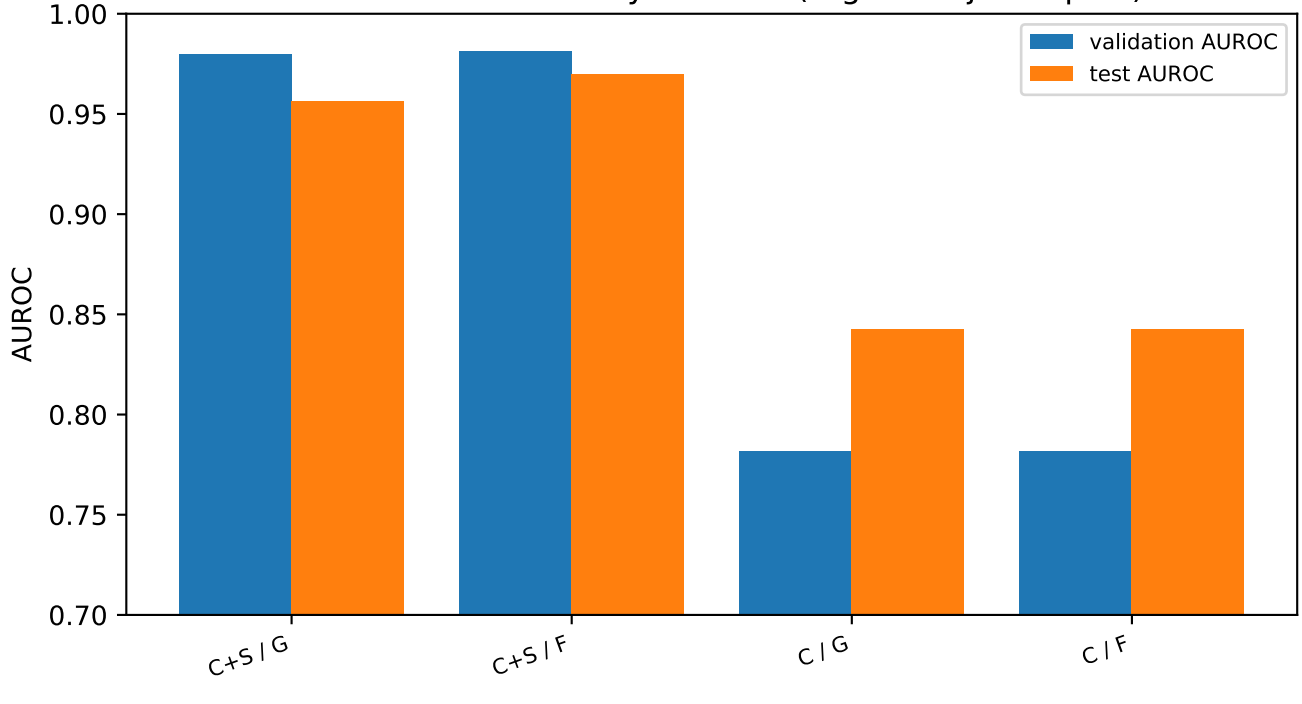
Normal-mode diversity ablation (region-disjoint splits)
AUROC
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
validation AUROC
test AUROC
C+S / G
C+S / F
C / G
C / F