
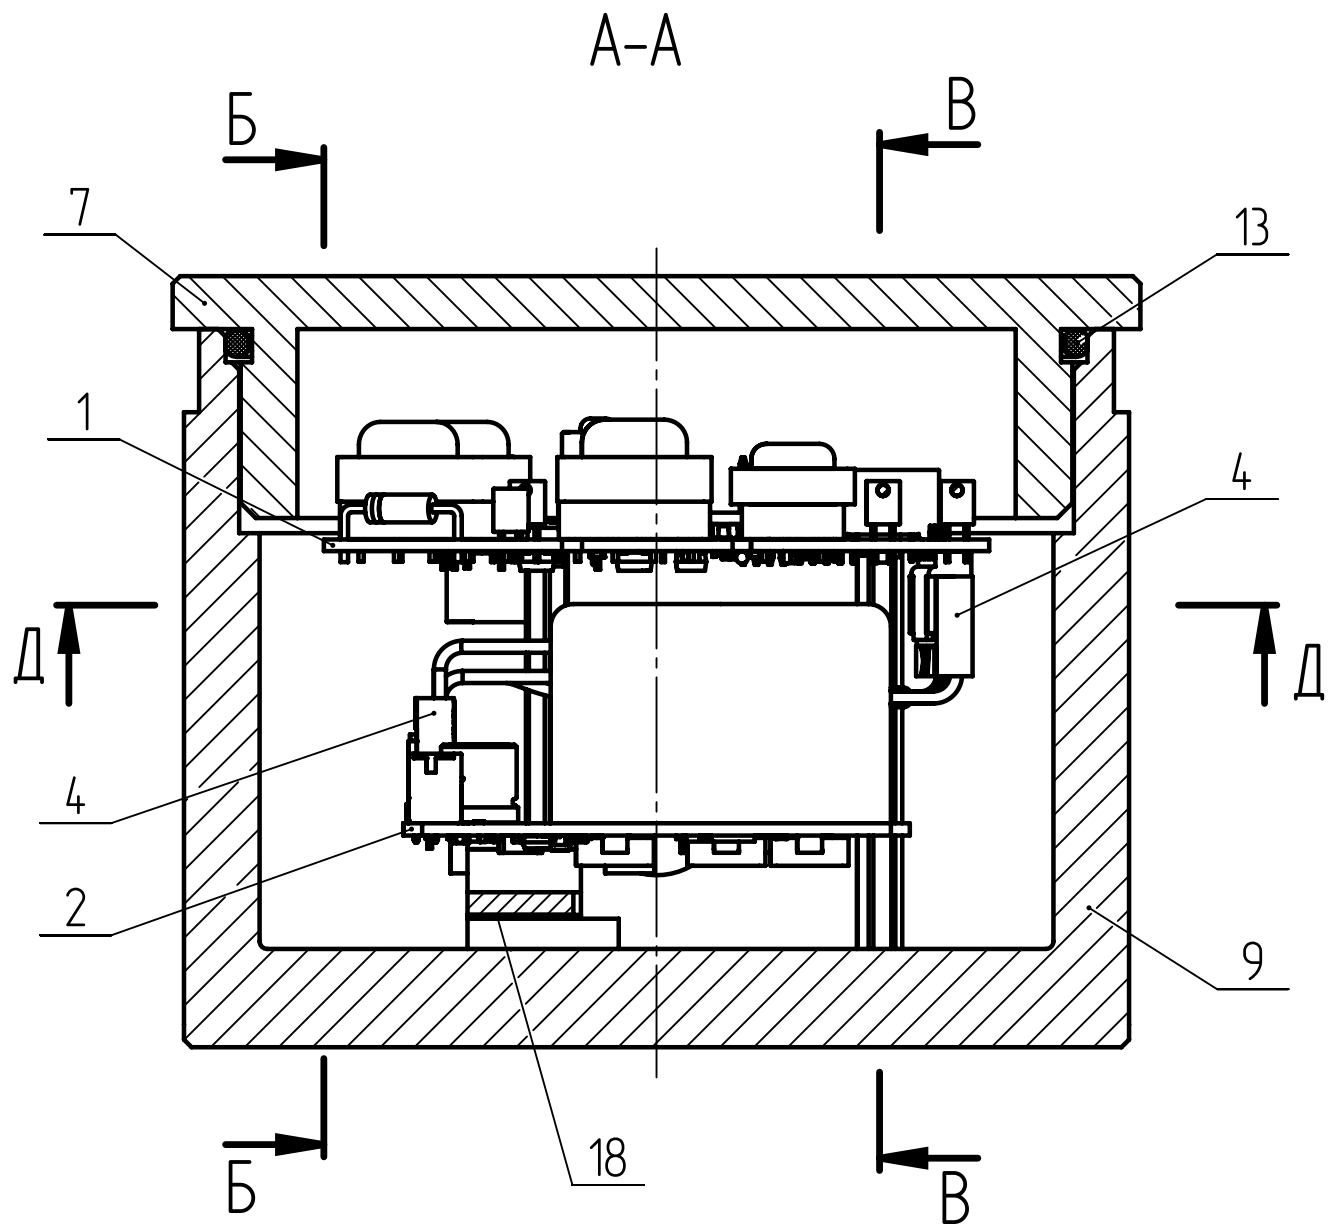



Перв. примен.	ГР/М.468354.003
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

ГР/М.468354.003СБ

Кабели поз. 5 и 6 не показаны

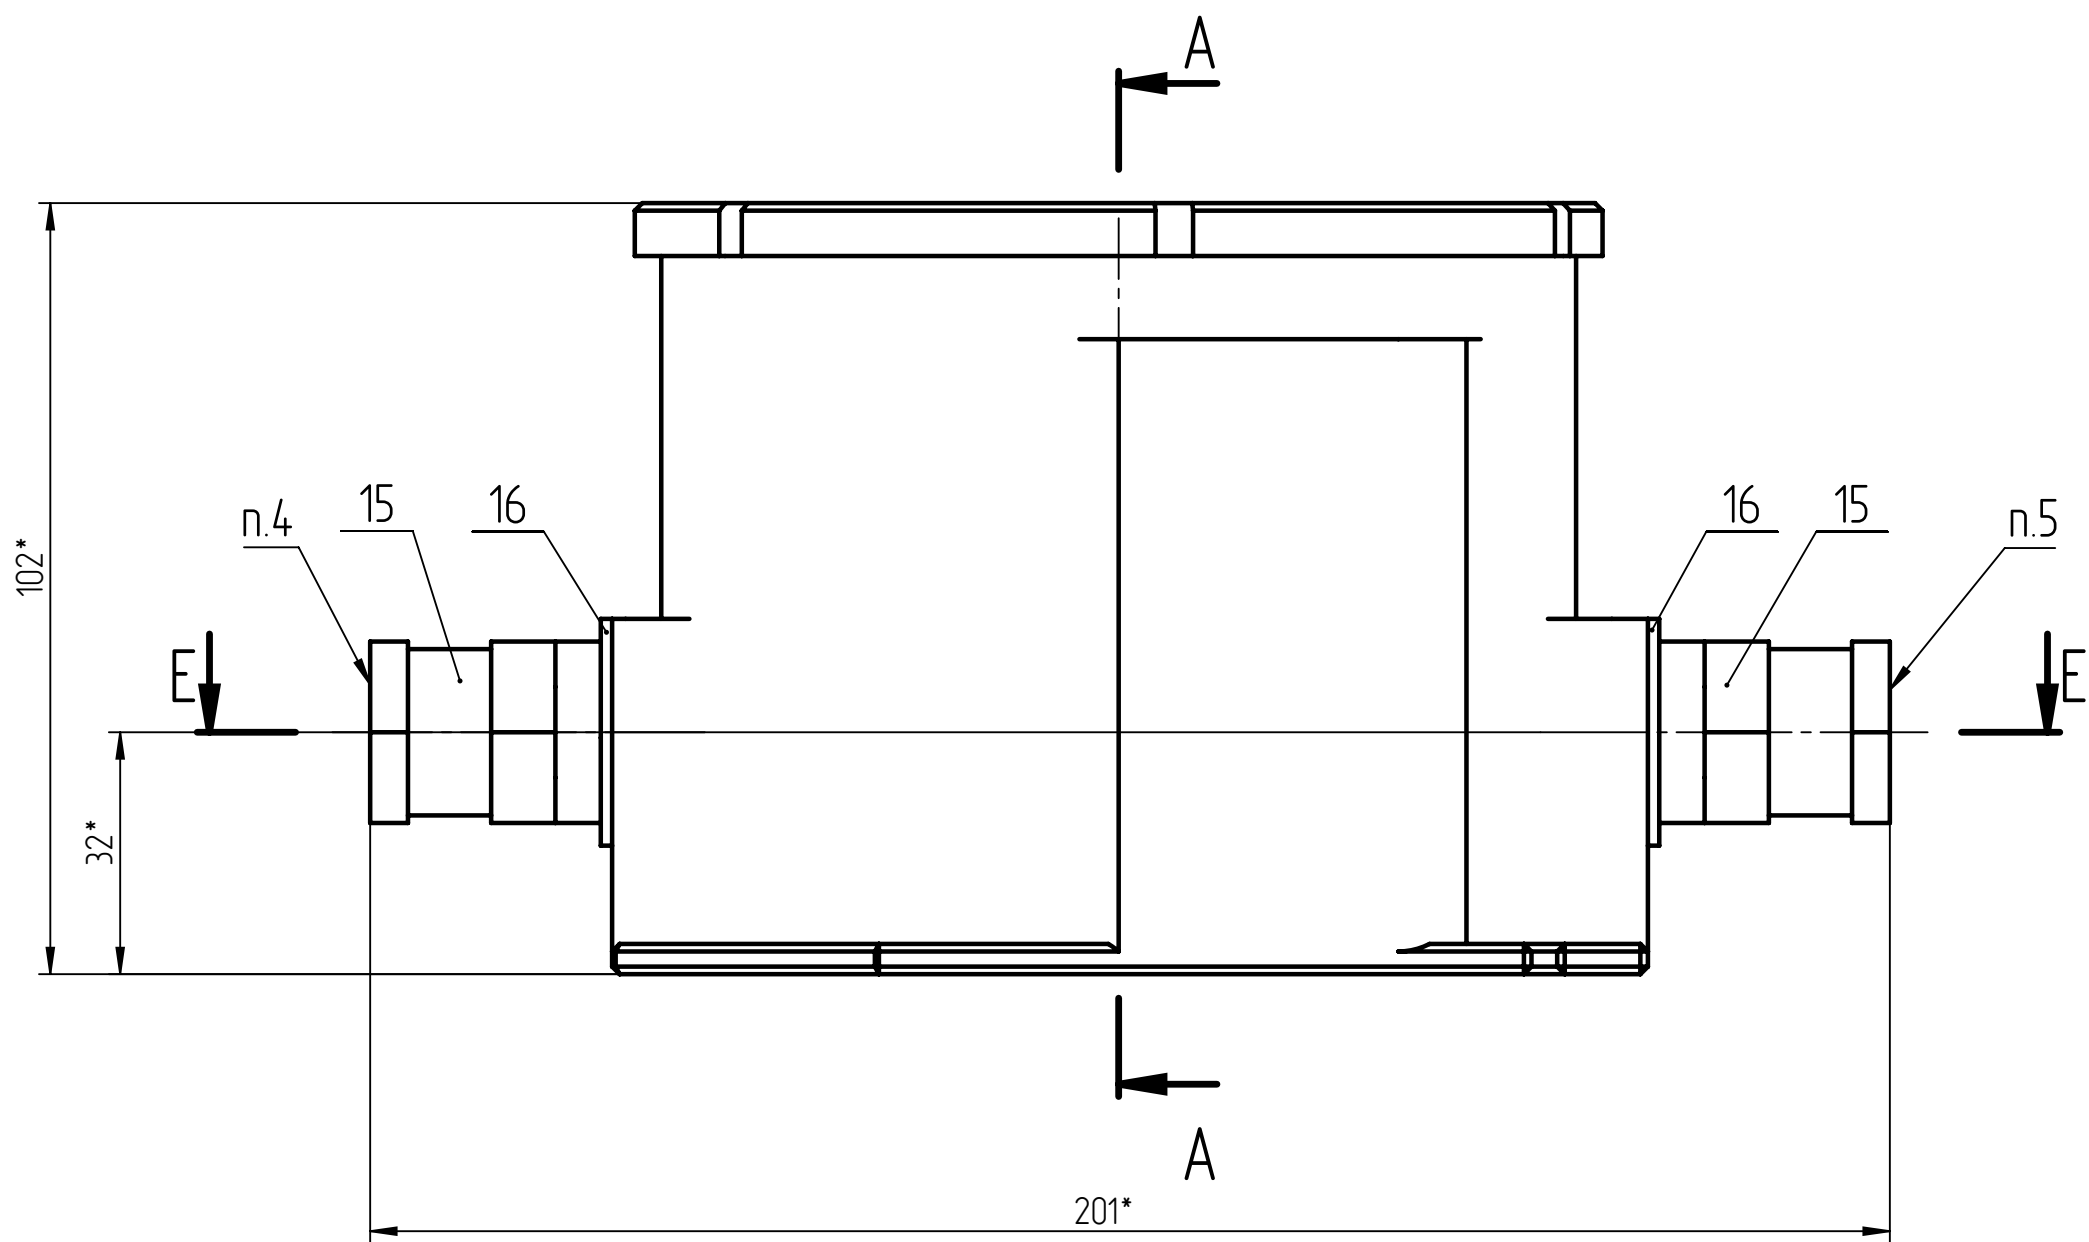

Обозначение	Масса, кг.	Рисунок
ГР/М.468354.003	2,9	-
-01	2,4	1 - 3

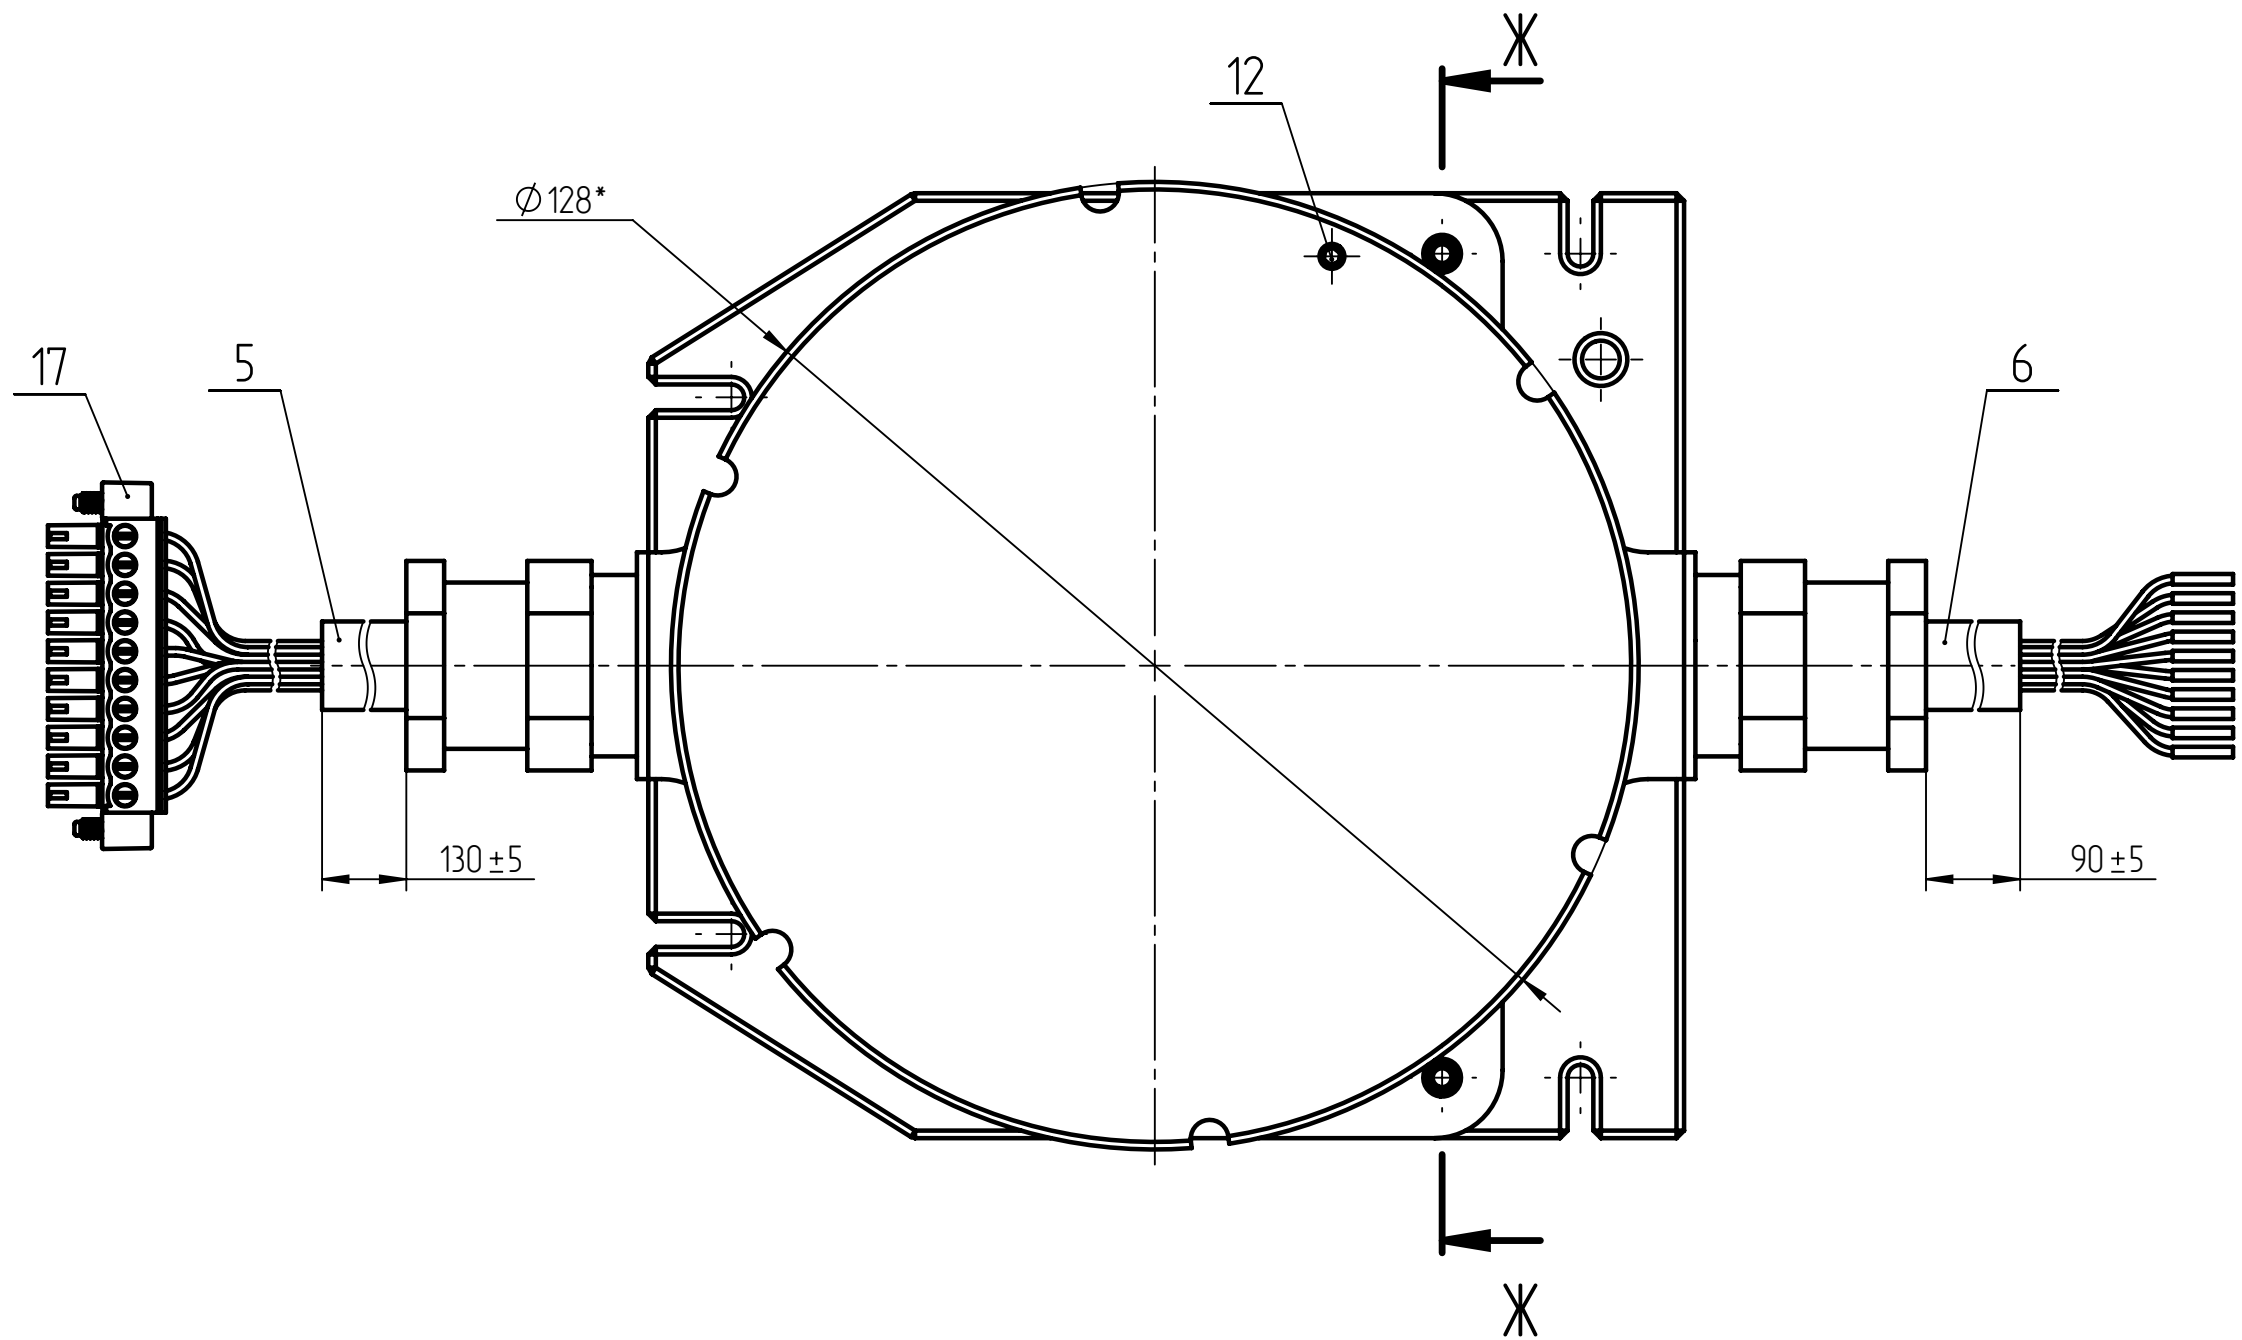

- * Размеры для справок.
- Электромонтаж выполнить в соответствии с ГР/М.465311.07634.
- Узлы поз.1 и 2 коммутировать жгутом поз.4.
- Место ввода кабеля поз.5.
- Место ввода кабеля поз.6.
- Кабели поз. 5 и 6 зафиксировать в гермовводах в соответствии с ГОСТ 31610.0-2019 рис.6
- Подложку поз.18 вырезать по размеру поверхностей соприкасаемых деталей (3 места).
- Резьбовые соединения стопорить фиксатором резьб Loctite 243.
- Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Файл	ГР/М.468354.003СБ.pdf				
Контрольная сумма					
О	Ноф				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Василенков				
Проб.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

ГР/М.468354.003СБ

Блок взрывозащищенный

Сборочный чертеж


Лист	Масса	Масштаб
1	2,9	1:1

ООО «Группа
индустриальных
технологий»


Копировал

Формат А2


Б-Б (2 : 1)

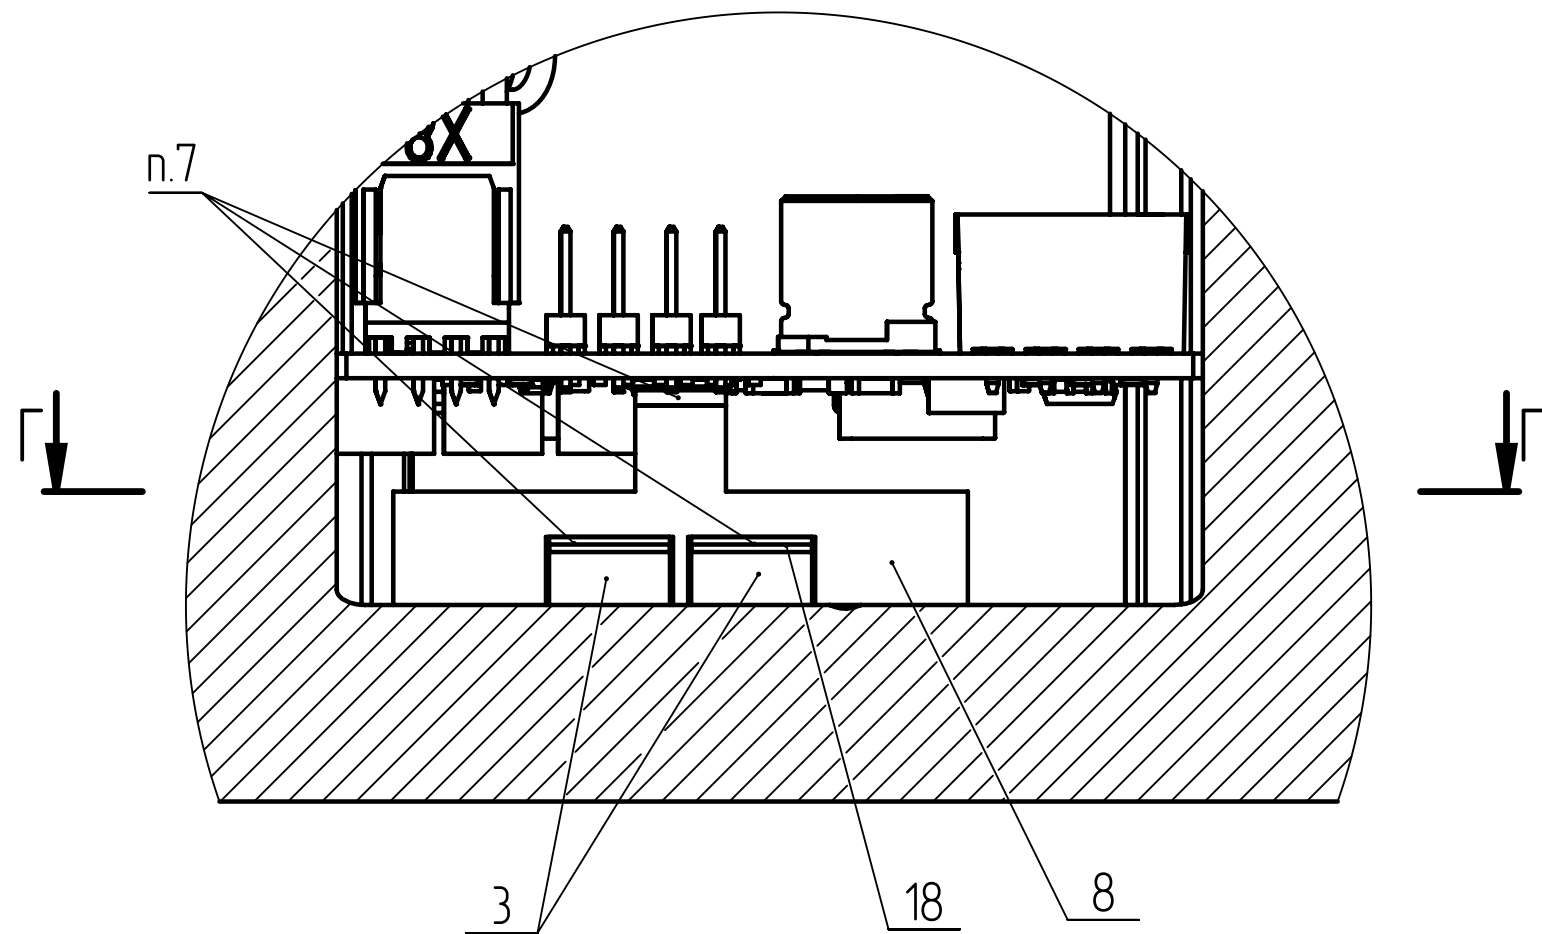


В-В (2 : 1)

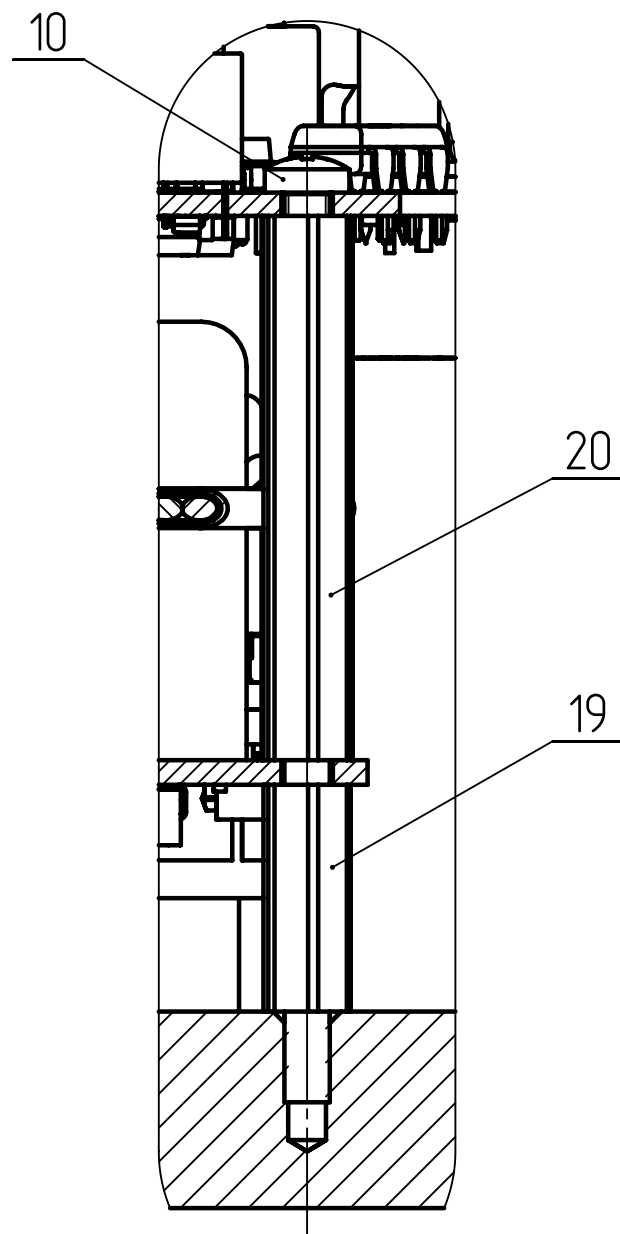


Г-Г (2 : 1)

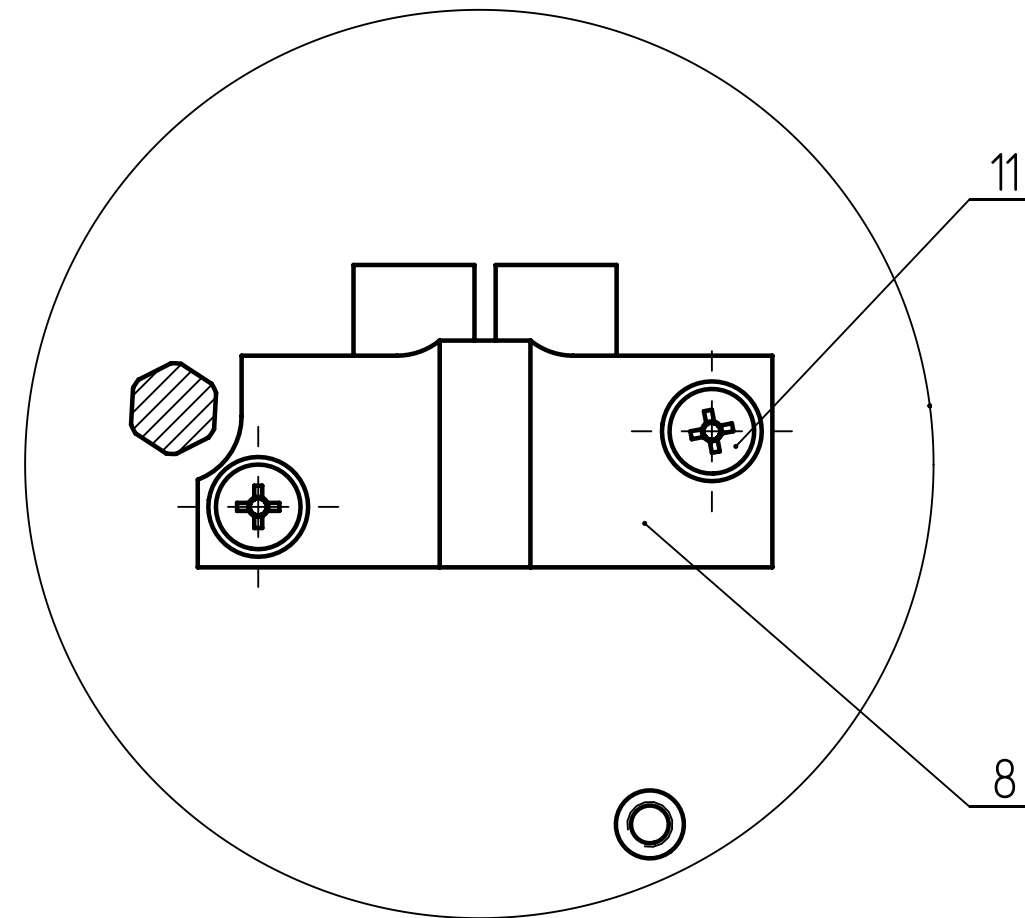


Е-Е

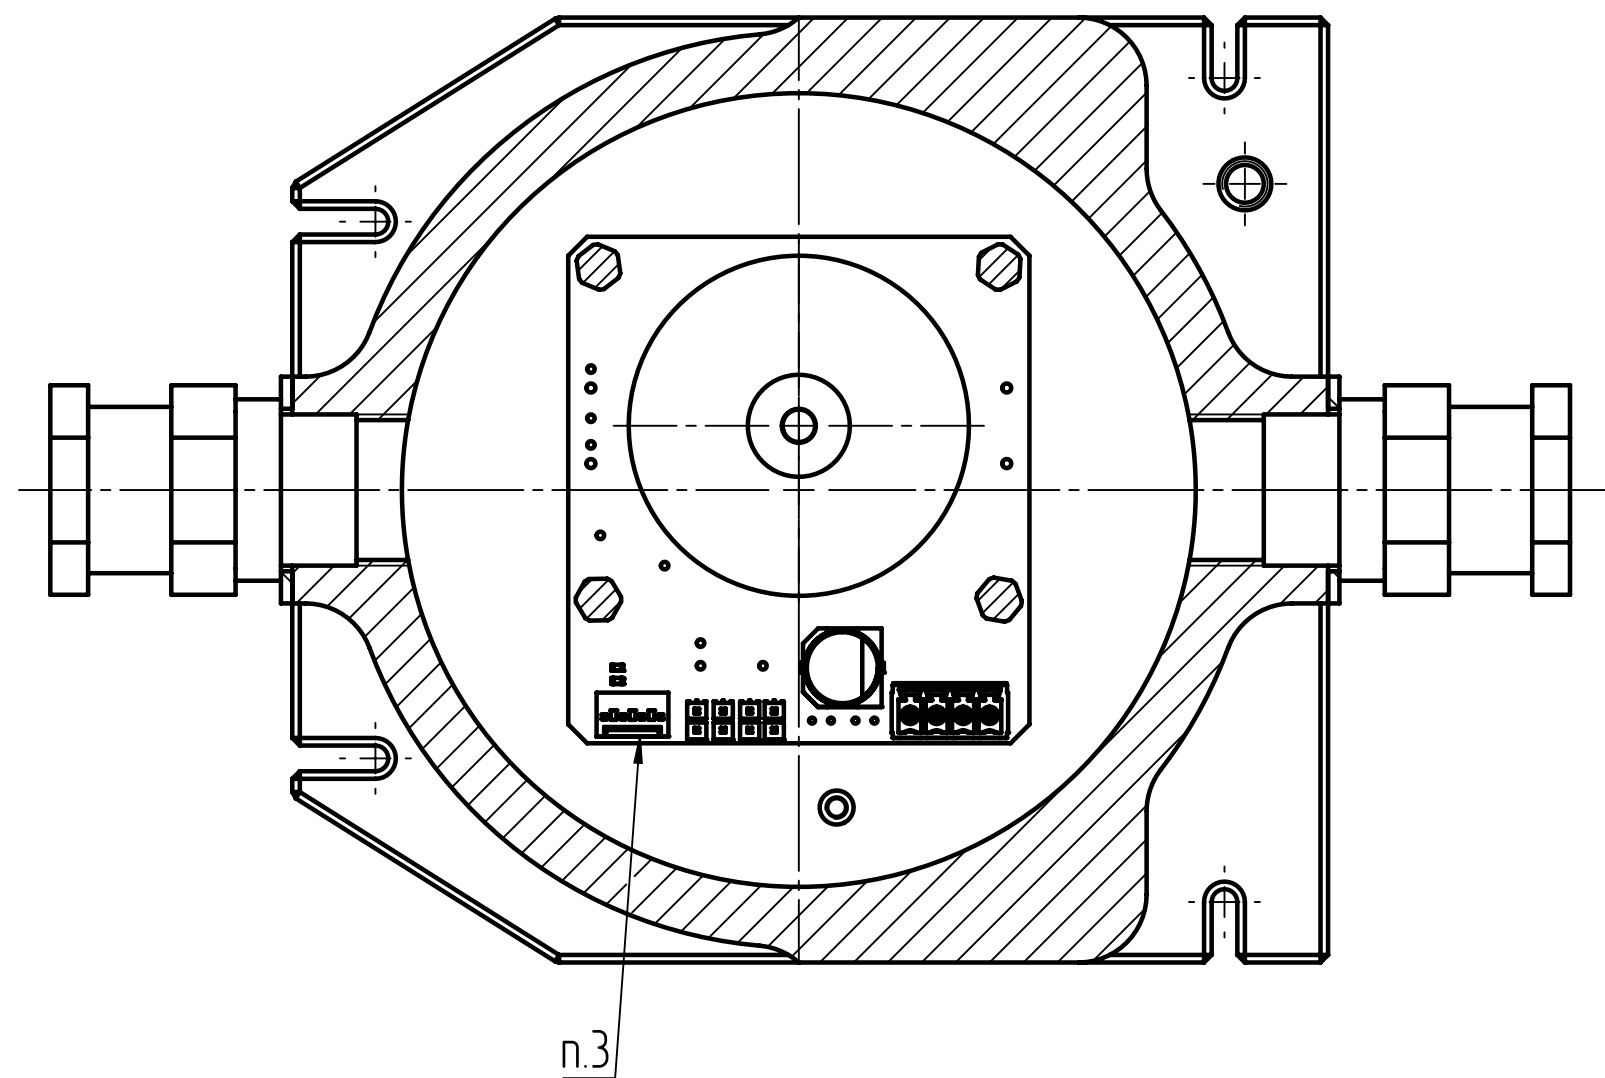

Д-Д

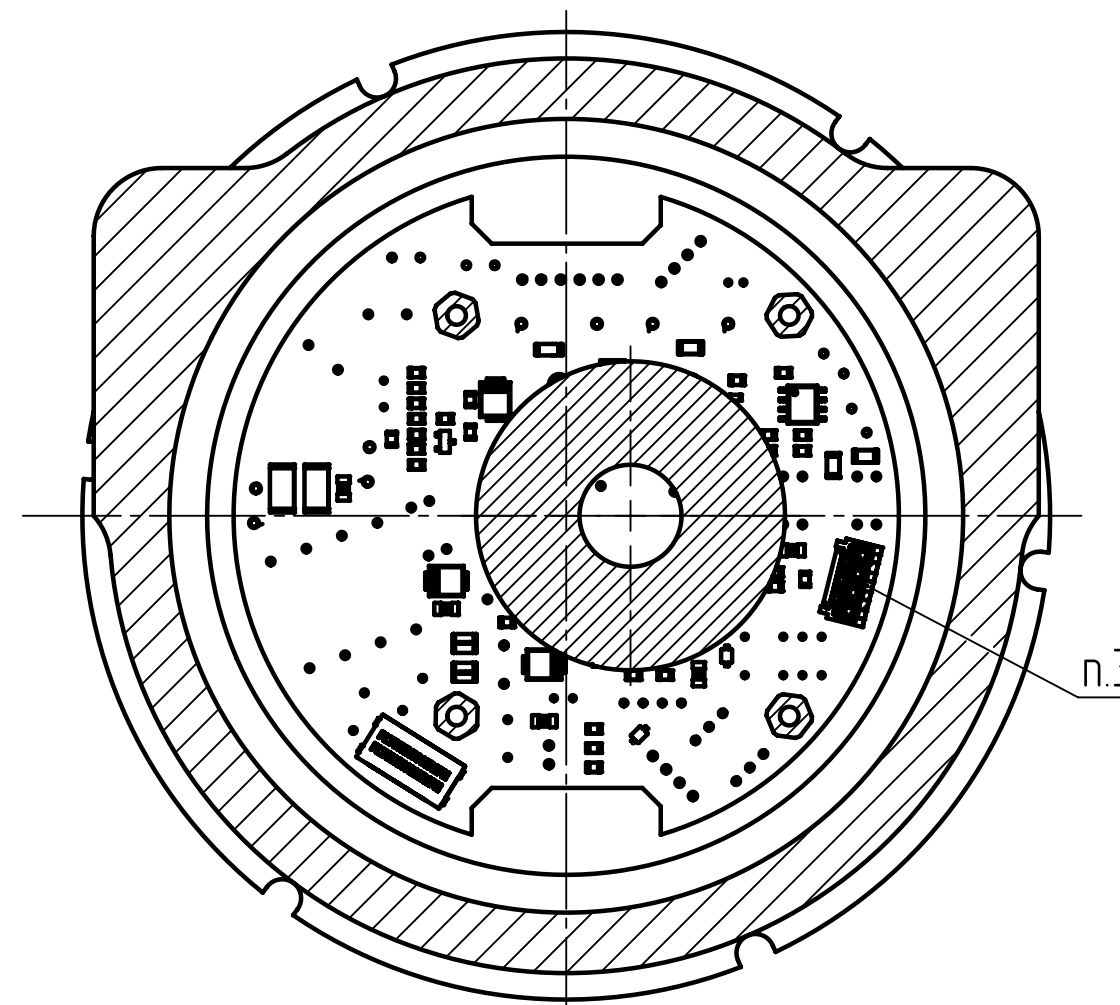

Ж-Ж (2 : 1)

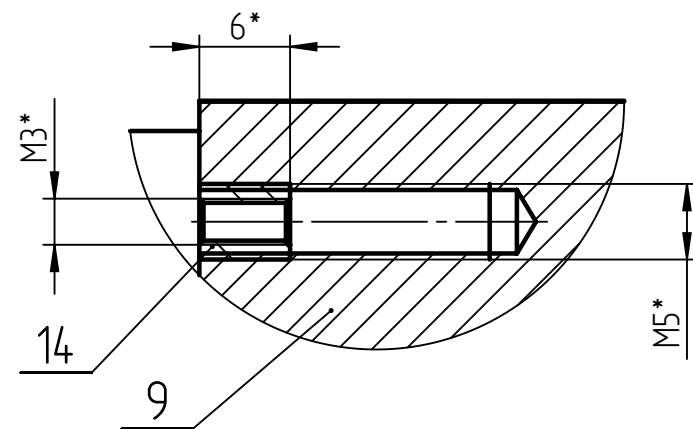

Файл		ГР/М.468354.003СБ.pdf			
Контрольная сумма					
0	Нов				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	

Изд № подл	Подпн и дата	Взам инб №	Изд № дигл	Подпн и дата

Рис. 1
Кабели поз. 5 и 6 не показаны

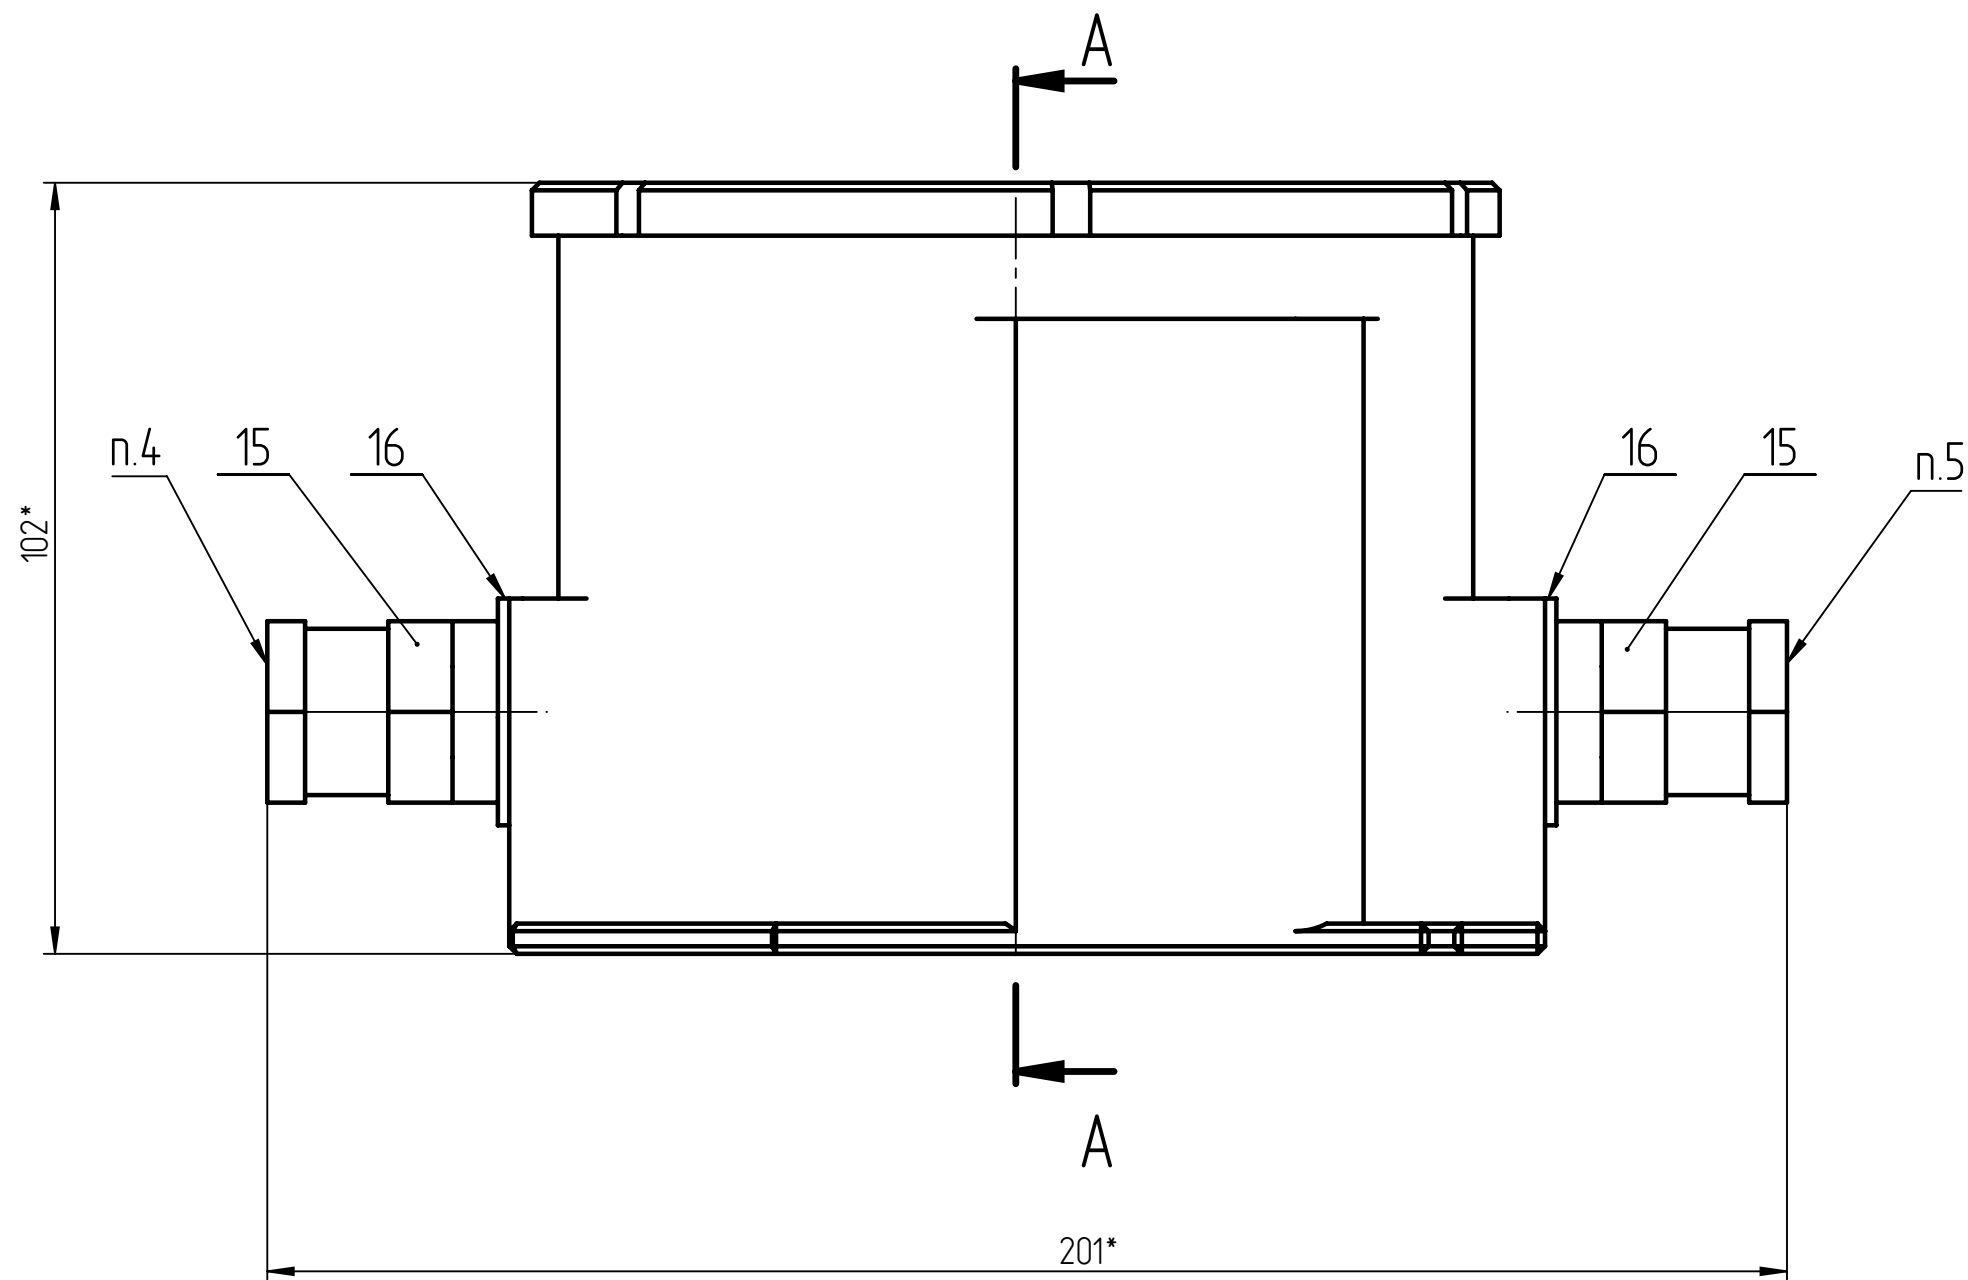


Рис. 2
А-А


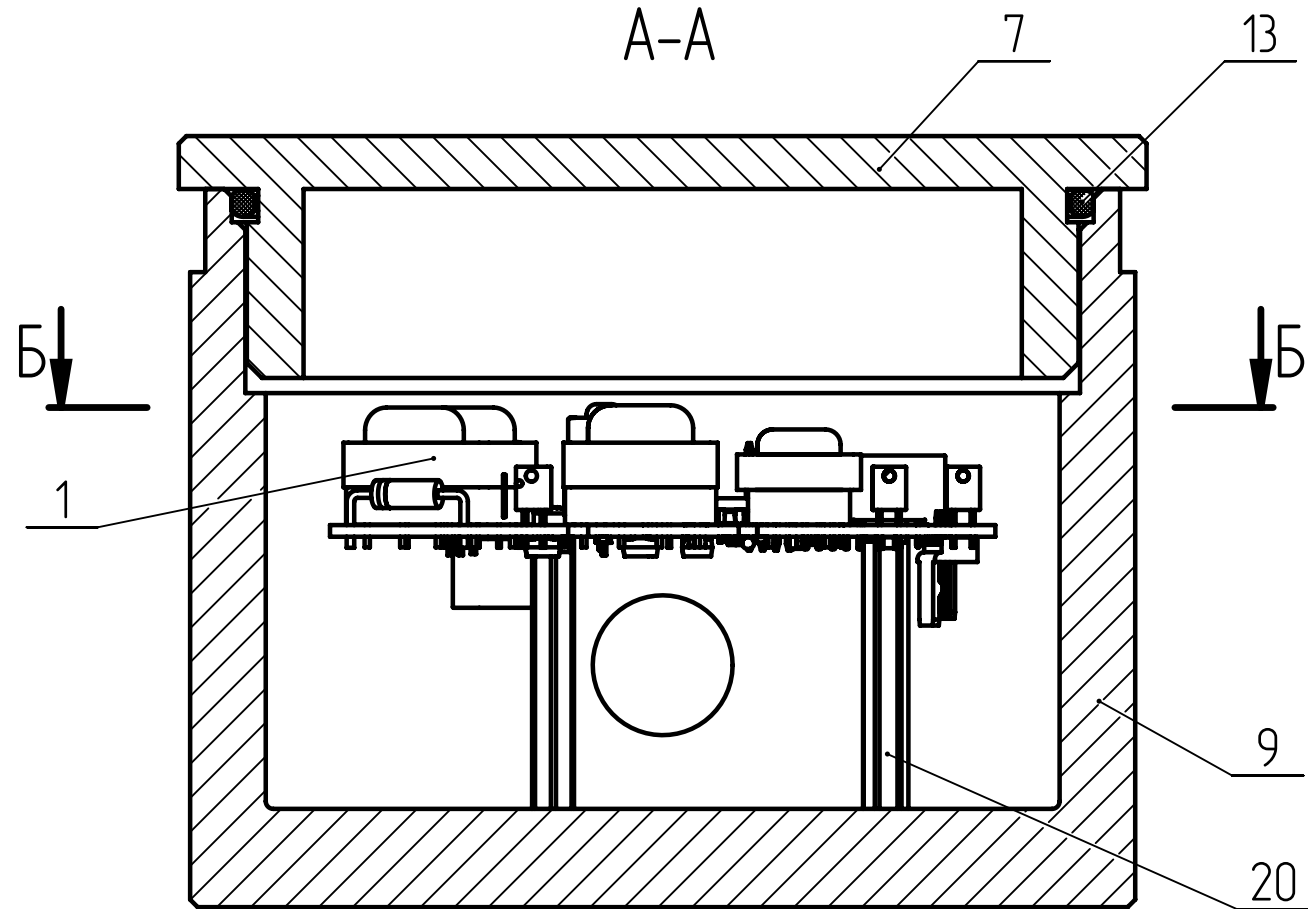


Рис. 3
Б-Б

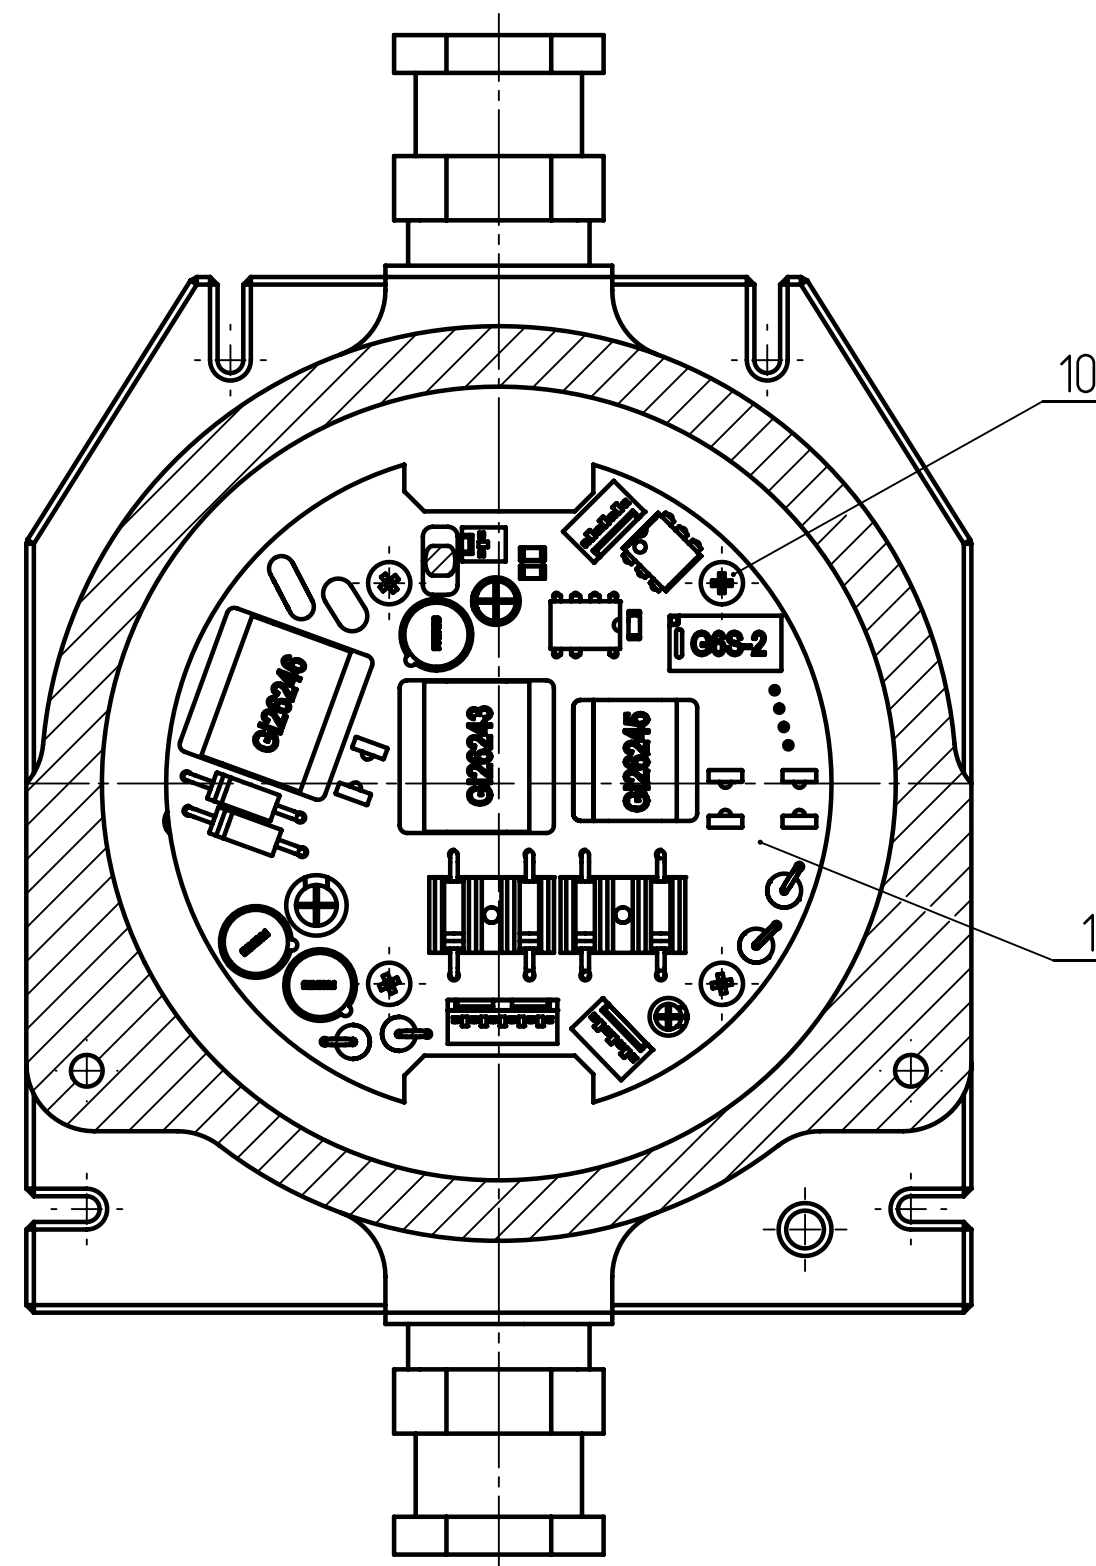

Файл		ГР/М.468354.003СБ.pdf			
Контрольная сумма					
0	Нов				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	