

Перв. примен.		ГР/М.685621.018СБ	
Справ. №		<div><div><div><div><div><div>6</div><div>8</div><div>7</div></div><div><div>3</div><div>5</div><div>2</div></div><div><div>1</div><div>Б</div></div></div><div><div><div><div><div>А</div><div>А</div></div><div><div>8</div></div></div></div></div></div><div><div>Соединители поз. 6, 7 и 8 не показаны</div><div><div><div>4</div><div>5</div><div>9</div></div></div></div></div></div>	
Подп. и дата		Инф. № докл.	
Взам. инф. №		Инф. № инст.	
Подп. и дата		Инф. № подл.	
Файл		ГР/М.685621.018СБ.pdf	
Контрольная сумма			
О		Нов.	
Изм.		Лист	
Разраб.		Василенков	
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			
ГР/М.685621.018СБ		Кабель	
Сборочный чертеж		Лит.	
		Масса	
		Масштаб	
		78 г	
		1:1	
		Лист 1	
		Листов 2	
		ООО «Группа индустриальных технологий»	

1. * Размер для справки.

2. Монтаж выполнять по ГР/М.465311.076Э4.

3. Технические требования к разделке жил кабеля поз.9 по ГОСТ 23587-96, вар. 1.1.

4. Жилы кабеля поз.9 зачистить согласно Рис. 1.

5. Контактными поз.4 (6 шт.) обжать провода кабеля поз.9 и установить в соединители поз.7 и 8.


6. Наконечниками поз.5 обжать провода кабеля поз.9.

7. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.

8. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Копировал


Формат А4

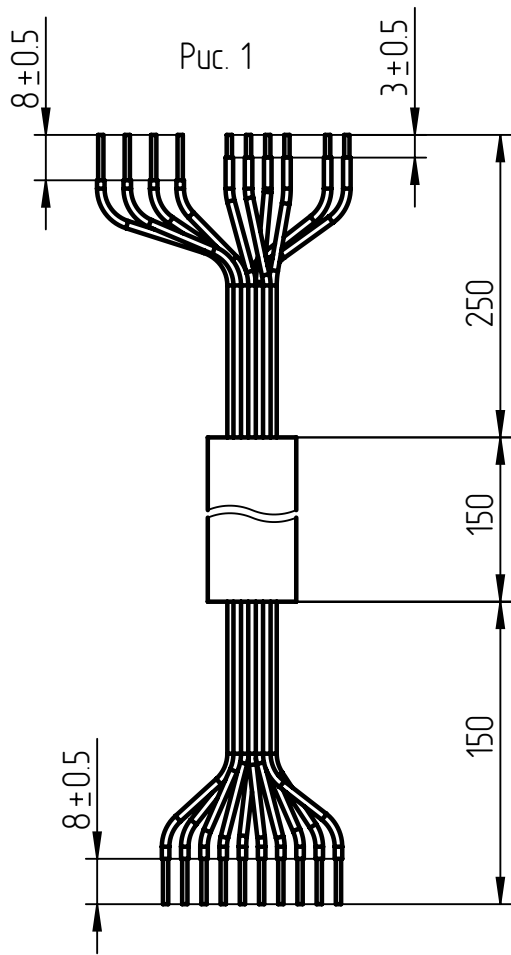


A-A (10 : 1)

14 мест


Показано условно

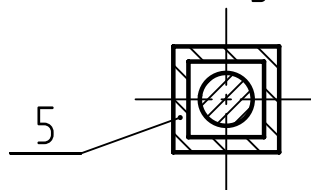

Б (5 : 1)

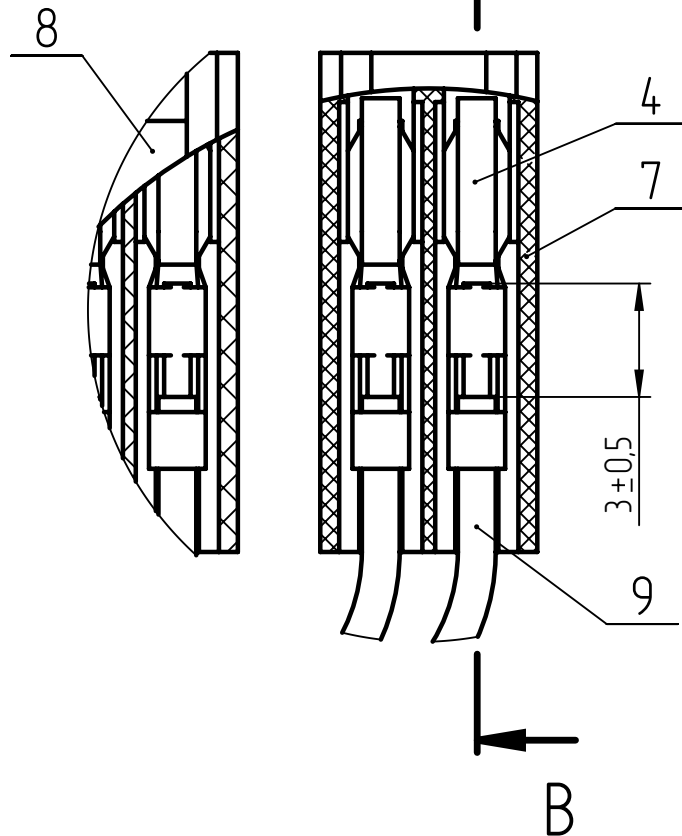

В-В (5 : 1)

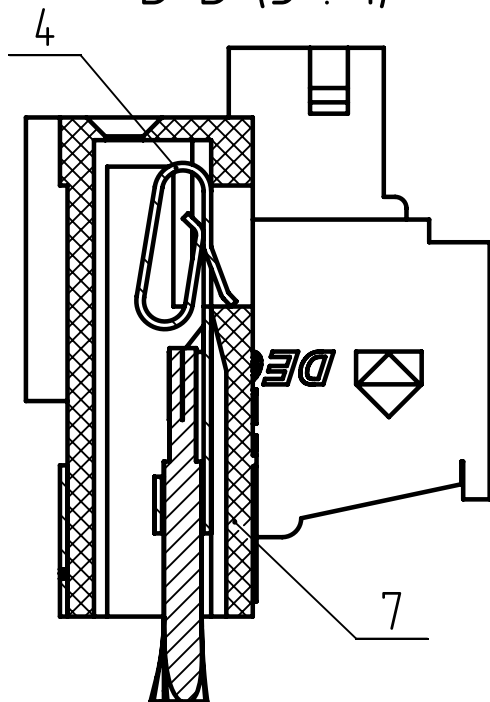

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата
Файл	ГР/М.685621.018СБ.pdf			
Контрольная сумма				
0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата