
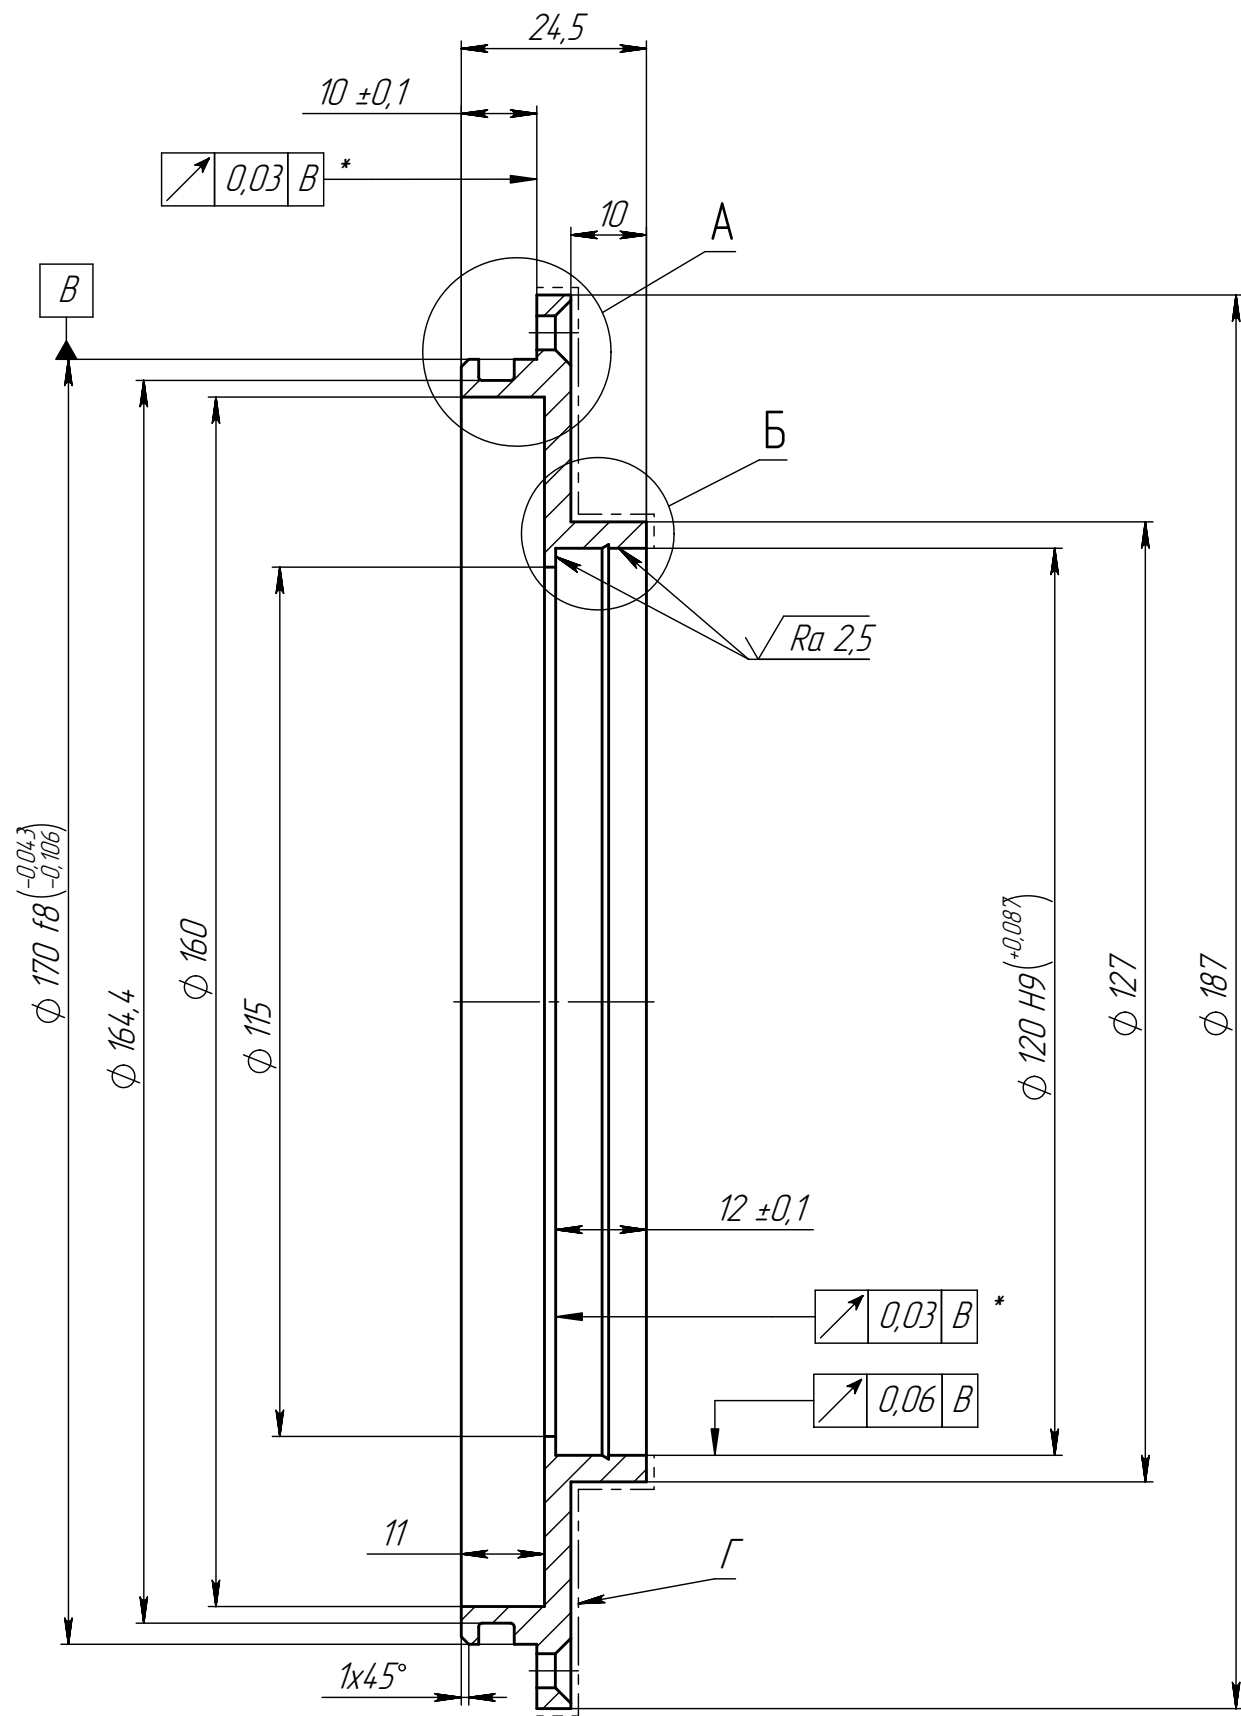
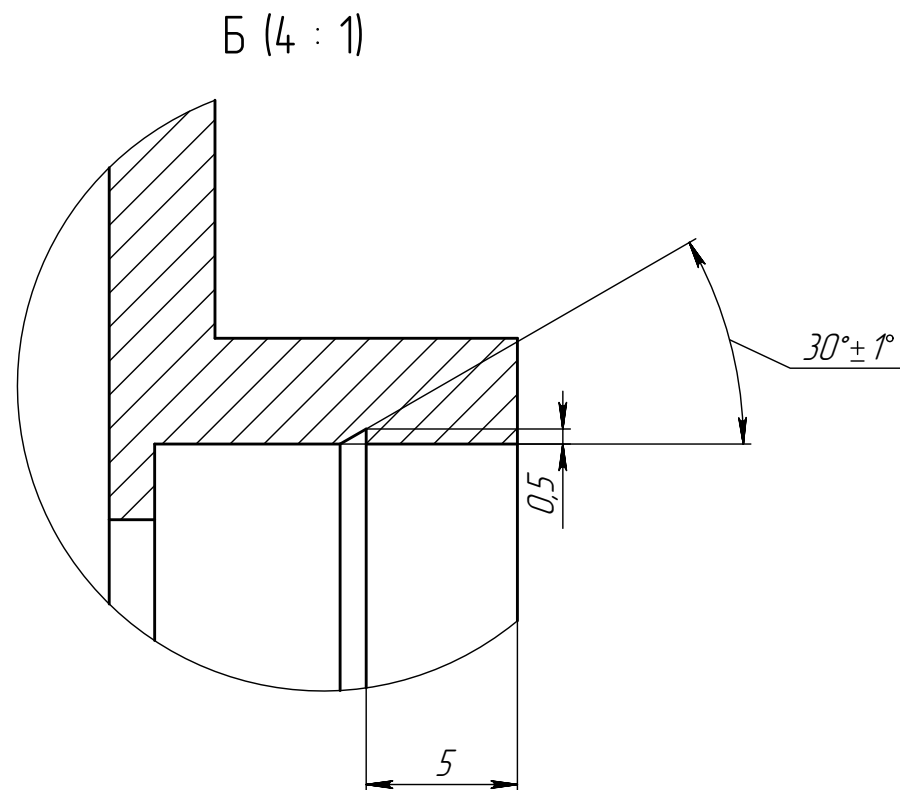
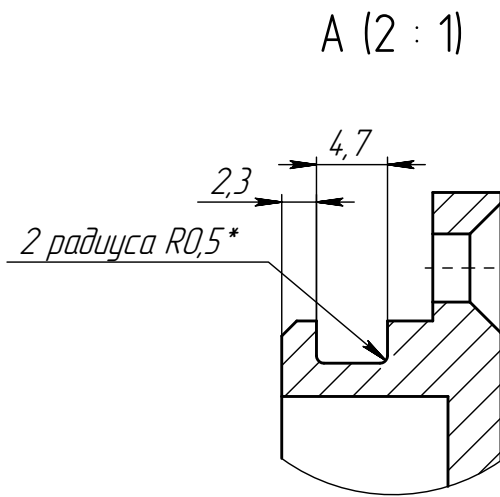


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	ПОЭС-400	Спроб. №	Перв. примен. КРПГ.303356005
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	---------------------------------

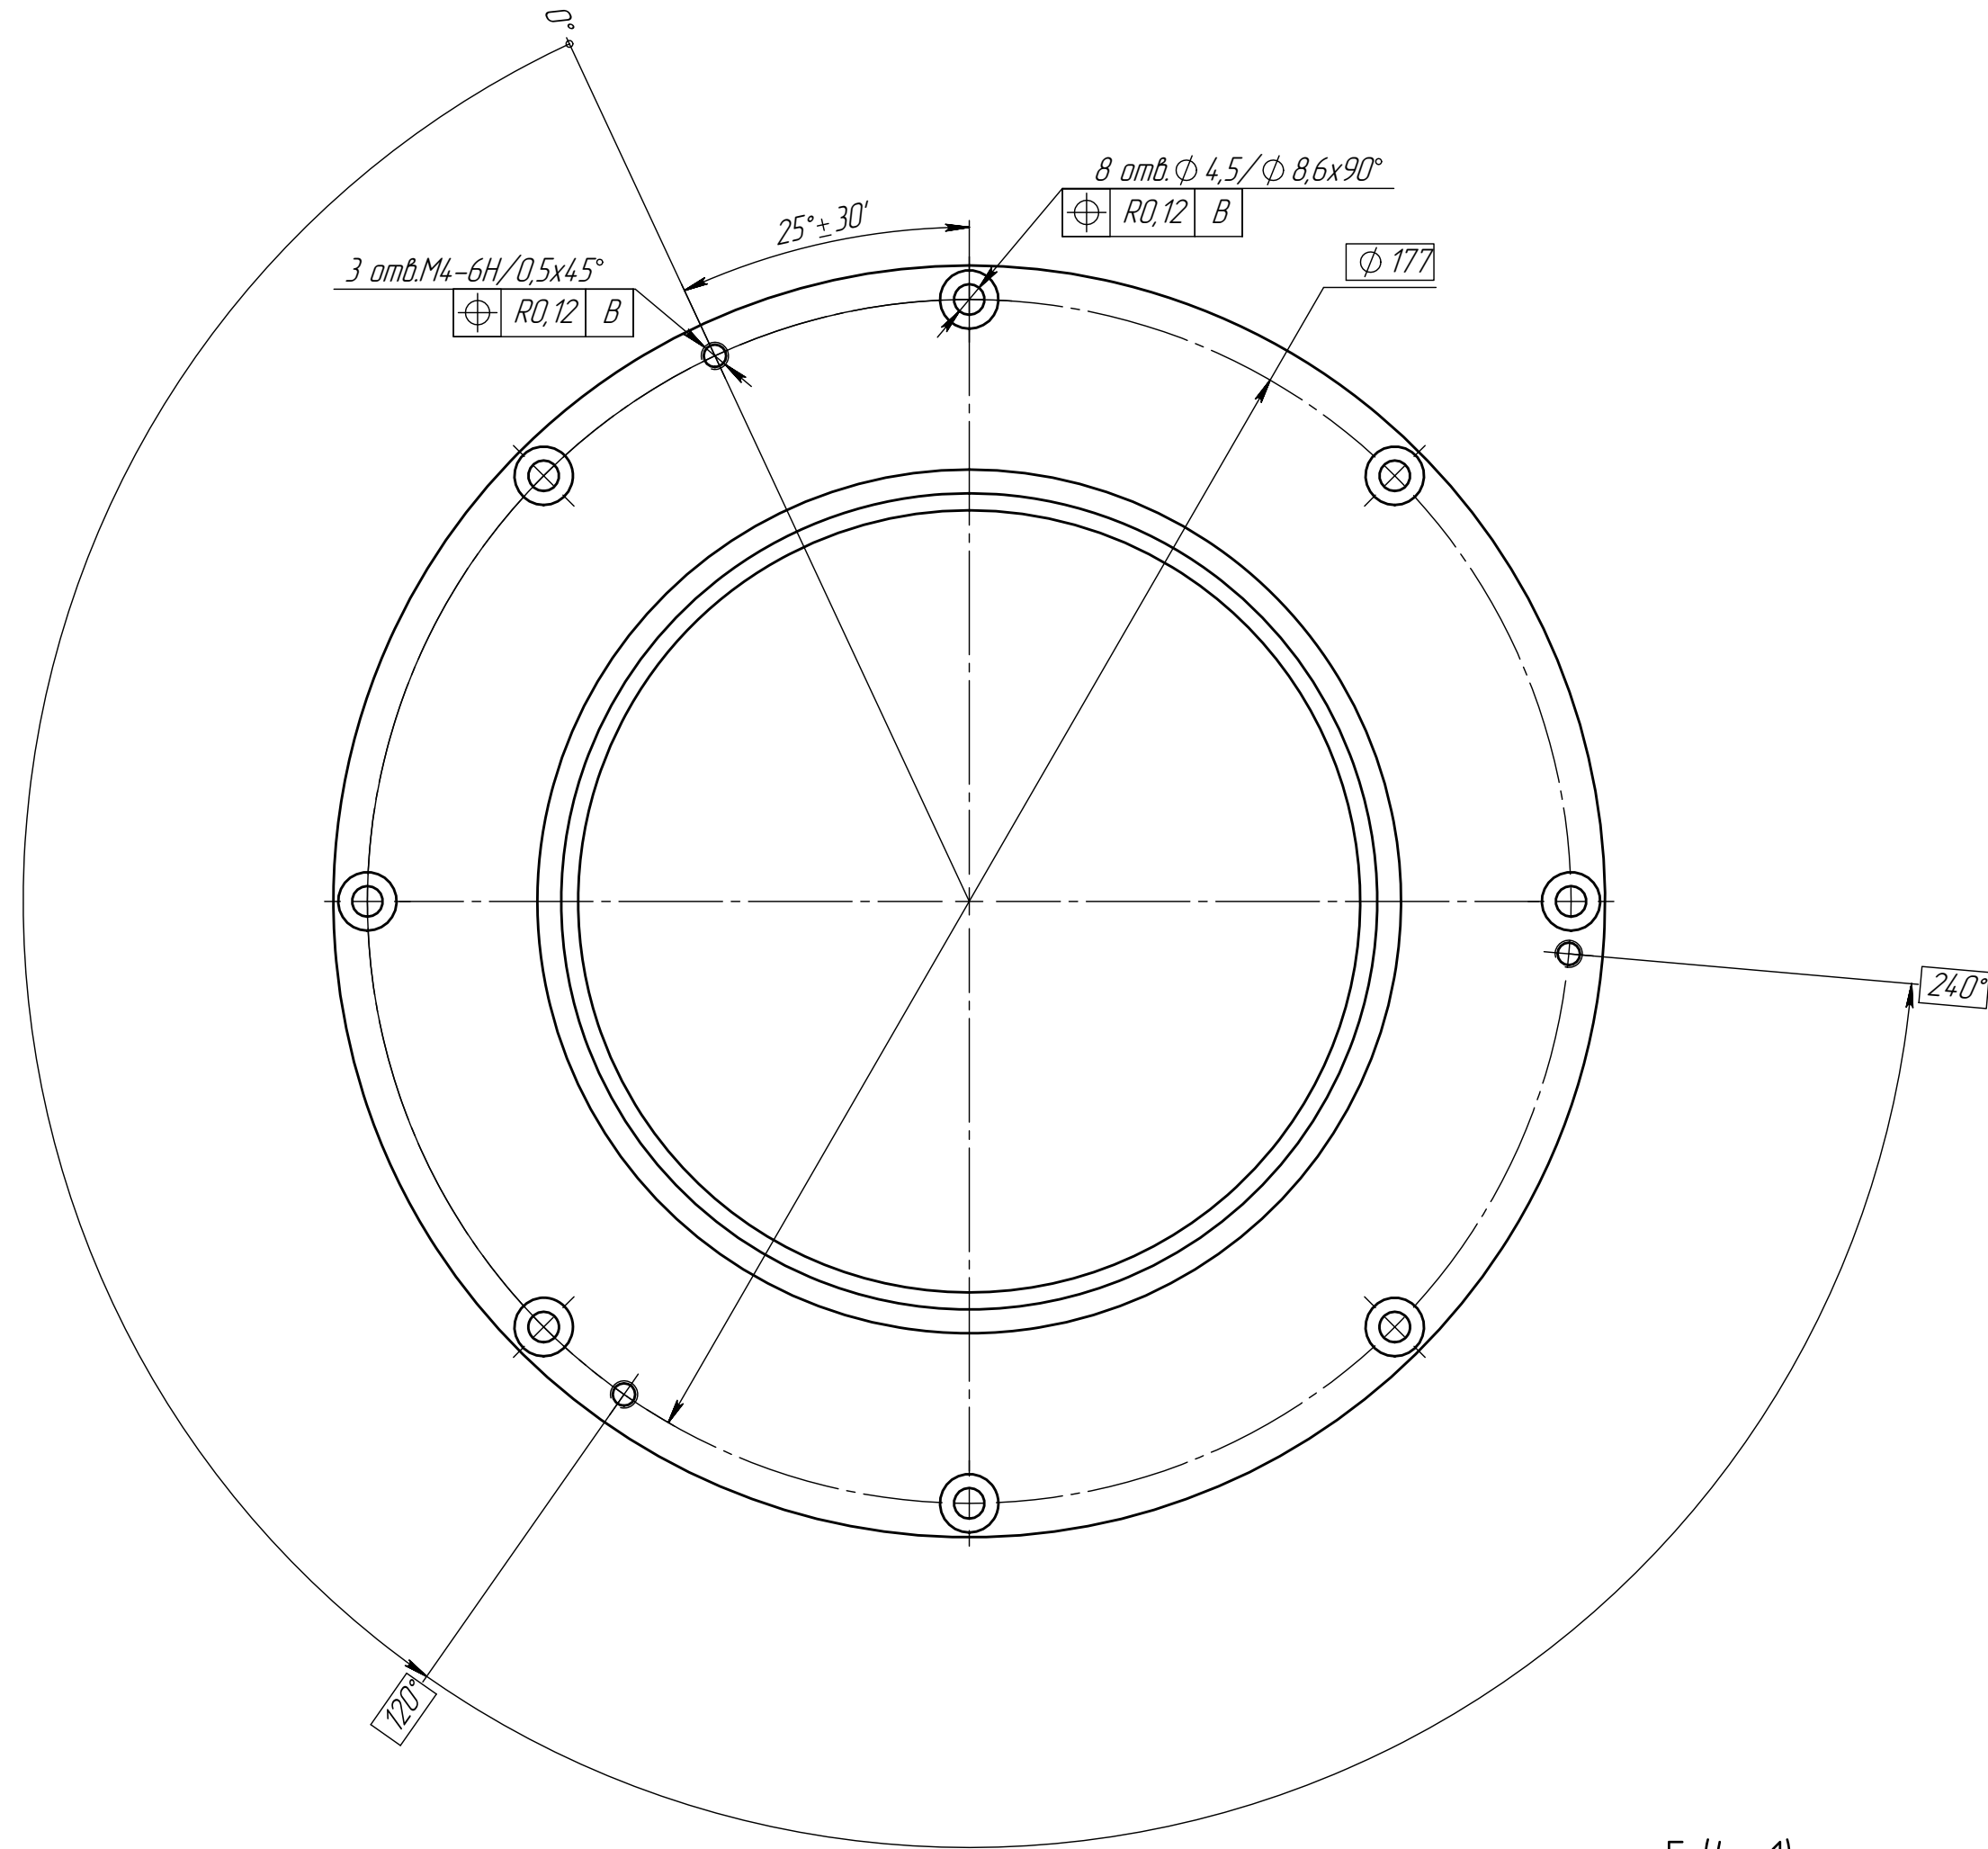

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. \* Размеры обеспеч. инстр.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, н12, ±IT12/2.
4. Покрытие – Ан. Окс. ч. (600 см<sup>2</sup>) / поверхности Г – грунт В/Л-02 ГОСТ 12707-77, эмаль ЭП-140 голубовато-серая 876. VI. 01 ГОСТ 24709-81 (209 см<sup>2</sup>).
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГОСТ 0.070.014.

КРПГ.711452.015				Фланец		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
					Лист	Листов 1
Разраб.	Лавидюк					0.27
Пров.	Свинарев					11
Т. контр.						
Н. контр.					Д16 ГОСТ 4784-2019	
Утв.	Яковлев					