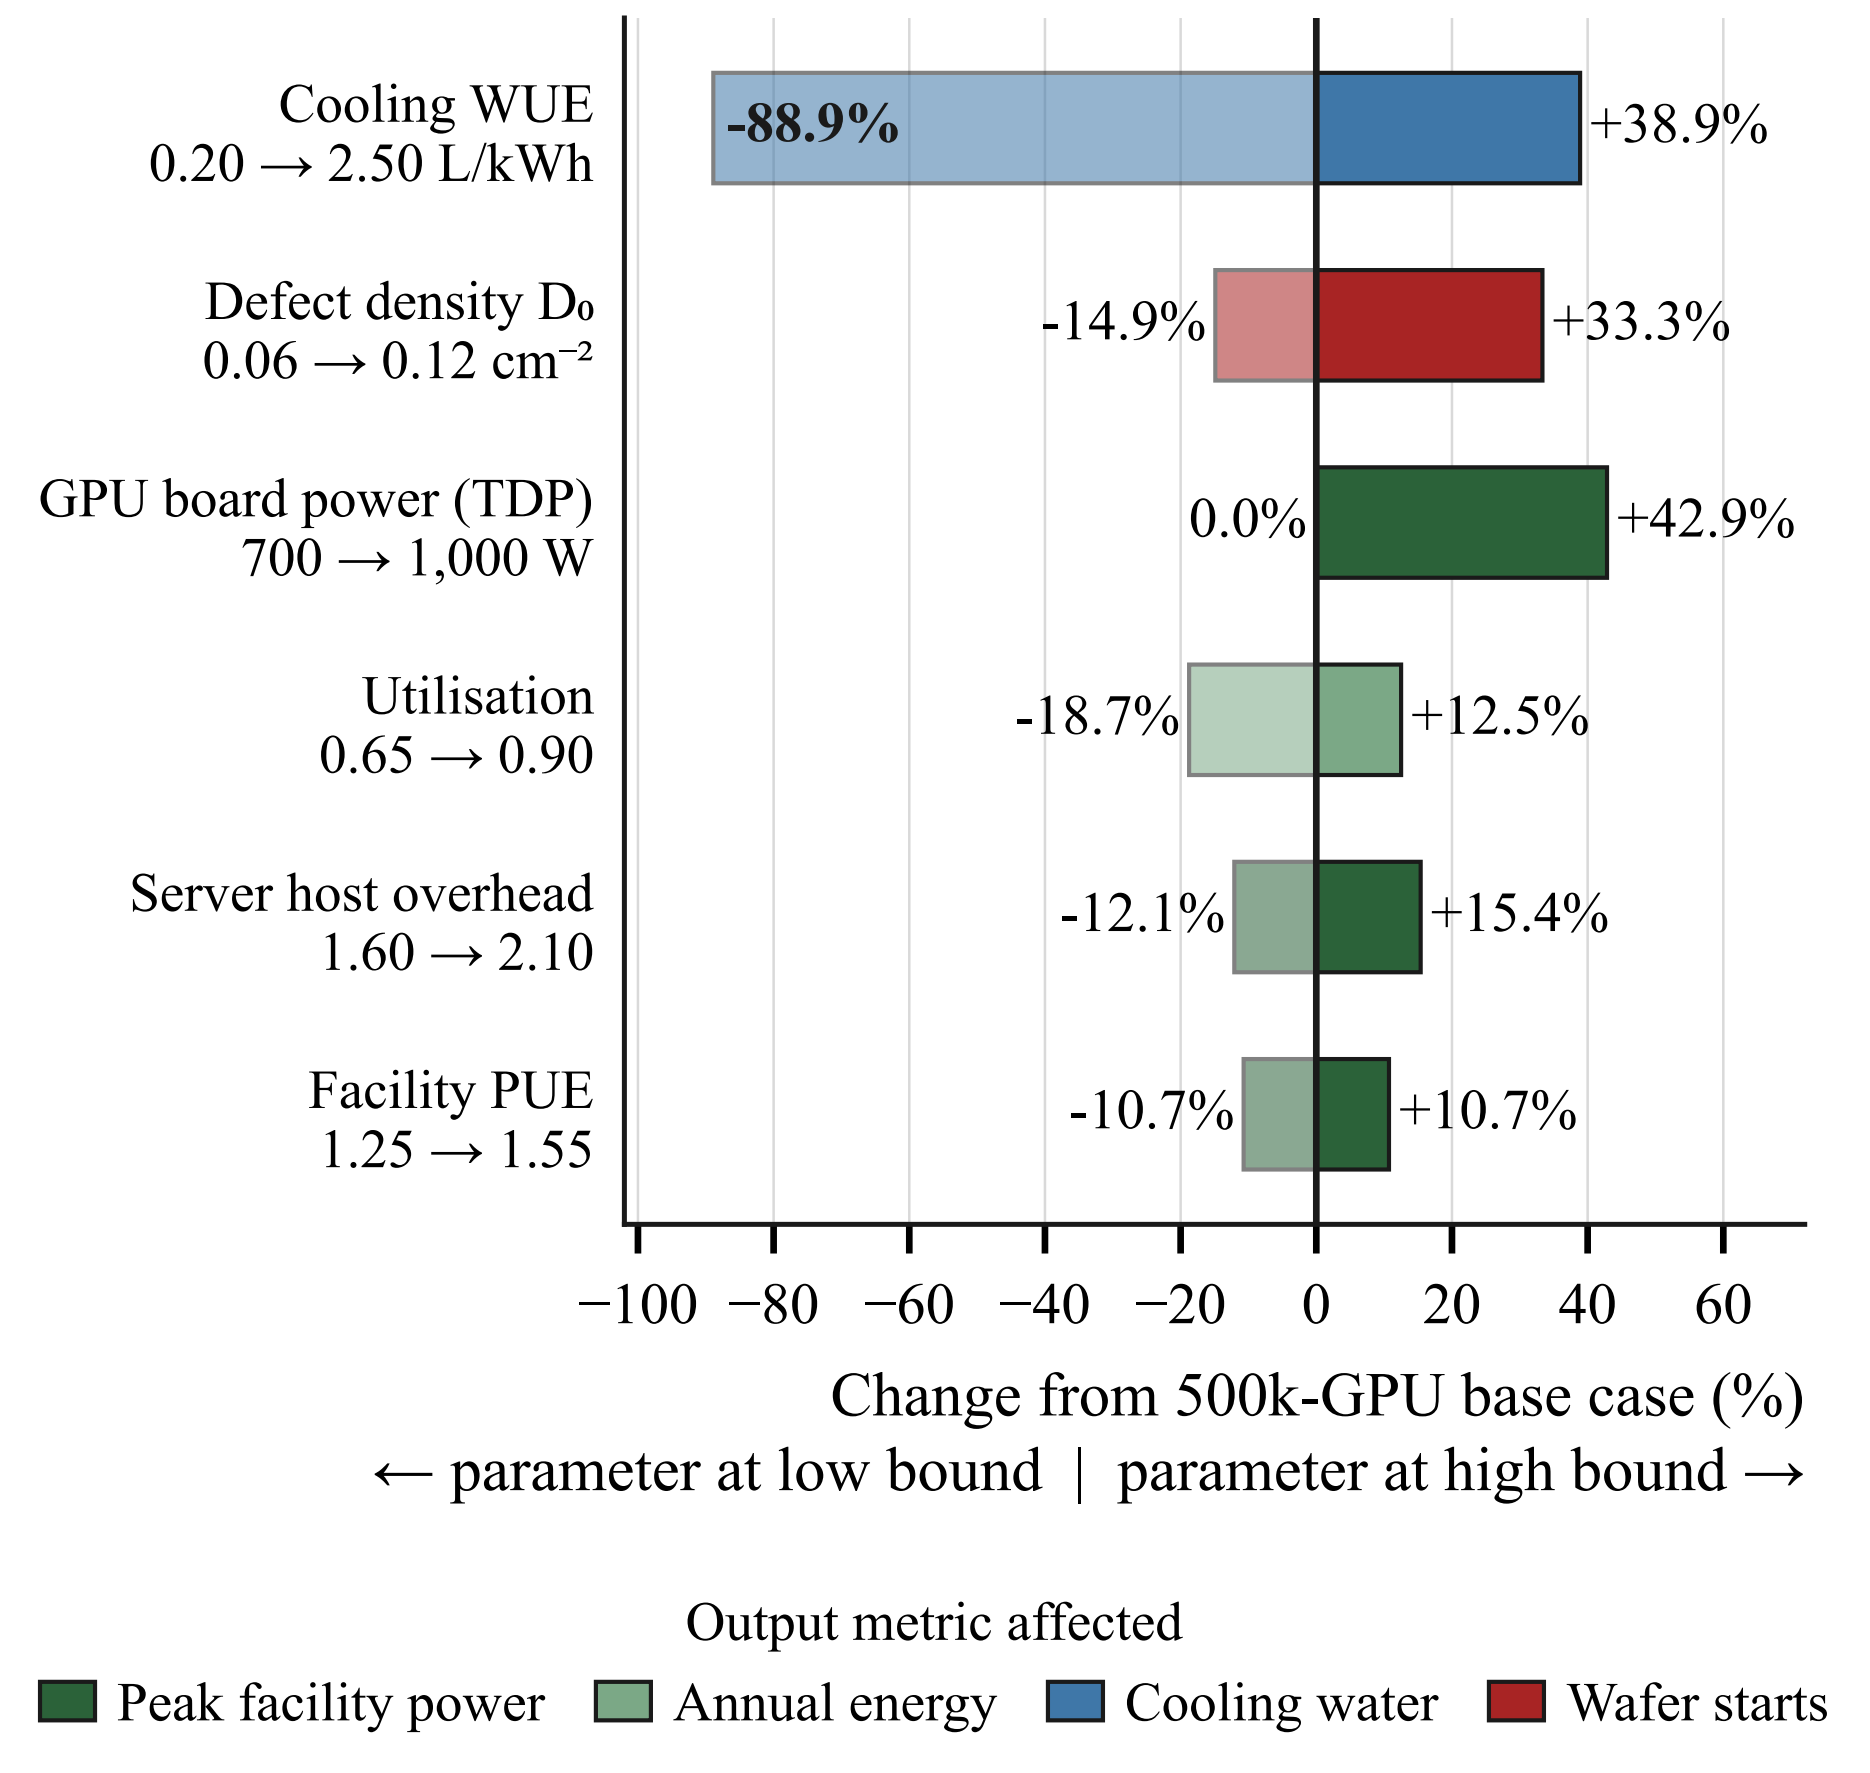
Cooling WUE
0.20 → 2.50 L/kWh
-88.9%
+38.9%
Defect density D₀
0.06 → 0.12 cm⁻²
-14.9%
+33.3%
GPU board power (TDP)
700 → 1,000 W
0.0%
+42.9%
Utilisation
0.65 → 0.90
-18.7%
+12.5%
Server host overhead
1.60 → 2.10
-12.1%
+15.4%
Facility PUE
1.25 → 1.55
-10.7%
+10.7%
−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40 60
Change from 500k-GPU base case (%)
← parameter at low bound | parameter at high bound →
Output metric affected
Peak facility power
Annual energy
Cooling water
Wafer starts