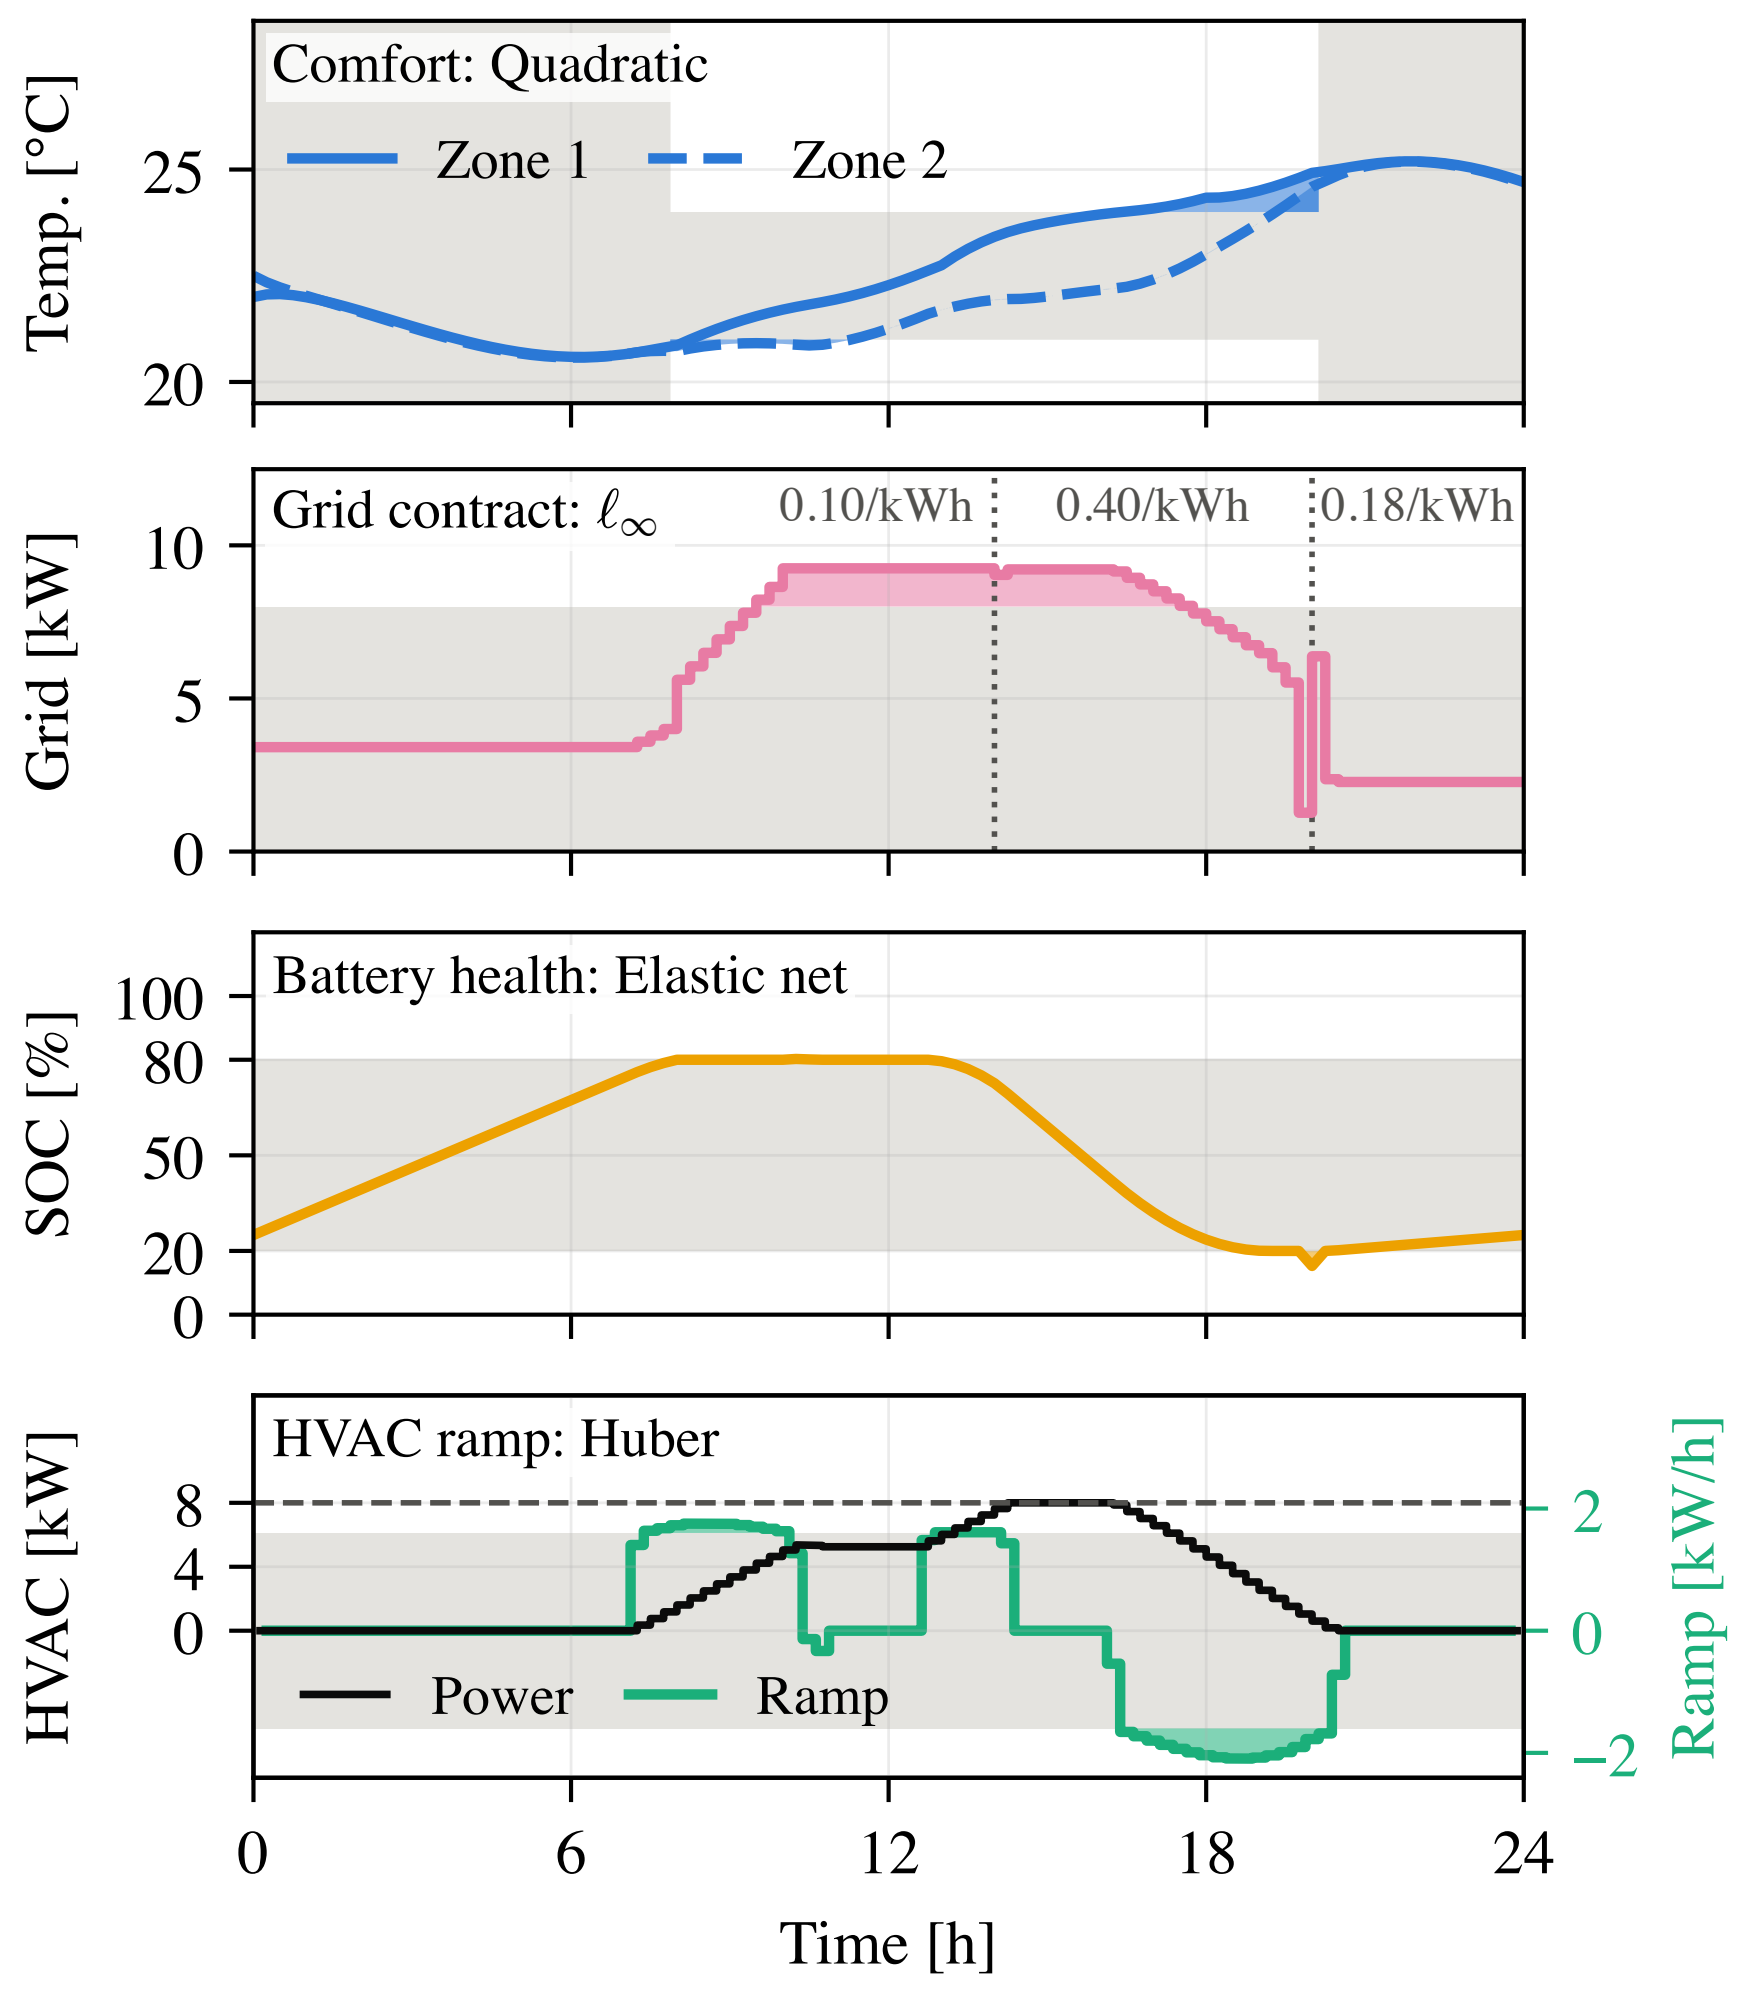

Comfort: Quadratic
Zone 1
Zone 2
Temp. [°C]
25
20
Grid contract: ℓ_∞
0.10/kWh
0.40/kWh
0.18/kWh
Grid [kW]
10
5
0
Battery health: Elastic net
SOC [%]
100
80
50
20
0
HVAC ramp: Huber
HVAC [kW]
8
4
0
Power
Ramp
2
0
−2
Ramp [kW/h]
0
6
12
18
24
Time [h]