

01 소화설비

01. 소화기구 및 자동소화장치(NFTC101)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준\(NFTC 101\)](#).
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2024-48호, 2024. 7. 25
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 소화기의 설치대상 -> 소화기 -> 주방자동소화장치 -> 캐비닛형, 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치 -> 2) 소화기의 종류 -> 자동소화장치 -> 자동확산소화기 -> 간이소화용구
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC101

소화기구 및 자동소화장치(NFTC101)

01 소화설비 · 카드 35개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 소화기의 설치대상
- 소화기
- 주방자동소화장치
- 캐비닛형, 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치
- 2) 소화기의 종류

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 33㎡
- 2분
- 1단위
- 10단위

암기 단서

- 연삼 가발전국 터지구
- 매대일 / 식단
- 소간자 예척소
- 상업용 주방

한 줄 전략

1) 소화기의 설치대상 -> 소화기 -> 주방자동소화장치 -> 캐비닛형, 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소...

대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 소화기의 설치대상

http://127.0.0.1:3217/print/nftc101

1/17

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 소화기구의 설치대상을 쓰시오.

답안

- 연삼 가발전국 터지구
-
- ① 연면적 33㎡ 이상인 것. 다만, 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.
 - ② 가스시설, 발전시설 중 전기저장시설 및 국가유산
 - ③ 터널
 - ④ 지하구

문제 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령에서 상업용 주방자동소화장치의 설치장소를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 매대일 / 식단
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 판매시설 중 유통산업발전법에 해당하는 대규모점포에 입접해 있는 일반음식점
 - 식품위생법에 따른 집단급식소

문제 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령에서 소화기구의 종류를 쓰시오.

답안

- 소간자 예척소
- 소화기
- 간이소화용구 : 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 소공간용 소화용구 및 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구
- 자동확산소화기

소화기

주방자동소화장치

캐비닛형, 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치

2) 소화기의 종류

소화기

- 약제종류별 구분
- 용량별 구분
- 가압방식별 구분
- 가압식 소화기
- 축압식 소화기
- 축압식 소화기의 용어의 정의를 답하시오.

- 축압식 소화기란 본체용기 중에 소화약제와 함께 소화약제의 방출원이 되는 압축가스(질소 등)를 봉입한 방식의 소화기를 말한다.
- 용어정의

문제 조건은 화재안전기술기준에서 자동소화장치의 정의이다. () 빈 칸의 내용을 채우시오.

답안

<조 건>

"자동소화장치"란 소화약제를 자동으로 방사하는 고정된 소화장치로서 형식승인이나 성능인증을 받은 유효설치 범위 (①), (②), (③)등을 말한다) 이내에 설치하여 소화하는 것을 말한다.

- "자동소화장치"란
- 소화약제를 자동으로 방사하는 고정된 소화장치로서 형식승인이나 성능인증을 받은 유효설치 범위 **설계방호체적, 최대설치높이, 방호면적**등을 말한다) 이내에 설치하여 소화하는 것을 말한다.
- "상업용 주방자동소화장치" 용어의 정의를 답하시오.
- **상업용 주방**에 설치된 **열발생 조리기구**의 사용으로 인한 화재 발생 시 ****열원(전기 또는 가스)****을 자동으로 차단하며 **소화약제를 방출**하는 소화장치를 말한다.
- "주거용 주방자동소화장치" 용어의 정의를 답하시오.
- **주거용 주방**에 설치된 **열발생 조리기구**의 사용으로 인한 화재발생 시 **열원(전기 또는 가스)**을 자동으로 차단하며 **소화약제를 방출**하는 소화장치를 말한다.
- "자동확산소화기" 용어의 정의를 답하시오.
- **자확국소**

- 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 **확산시켜 국소적으로 소화**하는 소화기를 말한다
- "분말자동소화장치" 용어의 정의를 답하시오.
- **열, 연기 또는 불꽃** 등을 감지하여 **분말의 소화약제**를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.
- "캐비닛형 자동소화장치" 용어의 정의를 답하시오.
- **열, 연기 또는 불꽃** 등을 감지하여 소화약제를 방사하여 소화하는 / 캐비닛형태의 소화장치를 말한다.

문제 "소형소화기" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **소능1 대미**
- 소형소화기"란 능력단위가 1단위 이상이고 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기를 말한다.

문제 "대형소화기" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **대사 운반바퀴 아베 시비**
한국대사가 대형소화기를 **바퀴로 운반**하는데 일본수상 **아베**가 괜시리 **시비**를 건다.
- 대형(소화기란 화재 시 사람이 운반할 수 있도록 **운반대**와 **바퀴**가 설치되어 있고 능력단위가 **A급10단위 이상, B급 20단위 이상**인 소화기를 말한다.

문제 "일반화재" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 나유-이무라
- 추가 설명
- 관련 정보

- 나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남는 화재를 말한다. 일반화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 'A'로 표시한다.

문제 "유류 화재" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 인가유 스타 오성트래커 알가
- 추가 설명
- 관련 정보

- 인화성 액체, 가연성 액체, 석유 그리스, 타르, 오일, 유성도료, 솔벤트, 래커, 알코올 및 인화성 가스와 같은 유류가 타고 나서 재가 남지 않는 화재를 말한다. 유류화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 'B'로 표시한다.

문제 "전기 화재" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 유기선
- 추가 설명
- 관련 정보

- 전류가 흐르고 있는 전기기기, 배선과 관련된 화재를 말한다. 전기화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 'C'로 표시한다.

문제 "주방 화재" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 주동조화
- 추가 설명
- 관련 정보

- 주방에서 동식물유를 취급하는 조리기구에서 일어나는 화재를 말한다. 주방화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 'K'로 표시한다

문제 "금속 화재" 용어의 정의를 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 마가
- 추가 설명 : 마그네슘 합금 등 가연성 금속
- 관련 정보

- 마그네슘 합금 등 가연성 금속에서 일어나는 화재를 말한다. 금속화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 'D'로 표시한다.
- **고체에어로졸자동소화장치** 용어의 정의를 답하시오.
- 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 에어로졸의 소화약제를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.
- **가스자동소화장치** 용어의 정의를 답하시오.
- 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 가스계 소화약제를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.

자동소화장치

- 주방자동소화장치

문제 주거용 주방자동소화장치의 설치기준을 기술하시오


답안

- 소 소방환청
감 감형유노?
차 차상 확 점가
가 가탐가무
수 수열사상
- 소화약제 방출구는 환기구(주방에서 발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는 장치를 말한다. 이하 같다)의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인 받은 유효설치 높이 및 방호면적에 따라 설치할 것
- 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것
- 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
- 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로 부터 30cm 이하의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치할 것
- 수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위온도에 영향을 받지 아니하고 사용자가 상시 볼 수 있는장소에 설치할 것

문제 상업용 주방자동소화장치의 설치기준을 기술하시오.

답안

- 소조매
차차상확점가
덕덕방분성길
후후긴방거
감감성유노
- 소화장치는 조리기구의 종류 별로 성능인증 받은 설계 매뉴얼에 적합하게 설치 할 것
- 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
- 덕트에 방출되는 분사헤드**/**는 성능인증 받는 길이 이내로 설치할 것
- 후드에 방출되는 분사헤드**/**는 후드의 가장 긴 변의 길이까지 방출될 수 있도록 약제 방출 방향 및 거리를 고려하여 설치할 것
- 감지부는 성능인증 받는 유효높이 및 위치에 설치할 것

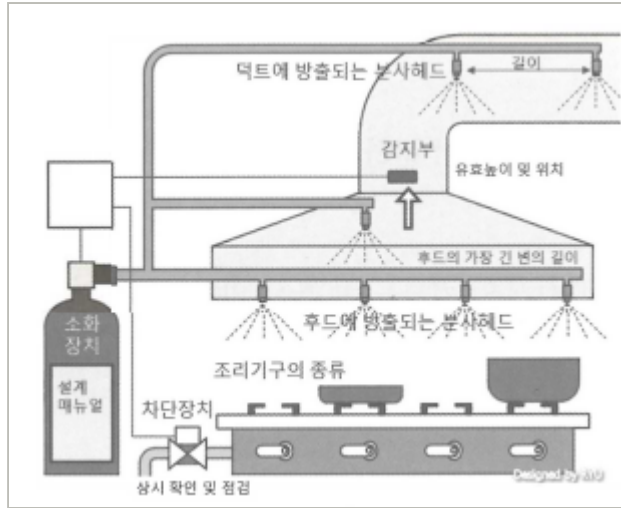

- 캐비닛형 자동소화장치

문제 캐비닛형 자동소화장치의 설치기준을 기술하시오.

답안

- 분 방형방
- 화 방천옥
- 방 화
- 화 교
- 교 화
- 개 개통 약방 폐쇄
- 작 작지견고
- 구 구장방방

캐비닛에 가둔 것이 분하다고 방화한 교회에 사는 개를 잡았는데 생각보다 작군.

- 분사헤드의 설치 높이는 방호구역의 바닥으로부터 형식승인 받은 범위 내에서 유효하게 소화약제를 방출시킬 수 있는 높이에 설치할 것
- 화재감지기는 방호구역내의 천장 또는 옥내에 면하는 부분에 설치하되 「자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFTC 203)」에 적합하도록 설치할 것
- 방호구역내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것
- 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를 오동작우려가 없는감지기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하는 바닥면적은[자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFTC 203)에]따른 바닥면적으로 할 것
- 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에 있어서는 약제가 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄할 수 있도록 할 것. 다만, 가스압에 의하여 폐쇄되는 것은 소화약제방출과 동시에 폐쇄할 수 있다.
- 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것
- 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것

문제 가스, 분말, 고체에어로줄 자동소화장치 설치기준을 쓰시오,

답안

- ✓ 중요한 내용 : 가스 소화장치를 훔친 소자! 돌아가신 어머니때문에 감형받았습니다.

- 추가 설명 친구 삼고 하나둘하나 육사가면 백육이 백육된다.
- 요약

- 소 **화약제 방출구**는 형식승인을 받은 유효설치범위 내에 설치할 것
- 자 **동소화장치**는 방호구역 내에 **형식승인 된 1개의 제품**을 설치할 것. 이 경우 연동방식으로서 하나의 형식으로 형식승인을 받은 경우에는 1개의 제품으로 본다.
- 감 **지부**는 **형식승인된 유효설치범위 내에** 설치해야 하며 설치장소의 평상시 최고주위온도에 따라 다음표에 따른 표시온도의 것으로 설치할 것. 다만, 열감지선의 감지부는 형식승인 받은 최고주위온도범위 내에설치해야 한다.

설치장소의 최고주위온도	표시온도
39℃ 미만	79℃ 미만
39℃ 이상 64℃ 미만	79℃ 이상 121℃ 미만
64℃ 이상 106℃ 미만	121℃ 이상 162℃ 미만
106℃ 이상	162℃ 이상

- 4. 위 3)에도 불구하고 화재감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 캐비넷형자동소화장치 설치기준 (5)의 2) 부터5)까지의 설치방법에 따른 것

문제 가스·분말자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 패키지용 자동소화장치의 종류 및 정의를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : "단독은 1개, 일체는 고정, 분리는 조정 가능!"_단일분
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **단독형** 자동소화장치의 정의
- 다른 자동소화장치와 연동하지 않고 자동소화장치 **1개만 단독**으로 사용하는 것
- ② **일체형** 자동소화장치의 정의
- **2개 이상**의 동일한 자동소화장치를 연동하여 사용하는 구조로 용기와 용기간 **방출구와 방출구간의 거리**가 고정되어 있어 있는 구조로 되어 있는 것
- ③ **분리형** 자동소화장치의 정의
- **2개 이상**의 동일한 자동소화장치를 연동하여 사용하는 구조로 용기와 용기간 **방출구와 방출구간의 거리**를 승인 받은 거리 내에서 수직 또는 수평방향으로 **조정이 가능한** 구조로 되어 있는 것

자동확산소화기

- **자동확산소화기**의 설치기준을 답하시오
- **방소유방 / 작지견고**
작은 방에서 유방을 만지며, 작지만 견고하다.

- 방호대상물에 소화약제가 **유효하게 방사** 될 수 있도록 설치할 것
- 작동에 **지장이 없도록 견고하게 고정**할 것

간이소화용구

문제 소화약제외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위표를 답하시오

답안

- 마오 펜팔 찜오
마오쩌둥이 펜팔을 하자며 정오에 연락이 왔다.

간 이 소 화 용 구		능력단위
1. 마른모래	삼을 상비한 50L이상의 것 1포	0.5 단위
2. 팽창질석 또는 팽창진주암	삼을 상비한 80L이상의 것 1포	

3) 설치기준

소화기의 설치기준

- 적응성표
- [소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준]에서 특정소방대상물에 설치하는 소화기구의 소화약제별 적응성에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 전기화재(B급 화재)에 적응성이 있는 소화약제를 쓰시오.

답안

- 이할할 인증 산강포물 고마팽
- ☐ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」 소화약제의 적응성

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산 화탄 소 소화 약제	할론 소화 약제	할로 겐화 합물 및 불활 성 기체 소화 약제	인산 염류 소화 약제	중탄 산염 류 소화 약제	산알 칼리 소화 약제	강화 액 소화 약제	포 소화 약제	물· 침윤 소화 약제	고체 에어 로졸 화합 물	마른 모래	팽창 질석 · 팽창 진주 암	그 밖의 것
일반화재(A급 화재)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
유류화재(B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
전기화재(C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	—	—	—
금속화재(D급 화재)	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	○	○	*
주방화재(K급 화재)	—	—	—	—	*	—	*	*	*	—	—	—	*

[비고]

“*”의 소화약제별 적응성은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

문제 전기화재(C급 화재)에 적응성이 없는 소화약제를 쓰시오.

답안

- 이할할 인증 산강포물 고마팽그
- 마른모래
- 팽창질석.팽창진주암
- 그 밖의 것

▣ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」 소화약제의 적응성

소화약제 구분 적용대상	가스			분말		액체				기타			
	이산 화탄 소 소화 약제	할론 소화 약제	할로 겐화 합물 및 불활 성 기체 소화 약제	인산 염류 소화 약제	중탄 산염 류 소화 약제	산알 칼리 소화 약제	강화 액 소화 약제	포 소화 약제	물· 침윤 소화 약제	고체 에어 로졸 화합 물	마른 모래	팽창 질석 · 팽창 진주 암	그 밖의 것
일반화재(A급 화재)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
유류화재(B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
전기화재(C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	—	—	—
금속화재(D급 화재)	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	○	○	*
주방화재(K급 화재)	—	—	—	—	*	—	*	*	*	—	—	—	*

[비고]

“*”의 소화약제별 적응성은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

문제 전기화재(C급 화재)에 적응성이 있는 소화약제를 쓰시오. (다만, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 적응성에 적합한 것은 제외한다.)

답안

- ✓ **중요한 내용** : 이할할 인증 산강포물 고마팽그
- 추가 설명
- 요약 : 전기화재에서 액체_전기전도성, 마팽그_잔여물 처리어려움 ,소화 효율성 낮고

- 이산화탄소소화약제
- 할론소화약제
- 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제
- 인산염류소화약제
- 중탄산염류소화약제
- 고체에어로졸화합물

• **☐ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」 소화약제의 적응성**

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산 화탄 소 소화 약제	할론 소화 약제	할로 겐화 합물 및 불활 성 기체 소화 약제	인산 염류 소화 약제	중탄 산염 류 소화 약제	산알 칼리 소화 약제	강화 액 소화 약제	포 소화 약제	물· 침윤 소화 약제	고체 에어 로졸 화합 물	마른 모래	팽창 질석 · 팽창 진주 암	그 밖의 것
일반화재(A급 화재)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
유류화재(B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
전기화재(C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	—	—	—
금속화재(D급 화재)	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	○	○	*
주방화재(K급 화재)	—	—	—	—	*	—	*	*	*	—	—	—	*

[비고]

“*”의 소화약제별 적응성은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

문제 전기화재(C급 화재)에 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 적응성이 있는 소화약제를 쓰시오.

답안

- 이할할 인증 산강포물 고마팽그
- 산알칼리소화약제
- 강화액소화약제
- 포소화약제
- 물.침윤소화약제

• **☐ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」 소화약제의 적응성**

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산 화탄 소 소화 약제	할론 소화 약제	할로 겐화 합물 및 불활 성 기체 소화 약제	인산 염류 소화 약제	중탄 산염 류 소화 약제	산알 칼리 소화 약제	강화 액 소화 약제	포 소화 약제	물· 침윤 소화 약제	고체 에어 로졸 화합 물	마른 모래	팽창 질석 · 팽창 진주 암	그 밖의 것
일반화재(A급 화재)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
유류화재(B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
전기화재(C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	—	—	—
금속화재(D급 화재)	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	○	○	*
주방화재(K급 화재)	—	—	—	—	*	—	*	*	*	—	—	—	*

[비고]

“*”의 소화약제별 적응성은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

문제 주방화재(K급 화재)에 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 적응성이 있는 소화약제를 쓰시오.

답안

- 이할할 인증 산강포물 고마팽그
- 중탄산염류소화약제
- 강화액소화약제
- 포소화약제
- 물.침윤소화약제
- 그 밖의 것

☐ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」 소화약제의 적응성

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산 화탄 소 소화 약제	할론 소화 약제	할로 겐화 합물 및 불활 성 기체 소화 약제	인산 염류 소화 약제	중탄 산염 류 소화 약제	산알 칼리 소화 약제	강화 액 소화 약제	포 소화 약제	물· 침윤 소화 약제	고체 에어 로졸 화합 물	마른 모래	팽창 질석· 팽창 진주 암	그 밖의 것
일반화재(A급 화재)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
유류화재(B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
전기화재(C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	—	—	—
금속화재(D급 화재)	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	○	○	*
주방화재(K급 화재)	—	—	—	—	*	—	*	*	*	—	—	—	*

[비고]

“*”의 소화약제별 적응성은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

문제 금속화재에 적응성 있는 소화약제의 종류를 쓰시오(다만, 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 것을 포함한다.)

답안

- ✓ **중요한 내용** : 금속화재 중 **마!탱크** 치우레이~
- 추가 설명
- 관련 정보 : **이할할** 인증 **산강포물** **고마팽그**

- ① **중탄산염류소화약제**
- ② **마른모래**
- ③ **팽창질석·팽창진주암**
- ④ **그 밖의 것**
- 능력단위표

문제 특정소방대상물에 따라 소화기구 **능력단위의 표**를 작성하시오.

답안

- 30대 위
50대 공집관 문 장의
판운 노숙 방없 전근 공동주택 항공기 창공 관광 100살
그밖 200
소위 주구내 불준난 2배

특정소방대상물	소화기구의 능력단위
1.위락시설	해당용도의 바닥면적 30m² 마다 능력단위 1단위 이상
2.공연장·집회장·관람장·문화재·장례시설 및 의료시설	해당용도의 바닥면적 50m² 마다 능력단위 1단위 이상
3.판매시설·운수시설·노유자시설·숙박시설·방송통신시설·업무시설·전시장· 근린생활시설 ·공동주택· 항공기 및자동차관련시설· 창고 시설· 공장 · 관광 휴게시설	해당용도의 바닥면적 100m² 마다 능력단위 1단위 이상
4.그 밖의 것	해당용도의 바닥면적 200m² 마다 능력단위 1단위 이상

- (주)소화기구의 능력단위를 산출함에 있어서 건축물의 **주요구조부가 내화구조**이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 **불연재료·준불연재료** 또는 **난연재료**로 된 특정소방대상물에 있어서는 위 표의 기준면적의**2배**를 해당 특정소방대상물의 기준면적으로 한다.

문제 소화기구의 설치 높이와 표지기준을 쓰시오.(다만, 자동확산 소화기는 제외한다)

답안

- **✓ 중요한 내용** : **소손바일오 표소투마팽 축광표지 주차일오상**
- 추가 설명
- 요약

- **소화기구**(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 **손쉽게** 사용할 수 있는 장소에 **바닥**으로부터 높이 **1.5 m 이하**의 곳에 비치하고, **표지**에는 소화기에 있어서는 "**소화기**", **투척용소화용구**에 있어서는 "투척용소화용구", **마**른모래에 있어서는 "**소화용모래**", **팽창**질석 및 팽창진주암에 있어서는 "소화질석"이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것. 다만, 소화기 및 투척용소화용구의 표지는 「**축광표지**」의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 축광식표지로 설치하고, **주차**장의 경우 표지를 바닥으로부터 **1.5 m 이상**의 높이에 설치할 것
- 부속용도별 추가

문제 부속용도별로 추가 **해야 할 소화기구 및 자동소화장치를 기술**하시오.

답안

- **스칸물상주 / 보건세대 다음기업의 장교 호노공 교군의 주방 / 곤란 변소배변/발변소 배변 통전기**
- **스쳐간물에 상주하던 보건새택이 다음기업의 장교 호노공과 결혼하여 교군의 주방에서 일하면서 시집살이** 고생을 한다. 심지어는 **변소**에 가서 **배변** 늘 시간도 없다고 한다.

- id:: 65a34d35-5b06-4e6c-806d-8aef6505bbdc

1. 다음 각목의 시설. /다만, 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 상업용 주방자동소화장치가 설치된 경우에는 자동확산소화기를 설치하지 않을 수 있다. 가. 보일러실 · 건조실 · 세탁소 · 대량화기취급소 나. 다중이용업소·음식점(지하가의 음식점을 포함한다)·기숙사·업무시설·의료시설·장례식장·교육연구시설·호텔·노유자시설·공장·교정 및 군사시설의 주방 다만, 의료시설·업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다. 다. 관리자의 출입이 곤란한 변전실 · 송전실 · 배전반실 (불연재료로된 상자 안에 장치된 것을 제외한다) 및 변압기실	1. 해당 용도의 바닥면적 25 m² 마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 할 것. 이 경우 나목의 주방에 설치하는 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)로 설치해야 한다. 2. 자동확산소화기는 해당 용도의 바닥면적을 기준으로 10 m² 이하는 1개, 10 m² 초과는 2개 이상을 설치하되, 보일러, 조리기구, 변전설비 등 방호대상에 유효하게 분사될 수 있는 위치에 배치될 수 있는 수량으로 설치할 것
2. 발전실.변전실.송전실.배전반실.변압기실.통신기기실.전산기기실.기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호 다목의 장소를 제외한다.	해당 용도의 바닥면적 50 m² 마다 적응성이 있는 소화기 1개 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스 · 분말 · 고체에어로졸 자동소화장치, 캐비닛형자동소화장치(다만, 통신기기실 · 전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600 V 또는 직류 750 V 이상의 것에 한한다)

• 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술에서 자동소화장치에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 부속 용도별로 추가해야 하는 가스.분말.고체에어로졸 자동소화장치 또는 캐비닛형자동소화장치의 설치장소를 쓰시오.

- 답안**
- **✓ 중요한 내용** : 발변소 배변 통전기 지오미
 - 추가 설명 : 통신기기실,전산기기실
 - 관련 정보
-
- 발전실.변전실.송전실.배전반실.변압기실.통신기기실.전산기기실.기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 관리자의 출입이 곤란한 변전실.송전실.배전반실.변압기실 제외
 - 위험물안전관리법 시행령에 따른 지정수량의 1/5이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 장소

문제 (2) 가스,분말,고체에어로졸 자동소화장치에 설치해야 하는 감지부 설치장소의 평상시 최고주위온도에 따른 표시온도 기준을 쓰시오.

- 답안**
- **✓ 중요한 내용** : 친구 삼구 하나둘하나 육사가면 백육이 백육된다.
 - 추가 설명 : 친구표 삼구최
 - 관련 정보
-

표 2.1.2.4.3 설치장소의 평상시 최고주위온도에 따른 감지부의 표시온도

설치장소의 최고주위온도	표시온도
39 ℃ 미만	79 ℃ 미만
39 ℃ 이상 64 ℃ 미만	79 ℃ 이상 121 ℃ 미만
64 ℃ 이상 106 ℃ 미만	121 ℃ 이상 162 ℃ 미만
106 ℃ 이상	162 ℃ 이상

- 부속용도별 추가 하는 소화기구 기준 중 다음의 경우 추가하는 소화기에 대해 기술하시오

- 1. 특수가연물을 저장취급하는 장소 중 지정수량이상 500배미만인 경우

- 오미! 오공 1단 / 오상 대1

오미! 오공 님은 1단으로도 오상과 대일본을 이길수있어

- 지정수량의 50배이상마다 능력단위 1단위이상

- 2. 특수가연물 500배이상인 경우

- 오미!오공 1단 / 오상 대1

오미 오공이 1단으로 오상과 대학생1학년을 쳤어

- 대형소화기 1개

- 3. 액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소

- 보행거리 10m이내 3단 소화기 1개

태권도 3단이 소화기 1개를 들고 보행거리 10m를 점프하여 연소기기를 날라차기 했다.

- 각 연소기로부터 보행거리 10m이내에 능력단위 3단위 이상의 소화기1개이상, 다만 상업용주방자동소화장치가 설치된 장소는 제외한다.

- 4)액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하기 위하여 저장하는 저장실

- 오이 대1 저장실

- 오이를 저장할 공간이 없어서 대학교** 1**학년이 저장한곳은 기타와 휘발유통 옆이었다.

- 능력단위 5단위 이상의 소화기 2개이상 및 대형소화기1개이상

문제 5) 고압가스안전관리법에서 규정하는 가연성가스를 제조하는 장소중 1개월동안 제조,저장,사용하는 연료의 양이 200kg미만인 다음의 장소

답안

- 32 / 52 50 51 / 대2 50 51

- 삼이 오이를 오공 오일에 버무려 대2에게 줬더니 오공 오일에 버무린 오이를 맛있게 먹고 손오공이 되어 가연성 가스를 제조,저장 사용하는 장소에 살게 되었다.

- 저장하는 장소 : 능력단위 3단위 이상의 소화기 2개이상

- 제조,사용하는 장소 : 능력단위 3단위 이상의 소화기 2개이상

문제 6) 고압가스안전관리법에서 규정하는 가연성가스를 제조하는 장소중 1개월동안 제조,저장,사용하는 연료의 양이 200kg이상 300kg미만인 다음의 장소

답안

- 32 / 52 50 51 / 대1 50 51

- ① 저장하는 장소 :
- 정답 : 능력단위 5단위 이상의 소화기 2개이상
- ② 제조,사용하는 장소
- 정답 : 바닥면적 50m² 마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개이상(최소2개이상)

문제 7) 고압가스안전관리법에서 규정하는 가연성가스를 제조하는 장소중 1개월동안 제조,저장,사용하는 연료의 양이 300kg이상인 다음의 장소

답안

- 32/ 52 50 51 / 대2 50 51
- 삼이와 오이를 오공 오일에 버무려 대희에게 줬더니 오공 오일에 버무린 오이를 맛있게 먹고 손오공이 되어 가연성 가스를 제조.저장 사용하는 장소에 살게 되었다.

- 저장하는 장소 : 대형소화기 2개 이상
- 제조,사용하는 장소 : 바닥면적 50m² 마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개이상(최소2개이상)
- 소화기설치기준

문제 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준」에서 소화기의 설치기준 을 쓰시오.

답안

- 둘거구 외상 / 보소 20대 30대
- 술집에서 두명의 젊은이가 술값이 없어서 계산대 앞에서 변명중)** 보소**~20대와 30대는 실수해도 괜찮을 나이니까 작작 보완하시오. 둘(둘다) 거구여서 외상(33)해주었다.
- ① 특정소방대상물의 각 층마다 설치하되, 각 층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33m² 이상으로 구획된 각 거실에도 배치할 것
- ② 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치할 것

4) 가스계소화기 설치제외장소

문제 이산화탄소 또는 할로겐화합물을 방사하는 소화기구 (자동확산소화기구는 제외) 는 어떤장소에 설치할수 없는가? #김중상

답안

- 무지밀 20장 빼유
무지하게 밀어넣다니! 20장줄게~ 빼유!---
- 무창층이나 지하층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20m² 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만, 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 소화기의 감소

소형소화기

문제 소형소화기 소화기구의 감소규정에 대해 설명하시오

답안

- 옥 스물 외대 32 / 판운 노숙의 방없 11층위 교관 항문근 운
옥경이가 스무살에 외대를 입학해서 3학년 2학기가 되었는데, 옥경이 아빠인 판운에 사는 노숙자가 옥경이 학비 대느라고 방 없다며 11층 위의 교관에게 가서 하소연을 한다. 항문근에 힘을 주며 치질까지 생겼다고 운타령 한다.
- 소형소화기를 설치하여야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비·스프링클러설비·물분무등소화설비·옥외소화전설비 또는 대형소화기를 설치한 경우에는 해당 설비의 유효범위의 부분에 대하여는 제4조제1항제2호 및 제3호에 따른 소화기의 3분의 2(대형소화기를 둔 경우에는 2분의 1)를 감소할 수 있다. 다만, 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 방송통신시설, 업무시설(무인변전소를 제외한다), 층수가 11층 이상인 부분, 위락시설, 교육연구시설, 관광 휴게시설, 항공기 및 자동차관련 시설, 문화 및 집회시설, 근린생활시설, 운동시설은 그러하지 아니하다.

문제 소형소화기 소화기구의 감소규정 적용하지 않는 특정소방대상물에 대해 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 판운에 사는 노숙의 방없 다고 11층위 교관에게 항문근 운 타령한다
- 추가 설명 : 판매시설, 운수시설
- 관련 정보 : 가스누설경보기 설치해야되는 특정소방대상물 ➡ 판운에 사는 노숙의 문집수장과 운동으로 교류하는중 방구를 뚫었다.
- 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 방송통신시설, 업무시설(무인변전소를 제외한다), 층수가 11층 이상인 부분, 위락시설, 교육연구시설, 관광 휴게시설, 항공기 및 자동차관련 시설, 문화 및 집회시설, 근린생활시설, 운동시설

대형소화기

- 대형소화기 소화기구의 감소규정에 대해 설명하시오
- 옥스물외

- 대형소화기를 설치하여야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비·스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 옥외소화전설비를 설치한 경우에는 해당 설비의 유효범위안의 부분에 대하여는 대형소화기를 설치하지 아니할 수 있다