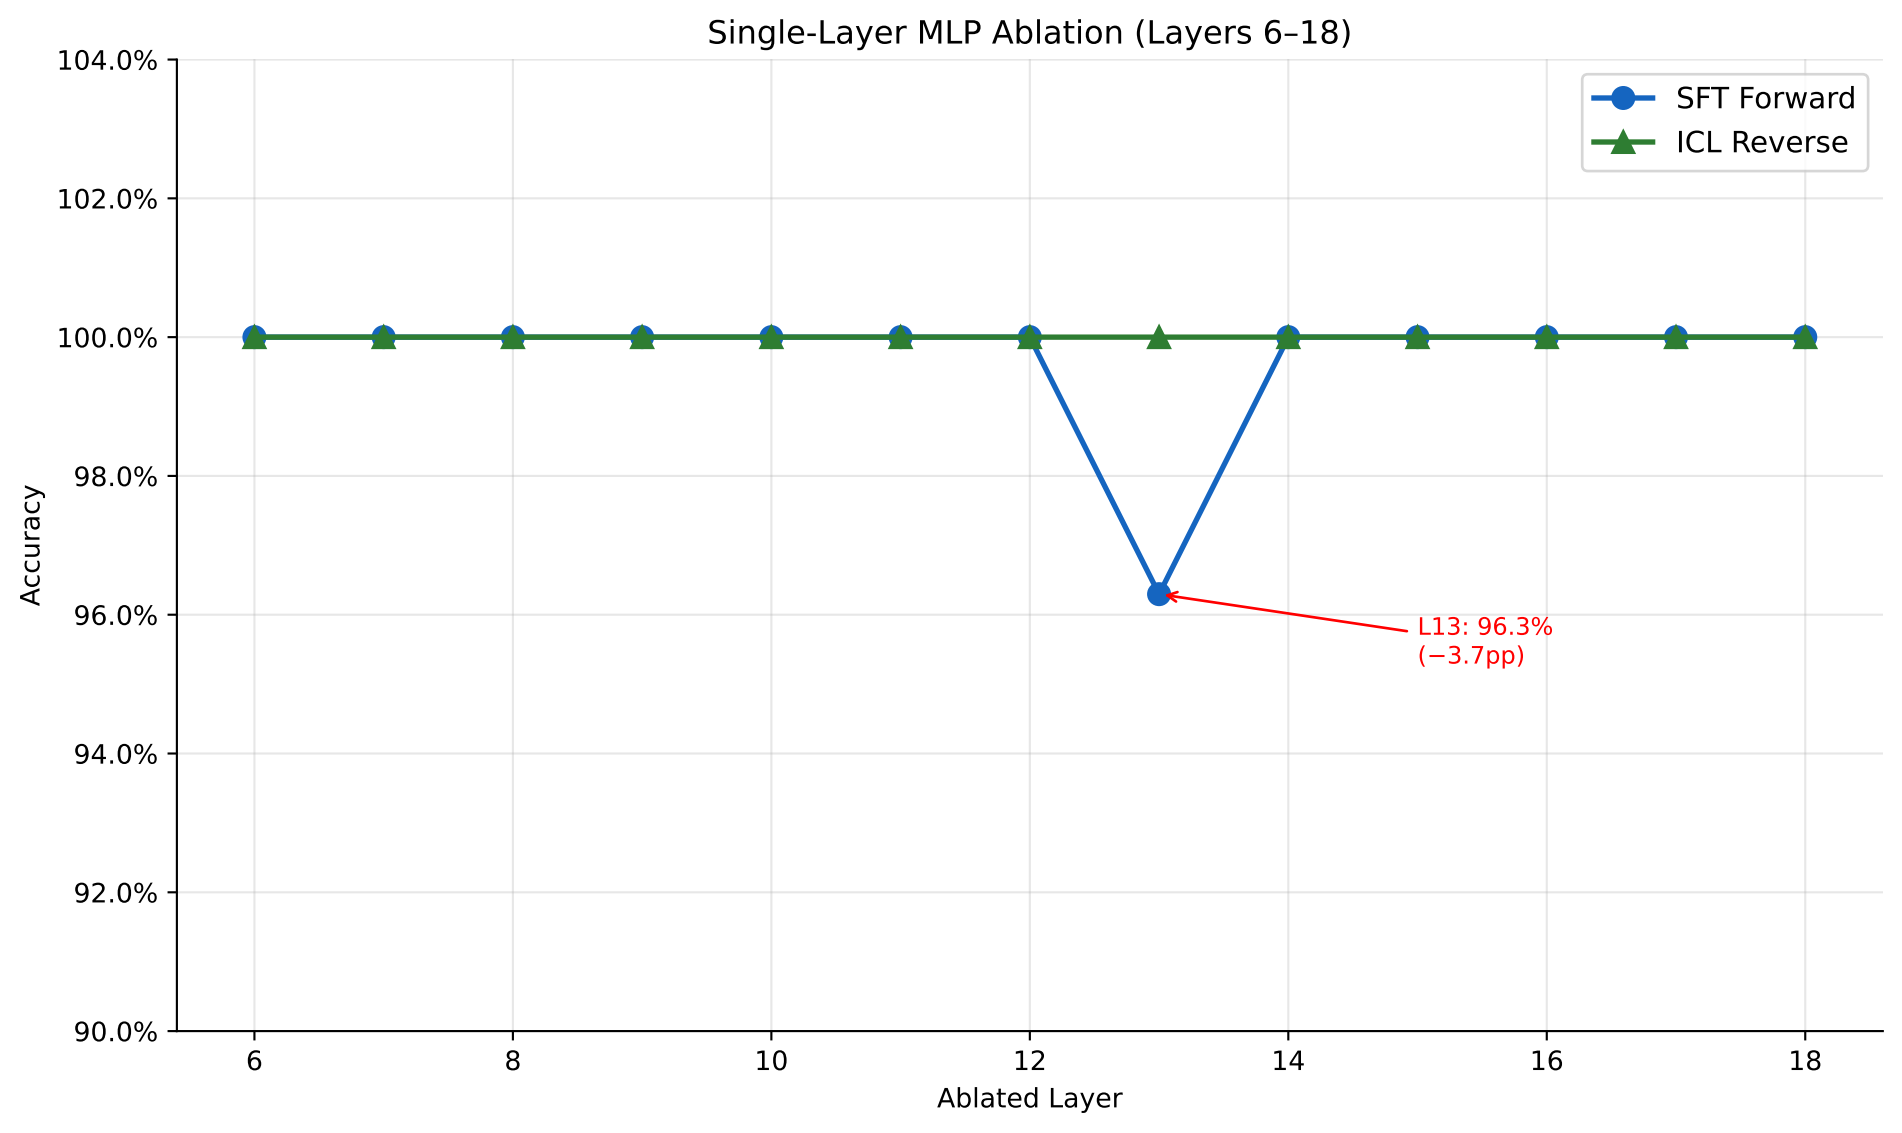
Single-Layer MLP Ablation (Layers 6–18)
104.0%
102.0%
100.0%
98.0%
96.0%
94.0%
92.0%
90.0%
Accuracy
6
8
10
12
14
16
18
Ablated Layer
SFT Forward
ICL Reverse
L13: 96.3%
(−3.7pp)