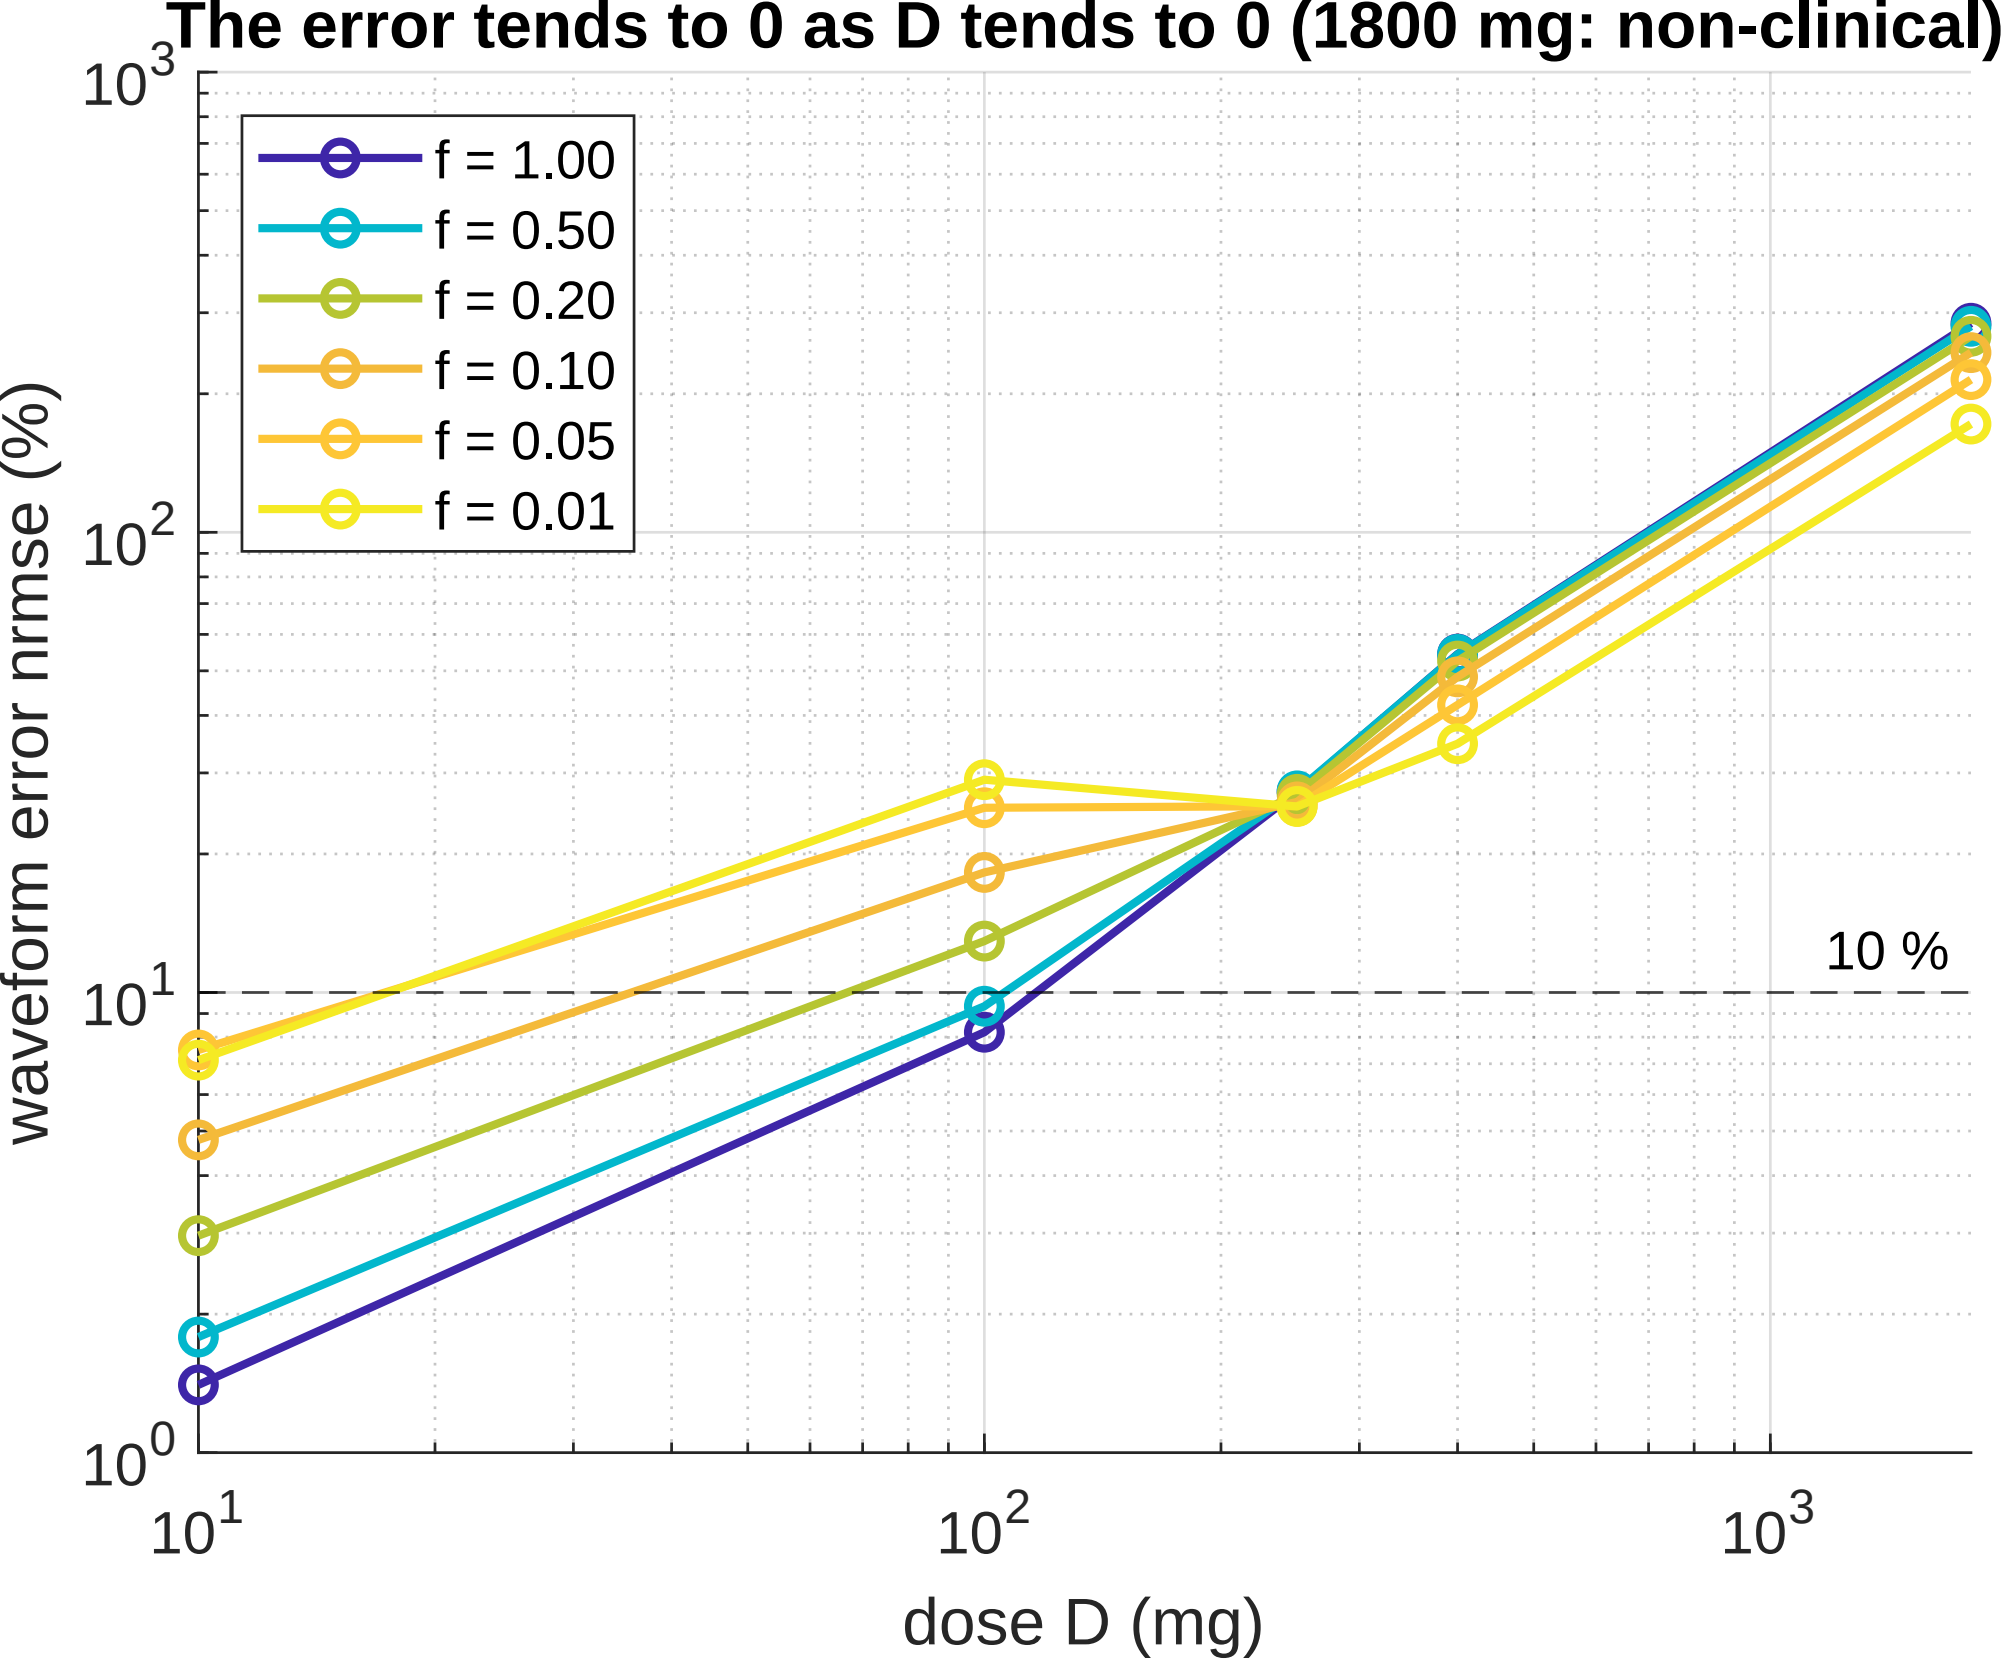
The error tends to 0 as D tends to 0 (1800 mg: non-clinical)
f = 1.00
f = 0.50
f = 0.20
f = 0.10
f = 0.05
f = 0.01
10 %
waveform error nrmse (%)
dose D (mg)
10^0
10^1
10^2
10^3