






При автоматическом срабатывании происходит включение только системы орошения резервуаров. Включение системы разбавления производится с пульта управления в операторной, или кнопками К1-1, К2-1, К3-1 вручную, в случае необходимости.

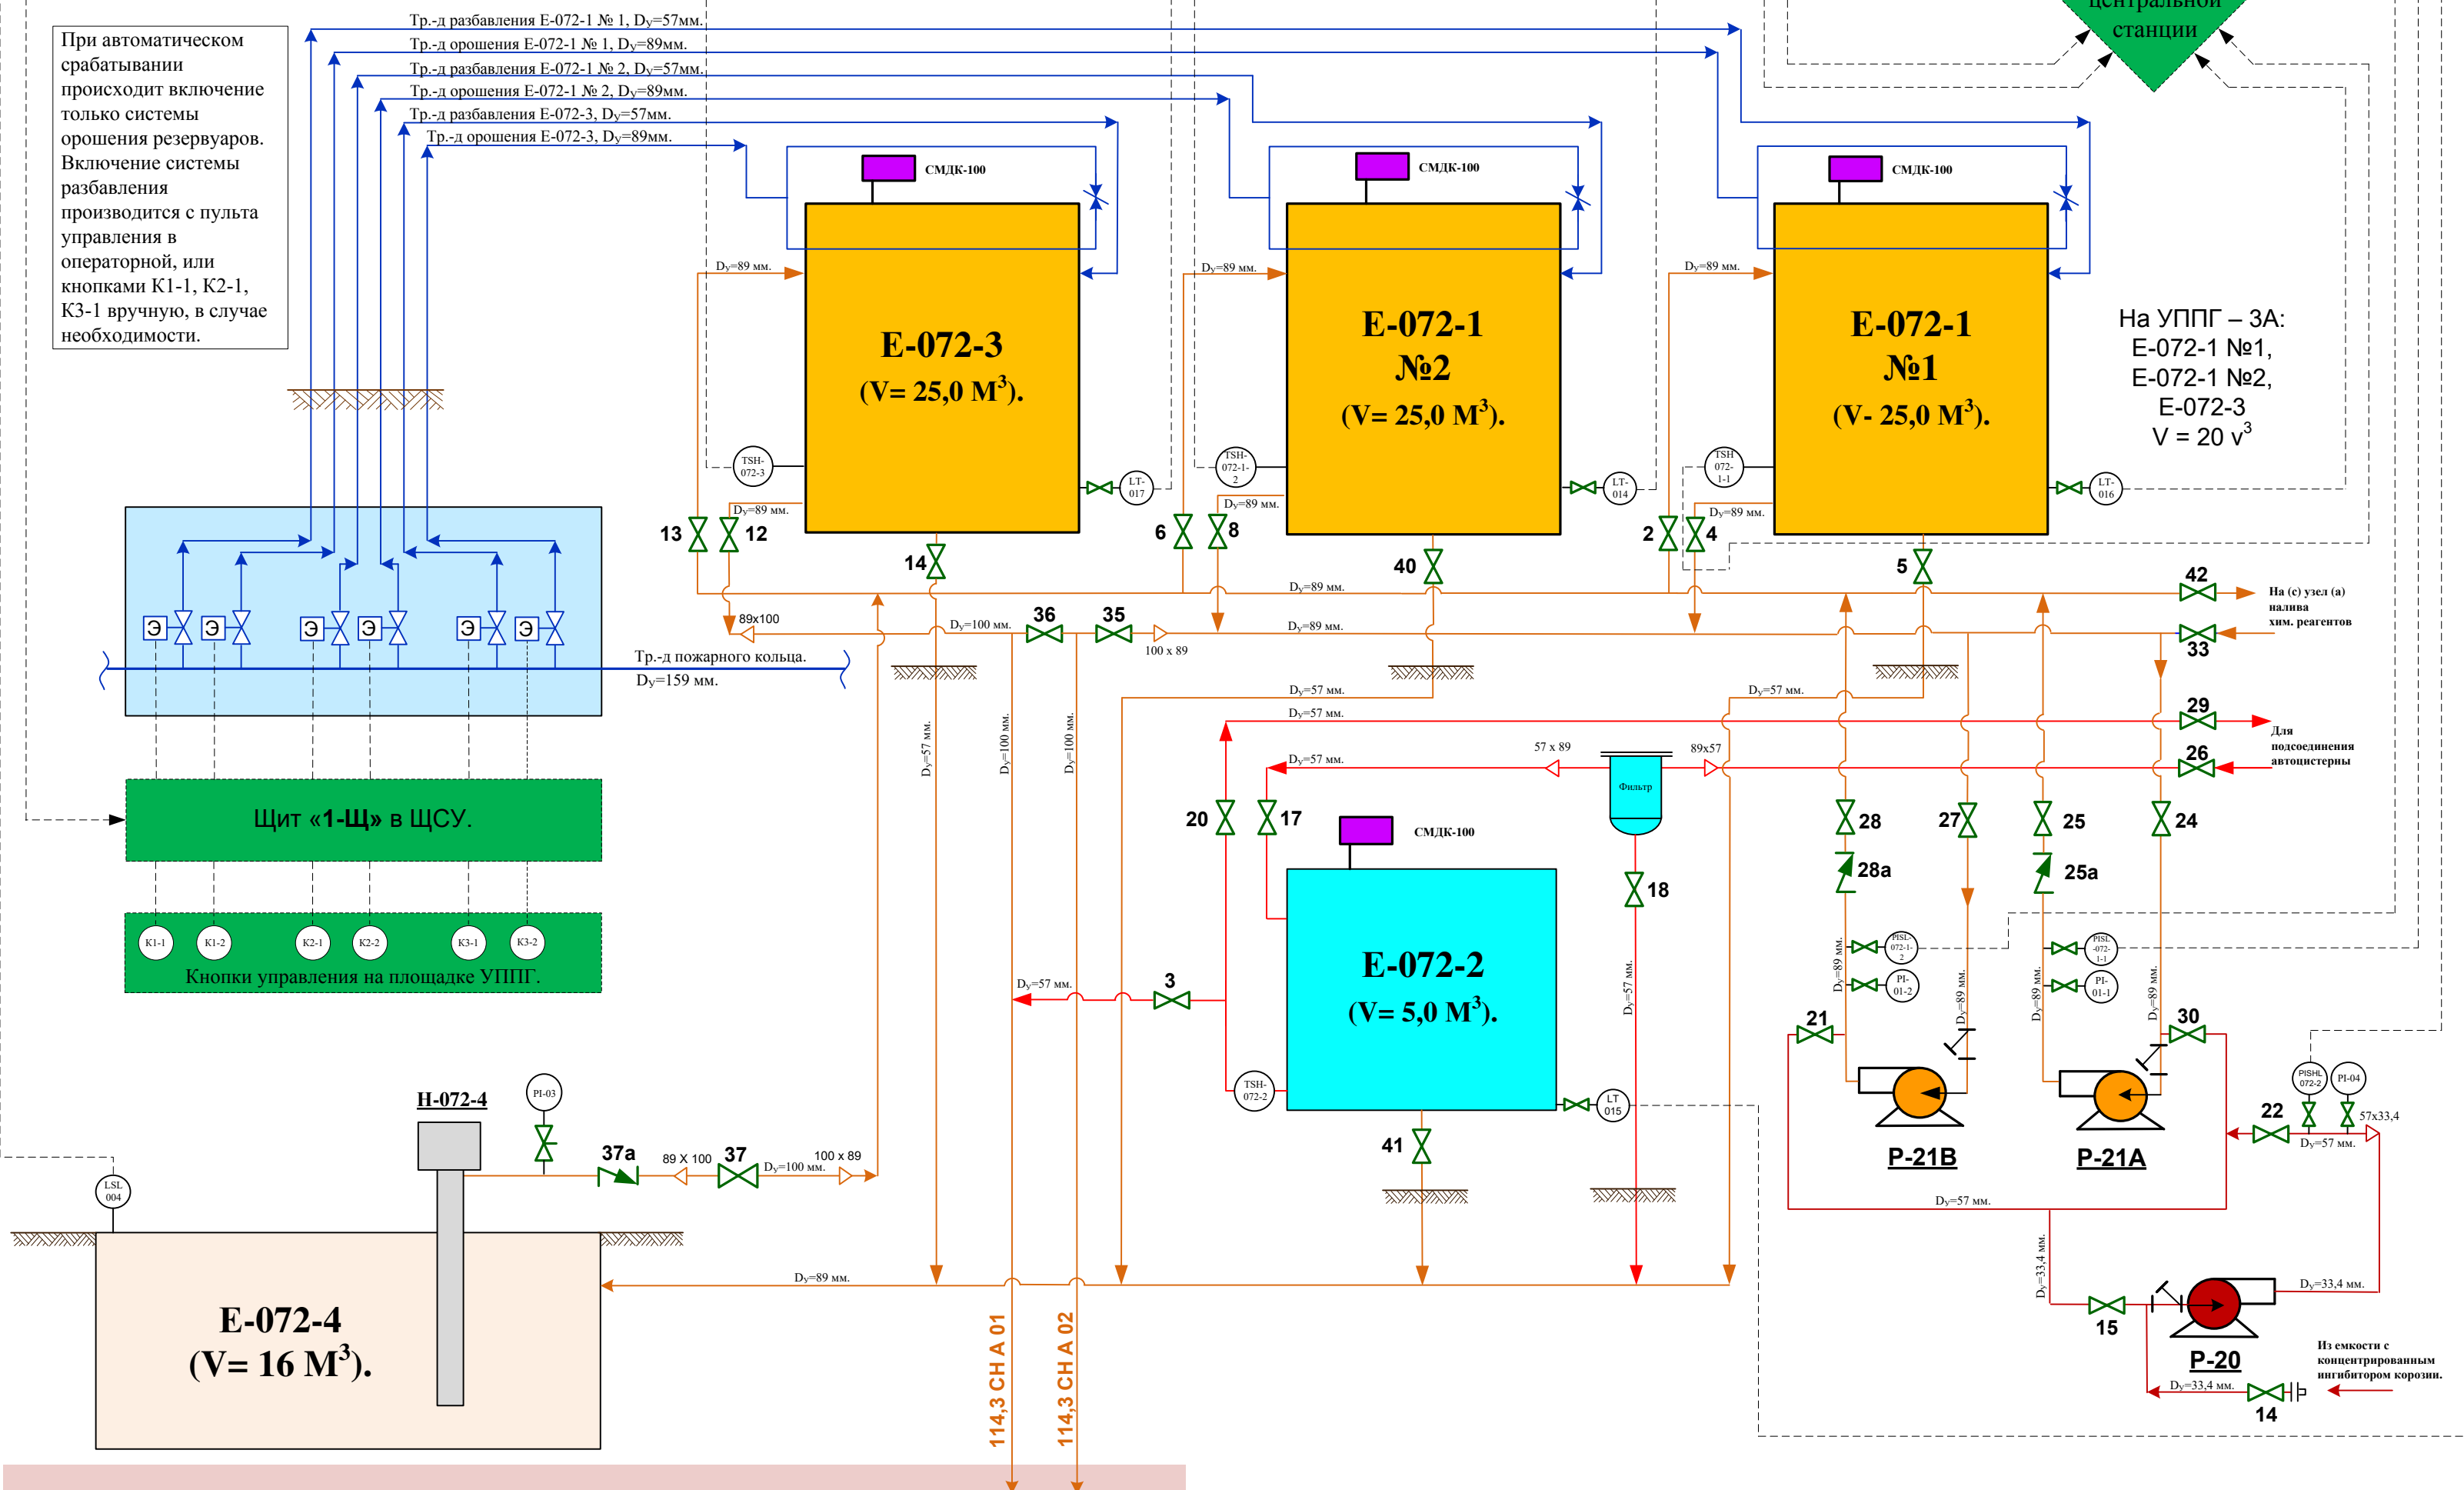

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ УППГ.

		Подпись	Дата	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «ДОБЫЧА, СБОР И ТРАНСПОРТ ГАЗА НА АГПЗ. УППГ-1, 2, 3А, 4, 6, 9», ПРИЛОЖЕНИЕ 1				
Гл. инженер	Рылов Н.Е.		17.05.16	УППГ-3А,4,6,9	№	Лист	Листов	
Нач. ТО	Тимербулатов А.Р.		17.05.16		7	6	11	
Нач. ЦДГиГК2	Авязов И.З.		17.05.16		Установка приготовления ингибитора коррозии	©	ТО ГПУ "Газпром добыча Астрахань"	
Нач. ЦДГиГК3	Яновский О.Я.		17.05.16					