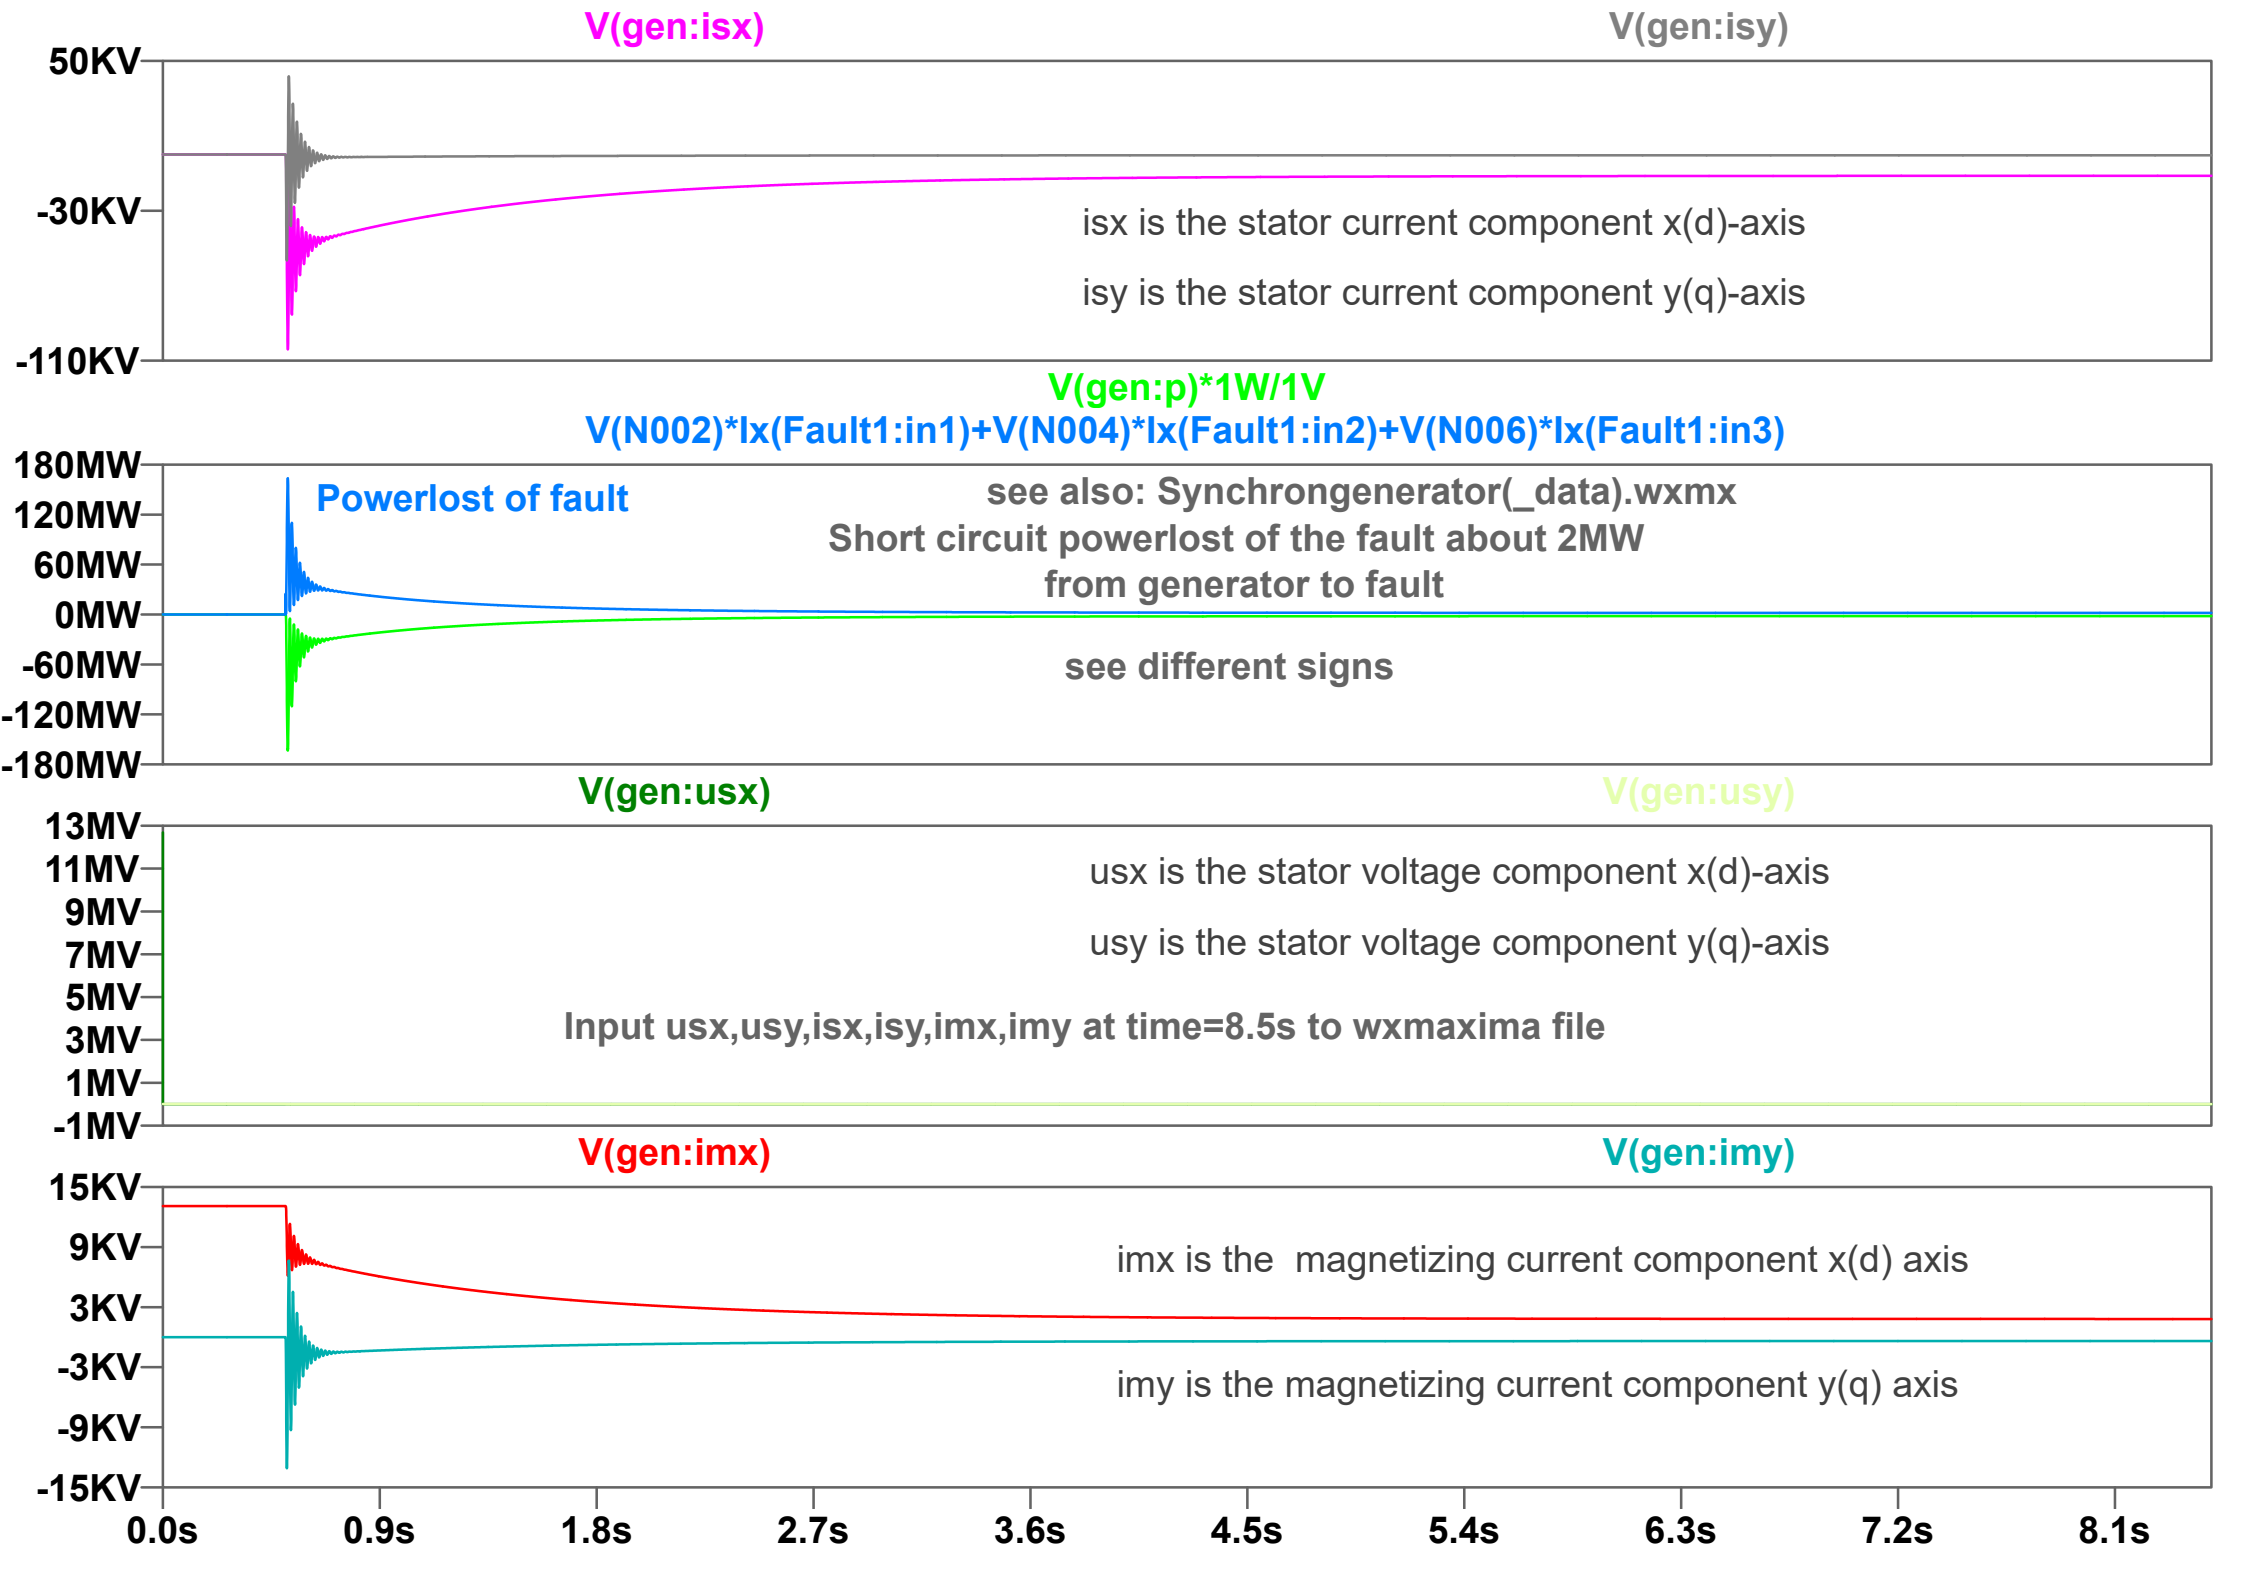

V(gen:isx)
V(gen:isy)
50KV
-30KV
-110KV
isx is the stator current component x(d)-axis
isy is the stator current component y(q)-axis
V(gen:p)*1W/1V
V(N002)*Ix(Fault1:in1)+V(N004)*Ix(Fault1:in2)+V(N006)*Ix(Fault1:in3)
180MW
120MW
60MW
0MW
-60MW
-120MW
-180MW
Powerlost of fault
see also: Synchrongenerator(_data).wxmx
Short circuit powerlost of the fault about 2MW
from generator to fault
see different signs
V(gen:usx)
V(gen:usy)
13MV
11MV
9MV
7MV
5MV
3MV
1MV
-1MV
usx is the stator voltage component x(d)-axis
usy is the stator voltage component y(q)-axis
Input usx,usy,isx,isy,imx,imy at time=8.5s to wxmaxima file
V(gen:imx)
V(gen:imy)
15KV
9KV
3KV
-3KV
-9KV
-15KV
imx is the magnetizing current component x(d) axis
imy is the magnetizing current component y(q) axis
0.0s
0.9s
1.8s
2.7s
3.6s
4.5s
5.4s
6.3s
7.2s
8.1s