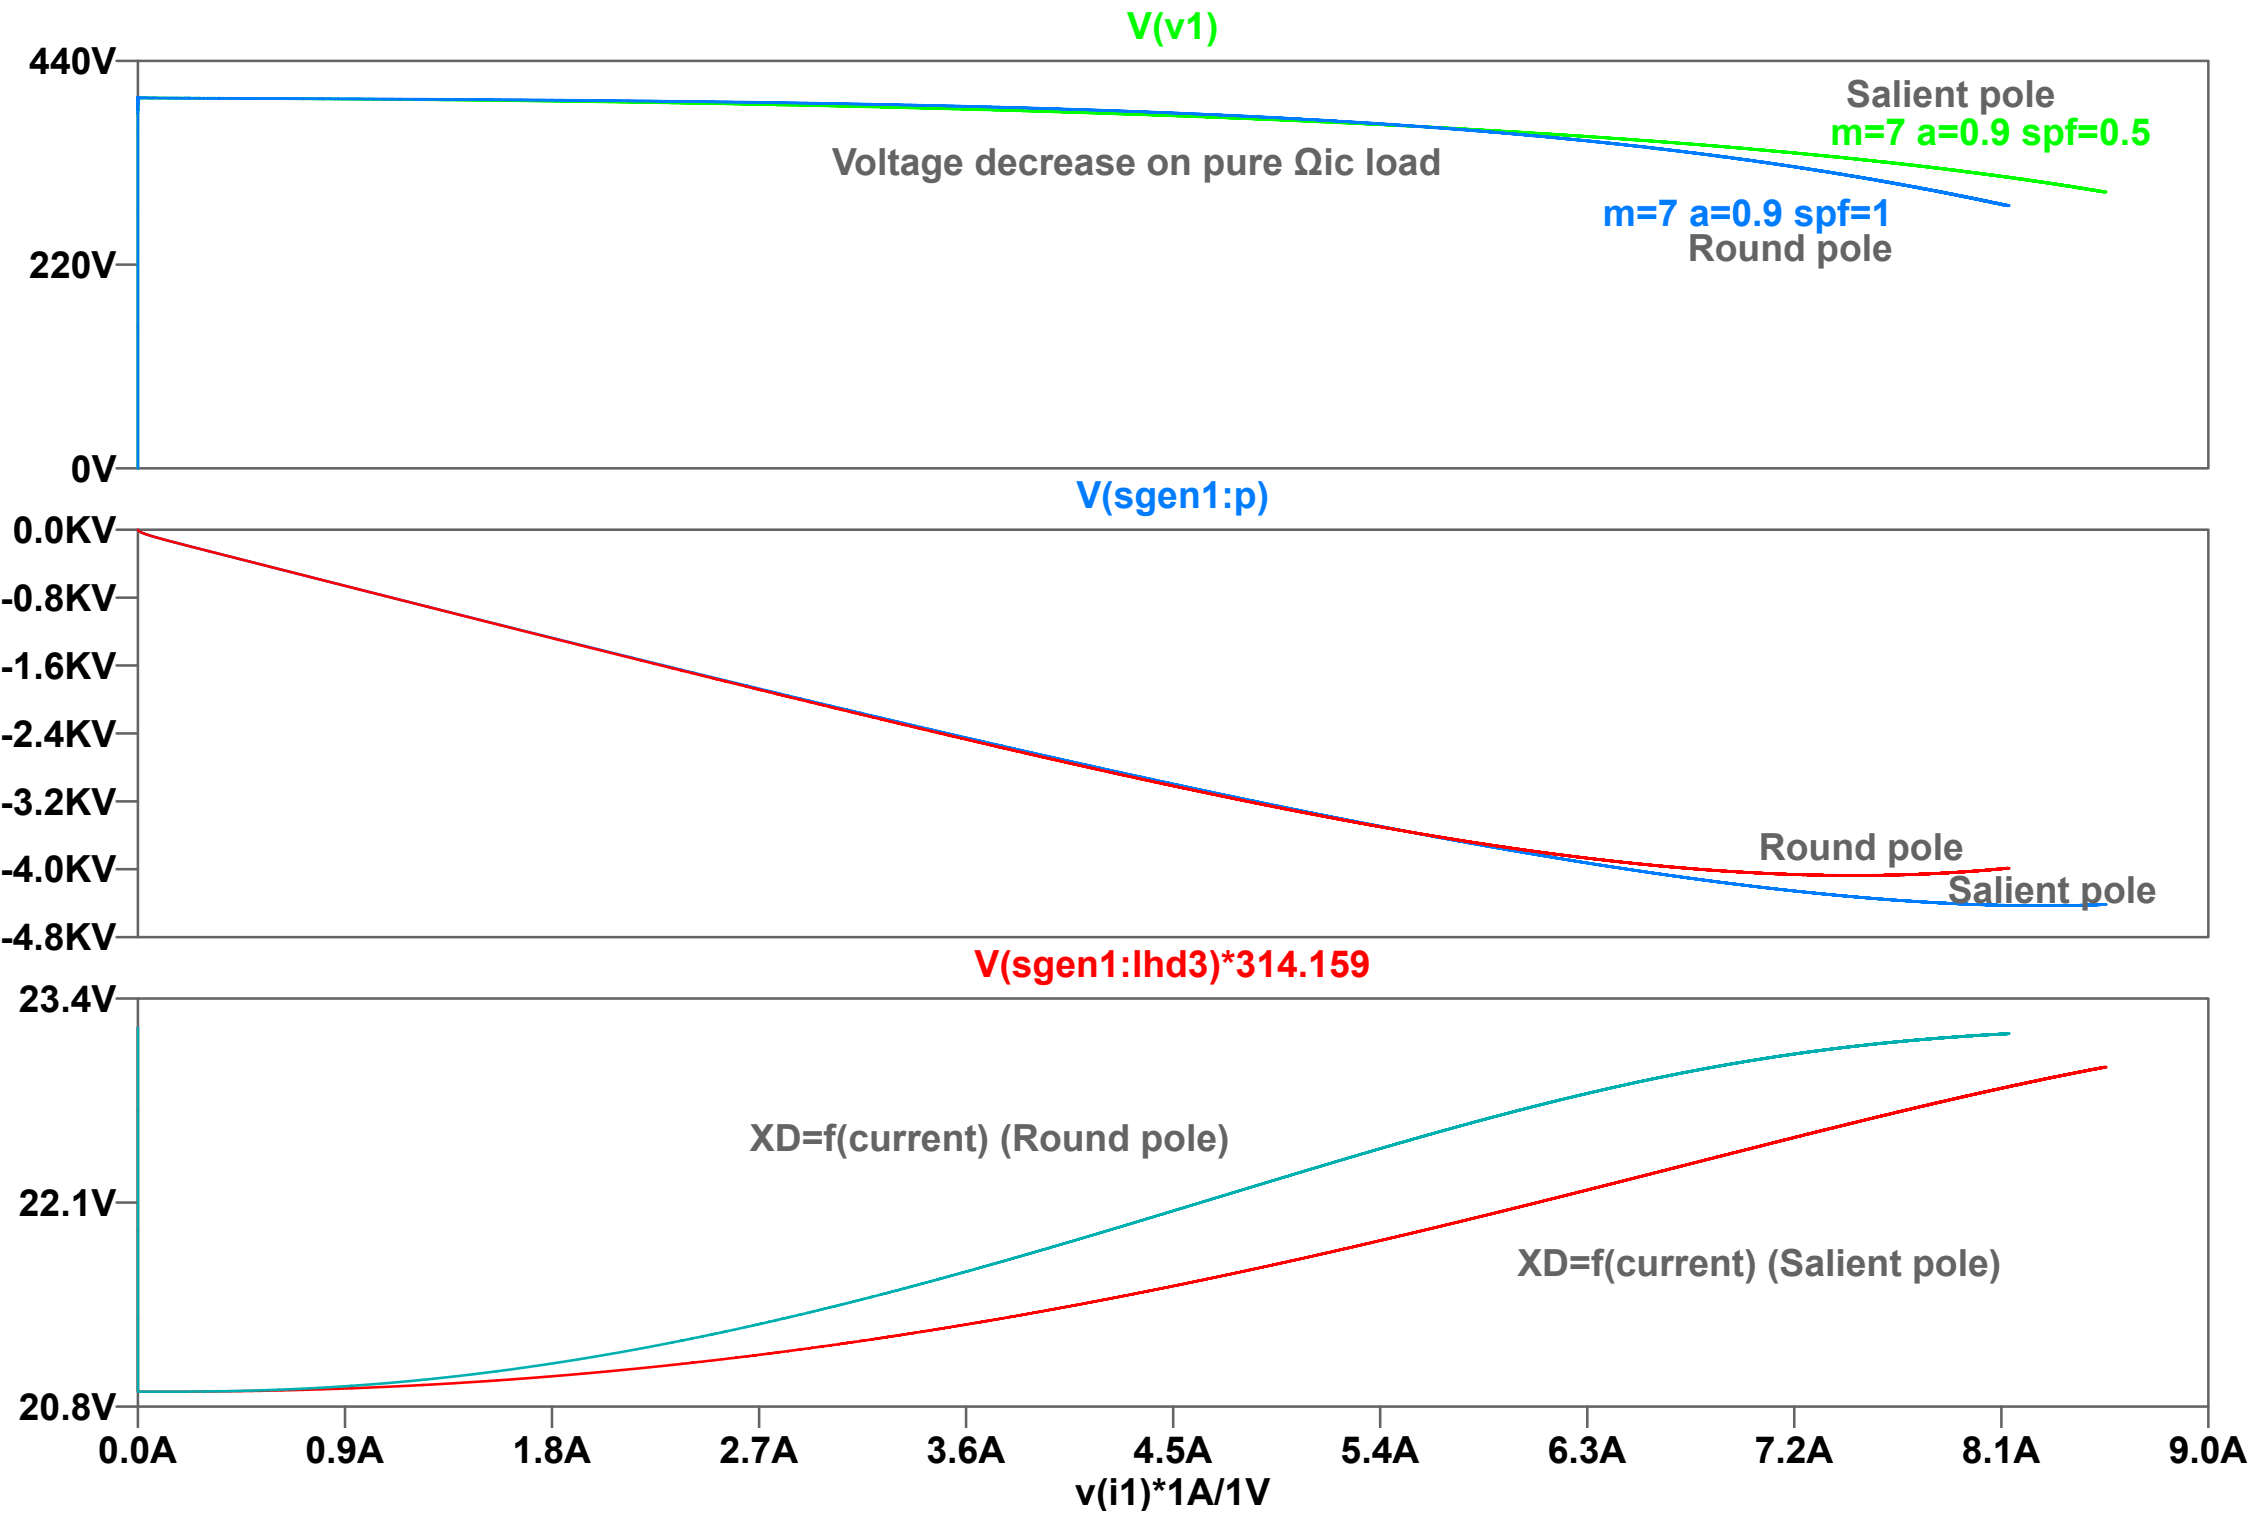

V(v1)
440V
220V
0V
Salient pole
m=7 a=0.9 spf=0.5
Voltage decrease on pure Ωic load
m=7 a=0.9 spf=1
Round pole
V(sgen1:p)
0.0KV
-0.8KV
-1.6KV
-2.4KV
-3.2KV
-4.0KV
-4.8KV
Round pole
Salient pole
V(sgen1:Ihd3)*314.159
23.4V
22.1V
20.8V
XD=f(current) (Round pole)
XD=f(current) (Salient pole)
0.0A
0.9A
1.8A
2.7A
3.6A
4.5A
5.4A
6.3A
7.2A
8.1A
9.0A
v(i1)*1A/1V