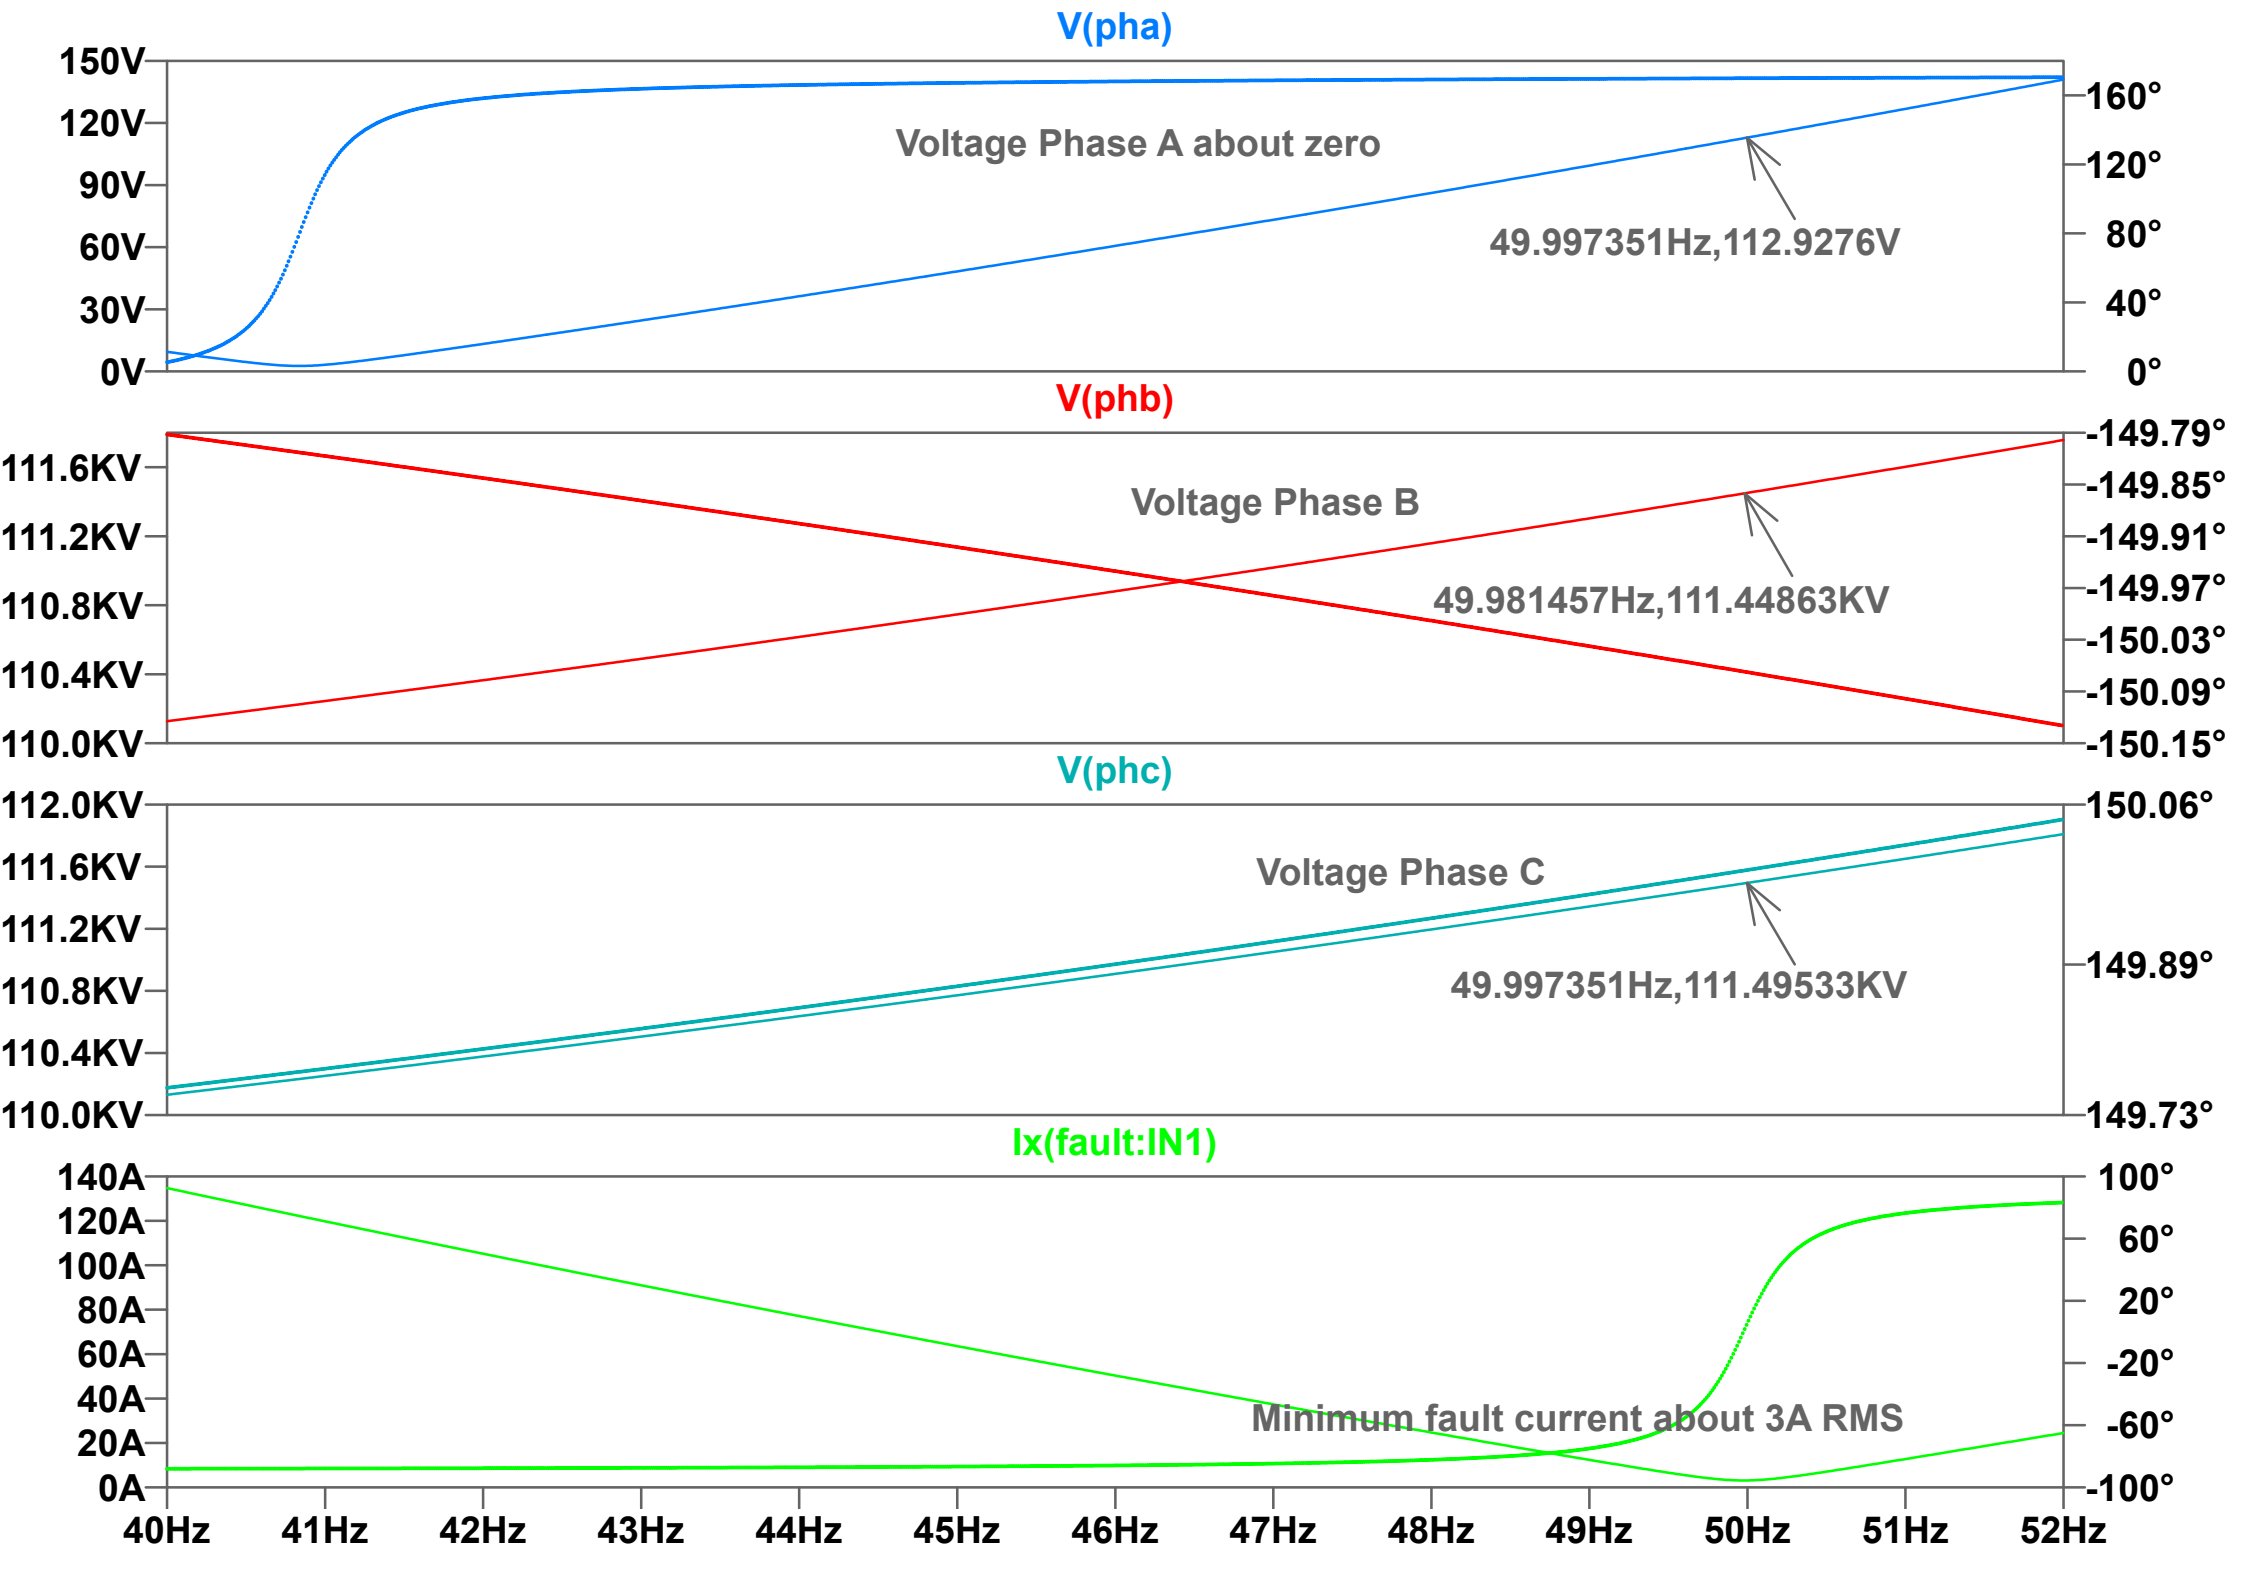

V(pha)
150V
120V
90V
60V
30V
0V
160°
120°
80°
40°
0°
Voltage Phase A about zero
49.997351Hz,112.9276V
V(phb)
111.6KV
111.2KV
110.8KV
110.4KV
110.0KV
-149.79°
-149.85°
-149.91°
-149.97°
-150.03°
-150.09°
-150.15°
Voltage Phase B
49.981457Hz,111.44863KV
V(phc)
112.0KV
111.6KV
111.2KV
110.8KV
110.4KV
110.0KV
150.06°
149.89°
149.73°
Voltage Phase C
49.997351Hz,111.49533KV
Ix(fault:IN1)
140A
120A
100A
80A
60A
40A
20A
0A
100°
60°
20°
-20°
-60°
-100°
Minimum fault current about 3A RMS
40Hz
41Hz
42Hz
43Hz
44Hz
45Hz
46Hz
47Hz
48Hz
49Hz
50Hz
51Hz
52Hz