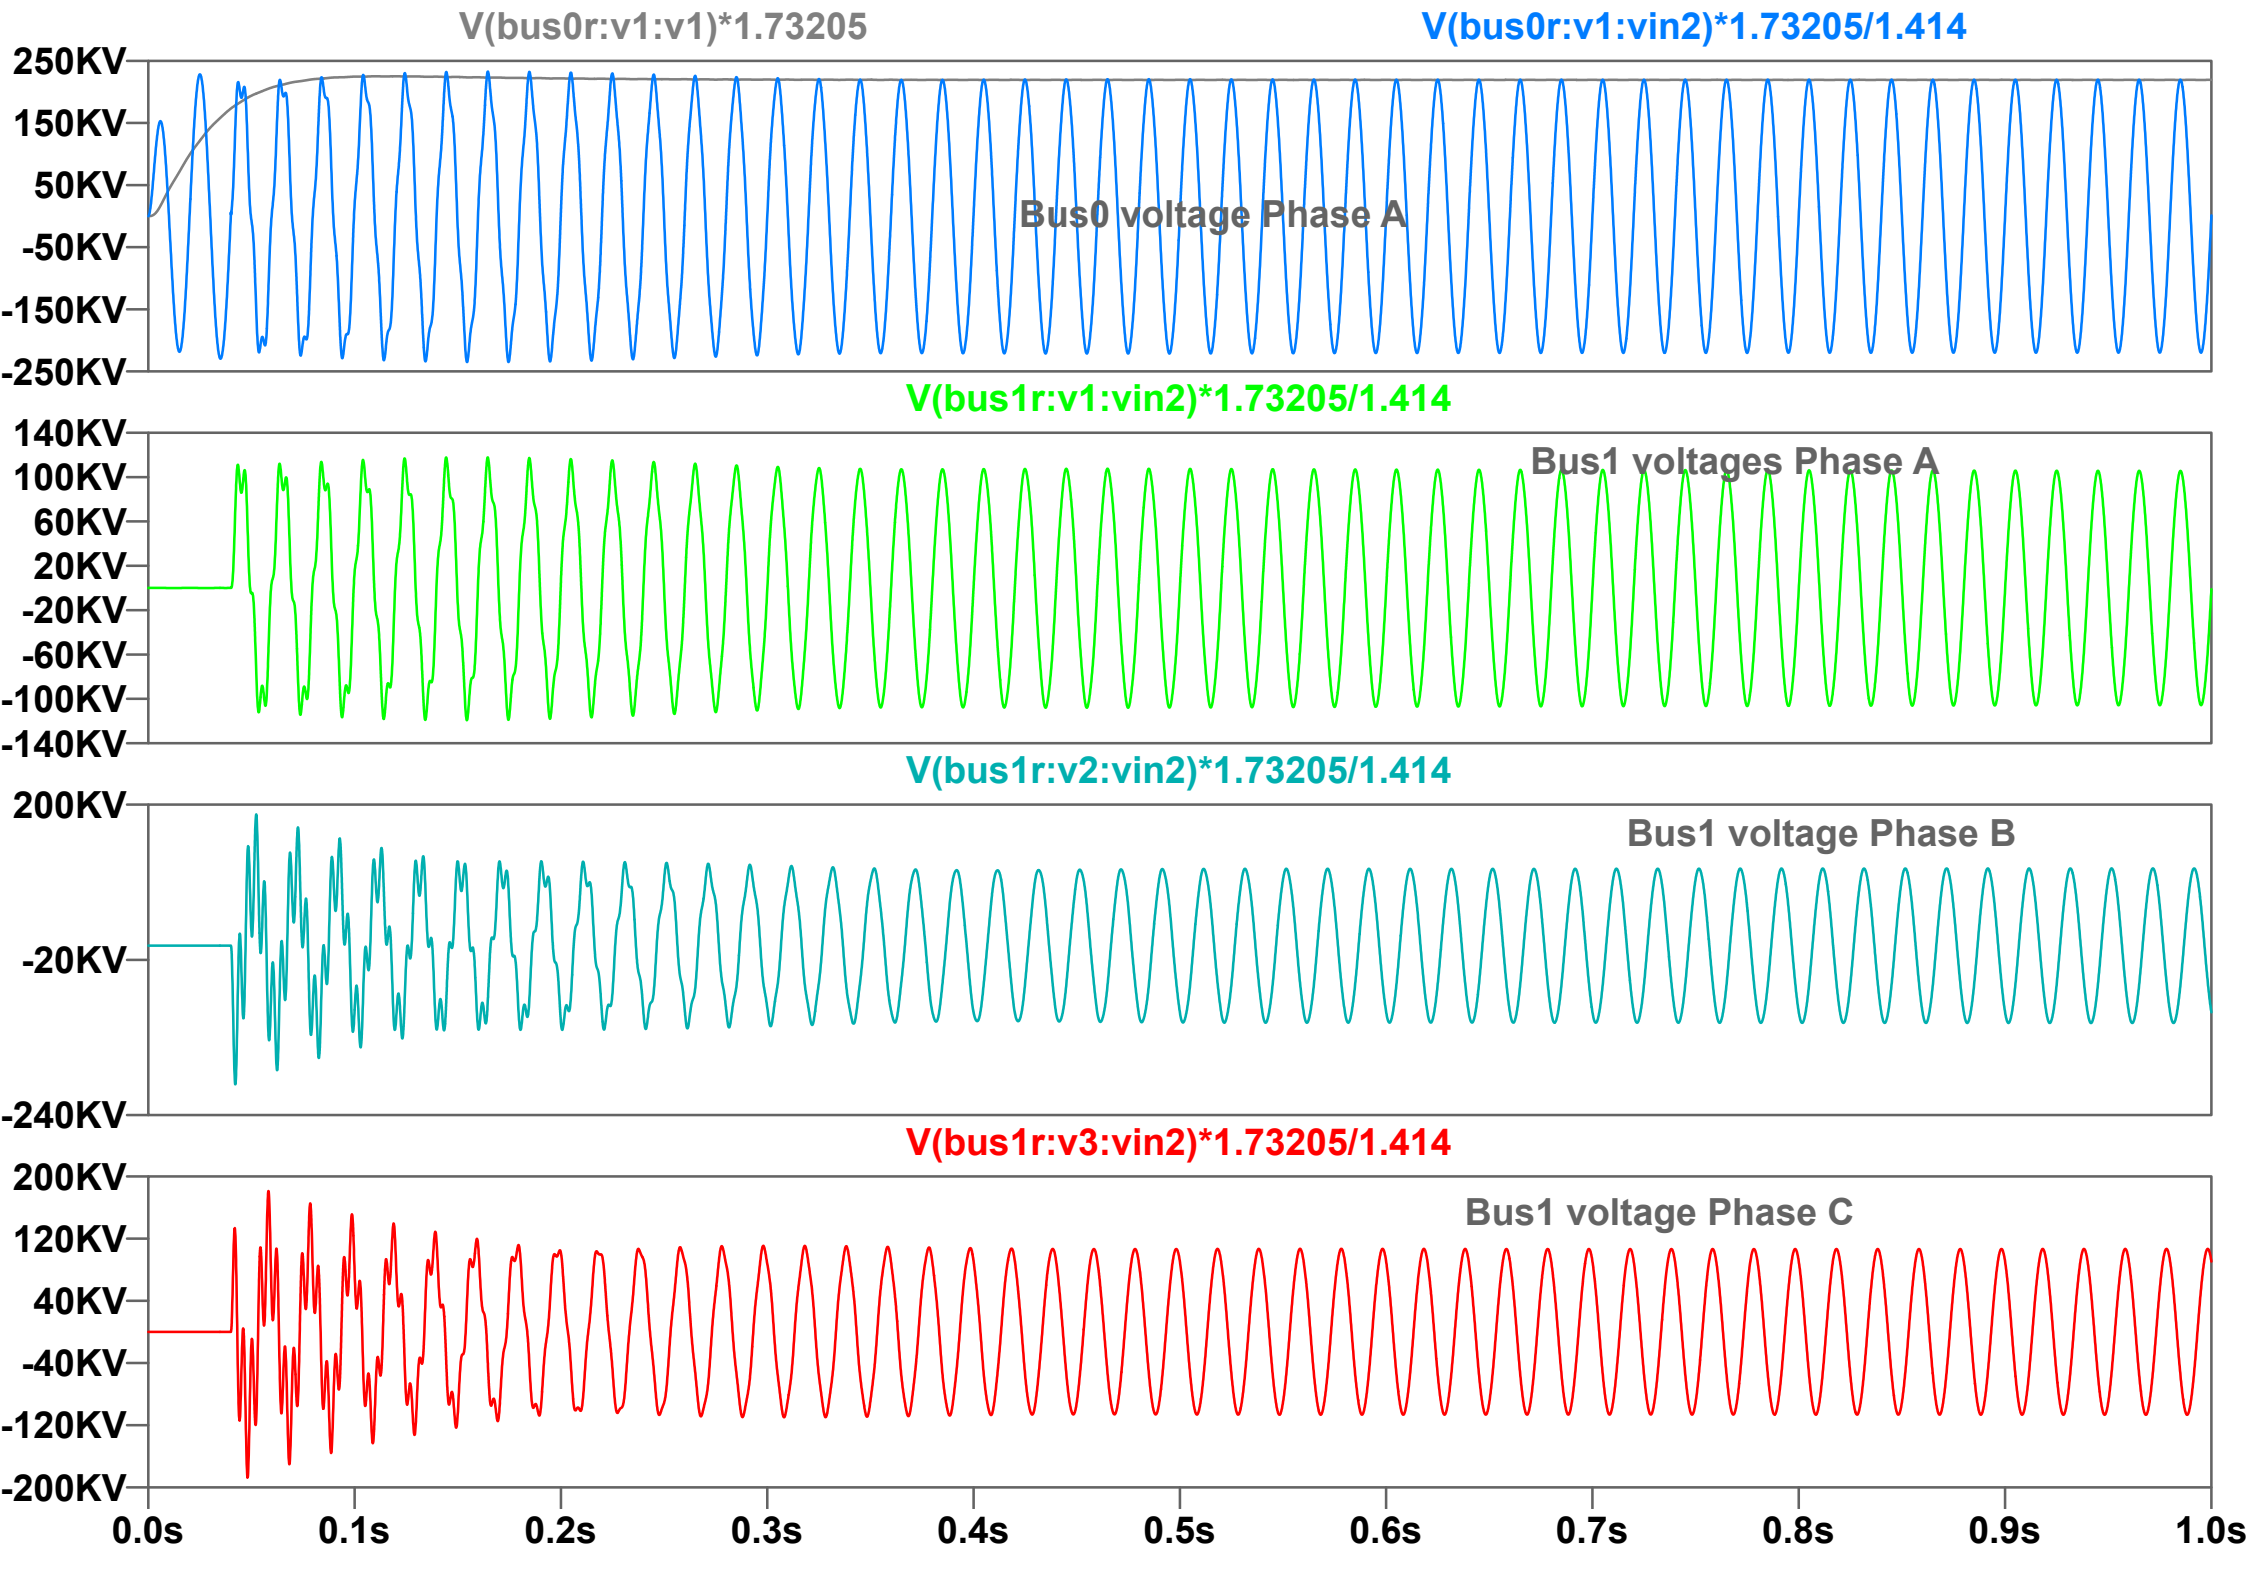

V(bus0r:v1:v1)*1.73205
V(bus0r:v1:vin2)*1.73205/1.414
250KV
150KV
50KV
-50KV
-150KV
-250KV
Bus0 voltage Phase A
V(bus1r:v1:vin2)*1.73205/1.414
140KV
100KV
60KV
20KV
-20KV
-60KV
-100KV
-140KV
Bus1 voltages Phase A
V(bus1r:v2:vin2)*1.73205/1.414
200KV
-20KV
-240KV
Bus1 voltage Phase B
V(bus1r:v3:vin2)*1.73205/1.414
200KV
120KV
40KV
-40KV
-120KV
-200KV
Bus1 voltage Phase C
0.0s
0.1s
0.2s
0.3s
0.4s
0.5s
0.6s
0.7s
0.8s
0.9s
1.0s