NF C15-100-7-756

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:28

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-756

Installations électriques à basse tension

Partie 7-756 : règles particulières pour les parcs de stationnement

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
756.1 Domaine d'application 5
756.2 Références normatives 6
756.3 Termes et définitions 6
756.4 Protection pour assurer la sécurité 6
756.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 6
756.5 Choix et mise en œuvre des matériels 7
756.51 Règles communes à tous les matériels 7
756.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 7
756.5 Choix et mise en œuvre des matériels 8
756.56 Installations de sécurité 8
756.563 Canalisations des installations de sécurité 8
756.567 Éclairage de sécurité 9
Bibliographie 10

Figure 756.1 – Influences externes 8

Tableau 756.1 – Synthèse des textes règlementaires selon le type d'ouvrage et les seuils d'application 5
Tableau 756.2 – Choix des matériels et des canalisations en fonction des influences externes 7

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-756 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document n'a pas d'équivalent à l'IEC ou au CENELEC.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– le domaine d'application a été précisé.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-756 : Règles particulières pour les parcs de stationnement

756.1 Domaine d'application

756.1.1 Les exigences particulières du présent document s'appliquent aux INSTALLATIONS ELECTRIQUES des parcs ou parties de PARC DE STATIONNEMENT.

Elles permettent de satisfaire les exigences applicables aux PARCS DE STATIONNEMENT fixées par les textes réglementaires. Voir Tableau 756.1.

Tableau 756.1 – Synthèse des textes règlementaires selon le type d'ouvrage et les seuils d'application

Types d'ouvrage	Seuils d'application	Réglementations applicables
PARC DE STATIONNEMENT couvert pour les bâtiments à seul usage d'habitation	***Superficie inférieure à 100 m²***	*Aucune prescription, se référer au permis de construire*
	Superficie égale ou supérieure à 100 m² (PTAC ≤ 3,5 T)	**Articles 77 à 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié**
PARCS DE STATIONNEMENT couverts recevant du public	***Capacité comprenant jusqu'à 10 VEHICULES***	**Articles R4215-3 à R4215-17 du Code du travail**
	Capacité supérieure à 10 VEHICULES (PTAC ≤ 3,5 T)	**Articles R4215-3 à R4215-17 du Code du travail** **Articles PS du règlement de sécurité et son guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public (version 2 de janvier 2018)**
PARCS DE STATIONNEMENT couverts recevant du public à rangement automatisé	***Capacité supérieure à 10 VEHICULES (PTAC ≤ 3,5 T)***	**Articles R4215-3 à R4215-17 du Code du travail** **Articles PS 35 à PS 39 du règlement de sécurité**
PARCS DE STATIONNEMENT couverts dans un bâtiment à usage professionnel	***Aucune limite précisée (PTAC ≤ 3,5 T)***	**Articles R4215-3 à R4215-17 du Code du travail**

Le présent document ne s'applique pas :

– aux garages de maisons individuelles ou analogues ;

– aux garages individuels groupés accessibles directement et exclusivement par l'extérieur.

Le présent document ne traite pas des règles d'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable (IRVE) qui sont données dans la NF C 15-100-7-722.

Des exigences complémentaires s'appliquent pour les établissements recevant du public (voir le guide de préconisations relatif aux dispositions prévues pour la sécurité incendie dans les PARCS DE STATIONNEMENT couverts ouverts au public).

756.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

756.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

756.3.1
nappe basse
surface couverte en partie basse

756.3.2
nappe haute
surface couverte en partie haute

756.3.3
parc de stationnement
espace couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des VEHICULES A MOTEUR et de leur remorque.

Les règlements spécifiques aux ERP et aux locaux d'habitation complètent cette définition.

756.3.4
véhicules à moteur
véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides

756.4 Protection pour assurer la sécurité

756.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

756.422.3 Locaux ou emplacements à risque d'incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées (locaux BE2)

A défaut d'exigence réglementaire concernant le classement vis-à-vis du risque d'incendie, les emplacements de stationnement doivent être considérés comme étant à risque BE2.

756.5 Choix et mise en œuvre des matériels

756.51 Règles communes à tous les matériels

756.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

Tableau 756.2 – Choix des matériels et des canalisations en fonction des influences externes

INFLUENCE EXTERNE	Code	Caractéristiques	MATERIELS caractéristiques minimales	*Exemple de CANALISATION* (liste non exhaustive)
TEMPERATURE AMBIANTE	AA4	-5 °C, +40 °C		
Présence d'eau : • Cas général	AD2	Chutes de gouttes d'eau	IP X1 ou IP X2	*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc.* *Conducteurs isolés sous conduits ICA, IRL.*
• Aires de lavage	AD5	Jets d'eau	IP X5	*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc.*
Présence de corps solides étrangers	AE4	Poussières	IP 5X ou IP 6X	*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc.* *Conducteurs isolés sous conduits ICA, IRL, ICTL, ICTA*
Contraintes mécaniques (4) **:** • < 0,90 m (1)	AG4	Très important	IK 10	*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc. sous conduit IRL X5XX (2), MRL* *Conducteurs isolés sous conduit IRL X5XX (2)*
• ≥ 0,90 m (1)	AG2	Moyen	IK 07 (3)	*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc.* *Conducteurs isolés sous conduit ICA, IRL, ICTL, ICTA*
Nature des matières entreposées : • EMPLACEMENT de stationnement	BE2	Risque d'incendie	Voir Partie 4-42 et 512.2.20 de la NF C 15-100-1	*FRN1X1G1*
• Circulations		Pas de risque d'incendie		*Câbles FRN1X1G1, U1000R2V, etc.*

(1) Pour les PARCS DE STATIONNEMENT soumis aux articles PS de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, cette limite de 0,90 m est portée à 1,50 m.

(2) Le chiffre 5 correspond à une résistance aux chocs de 20 joules selon le Code de classification pour les systèmes de conduits. Voir Annexe A de la norme NF EN 61386-1:2008.

(3) Pour les bornes de VEHICULES électriques, voir la NF C 15-100-7-722.

(4) Des protections mécaniques complémentaires peuvent être nécessaires suivant l'analyse de risques.

Pour les EMPLACEMENTS où il y a distribution de carburant, se référer à la NF C 15-100-7-752.

Dans les rampes et allées de circulation des VEHICULES, les CHEMINS DE CABLES et luminaires d'éclairage normal doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m ou ne pas faire obstacle sur toute leur largeur.

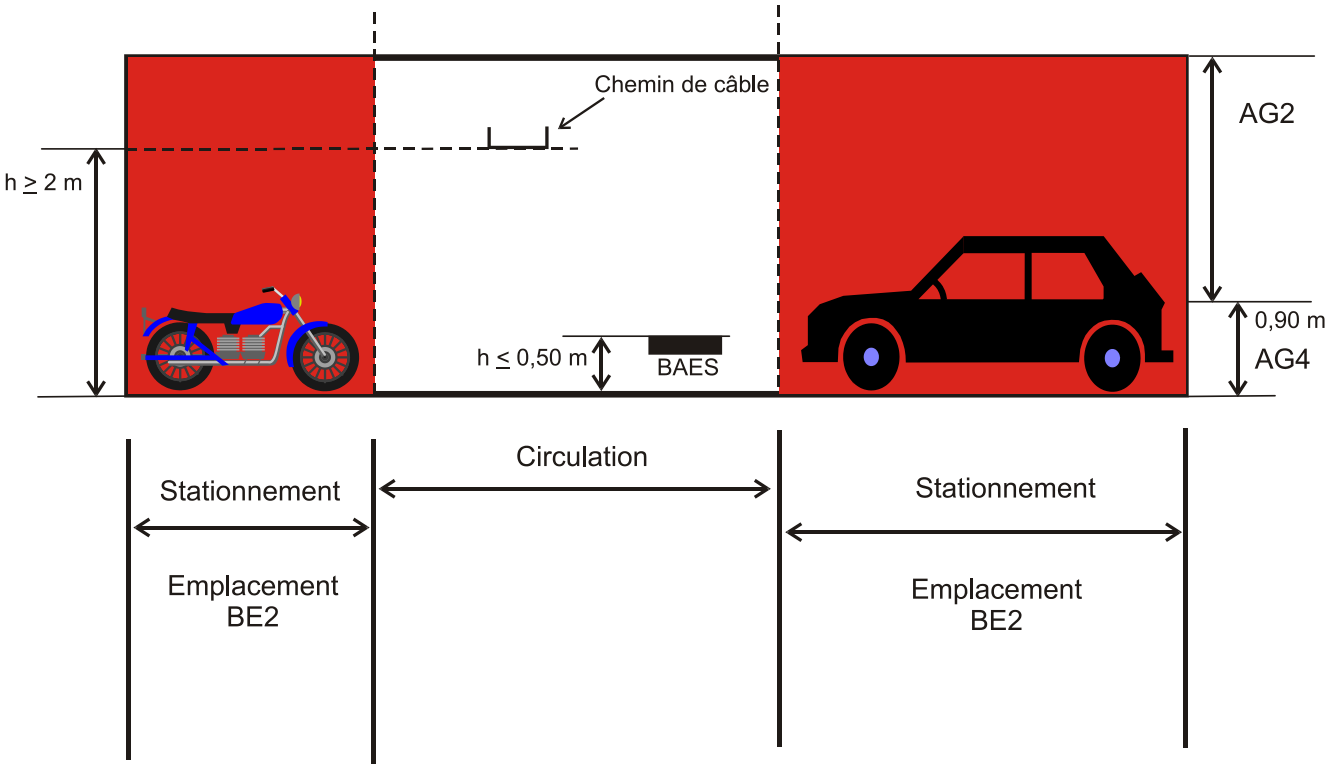

Figure 756.1 – Influences externes

De même que les circulations ne sont pas considérées comme des emplacements BE2, les éventuels passages attenants aux emplacements de stationnement, par exemple ceux réservés à la circulation des piétons, ne sont pas considérés non plus comme des emplacements BE2.

756.5 Choix et mise en œuvre des matériels

756.56 Installations de sécurité

756.561.4 Les dispositifs de protection contre les CHOCS ELECTRIQUES doivent être conformes au paragraphe 561.4 de la NF C 15-100-1.

756.562.7 Sélectivité

Lorsqu'elle est imposée, la SELECTIVITE des protections des CIRCUITS DE SECURITE doit être assurée conformément au 564.3 de la NF C 15-100-1.

756.563 Canalisations des installations de sécurité

756.563.1 Les CANALISATIONS de sécurité ne doivent pas :

– traverser des LOCAUX ou des EMPLACEMENTS à risques BE2, sauf si elles sont destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;
– être disposées au-dessus des EMPLACEMENTS de stationnement sauf pour les CABLES d'alimentation des installations de désenfumage propres au compartiment qu'elles alimentent.

756.563.2 *Lorsqu'un système d'interphonie est exigée dans un refuge handicapés, les CANALISATIONS de communication du système d'interphonie sont réalisées en câbles CR1.*

756.564.2 Protection

Le paragraphe 564.2 de la NF C 15-100-1 ne s'applique pas aux CANALISATIONS d'alimentation des moteurs assurant à la fois le désenfumage et l'extraction d'air vicié. Dans ce cas, elles doivent être protégées contre les SURCHARGES et les COURTS-CIRCUITS.

756.567 Éclairage de sécurité

Lorsque l'ECLAIRAGE DE SECURITE n'est pas prescrit par une réglementation, il est constitué par des foyers lumineux de sécurité répartis en une NAPPE HAUTE et en une NAPPE BASSE, le long des allées de circulation des piétons. Chaque foyer restitue un flux lumineux d'au moins 45 lumens pendant une durée minimale d'une heure.

Les signaux blancs sur fond vert sont réservés au balisage des dégagements.

Les foyers lumineux de la NAPPE BASSE peuvent être réalisés selon l'une des deux dispositions suivantes :

– l'éclairage d'évacuation de la NAPPE BASSE, constitué par des foyers lumineux de sécurité dont la partie supérieure est placés au plus à 0,50 m du sol, permet le repérage des cheminements à suivre pour évacuer le compartiment. La distance entre deux foyers lumineux n'excède pas 15 m ;
– l'éclairage d'évacuation de la NAPPE BASSE, constitué par des foyers lumineux de sécurité, par exemple à diodes électroluminescentes, placés au niveau du sol (encastrés ou fixés), doit présenter les caractéristiques mécaniques requises et leur implantation doit guider le public vers les sorties ou les escaliers. Il doit respecter les points suivants :
  - émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;
  - toutes les couleurs sont autorisées à l'exclusion du rouge et orange ;
  - la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 m.

Bibliographie

[1] NF EN 61386-1, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 68-110)

[2] Guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public (version 2 de janvier 2018)