


1.3.3 Raccordement par départ direct du poste HTA/BT: Cas d'un branchement de puissance égale ou supérieure à 120 kVA

Nota : Un raccordement par départ direct du poste peut également être nécessaire pour des clients dont l'usage est qualifié de perturbateur (générateur en général de creux de tension ou de flicker).

Le cas 7 correspond à l'offre de base d'ERDF en matière de coût de raccordement d'un utilisateur au réseau public de distribution d'électricité.

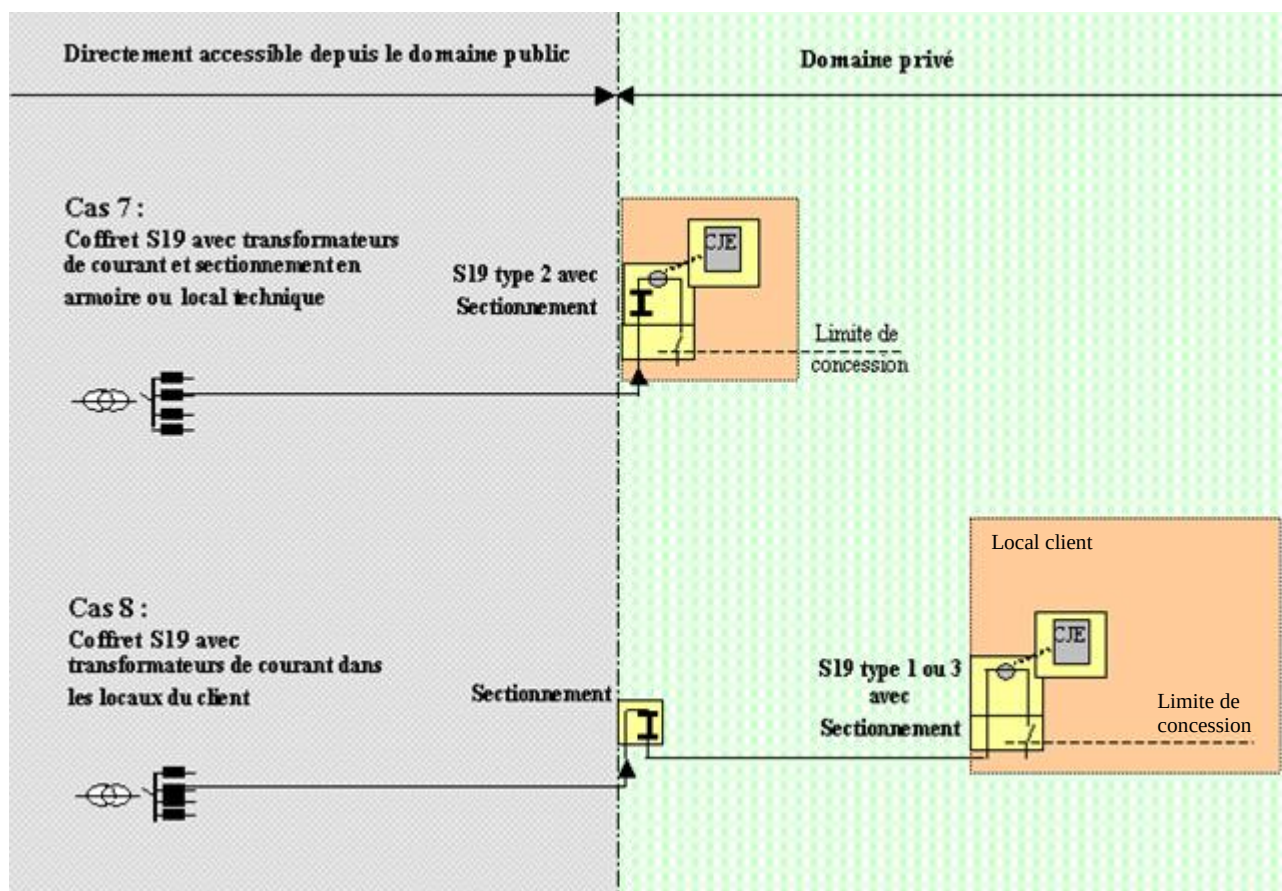

Nota : Pour le cas 7, la porte de l'armoire ou du local technique est orientée coté domaine public et demeure directement accessible depuis ce domaine sans franchissement d'accès contrôlé.

I. Fiche d'auto-contrôle destinée aux clients

	Par ERDF	Sans objet	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité ou observations
Coffret de puissance comptage					
Pose du coffret					
Présence des TC					
Sectionnement aval					
Pose du sectionnement					
Panneau de comptage					
Pose du panneau					
Liaison CCPI - Point de livraison					
Profondeur de pose des câbles, remblai, revêtement					
Dispositif avertisseur					
Section des câbles					
Câble de téléreport					
Câbles de déport du compteur					
Circuit de communication					
Liaison réseau RTC - panneau de comptage					
Connexion du câble de téléreport					
Mise à la terre du drain du câble de téléreport					