

配線概要図

エコミラ	屋上	機械室	事務所	本体
DC	○	—	—	屋上

線の種類	記号	備考
電源線		室外機ブレーカーを必ず落として接続
信号線		

屋上

キューピクル

電力メーター



パルスピック
センサー

電力会社にて接続
(手配はHR)

パルス送信機



電池式




本体
(親)

電話回線
による
遠隔操作付き


室外機用 受信ボックス① (子機①)

※子機室外機接続可能台数最大8台

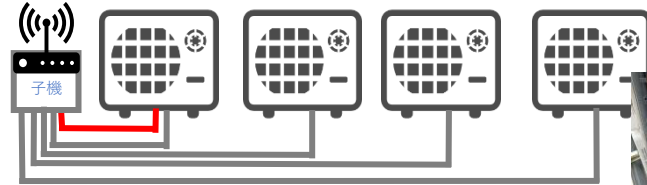

室外機用 受信ボックス② (子機②)

各室外機専用アダプターにて接続
(設定方法は別途記載)

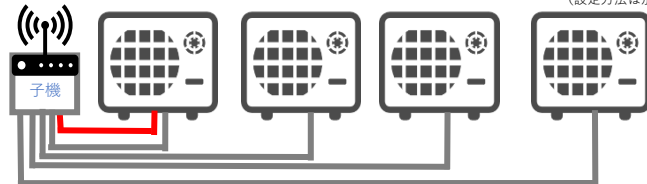

室外機用 受信ボックス③ (親から接続)

※親機室外機接続可能台数最大4台

