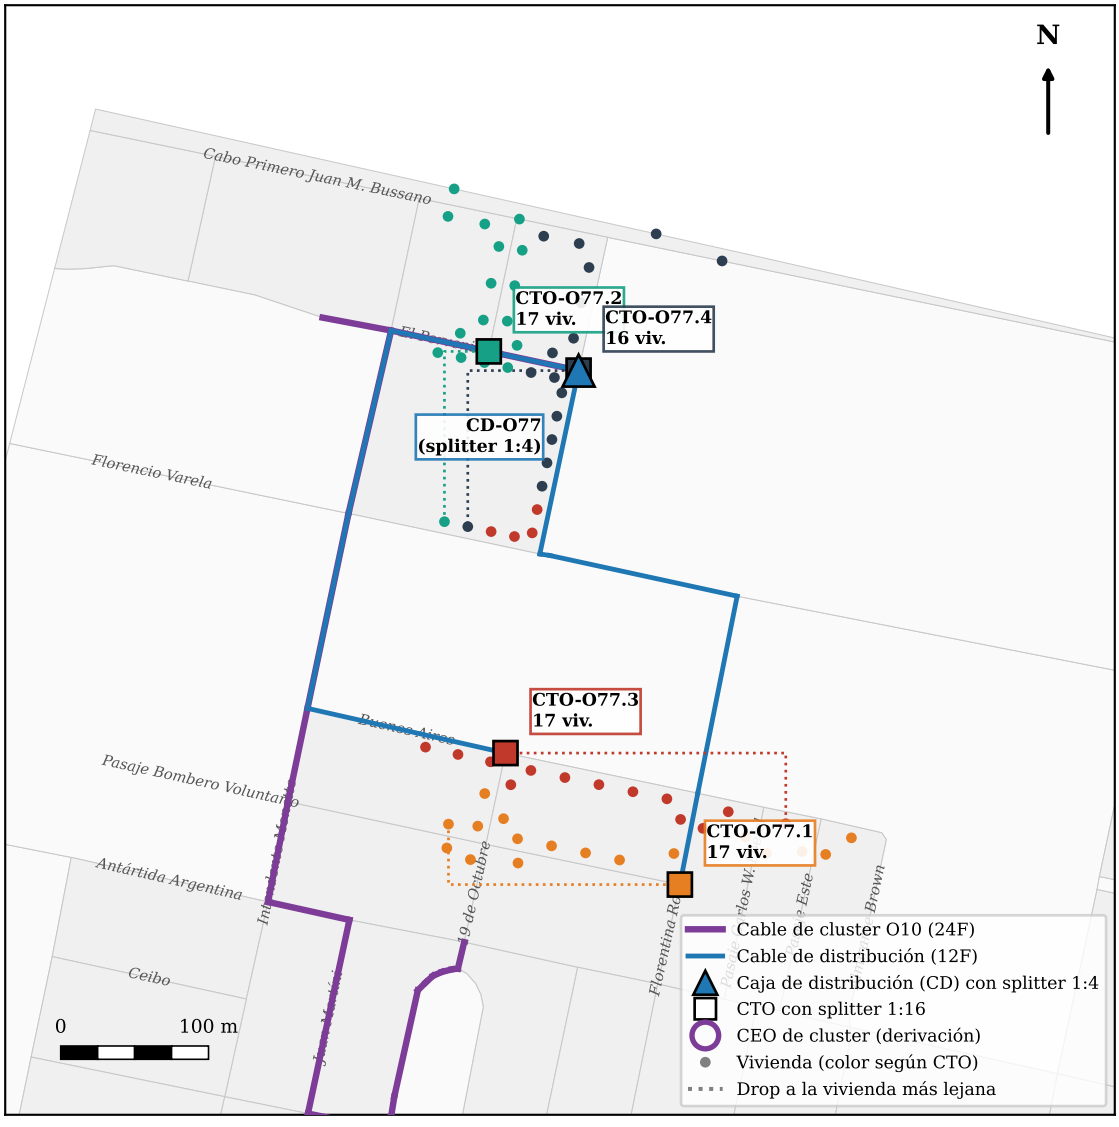
N
Cabo Primero Juan M. Bussano
CTO-O77.2
17 viv.
CTO-O77.4
16 viv.
CD-O77
(splitter 1:4)
Florencio Varela
CTO-O77.3
17 viv.
Pasaje Bombero Voluntario
Antártida Argentina
CTO-O77.1
17 viv.
19 de Octubre
Ceibo
0
100 m
Cable de cluster O10 (24F)
Cable de distribución (12F)
Caja de distribución (CD) con splitter 1:4
CTO con splitter 1:16
CEO de cluster (derivación)
Vivienda (color según CTO)
Drop a la vivienda más lejana