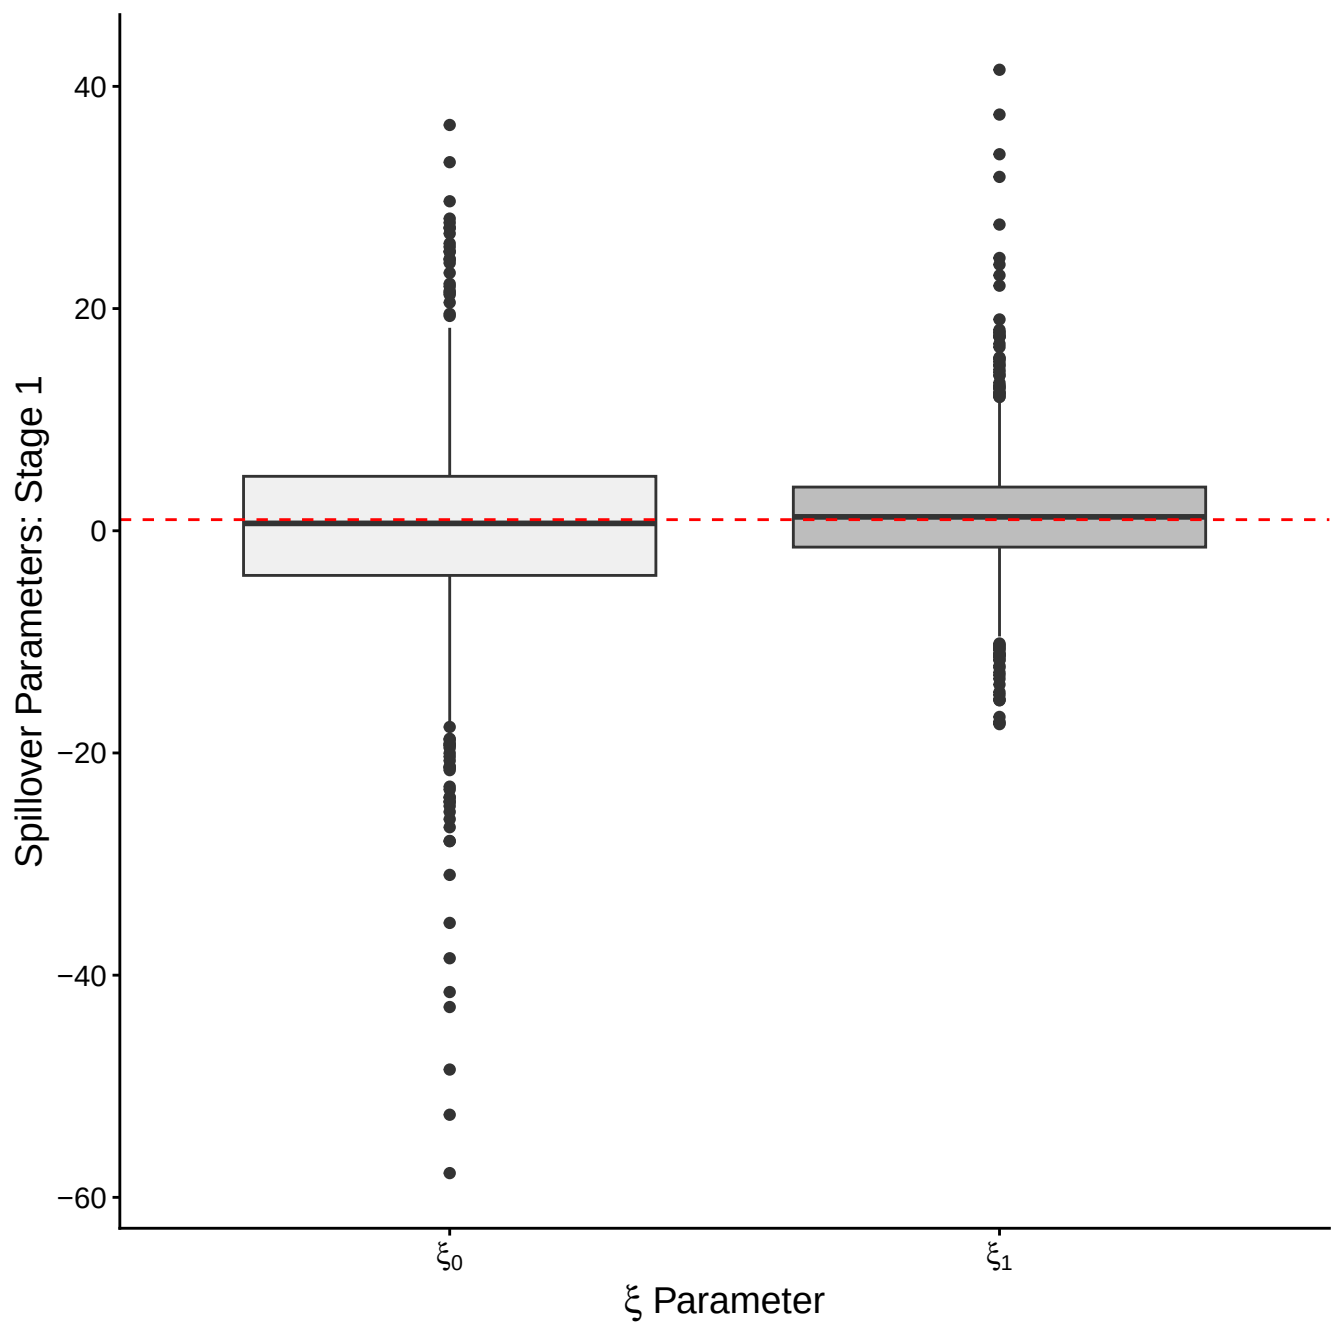
40
20
0
−20
−40
−60
Spillover Parameters: Stage 1
ξ_0
ξ_1
ξ Parameter