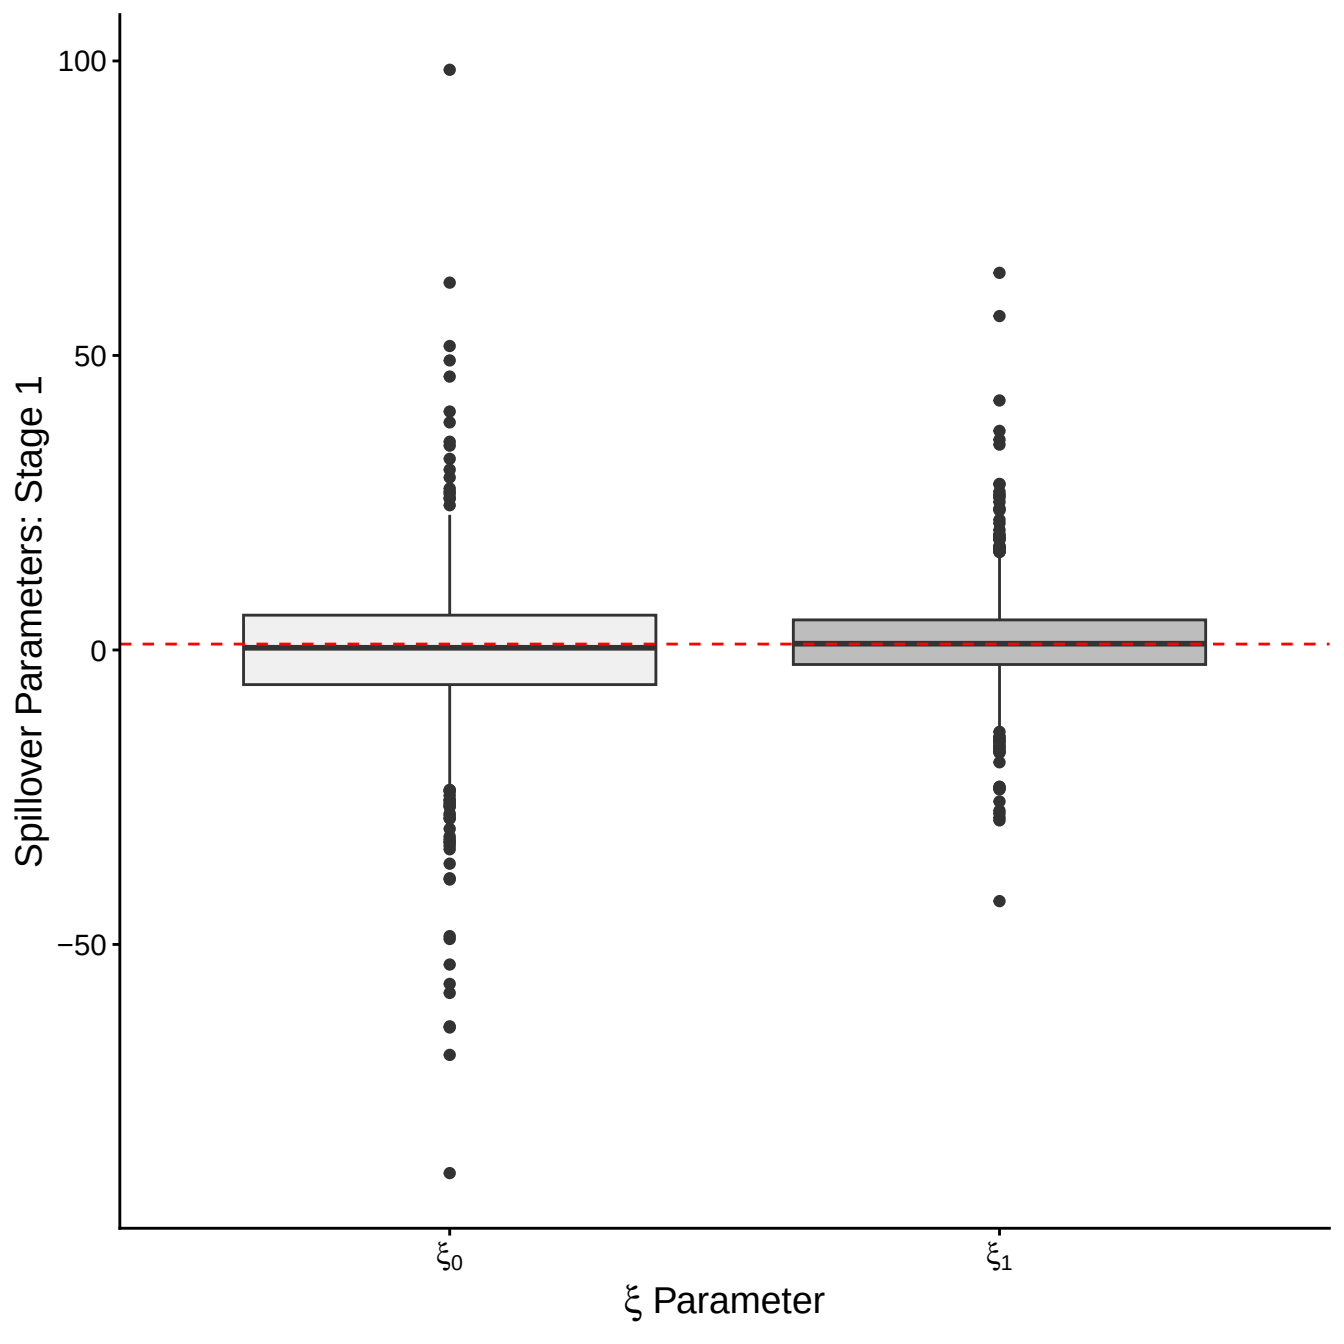
100
50
0
−50
Spillover Parameters: Stage 1
ξ_0
ξ_1
ξ Parameter