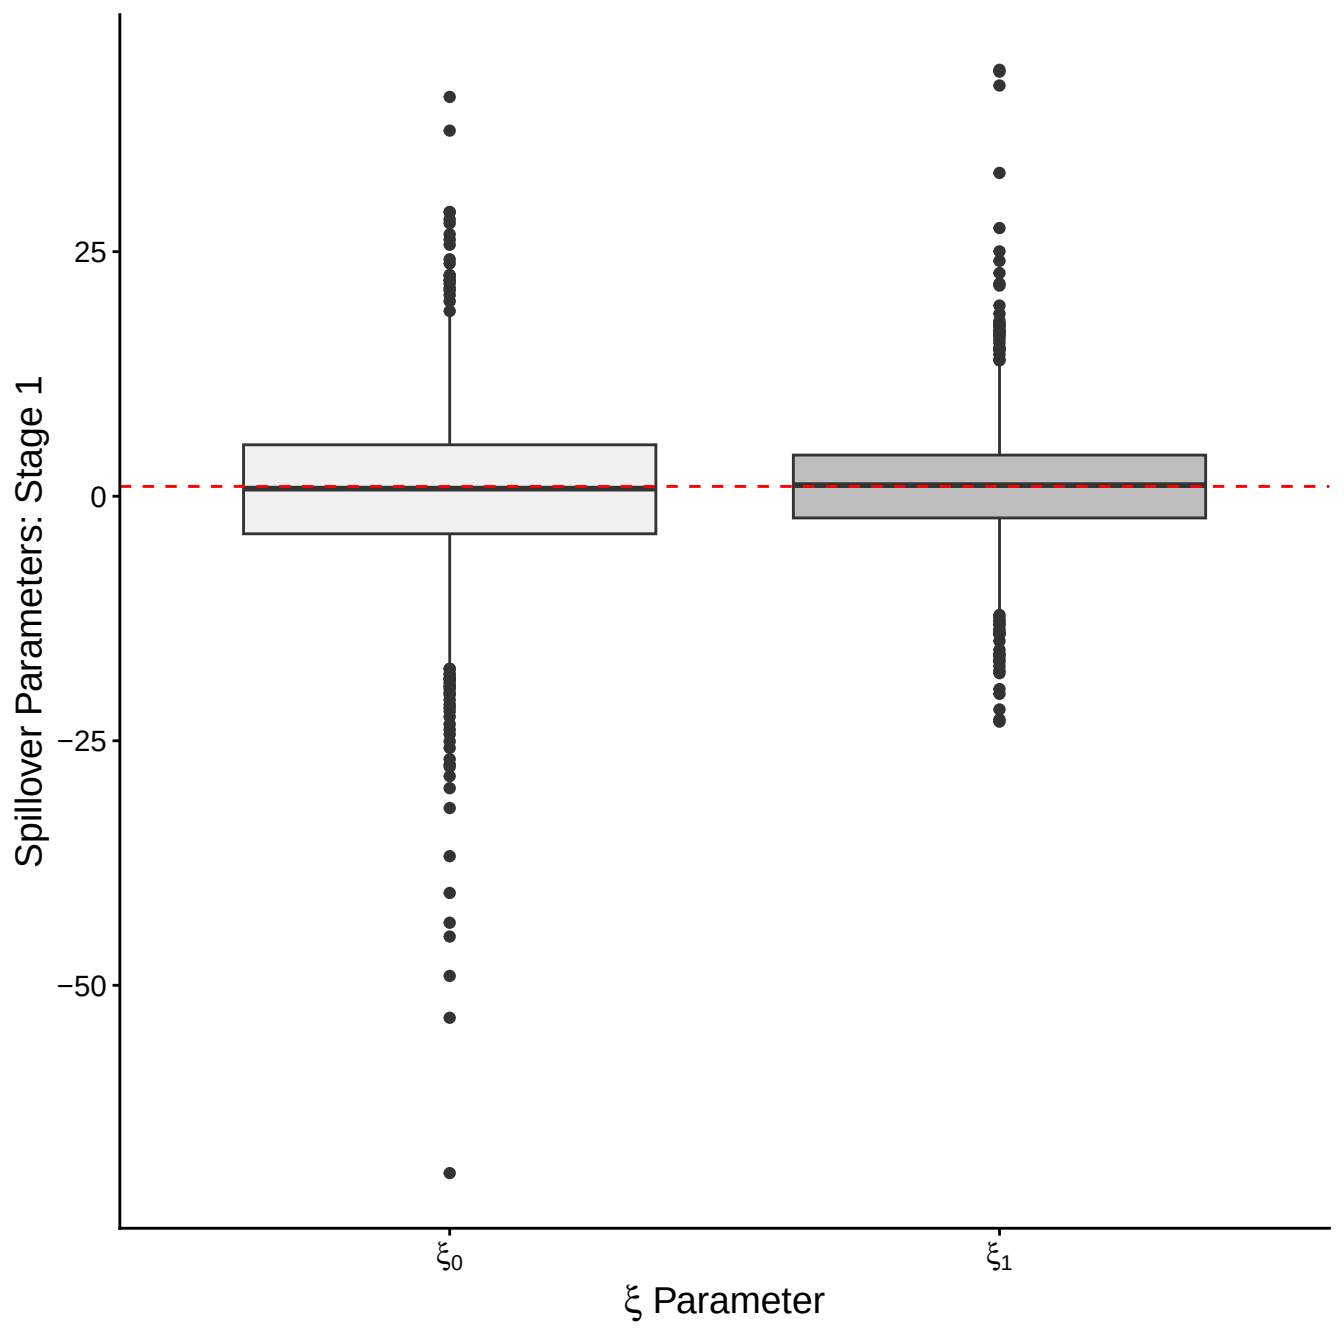
Spillover Parameters: Stage 1
25
0
−25
−50
ξ_0
ξ_1
ξ Parameter