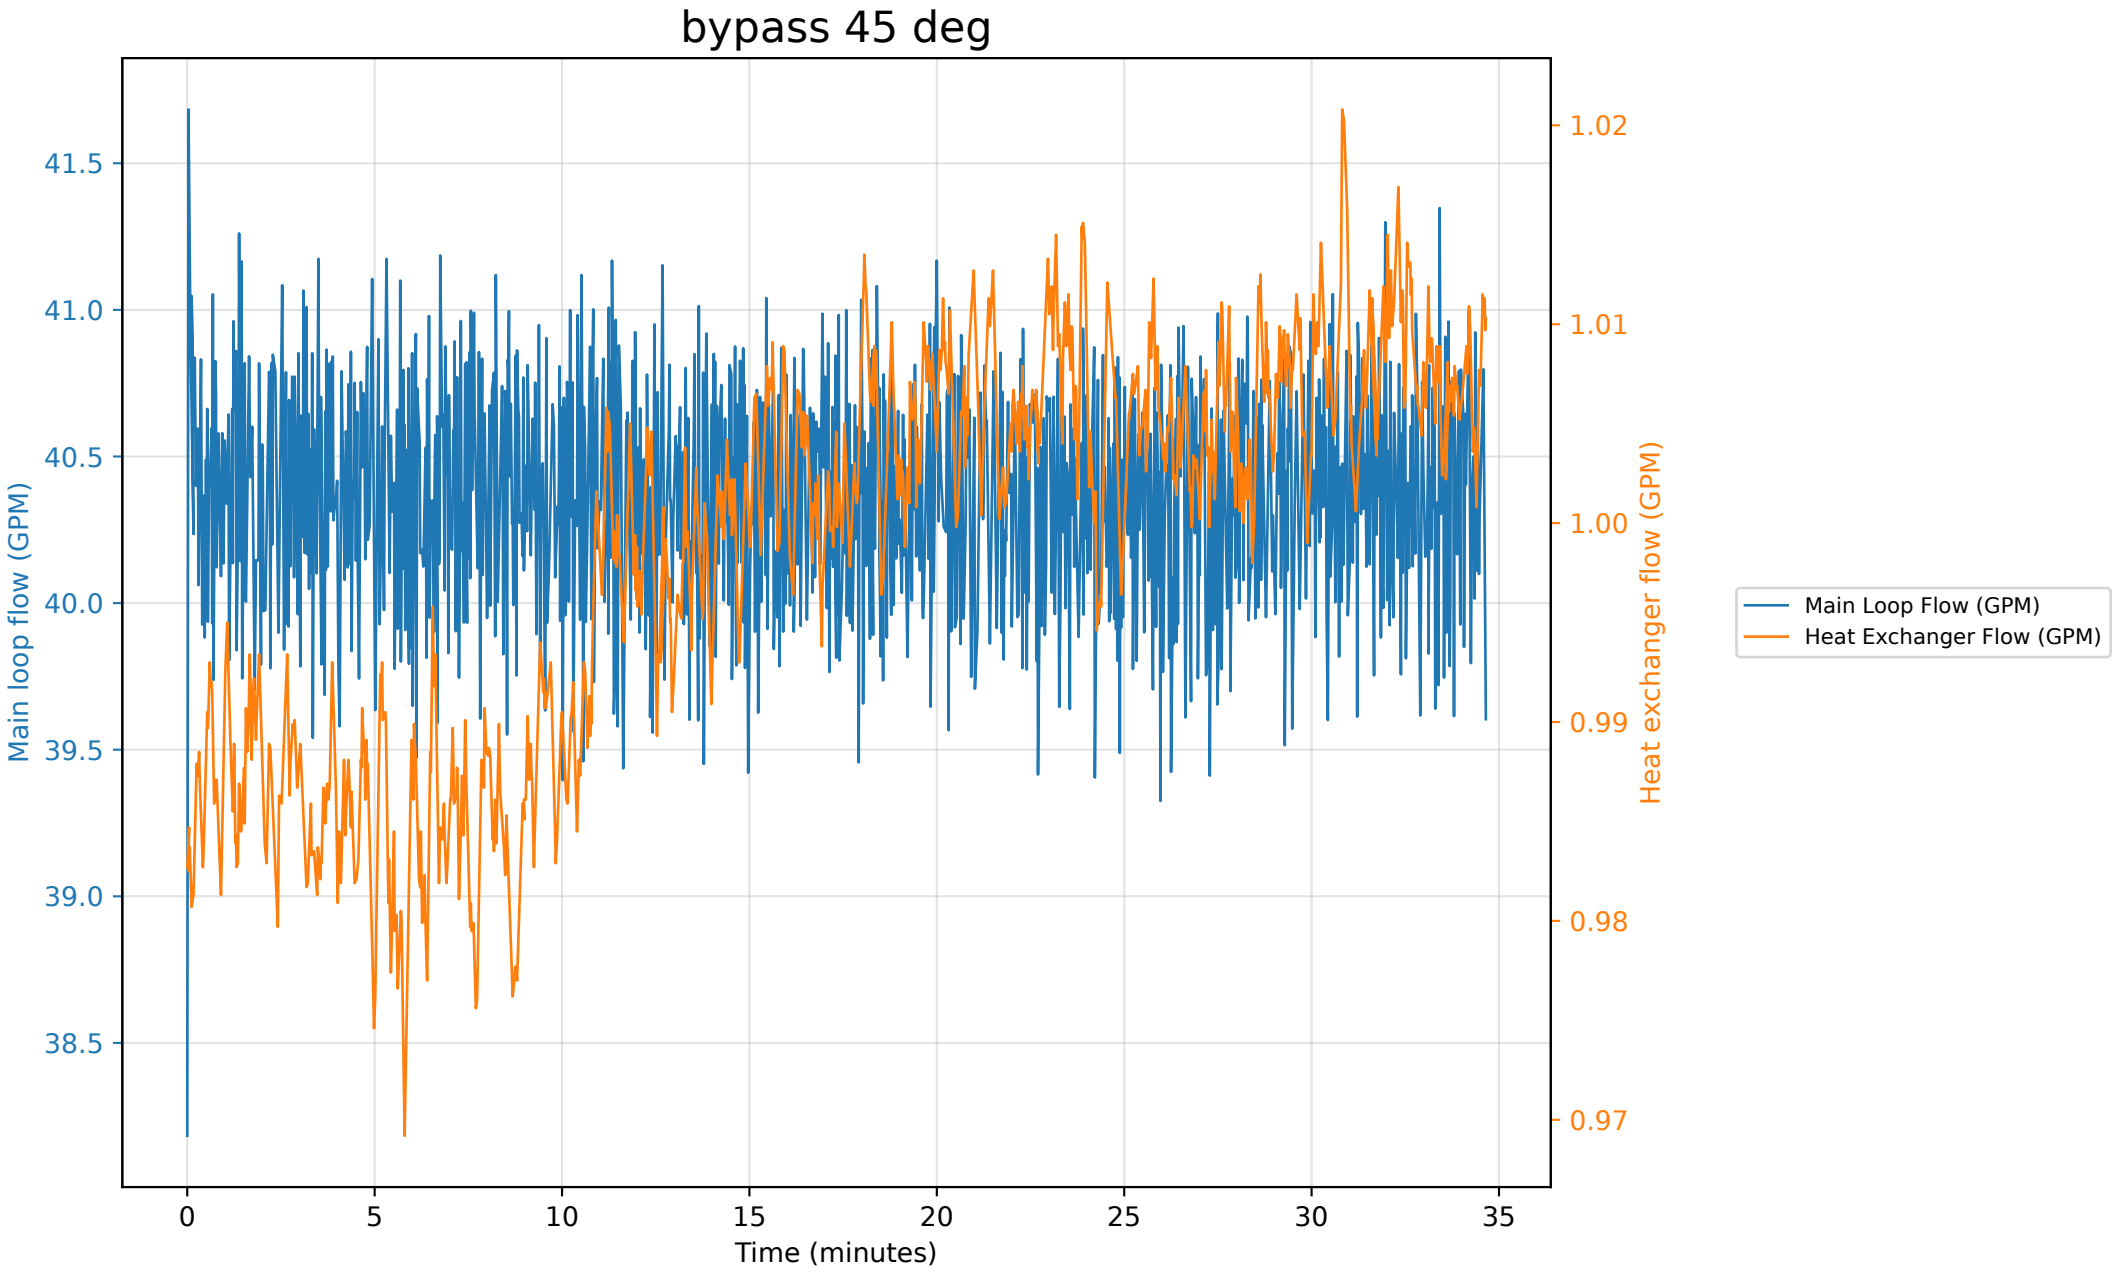
bypass 45 deg
Main loop flow (GPM)
Heat exchanger flow (GPM)
Time (minutes)
41.5
41.0
40.5
40.0
39.5
39.0
38.5
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Loop Flow (GPM)
Heat Exchanger Flow (GPM)