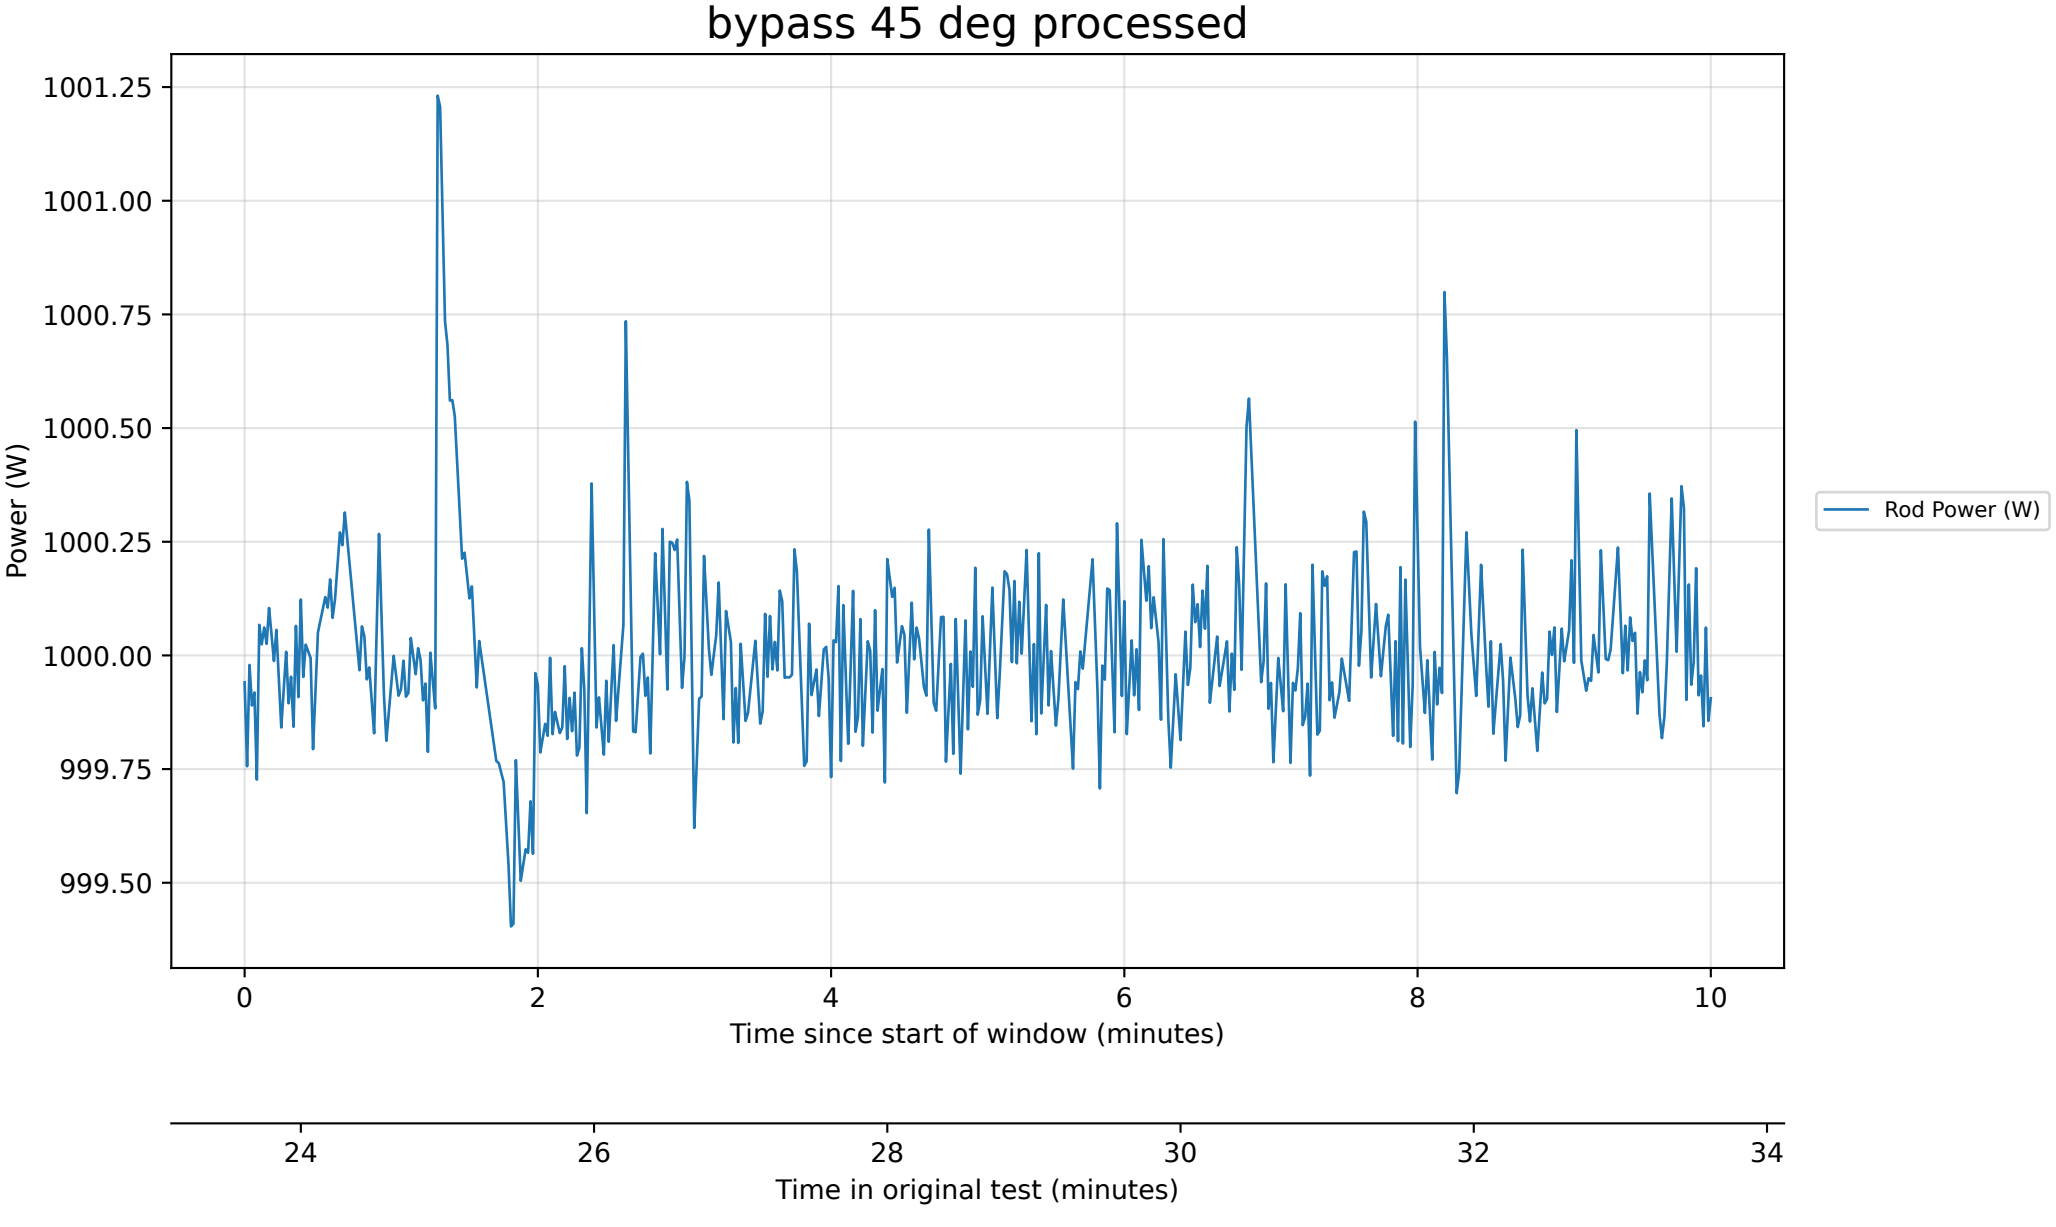
bypass 45 deg processed
Power (W)
1001.25
1001.00
1000.75
1000.50
1000.25
1000.00
999.75
999.50
0
2
4
6
8
10
Time since start of window (minutes)
24
26
28
30
32
34
Time in original test (minutes)
Rod Power (W)