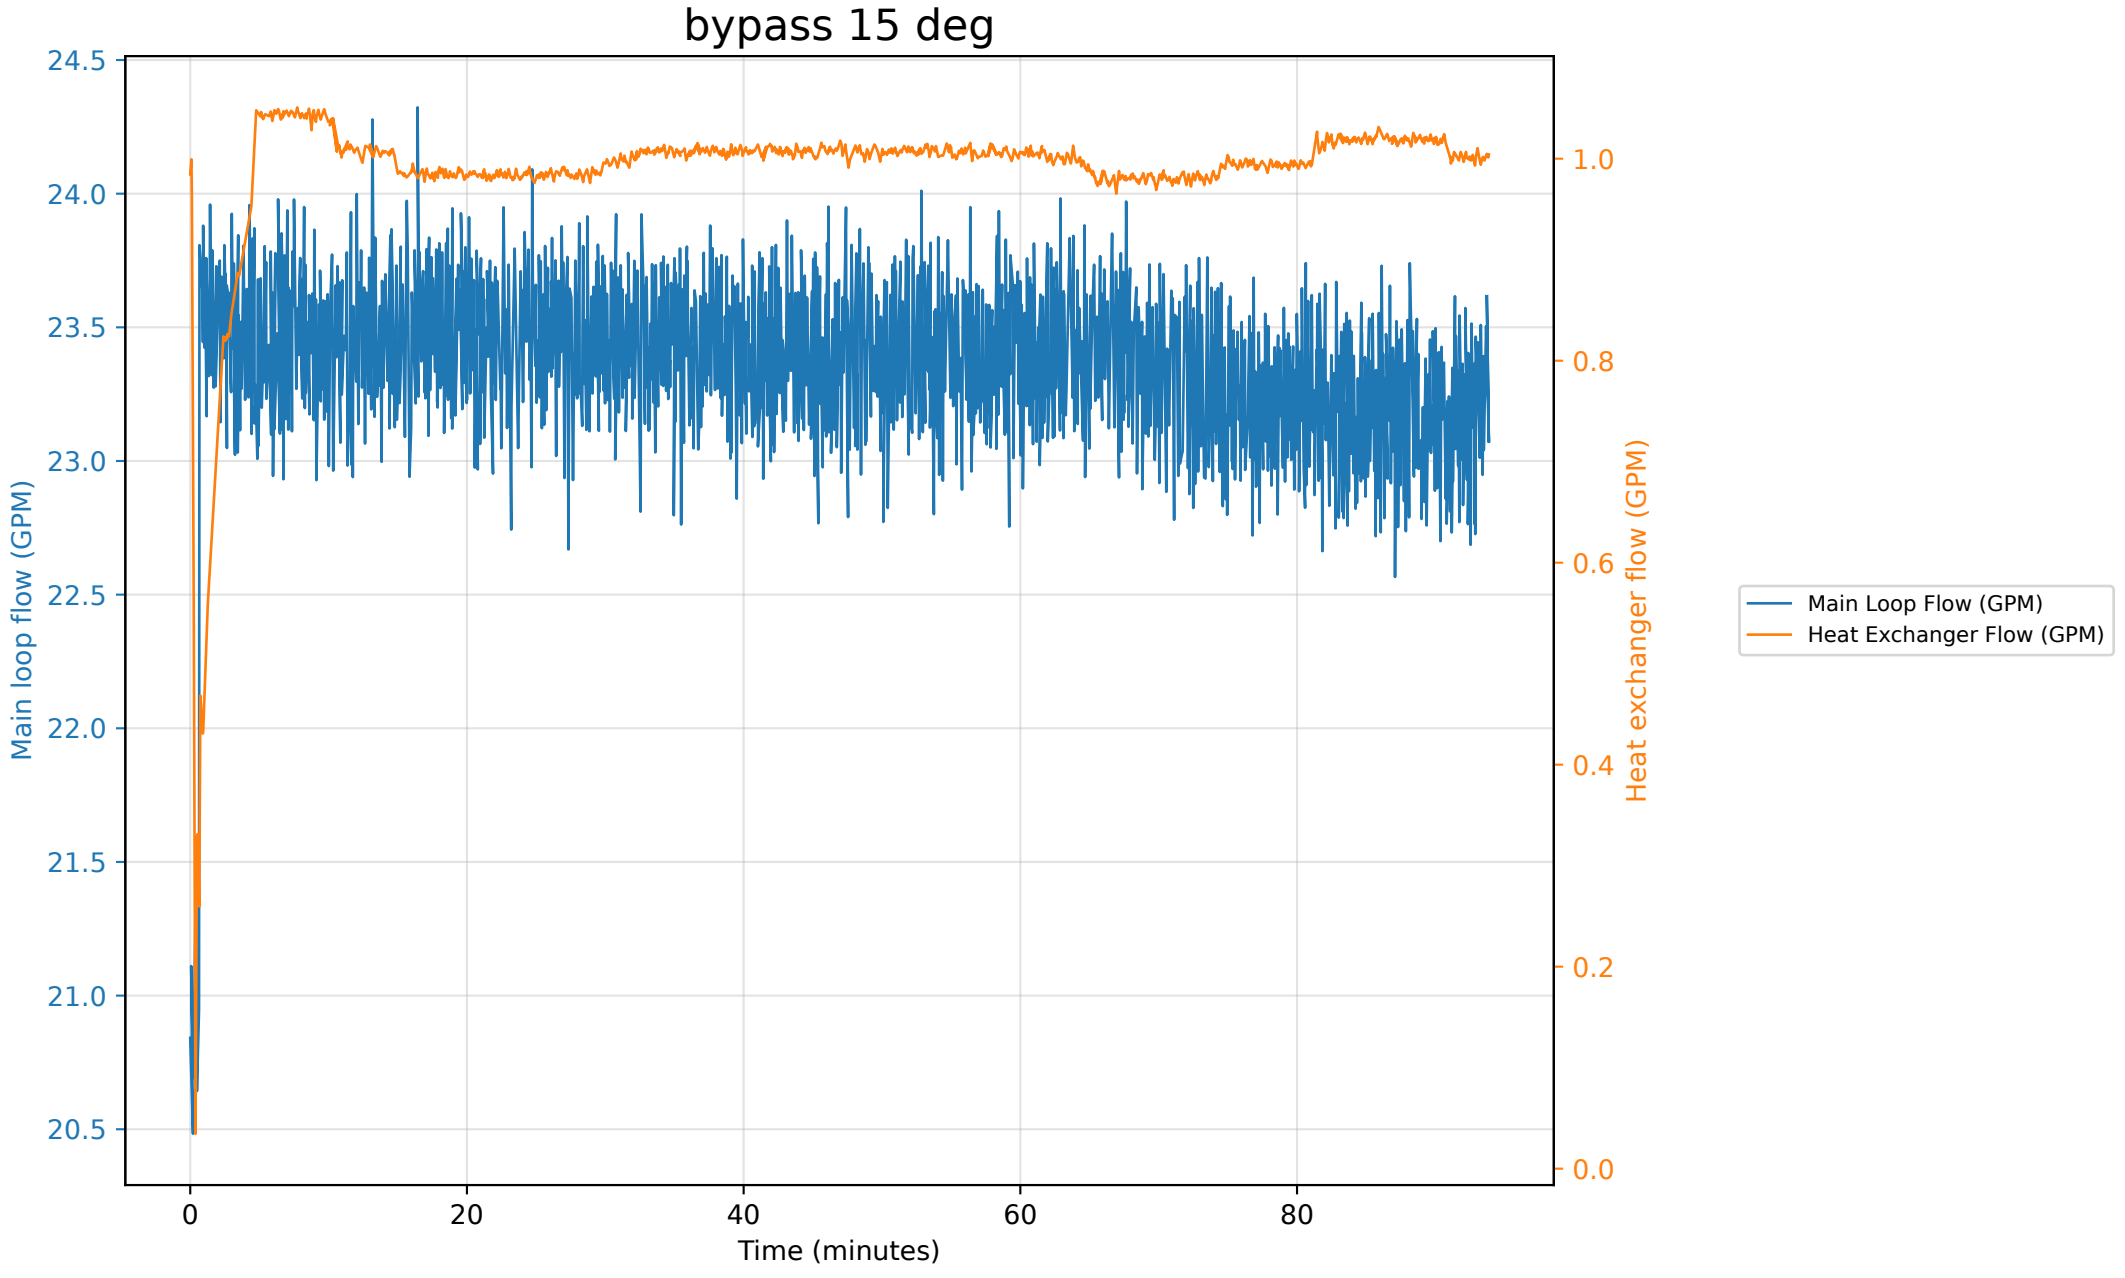
bypass 15 deg
Main loop flow (GPM)
Heat exchanger flow (GPM)
Time (minutes)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
Main Loop Flow (GPM)
Heat Exchanger Flow (GPM)