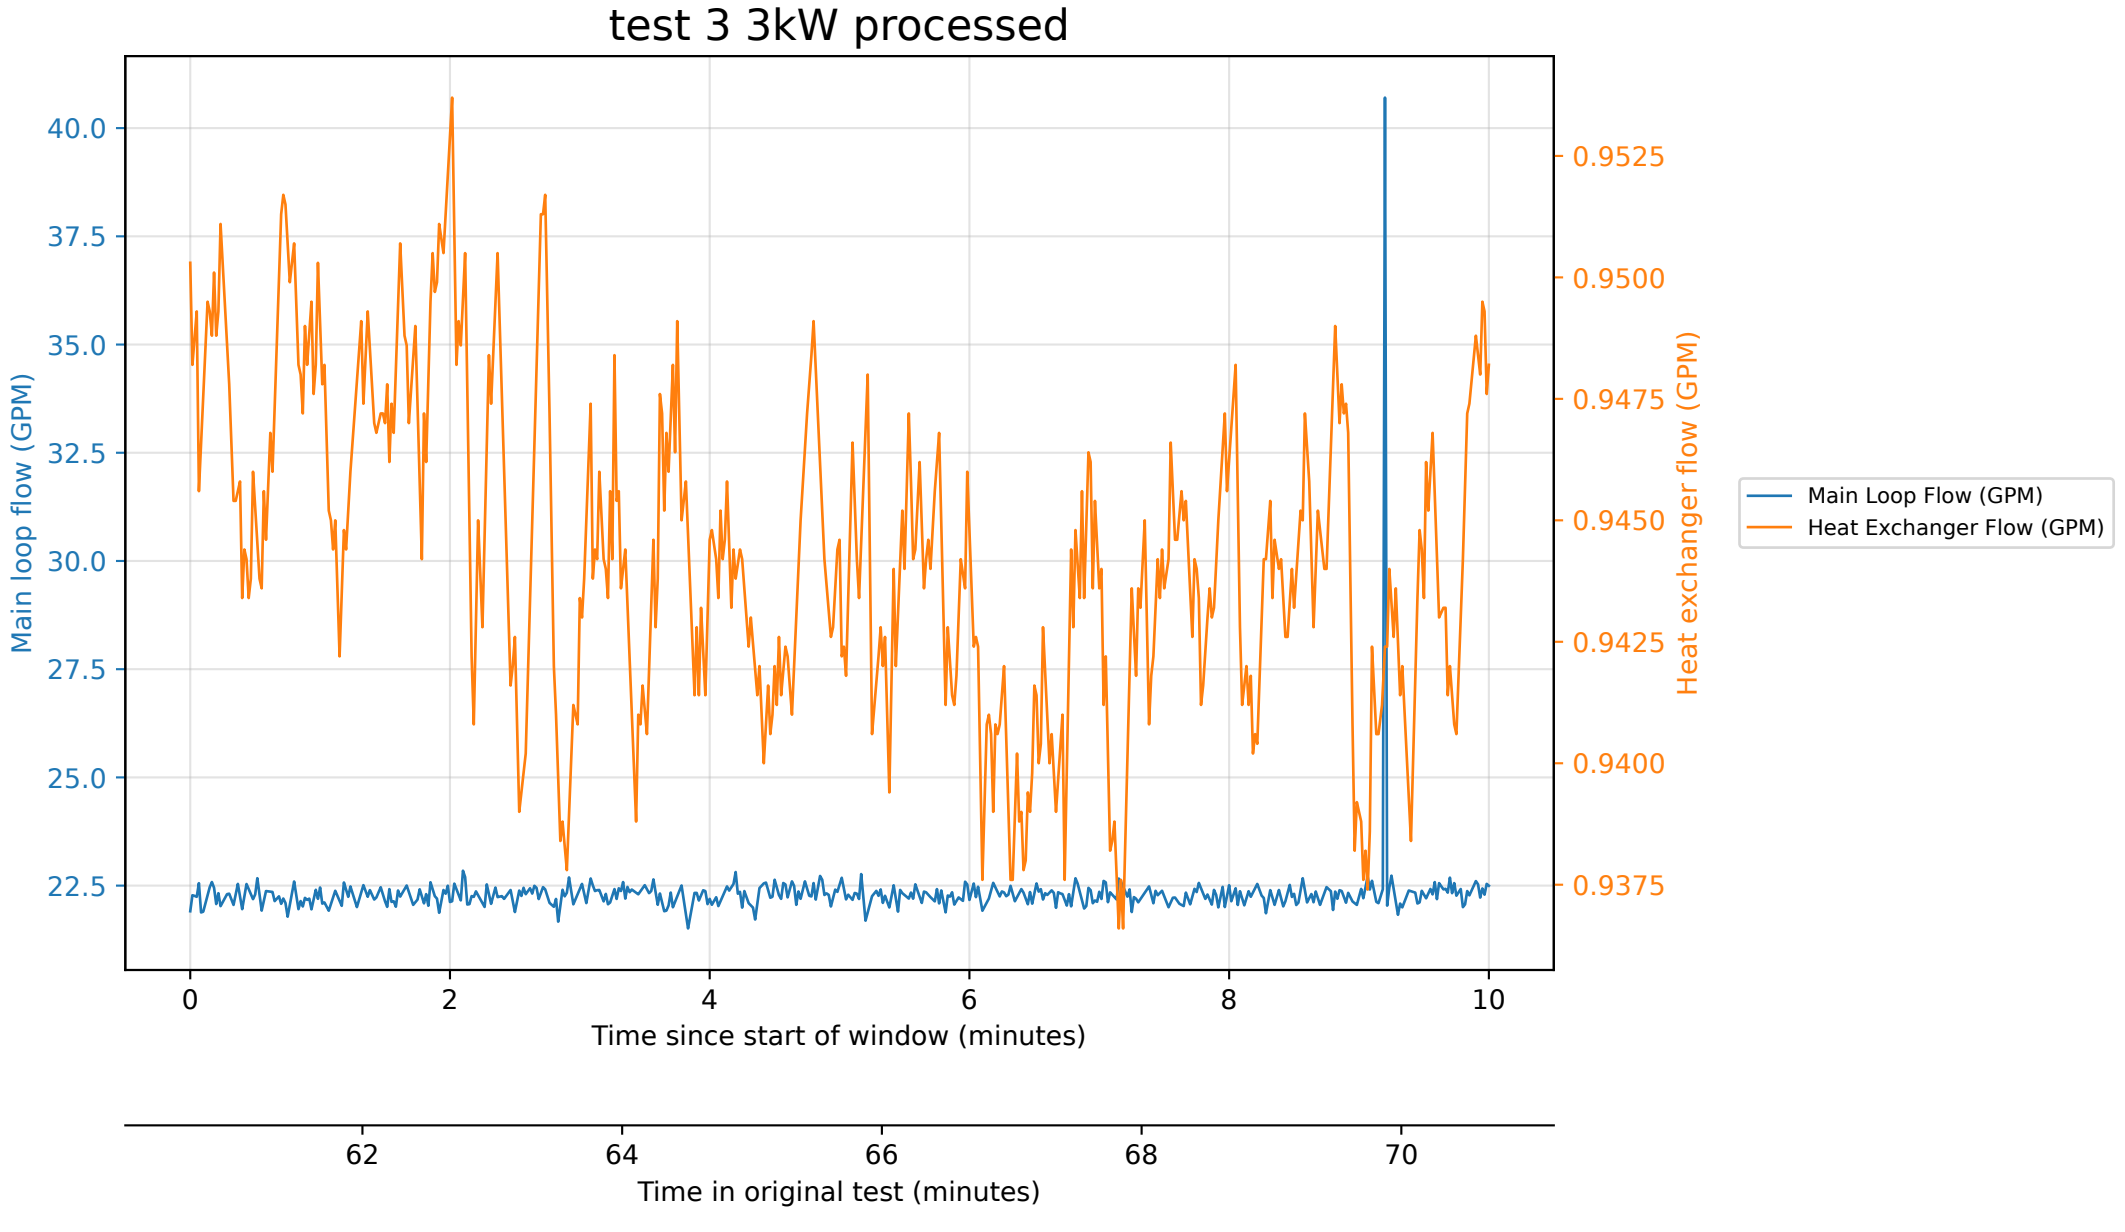
test 3 3kW processed
Main loop flow (GPM)
Heat exchanger flow (GPM)
40.0
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
0.9525
0.9500
0.9475
0.9450
0.9425
0.9400
0.9375
0
2
4
6
8
10
Time since start of window (minutes)
62
64
66
68
70
Time in original test (minutes)
Main Loop Flow (GPM)
Heat Exchanger Flow (GPM)