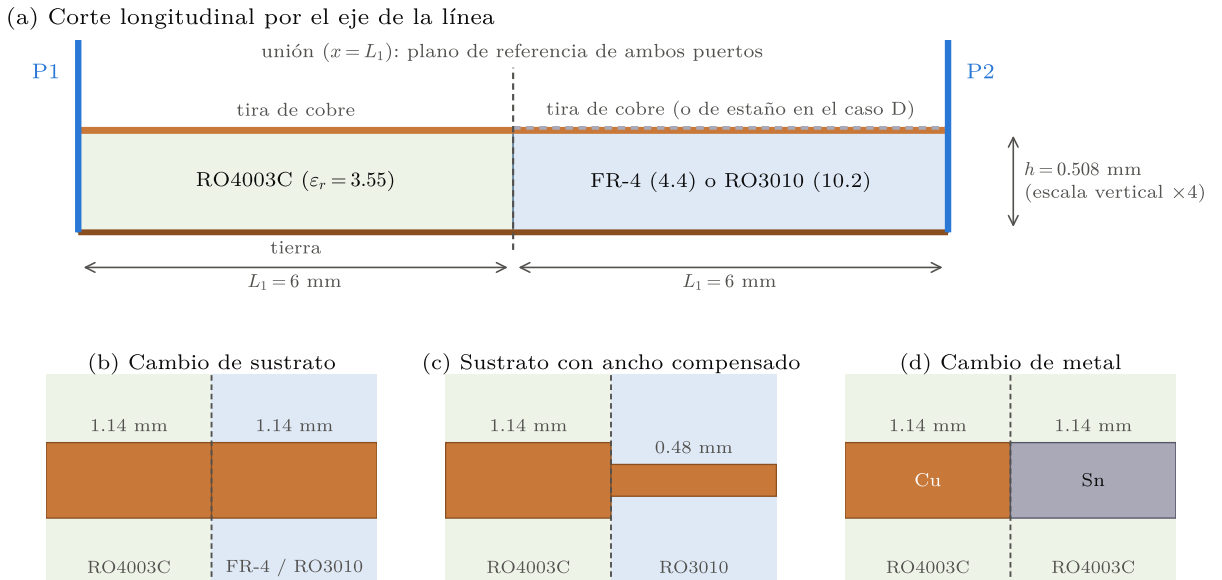
(a) Corte longitudinal por el eje de la línea
unión ($x = L_1$): plano de referencia de ambos puertos
P1
P2
tira de cobre
tira de cobre (o de estaño en el caso D)
RO4003C ($\varepsilon_r = 3.55$)
FR-4 (4.4) o RO3010 (10.2)
$h = 0.508$ mm
(escala vertical $\times 4$)
tierra
$L_1 = 6$ mm
$L_1 = 6$ mm
(b) Cambio de sustrato
1.14 mm
1.14 mm
RO4003C
FR-4 / RO3010
(c) Sustrato con ancho compensado
1.14 mm
0.48 mm
RO4003C
RO3010
(d) Cambio de metal
1.14 mm
1.14 mm
Cu
Sn
RO4003C
RO4003C