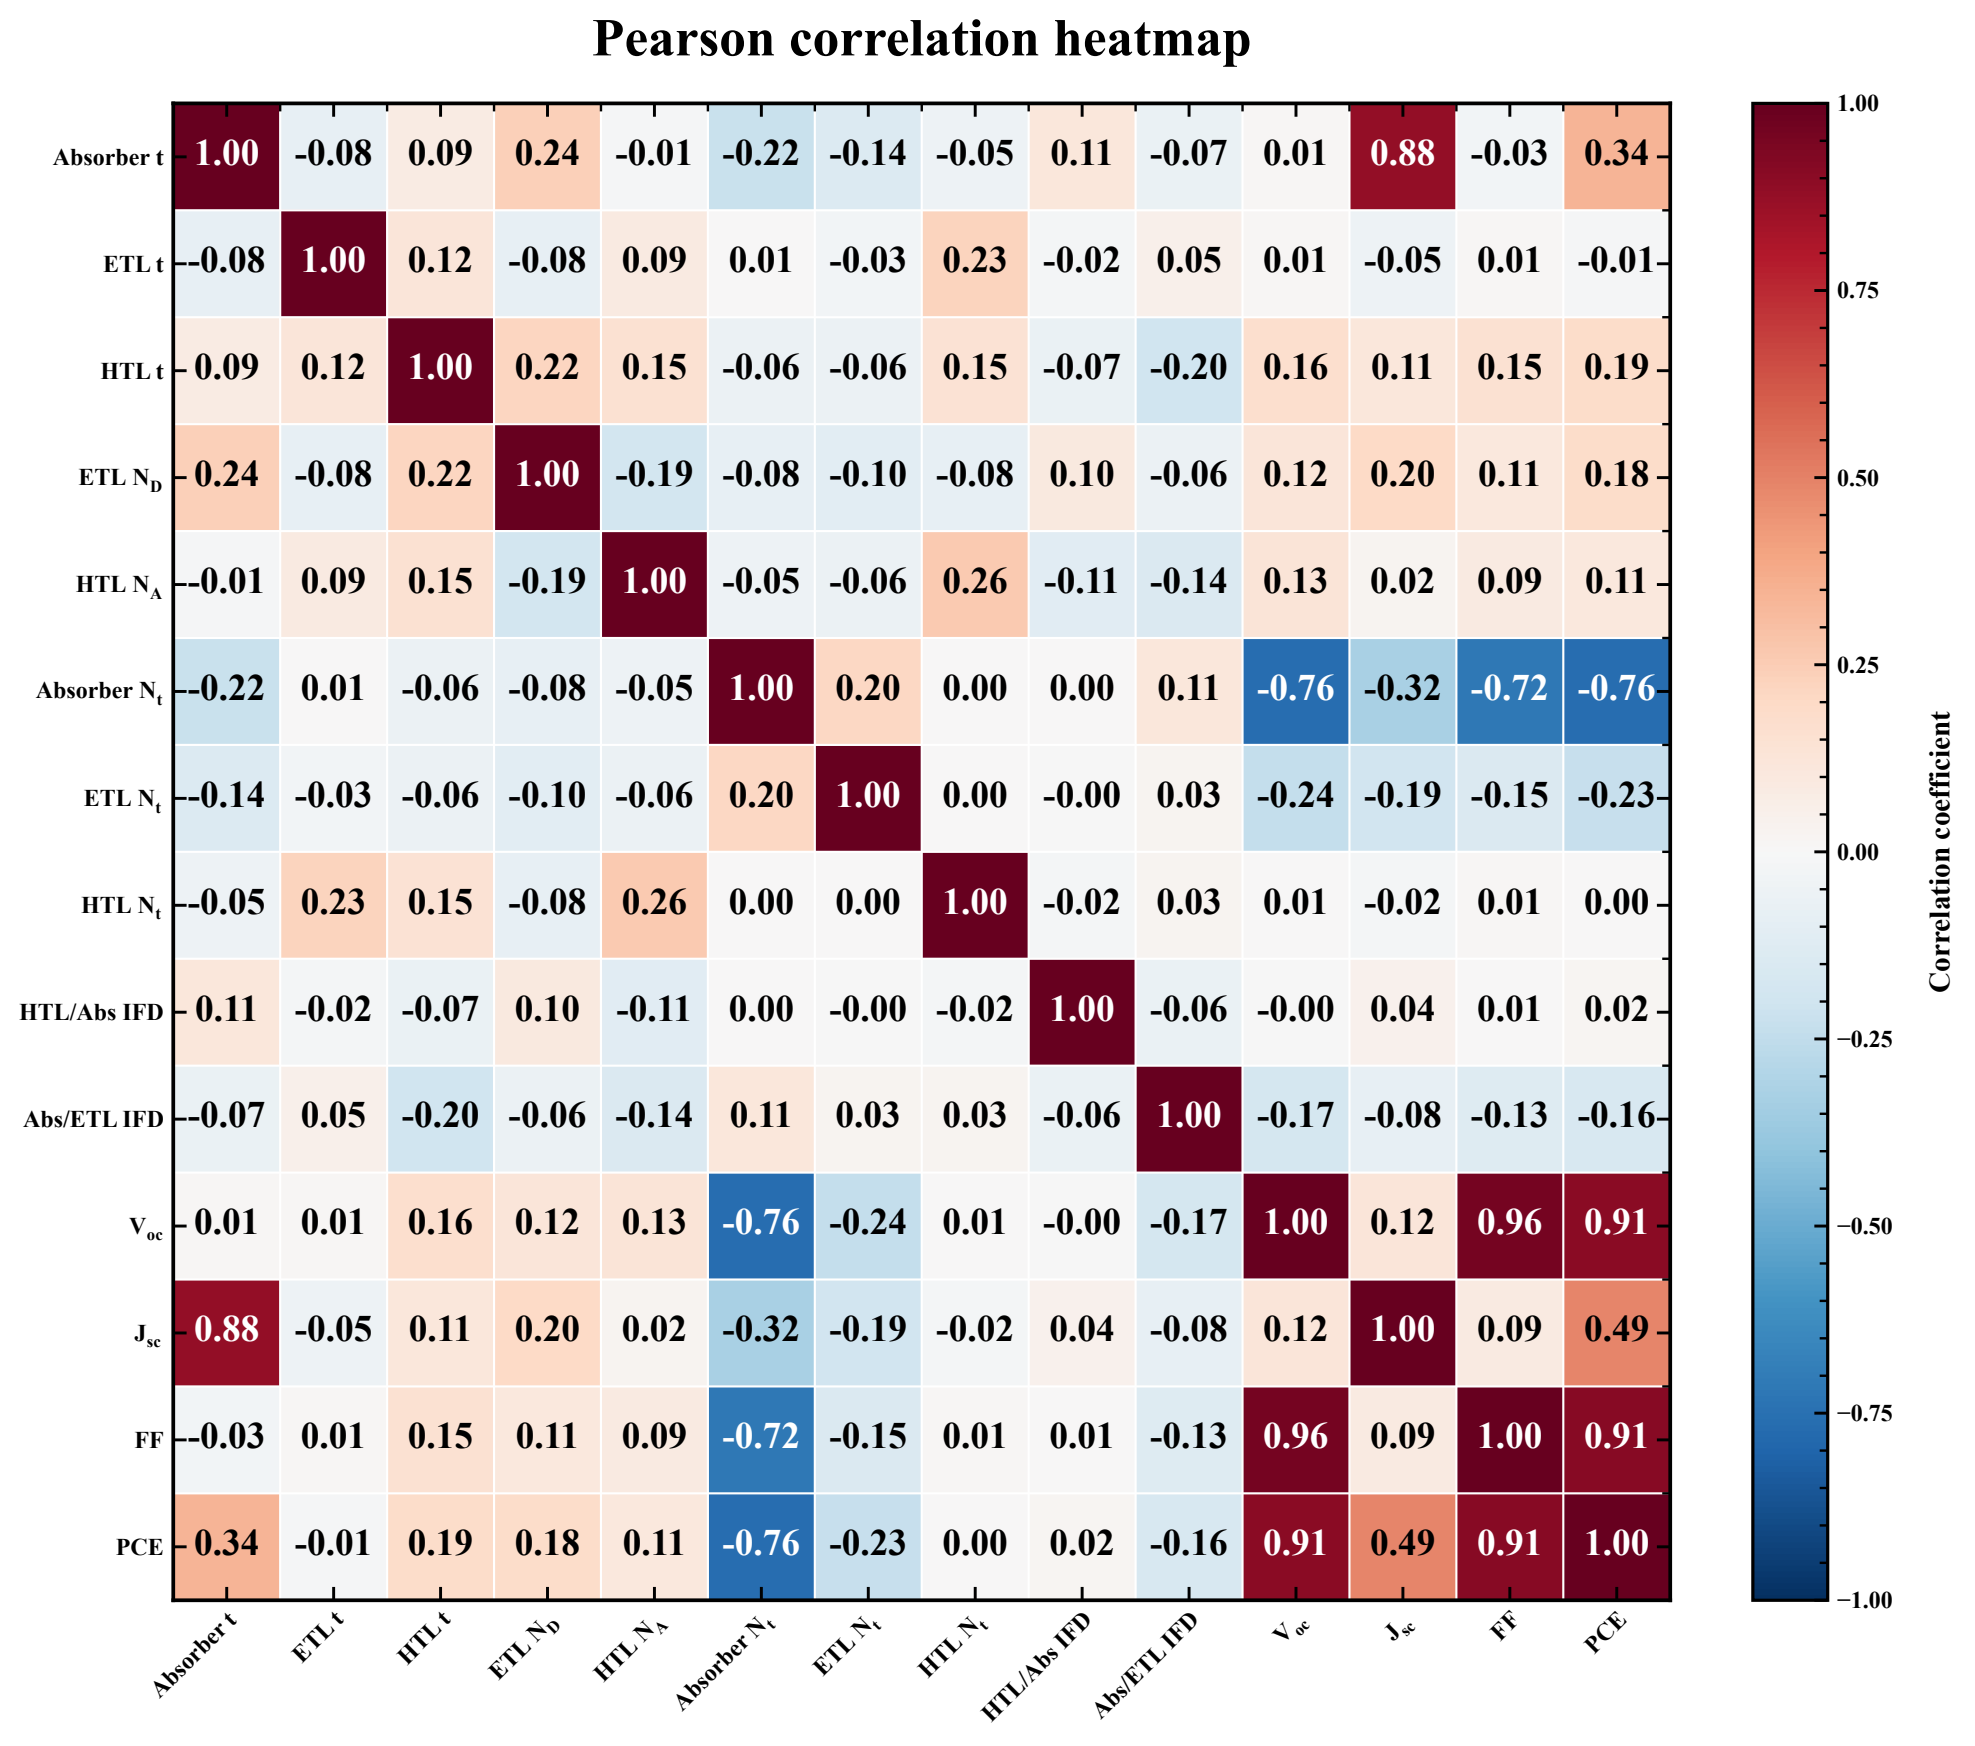

Pearson correlation heatmap
Absorber t 1.00 -0.08 0.09 0.24 -0.01 -0.22 -0.14 -0.05 0.11 -0.07 0.01 0.88 -0.03 0.34
ETL t -0.08 1.00 0.12 -0.08 0.09 0.01 -0.03 0.23 -0.02 0.05 0.01 -0.05 0.01 -0.01
HTL t 0.09 0.12 1.00 0.22 0.15 -0.06 -0.06 0.15 -0.07 -0.20 0.16 0.11 0.15 0.19
ETL N_D 0.24 -0.08 0.22 1.00 -0.19 -0.08 -0.10 -0.08 0.10 -0.06 0.12 0.20 0.11 0.18
HTL N_A -0.01 0.09 0.15 -0.19 1.00 -0.05 -0.06 0.26 -0.11 -0.14 0.13 0.02 0.09 0.11
Absorber N_t -0.22 0.01 -0.06 -0.08 -0.05 1.00 0.20 0.00 0.00 0.11 -0.76 -0.32 -0.72 -0.76
ETL N_t -0.14 -0.03 -0.06 -0.10 -0.06 0.20 1.00 0.00 -0.00 0.03 -0.24 -0.19 -0.15 -0.23
HTL N_t -0.05 0.23 0.15 -0.08 0.26 0.00 0.00 1.00 -0.02 0.03 0.01 -0.02 0.01 0.00
HTL/Abs IFD 0.11 -0.02 -0.07 0.10 -0.11 0.00 -0.00 -0.02 1.00 -0.06 -0.00 0.04 0.01 0.02
Abs/ETL IFD -0.07 0.05 -0.20 -0.06 -0.14 0.11 0.03 0.03 -0.06 1.00 -0.17 -0.08 -0.13 -0.16
V_oc 0.01 0.01 0.16 0.12 0.13 -0.76 -0.24 0.01 -0.00 -0.17 1.00 0.12 0.96 0.91
J_sc 0.88 -0.05 0.11 0.20 0.02 -0.32 -0.19 -0.02 0.04 -0.08 0.12 1.00 0.09 0.49
FF -0.03 0.01 0.15 0.11 0.09 -0.72 -0.15 0.01 0.01 -0.13 0.96 0.09 1.00 0.91
PCE 0.34 -0.01 0.19 0.18 0.11 -0.76 -0.23 0.00 0.02 -0.16 0.91 0.49 0.91 1.00
Absorber t
ETL t
HTL t
ETL N_D
HTL N_A
Absorber N_t
ETL N_t
HTL N_t
HTL/Abs IFD
Abs/ETL IFD
V_oc
J_sc
FF
PCE
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Correlation coefficient