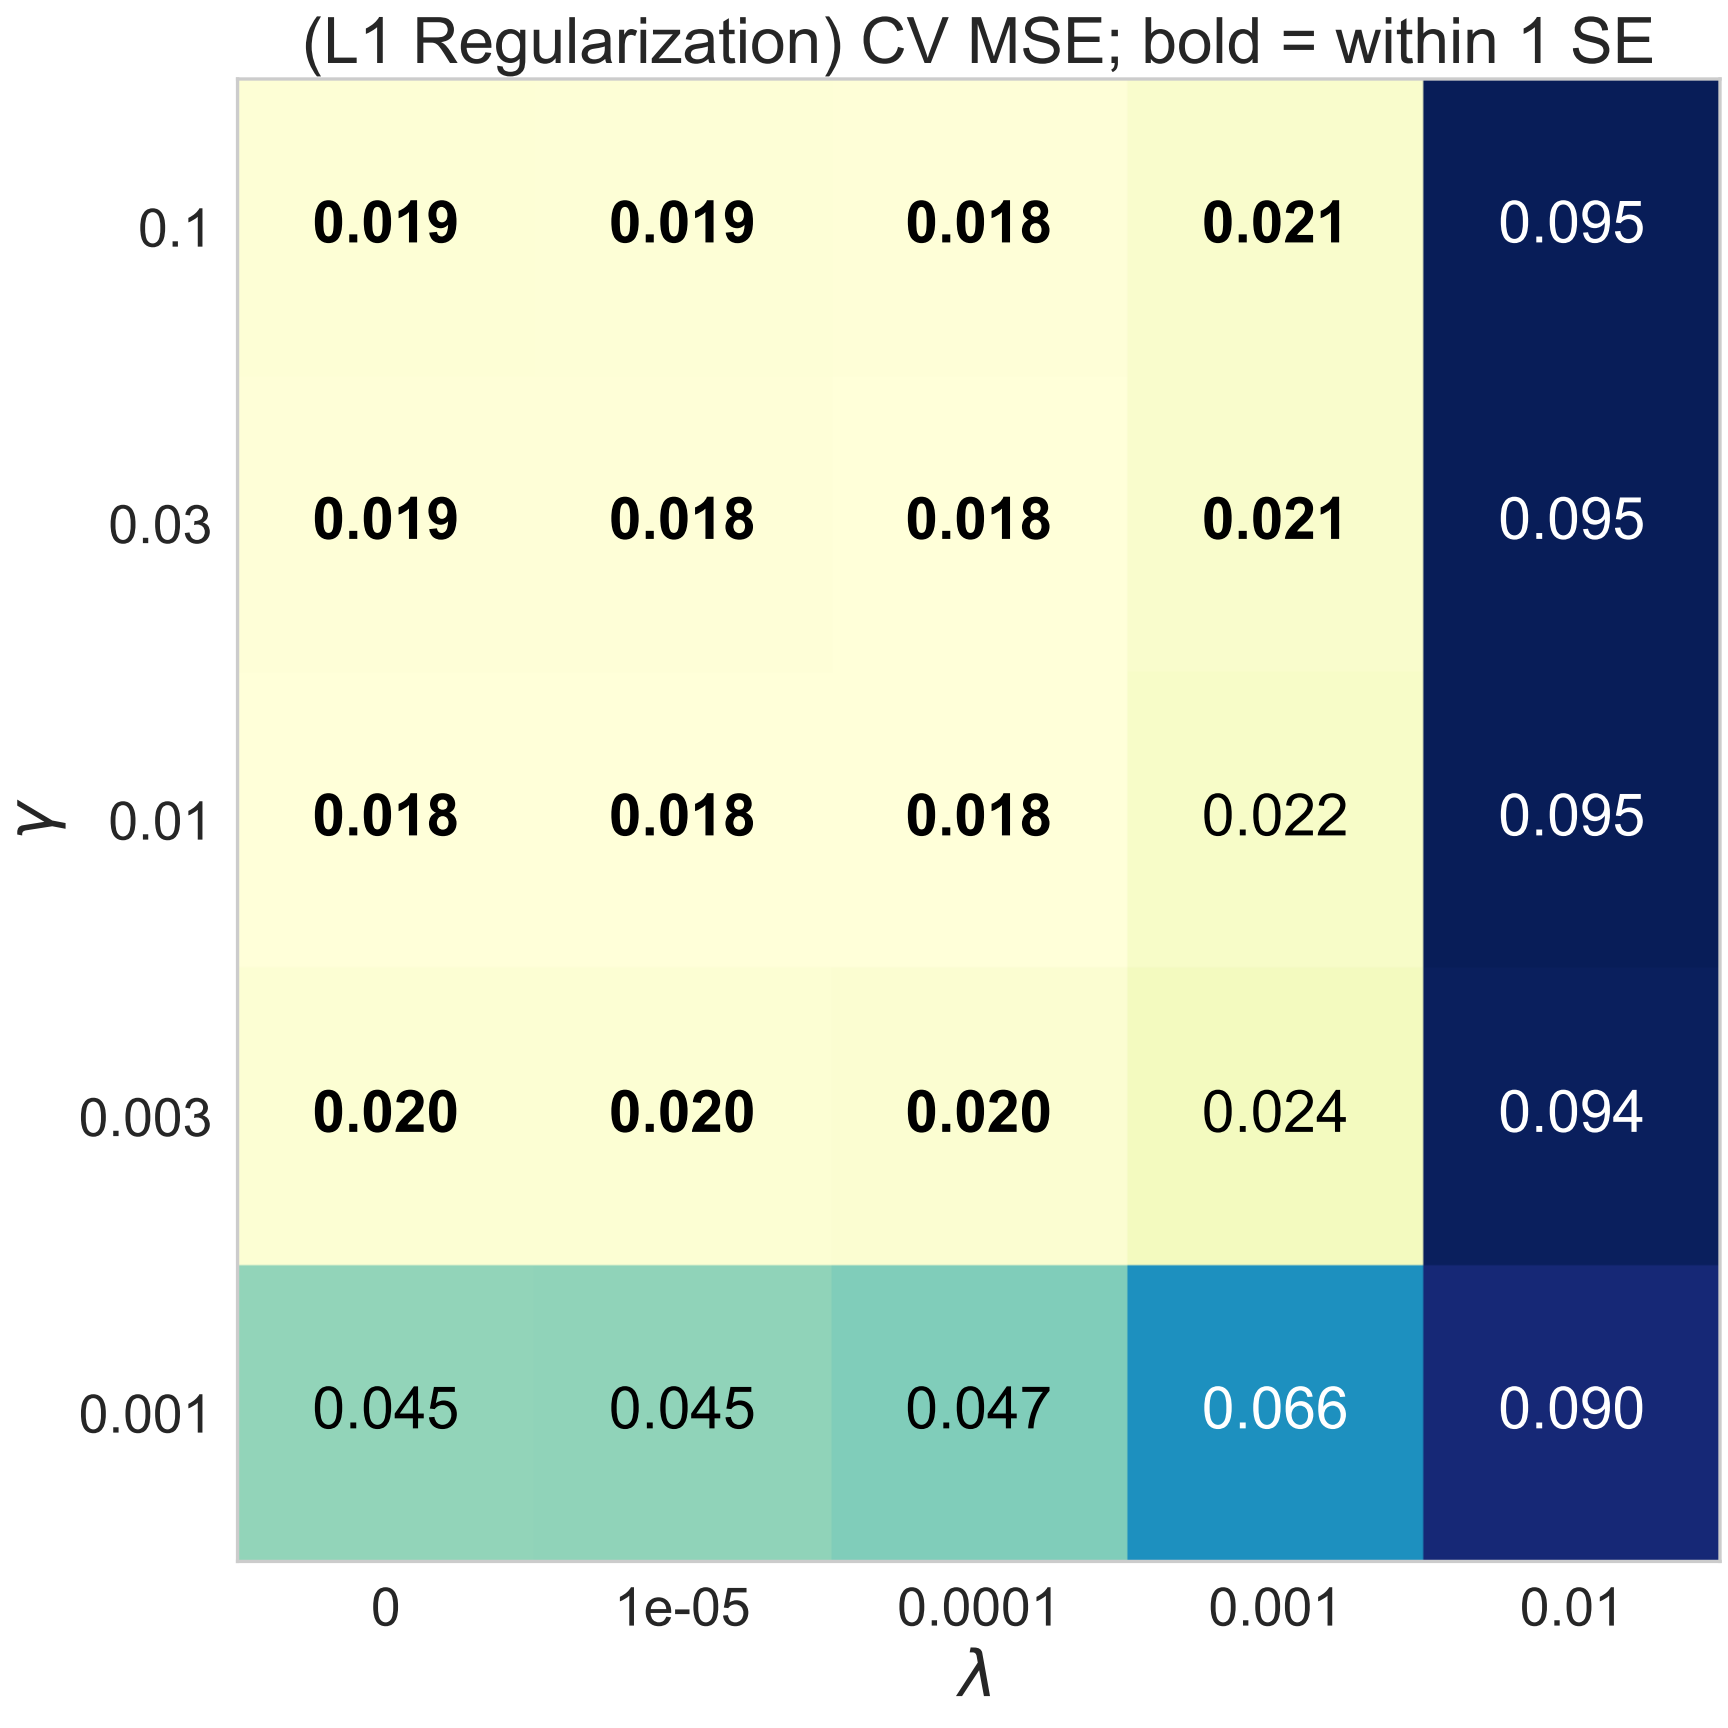
(L1 Regularization) CV MSE; bold = within 1 SE
0.1
0.03
0.01
0.003
0.001
γ
0.019
0.019
0.018
0.021
0.095
0.019
0.018
0.018
0.021
0.095
0.018
0.018
0.018
0.022
0.095
0.020
0.020
0.020
0.024
0.094
0.045
0.045
0.047
0.066
0.090
0
1e-05
0.0001
0.001
0.01
λ