

EN TSG

4X50 A
CUTVA D
6 KA

4X16 A

4X50 A
CUTVA C
6 KA

2X10A

2X16A

2X10A

2X10A

2X10A

2X10A

WCS

TOMAS

BO

CALD1

CALD2


CALD3

RSRC.



TABLERO Termotanque

Cantidad 1 u.

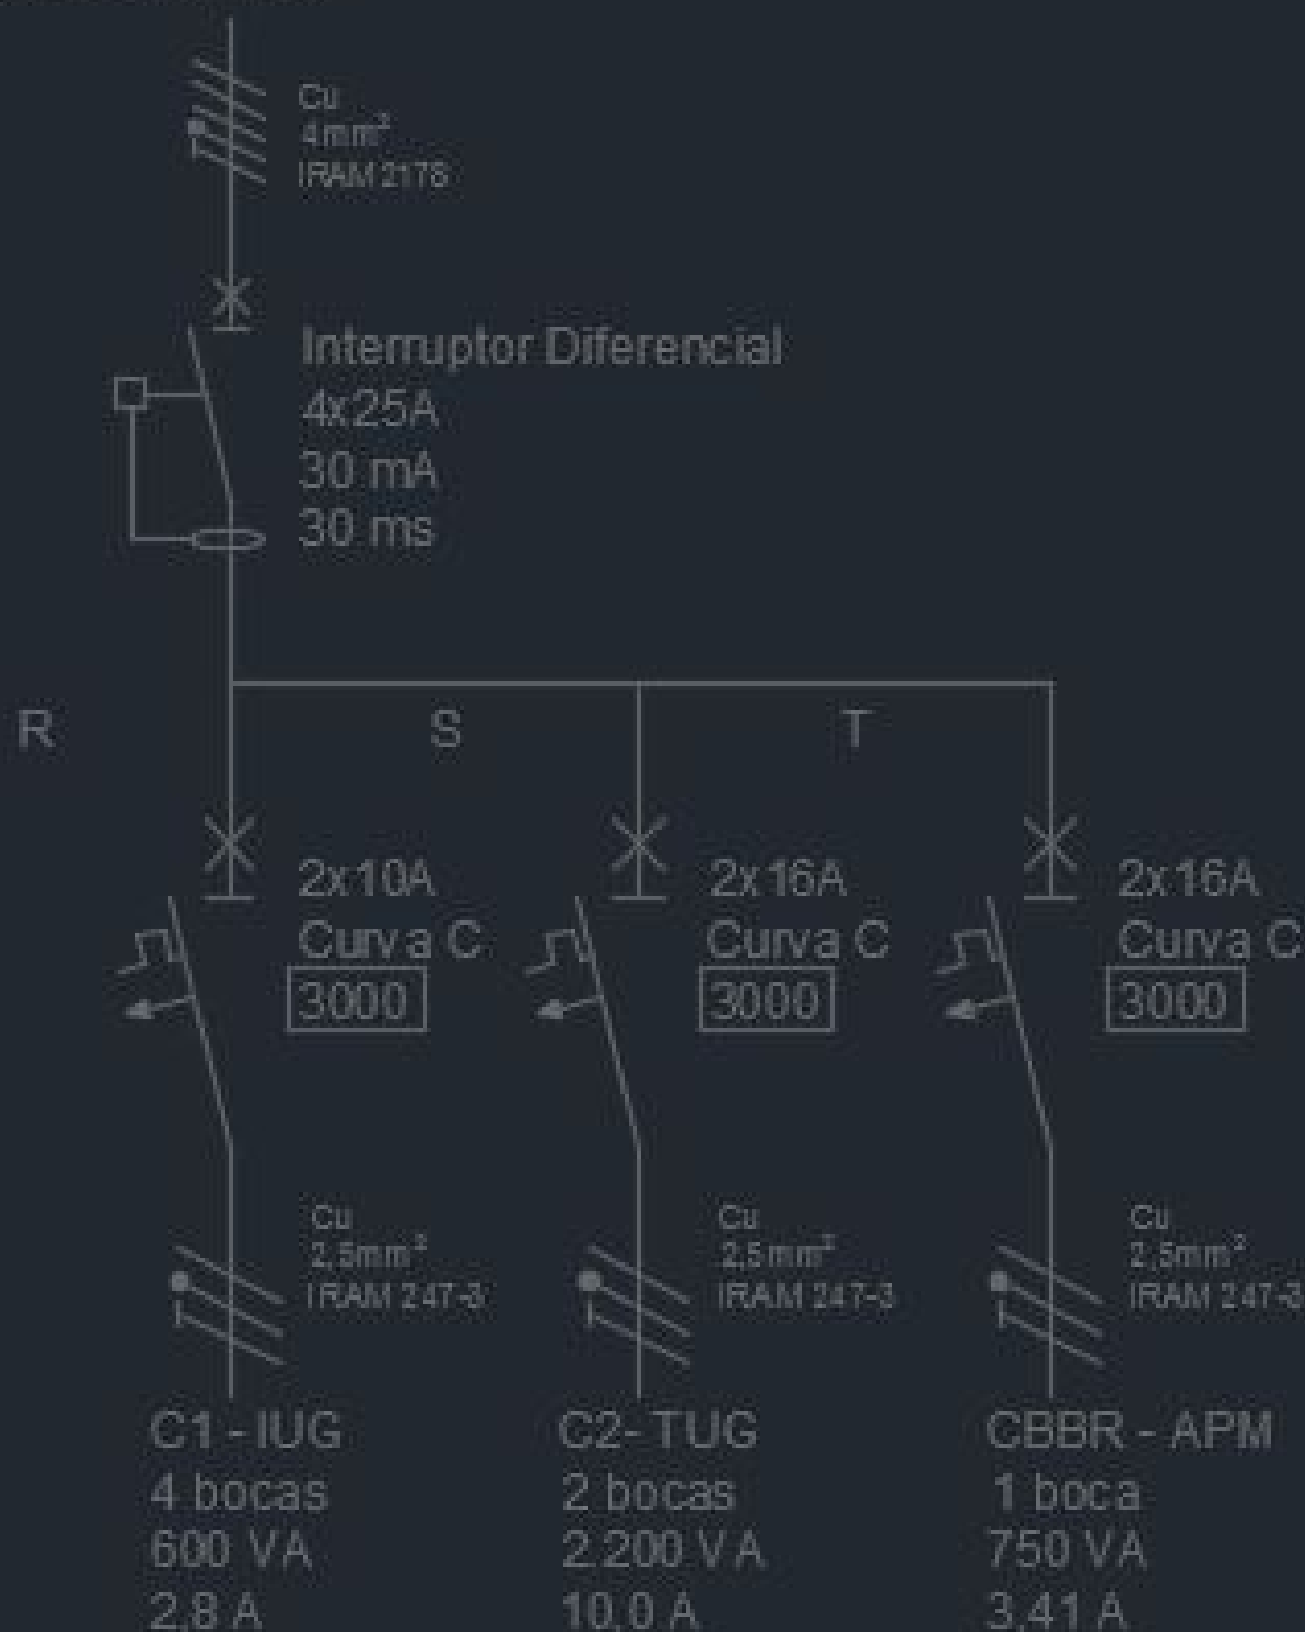

TSFMA scensores

a ilum cabinas (circuitos independientes)

C1aC4 4x(2x2,5-R18(p))

a ilum cabinas (circuitos fijos)

C1.1aC1.4 4x(2x2,5-R18(p))

C2 2x2,5-R18(p)

BBrec. 2x2,5-R18(p)

LSTTque 4x4-R28(p)

LSGE 3x25/16-R51(p)

BB recirculación
1 CV
220 V

Sala de Termotanques Electricos

Sup int : 14,97m²

Sala de Grupo Electrogeno

Ventilación a definir
según necesidades de
Termotanques

a definir
dades de
otanques