

Start Date and Time : 2022-03-15 07:53

End Date and Time : 2022-03-15 08:53

## Summary Details - Electrical Parameters


### Equipment Details

Id	Equipment
1	EM3

## Parameter Details

Id	Parameter Name	Minimum	Maximum	Average
1	Voltage Ph2_EM3	240.783434	240.783434	240.78
2	Voltage Ph3_EM3	240.0887146	240.3149719	240.22

EM3:Voltage Ph2  
From 2022-03-15 07:53:00 To 2022-03-15 08:53:00

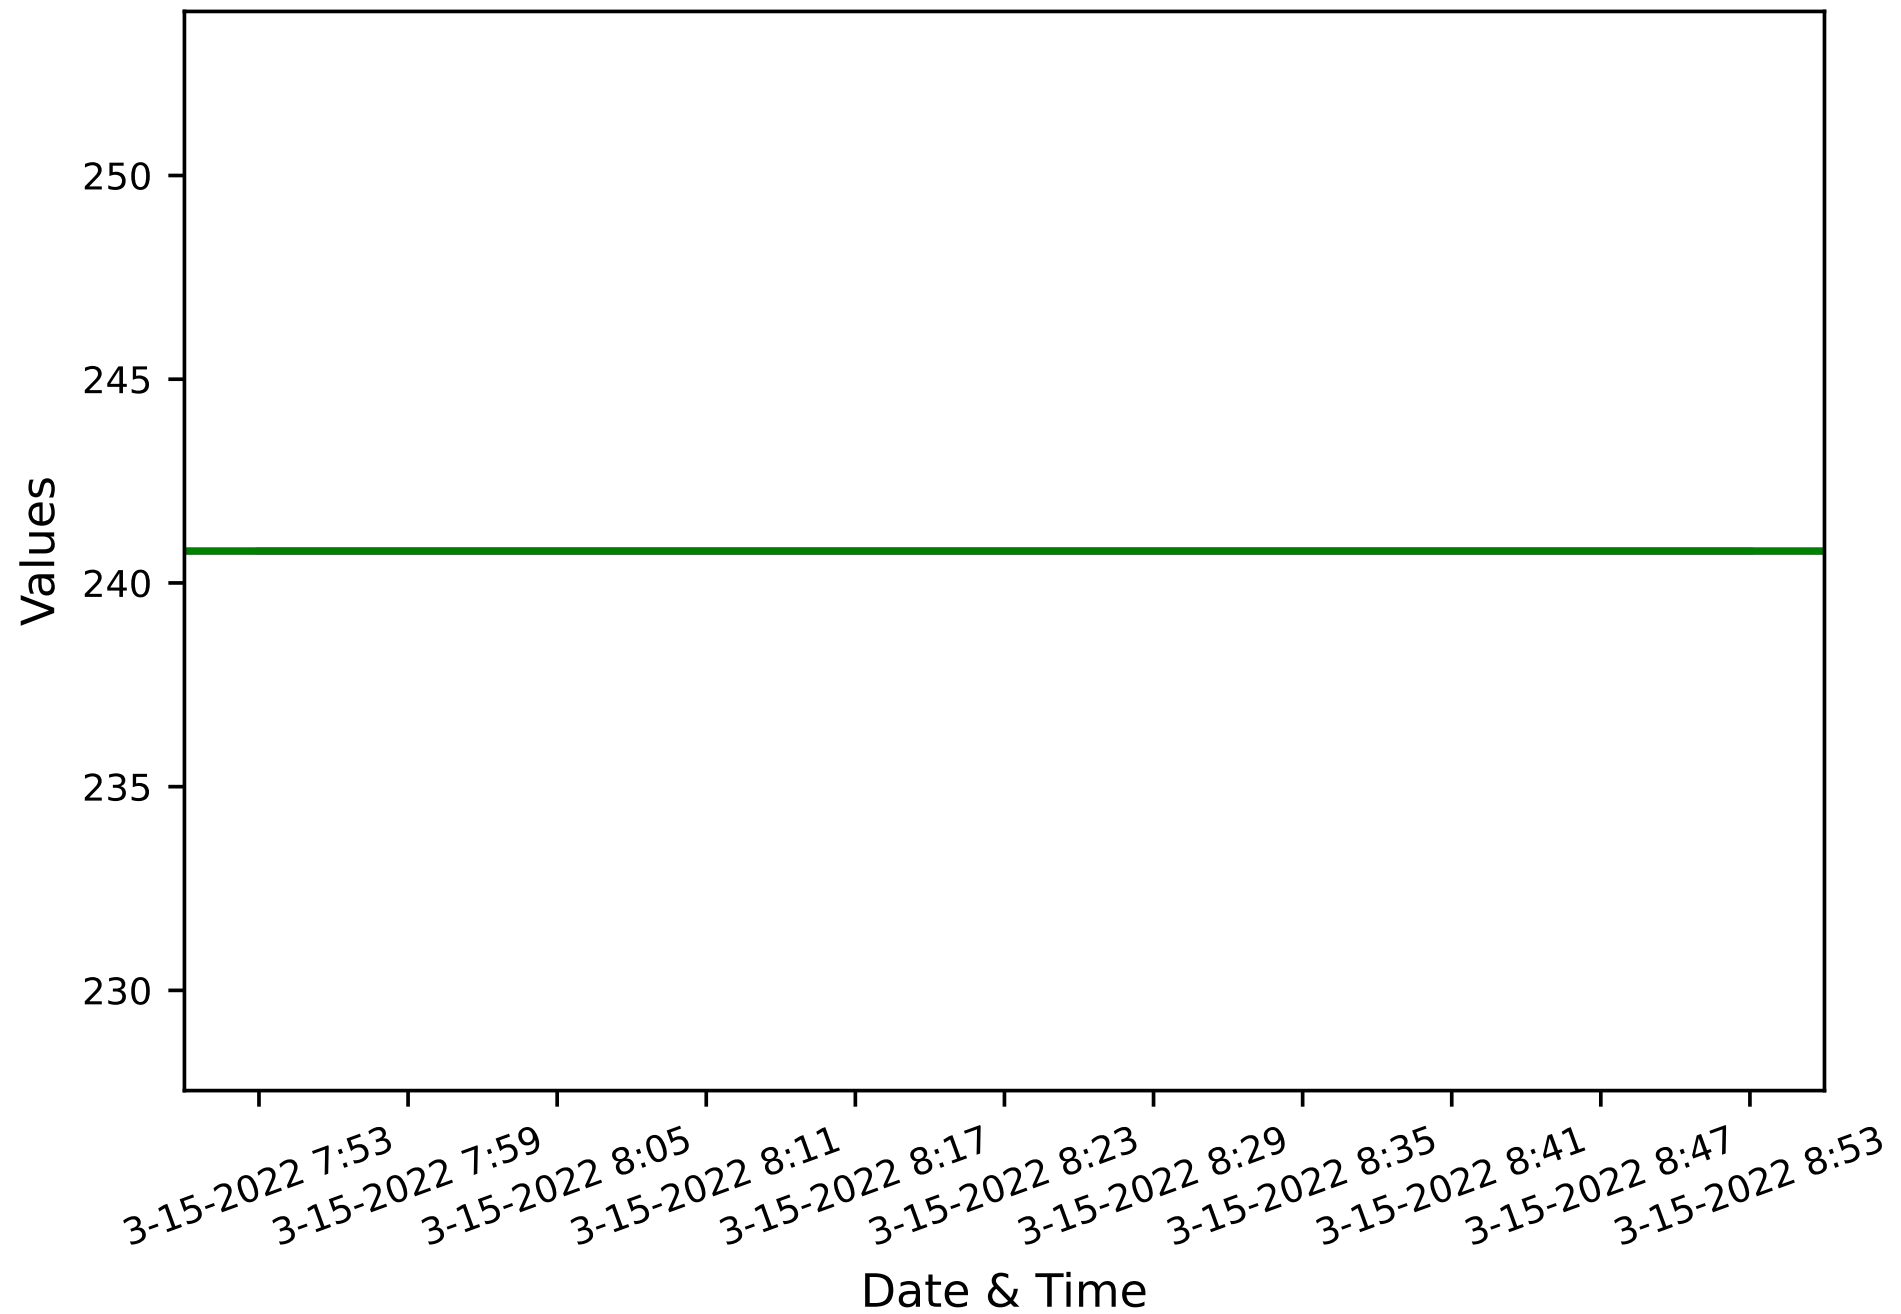

EM3:Voltage Ph3  
From 2022-03-15 07:53:00 To 2022-03-15 08:53:00

