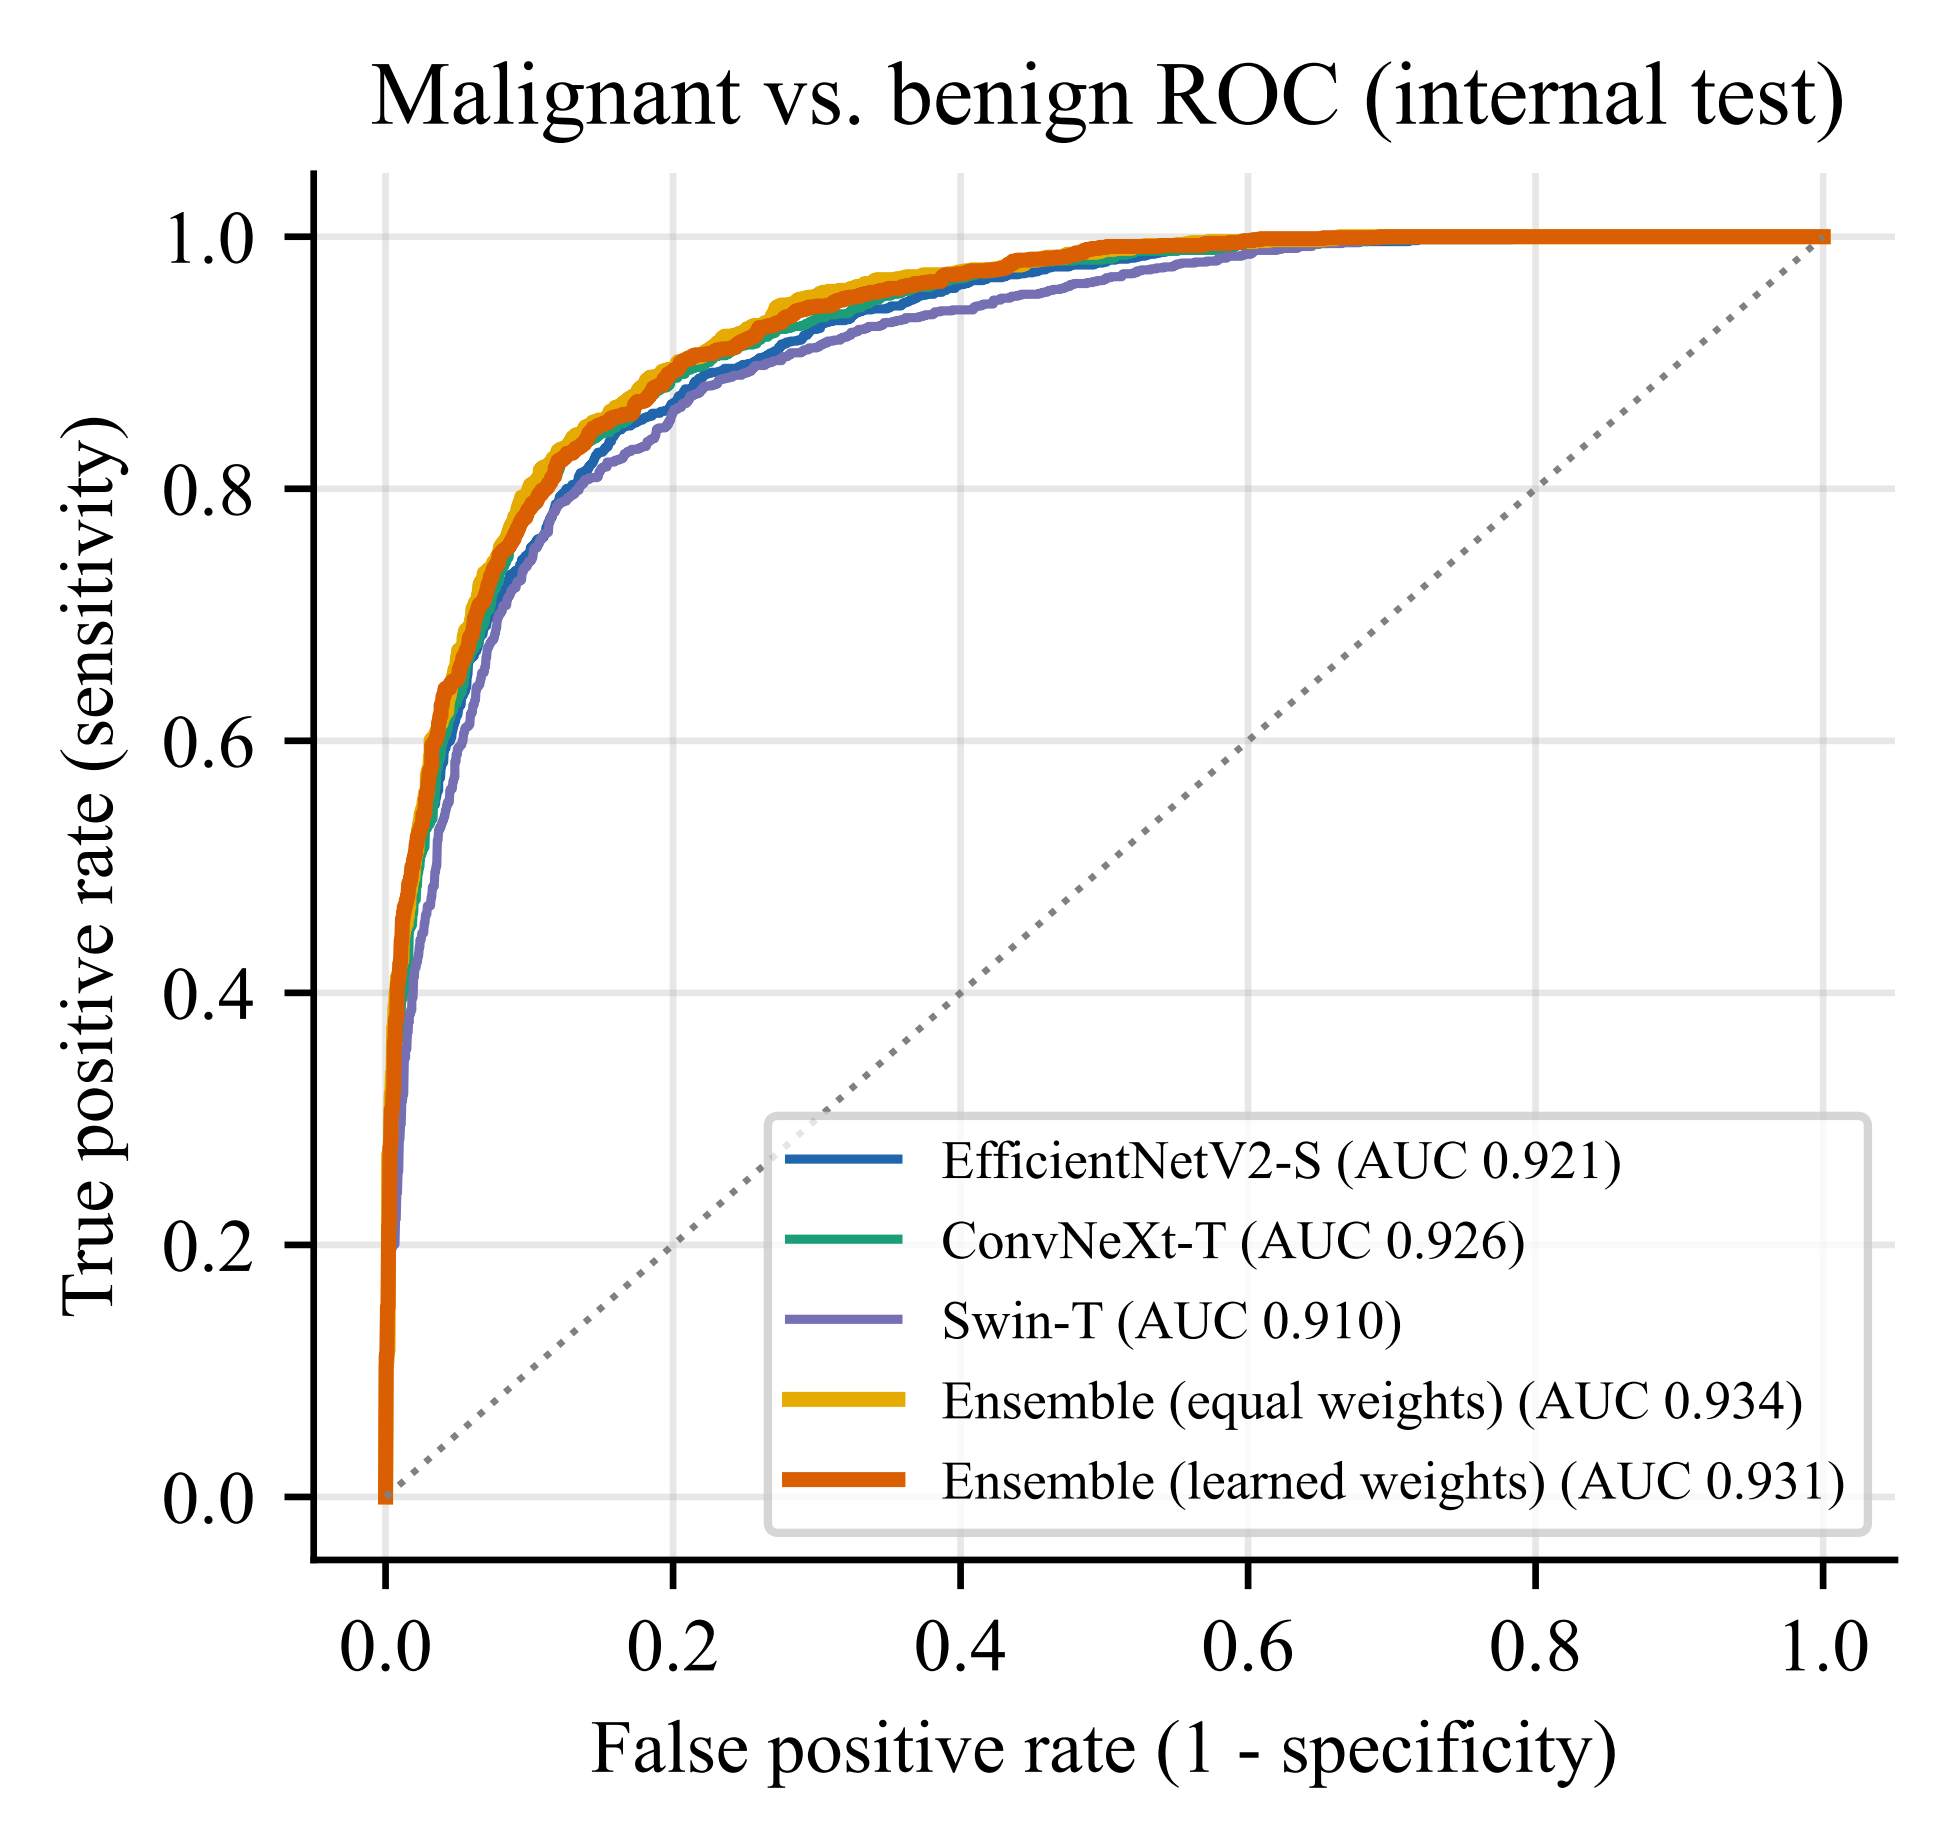
Malignant vs. benign ROC (internal test)
True positive rate (sensitivity)
False positive rate (1 - specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
EfficientNetV2-S (AUC 0.921)
ConvNeXt-T (AUC 0.926)
Swin-T (AUC 0.910)
Ensemble (equal weights) (AUC 0.934)
Ensemble (learned weights) (AUC 0.931)