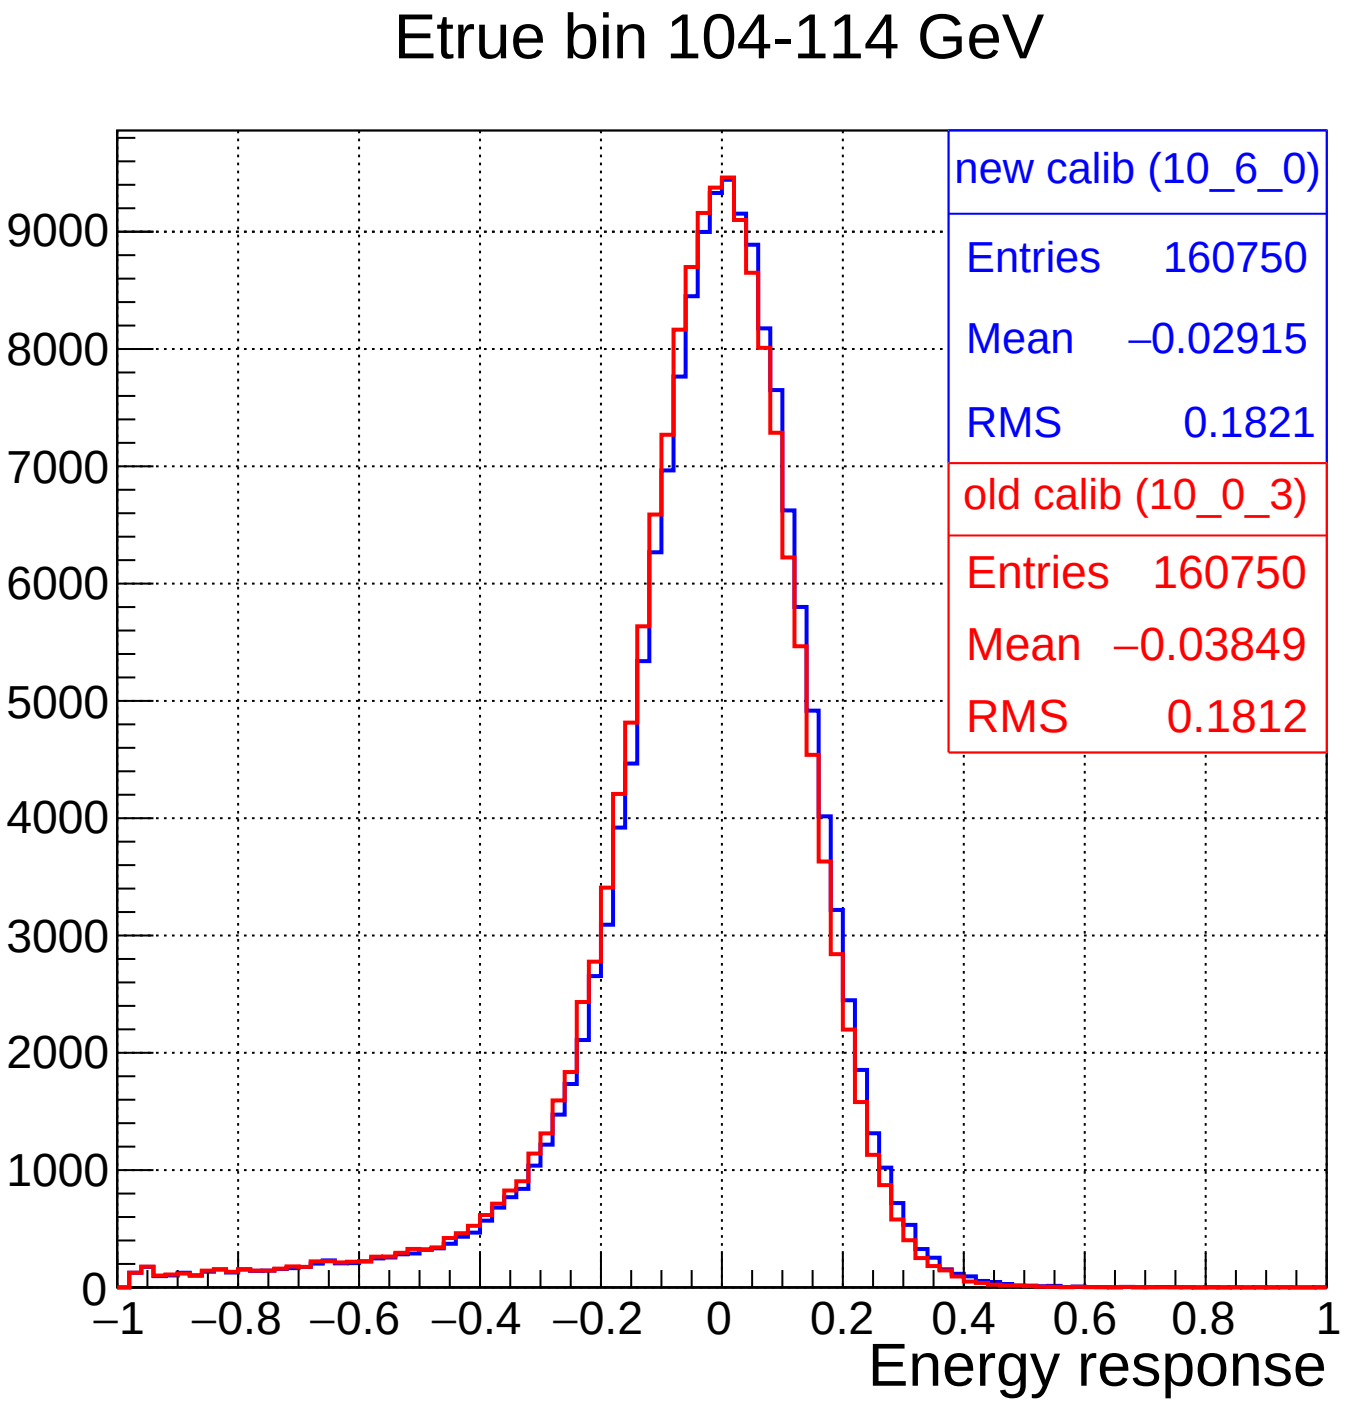
Etrue bin 104-114 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 160750
Mean –0.02915
RMS 0.1821
old calib (10_0_3)
Entries 160750
Mean –0.03849
RMS 0.1812
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response