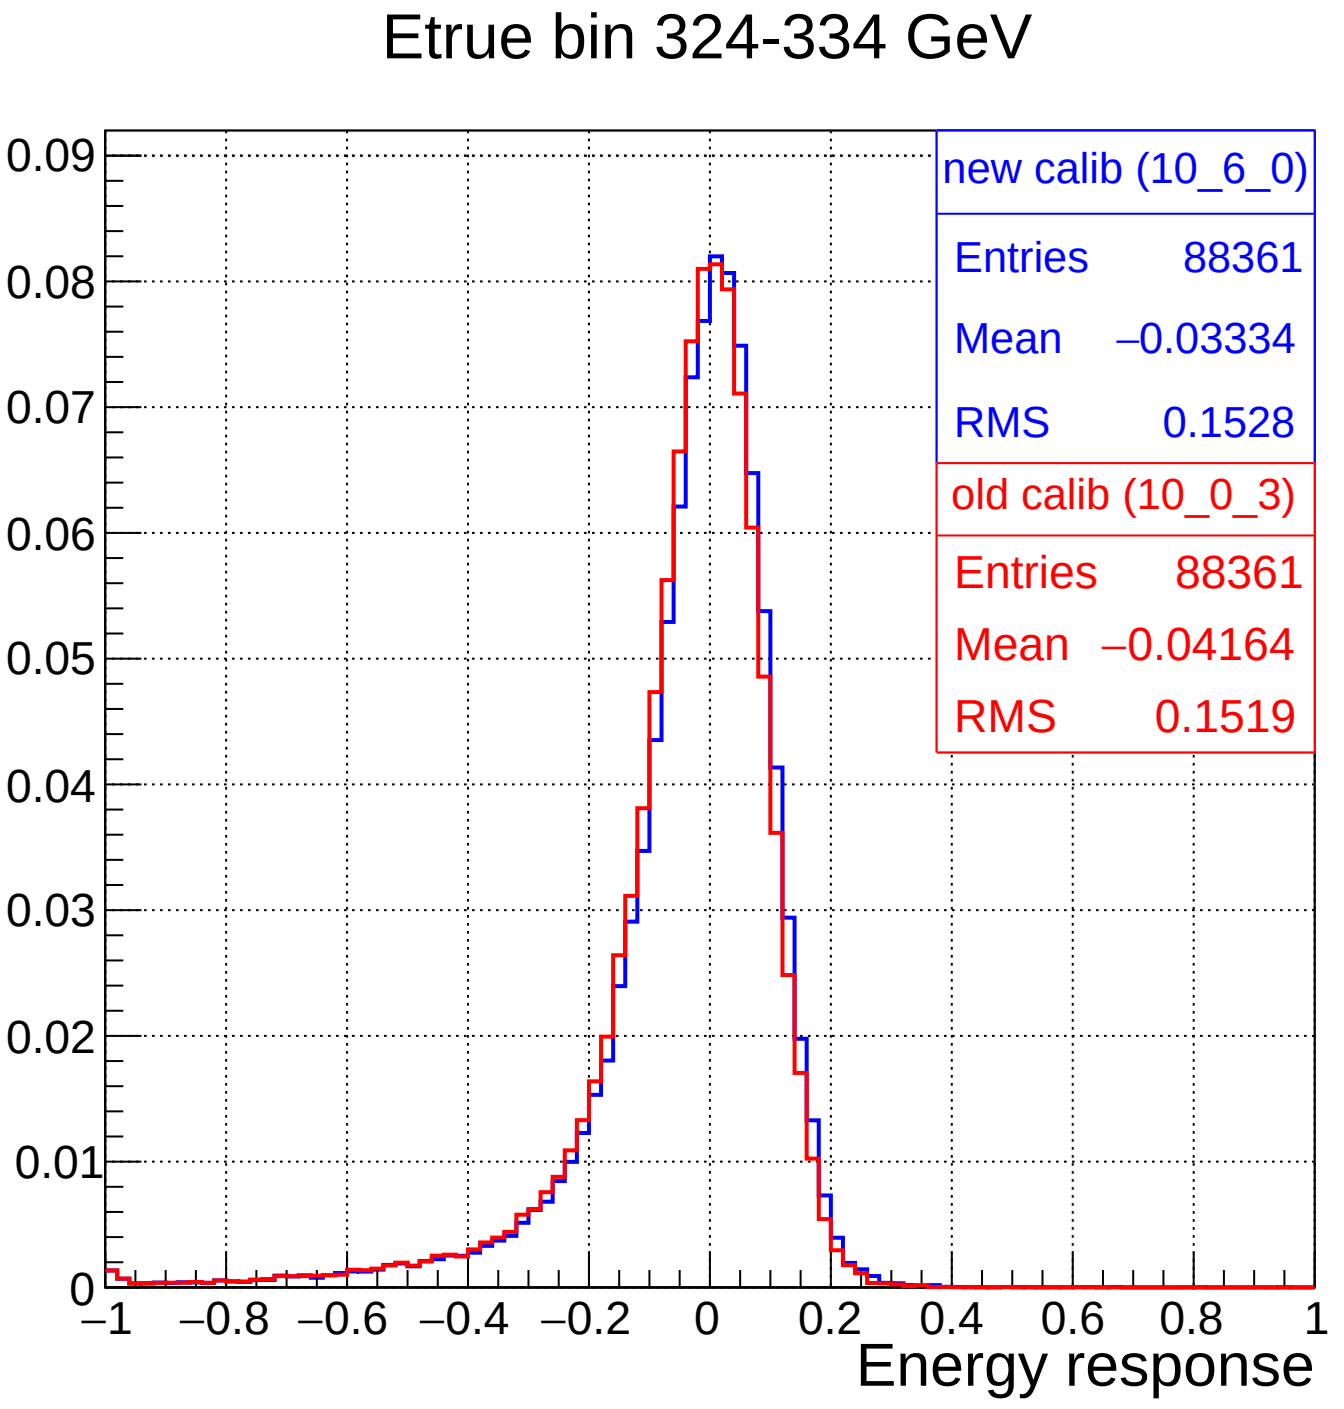
Etrue bin 324-334 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 88361
Mean –0.03334
RMS 0.1528
old calib (10_0_3)
Entries 88361
Mean –0.04164
RMS 0.1519
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response