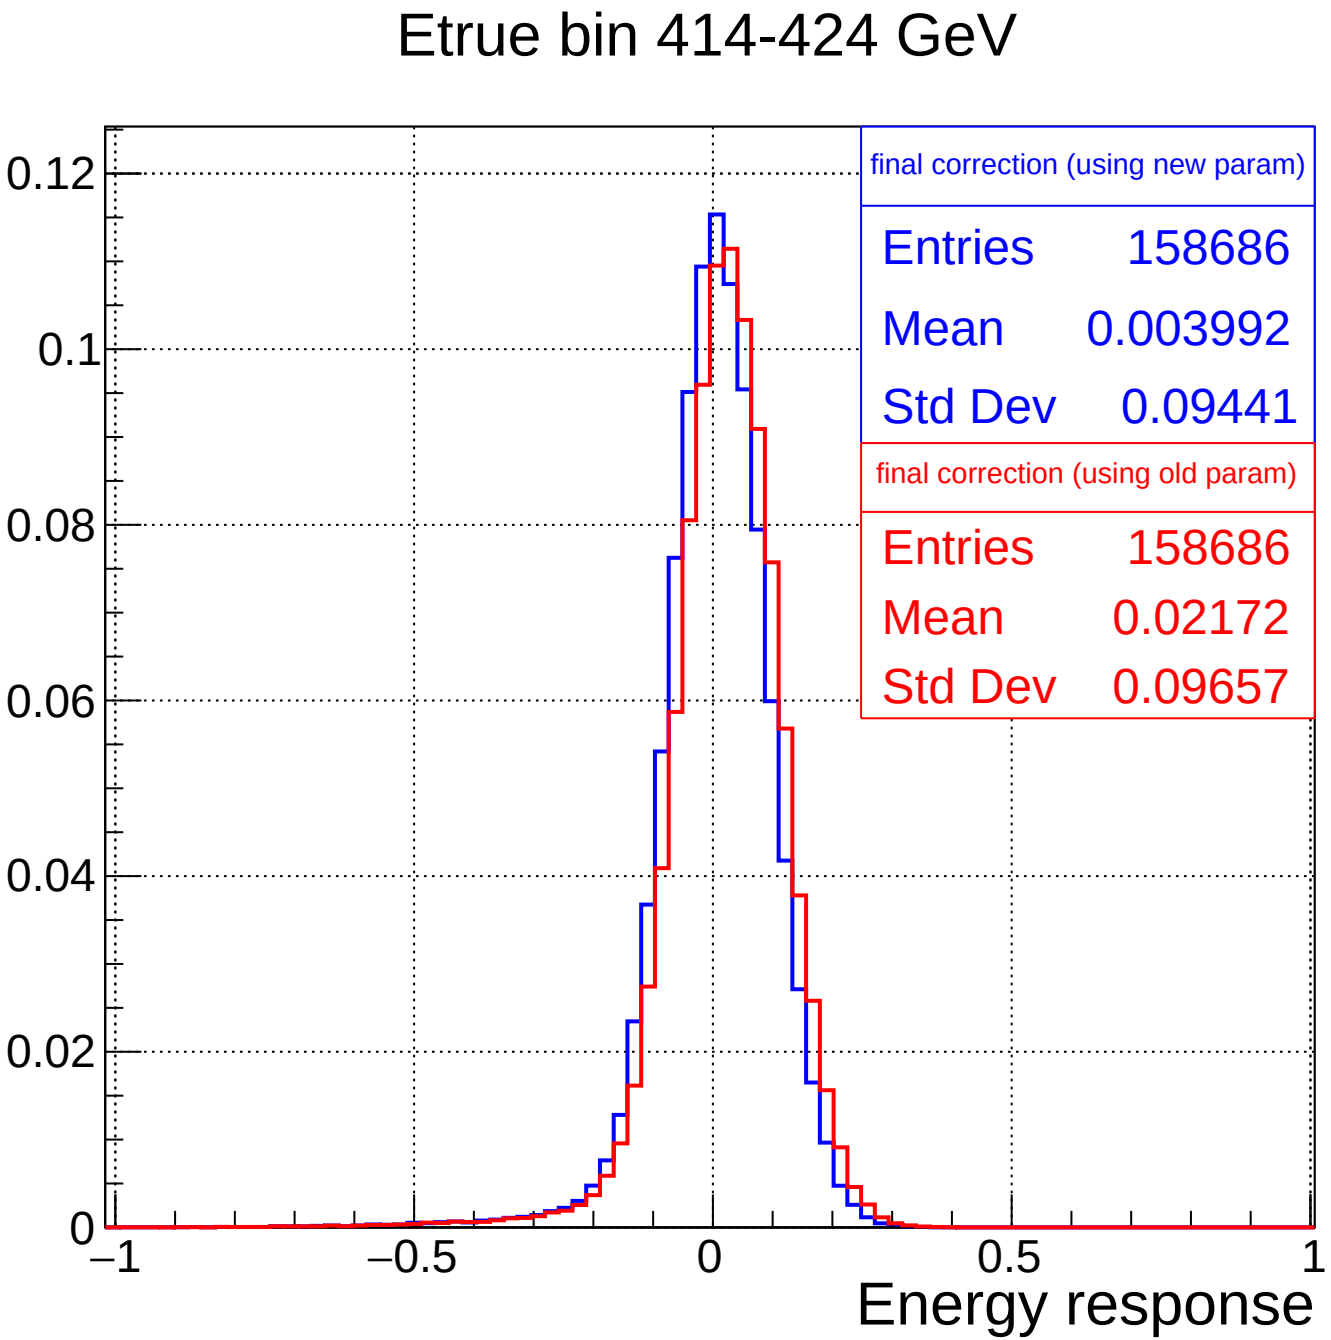
Etrue bin 414-424 GeV
final correction (using new param)
Entries 158686
Mean 0.003992
Std Dev 0.09441
final correction (using old param)
Entries 158686
Mean 0.02172
Std Dev 0.09657
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response