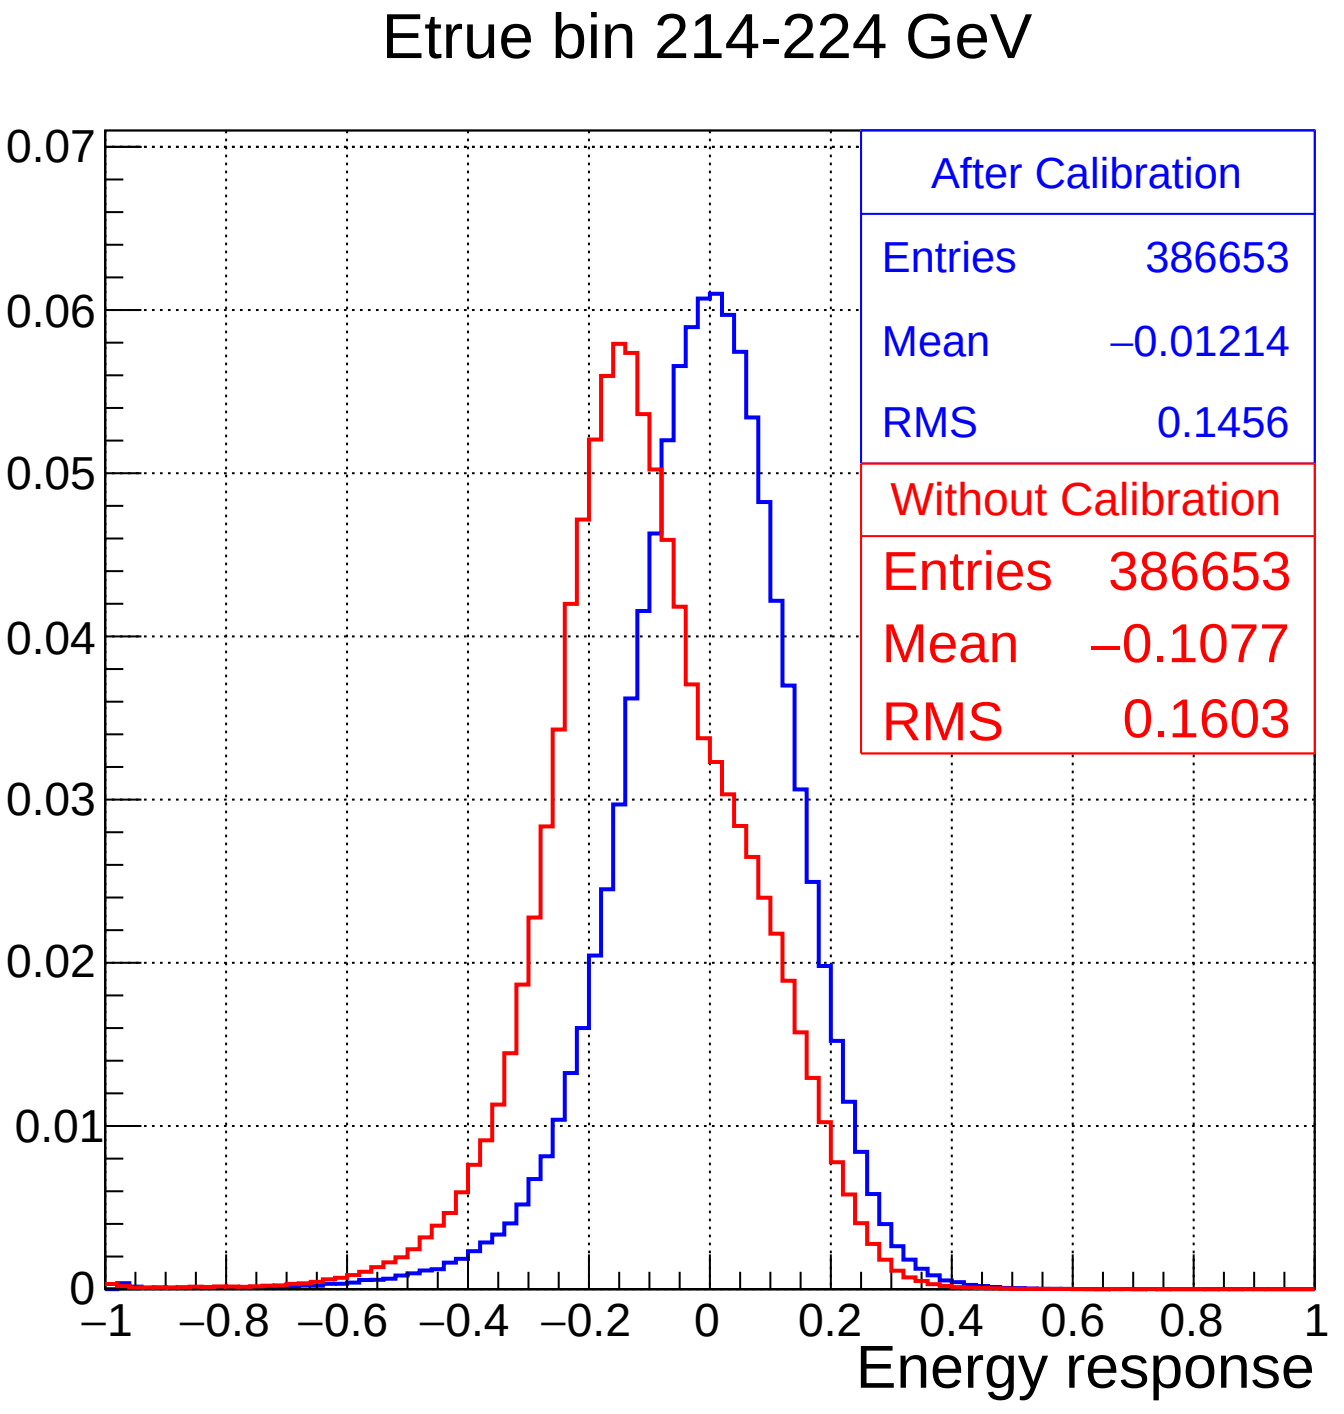
Etrue bin 214-224 GeV
After Calibration
Entries 386653
Mean –0.01214
RMS 0.1456
Without Calibration
Entries 386653
Mean –0.1077
RMS 0.1603
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response