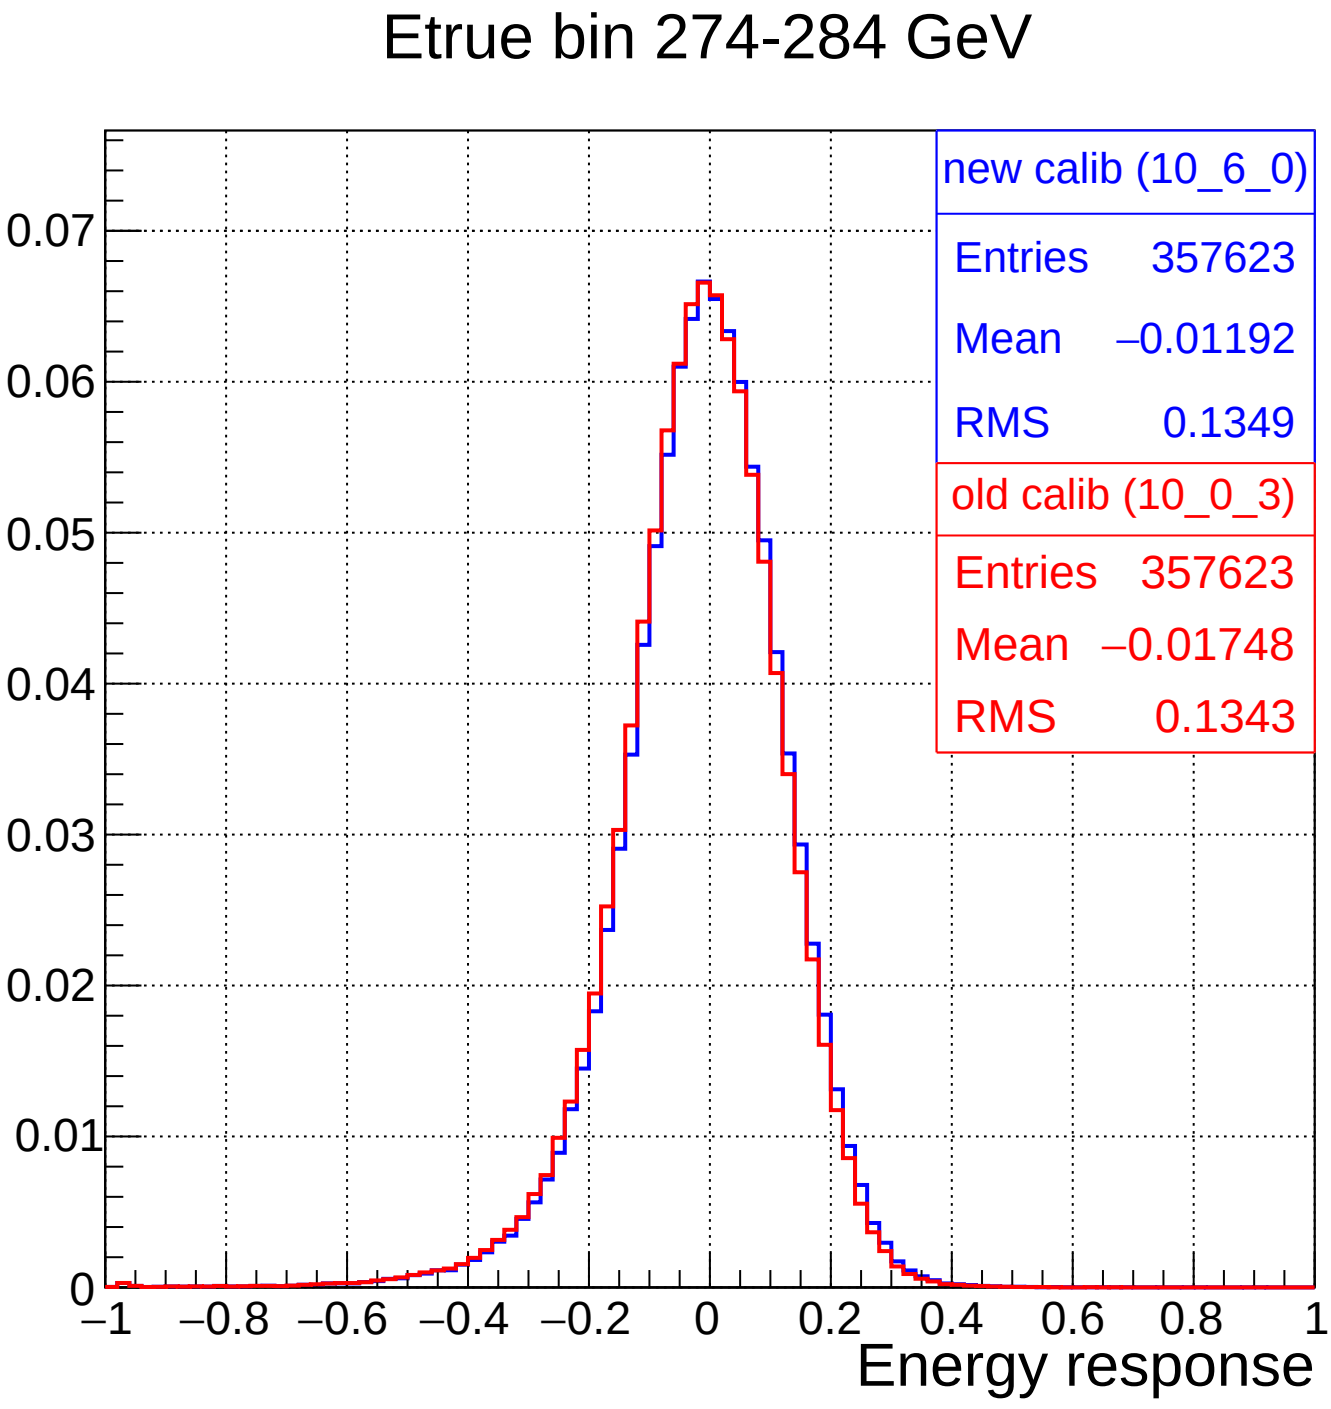
Etrue bin 274-284 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 357623
Mean –0.01192
RMS 0.1349
old calib (10_0_3)
Entries 357623
Mean –0.01748
RMS 0.1343
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response