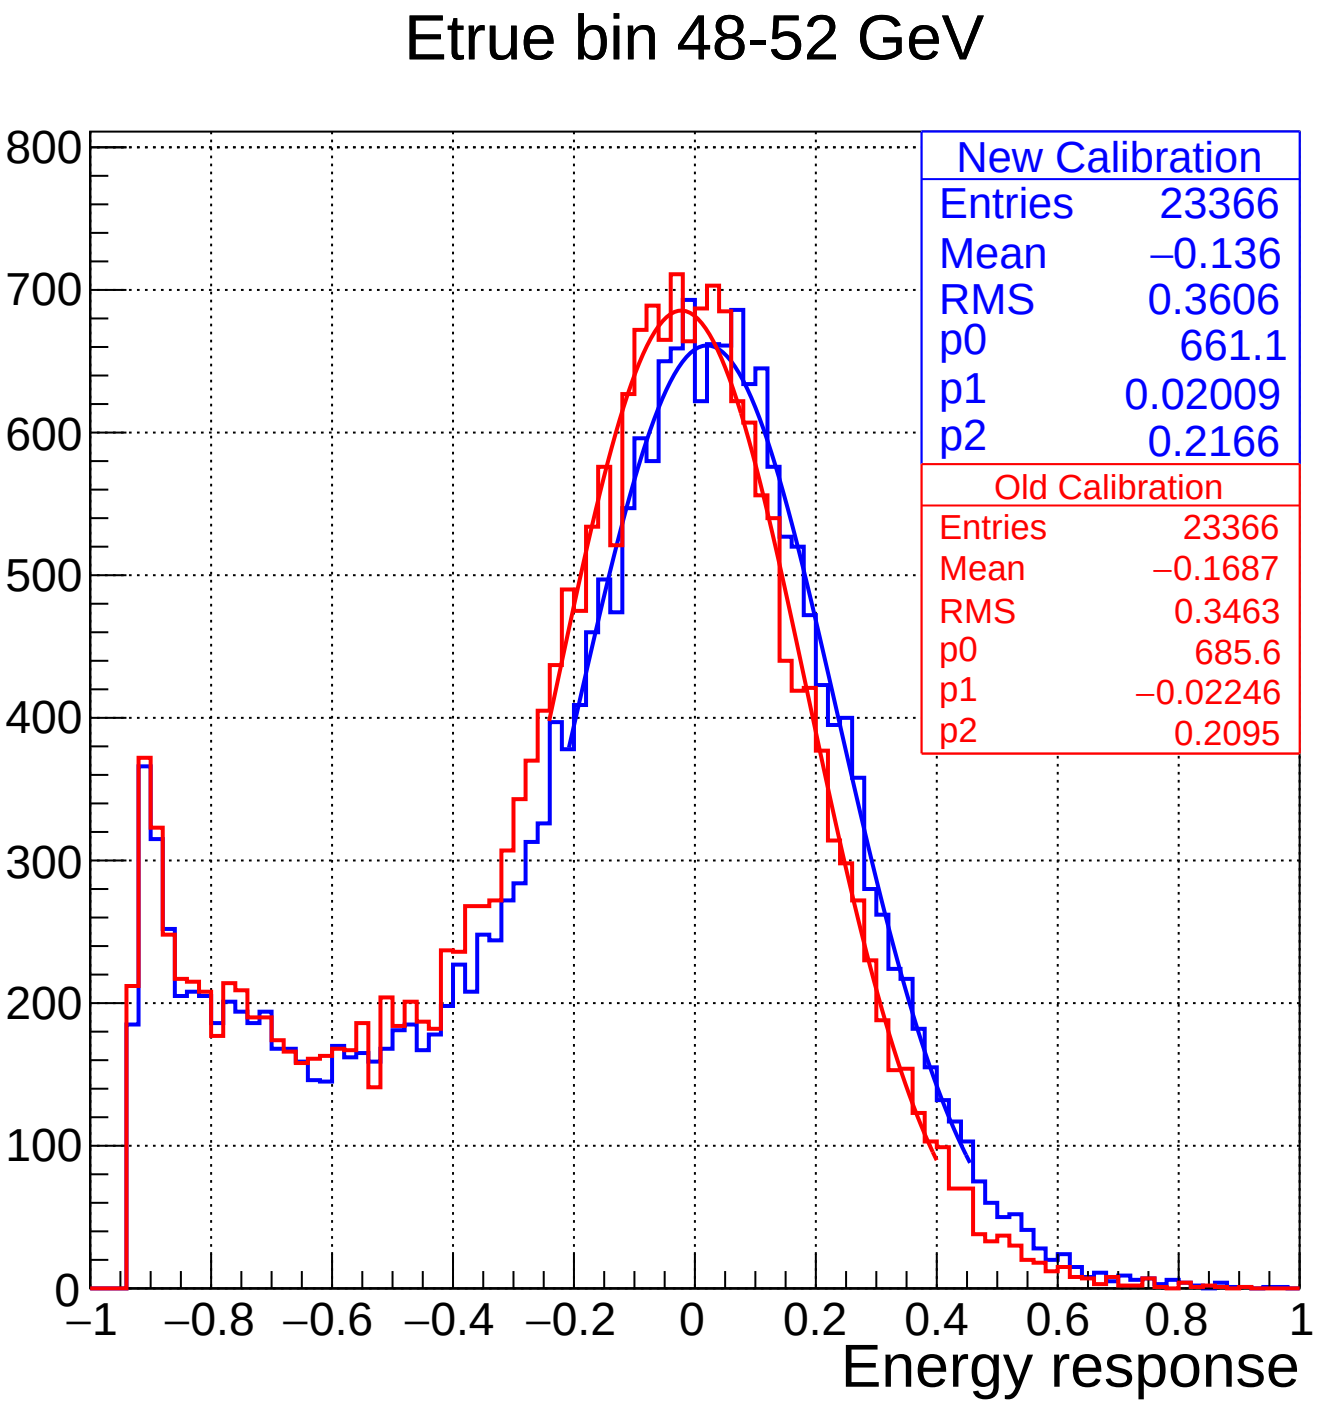
Etrue bin 48-52 GeV
New Calibration
Entries 23366
Mean –0.136
RMS 0.3606
p0 661.1
p1 0.02009
p2 0.2166
Old Calibration
Entries 23366
Mean –0.1687
RMS 0.3463
p0 685.6
p1 –0.02246
p2 0.2095
800
700
600
500
400
300
200
100
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response