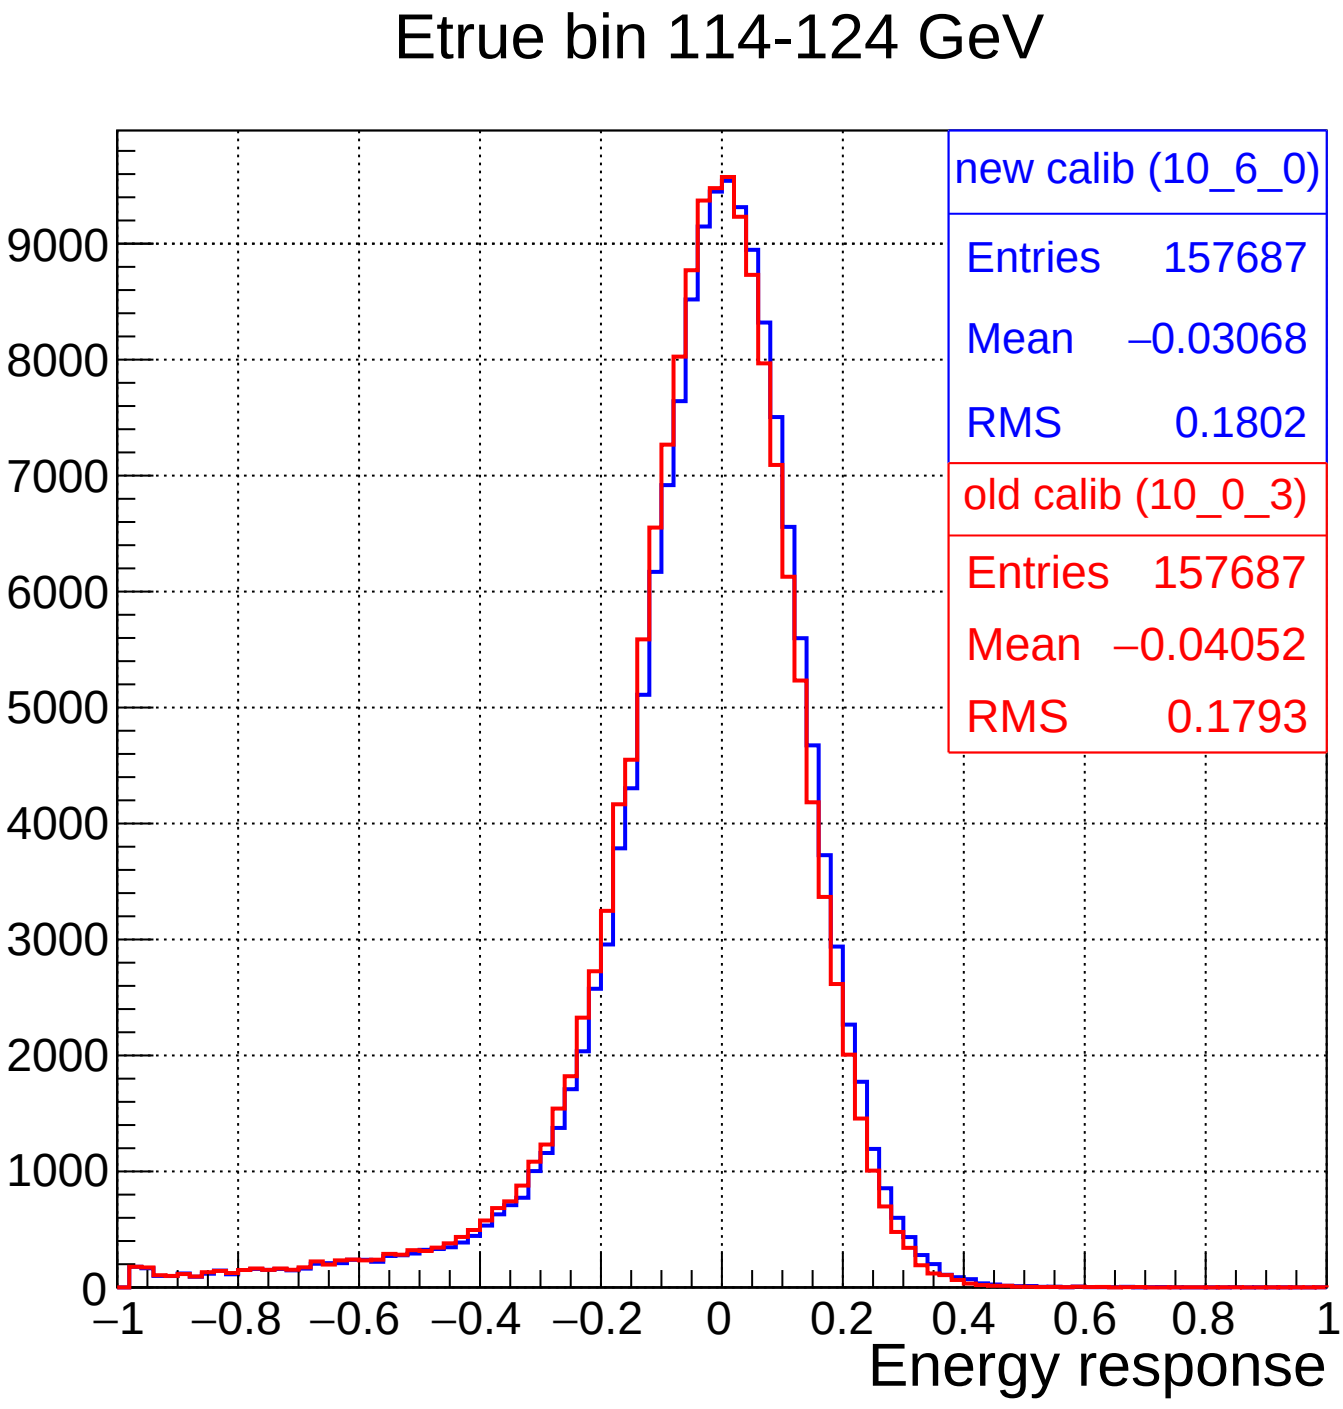
Etrue bin 114-124 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 157687
Mean –0.03068
RMS 0.1802
old calib (10_0_3)
Entries 157687
Mean –0.04052
RMS 0.1793
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response