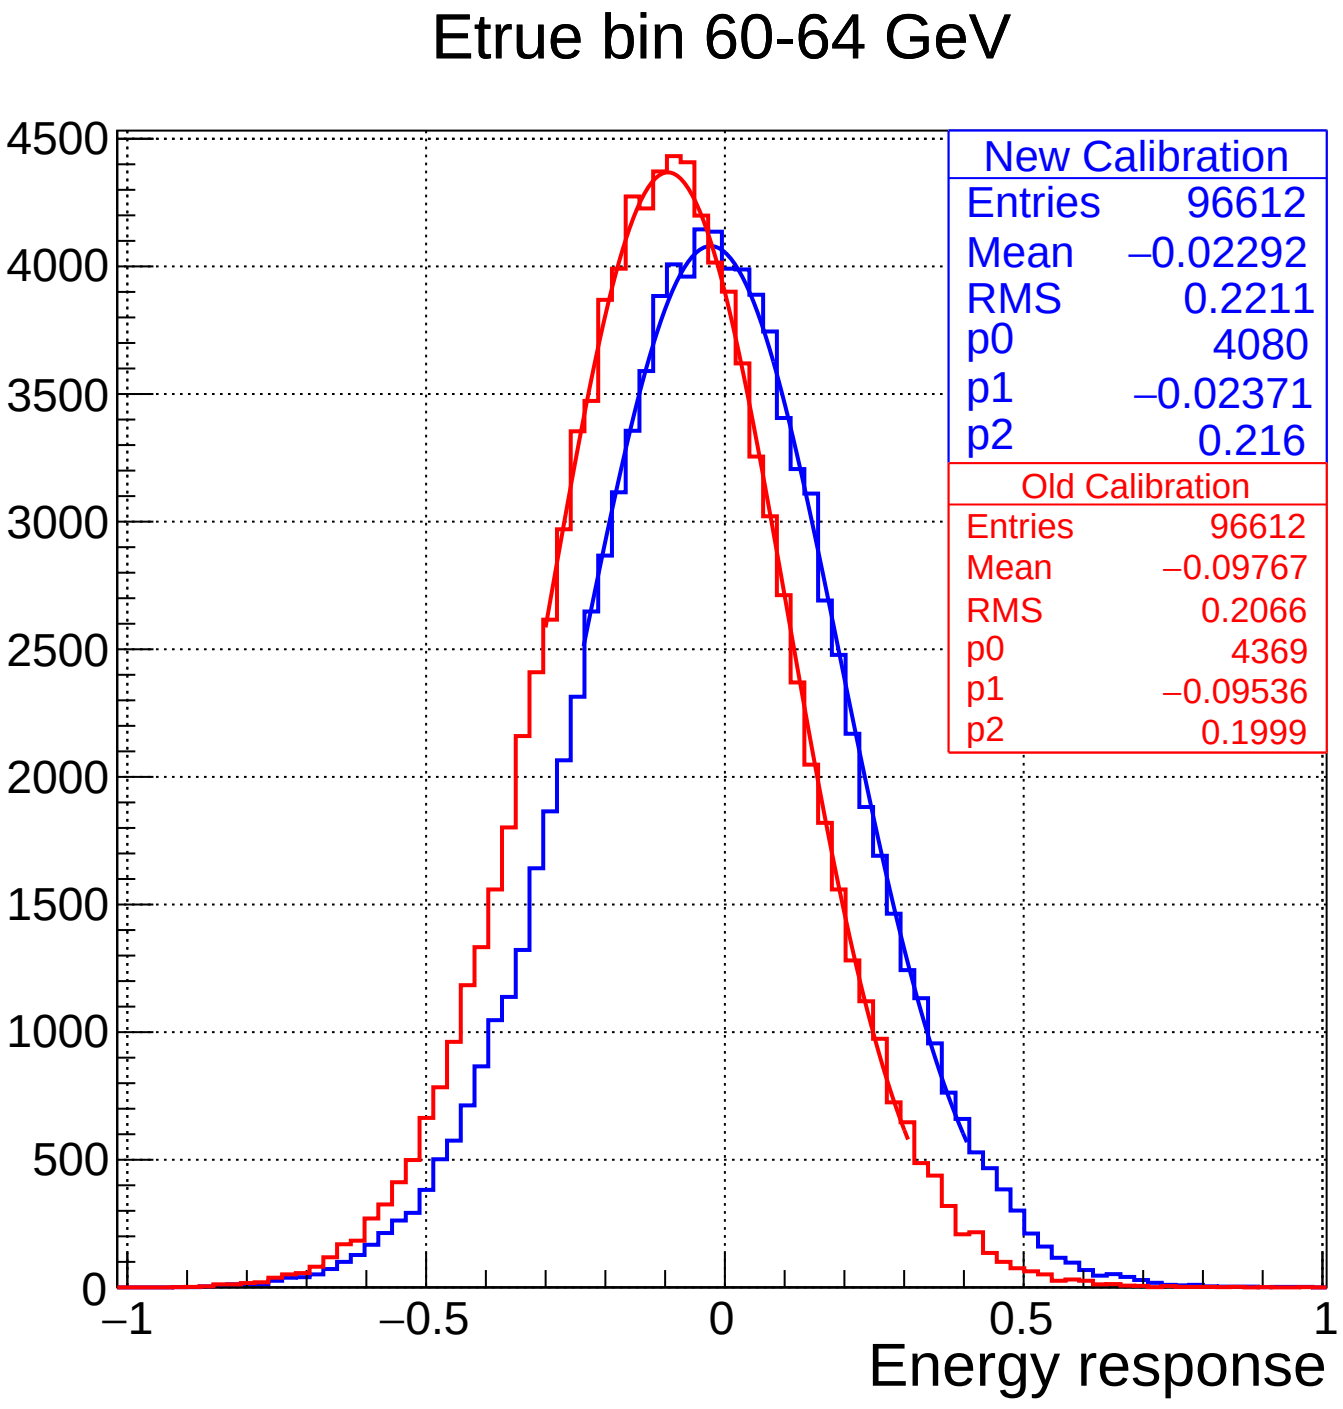
Etrue bin 60-64 GeV
New Calibration
Entries 96612
Mean –0.02292
RMS 0.2211
p0 4080
p1 –0.02371
p2 0.216
Old Calibration
Entries 96612
Mean –0.09767
RMS 0.2066
p0 4369
p1 –0.09536
p2 0.1999
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response