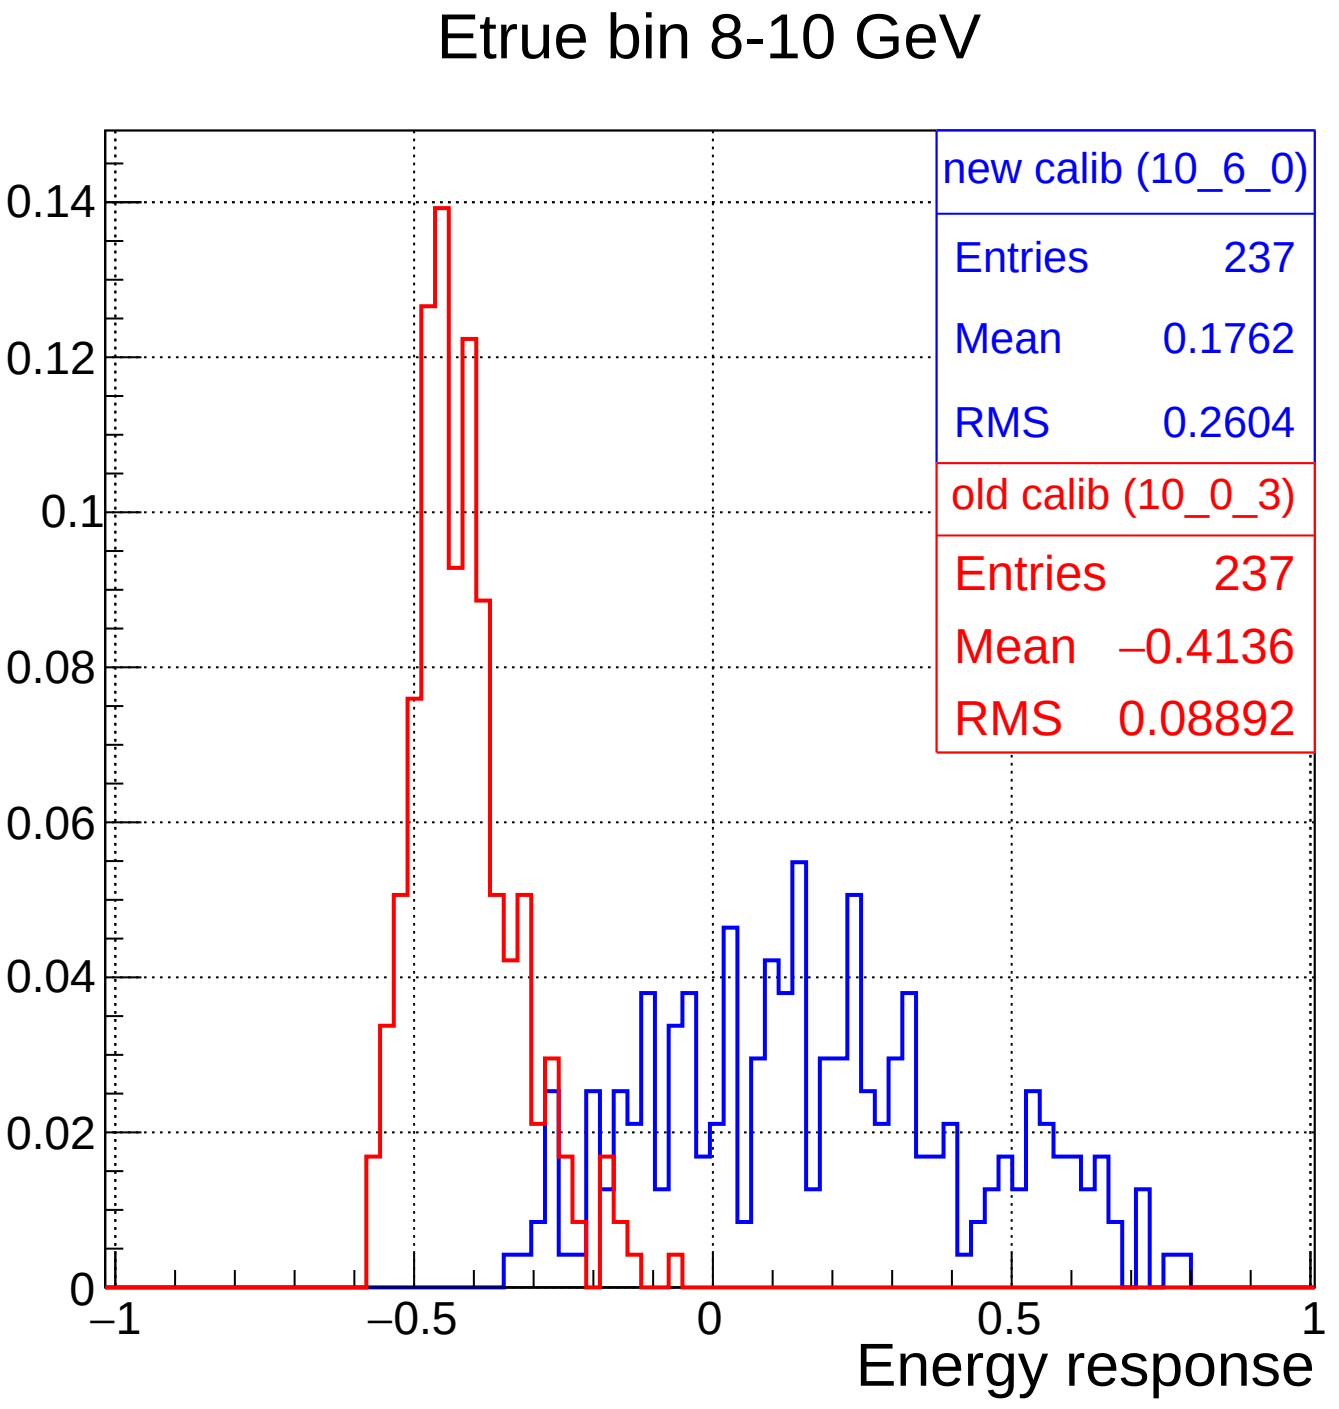
Etrue bin 8-10 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 237
Mean 0.1762
RMS 0.2604
old calib (10_0_3)
Entries 237
Mean –0.4136
RMS 0.08892
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response