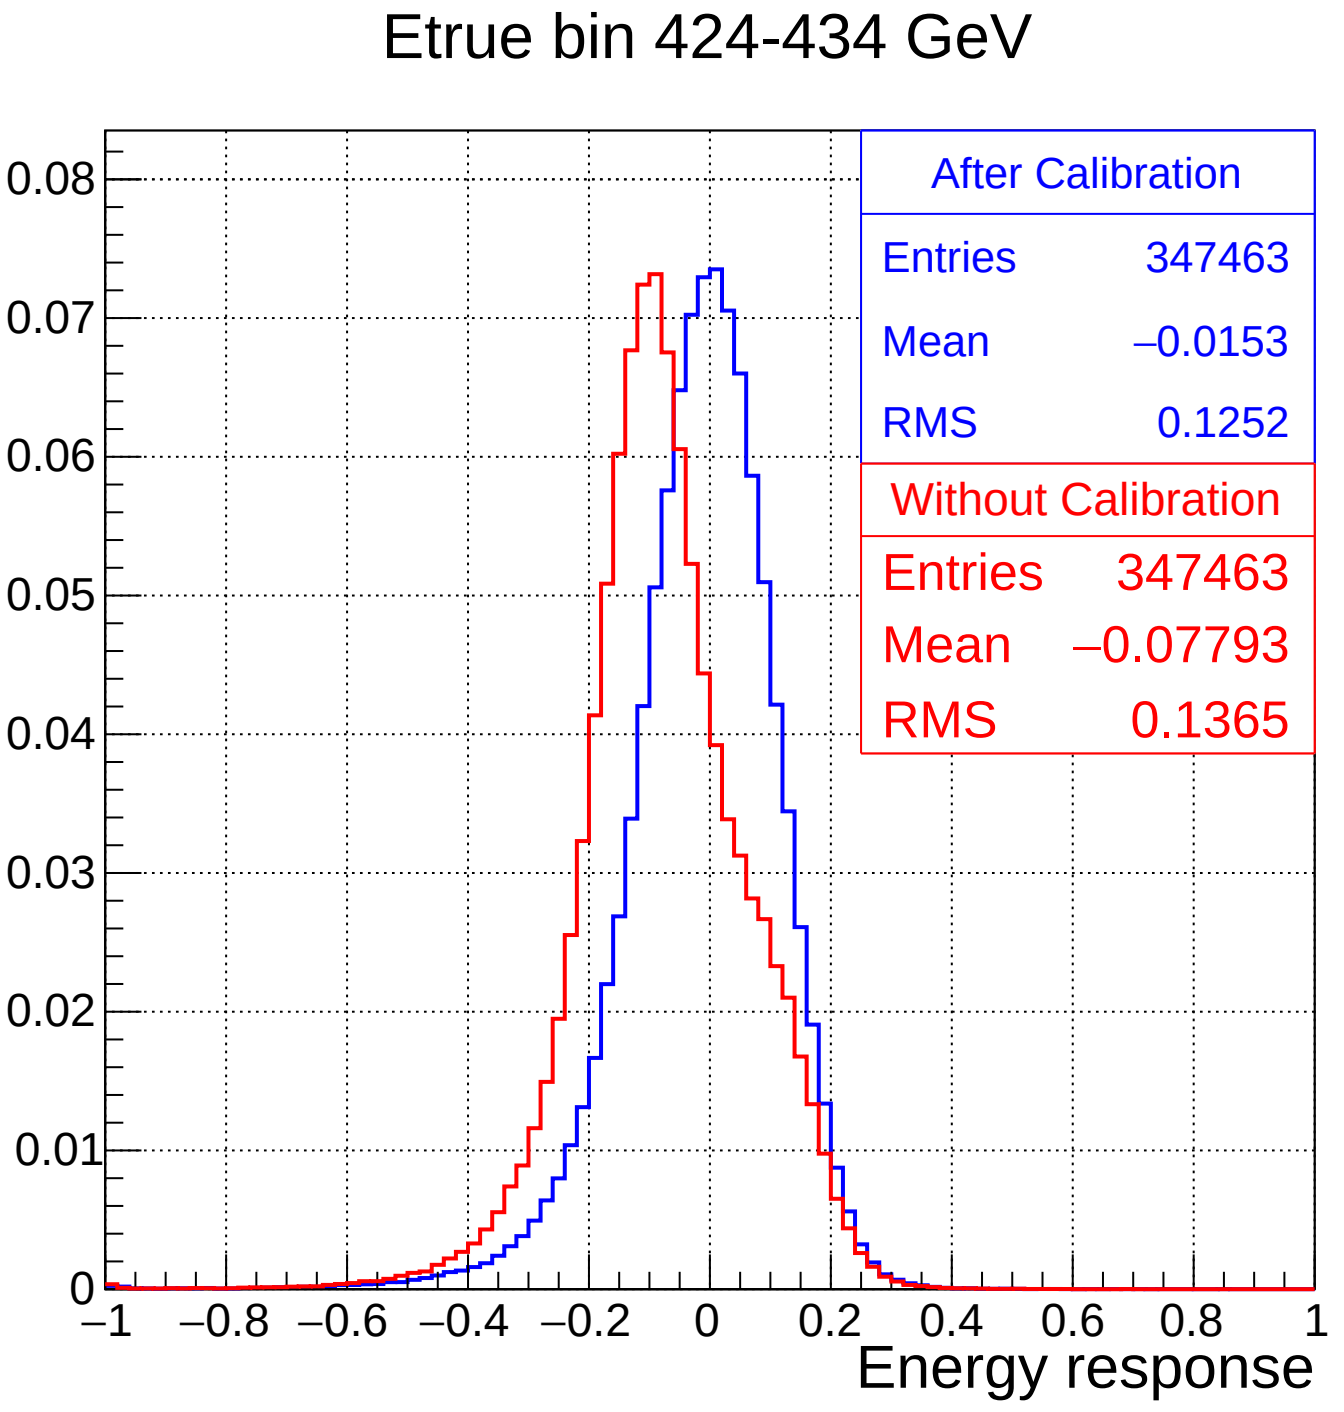
Etrue bin 424-434 GeV
After Calibration
Entries 347463
Mean –0.0153
RMS 0.1252
Without Calibration
Entries 347463
Mean –0.07793
RMS 0.1365
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response