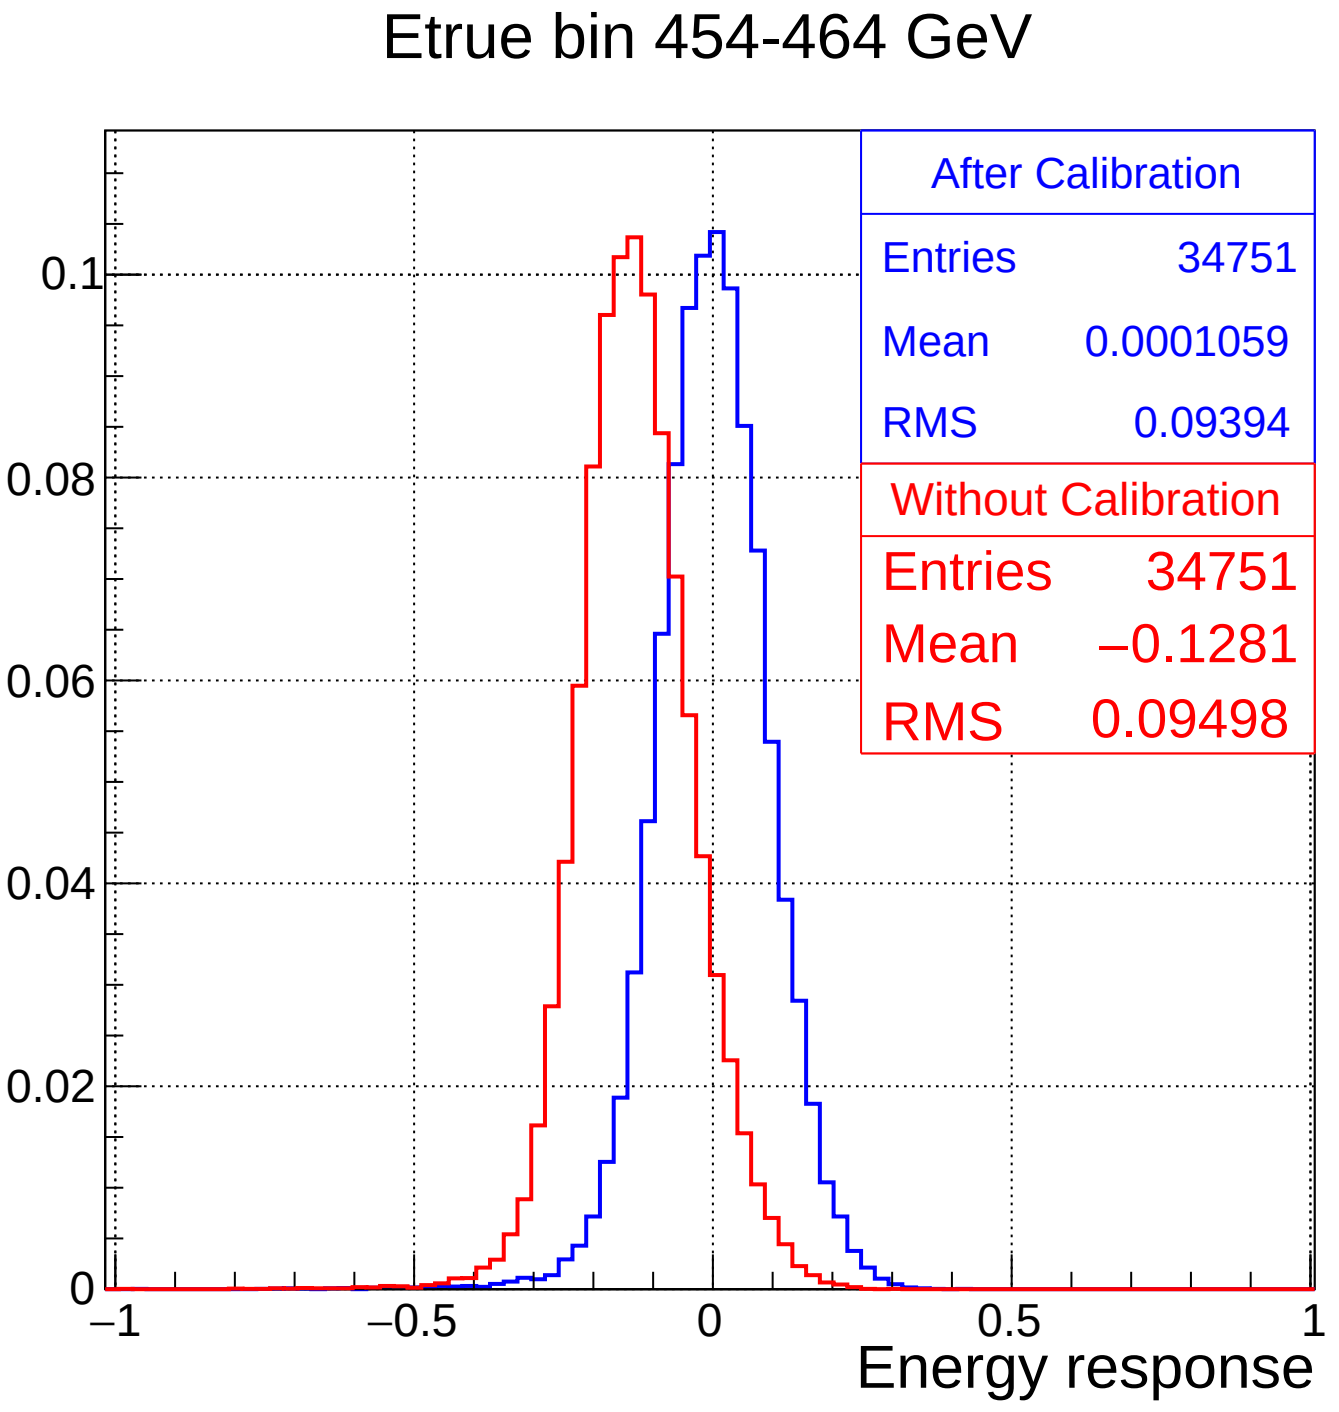
Etrue bin 454-464 GeV
After Calibration
Entries 34751
Mean 0.0001059
RMS 0.09394
Without Calibration
Entries 34751
Mean −0.1281
RMS 0.09498
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−1
−0.5
0
0.5
1
Energy response