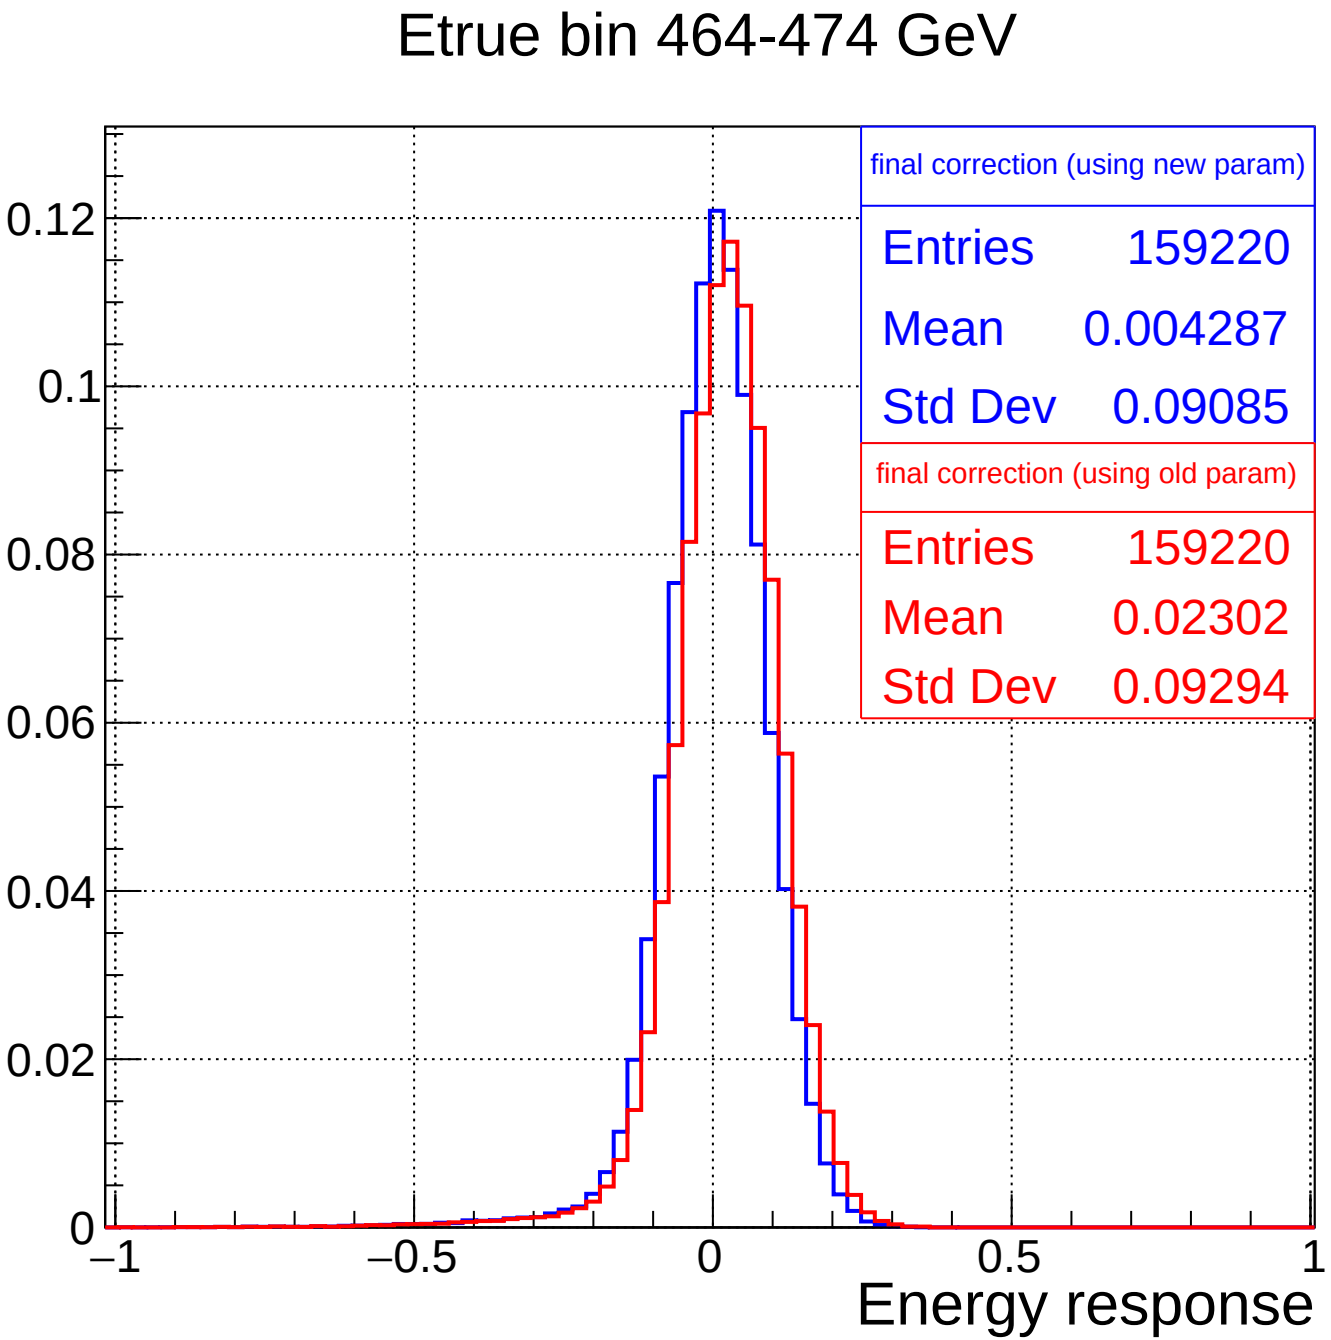
Etrue bin 464-474 GeV
final correction (using new param)
Entries 159220
Mean 0.004287
Std Dev 0.09085
final correction (using old param)
Entries 159220
Mean 0.02302
Std Dev 0.09294
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response