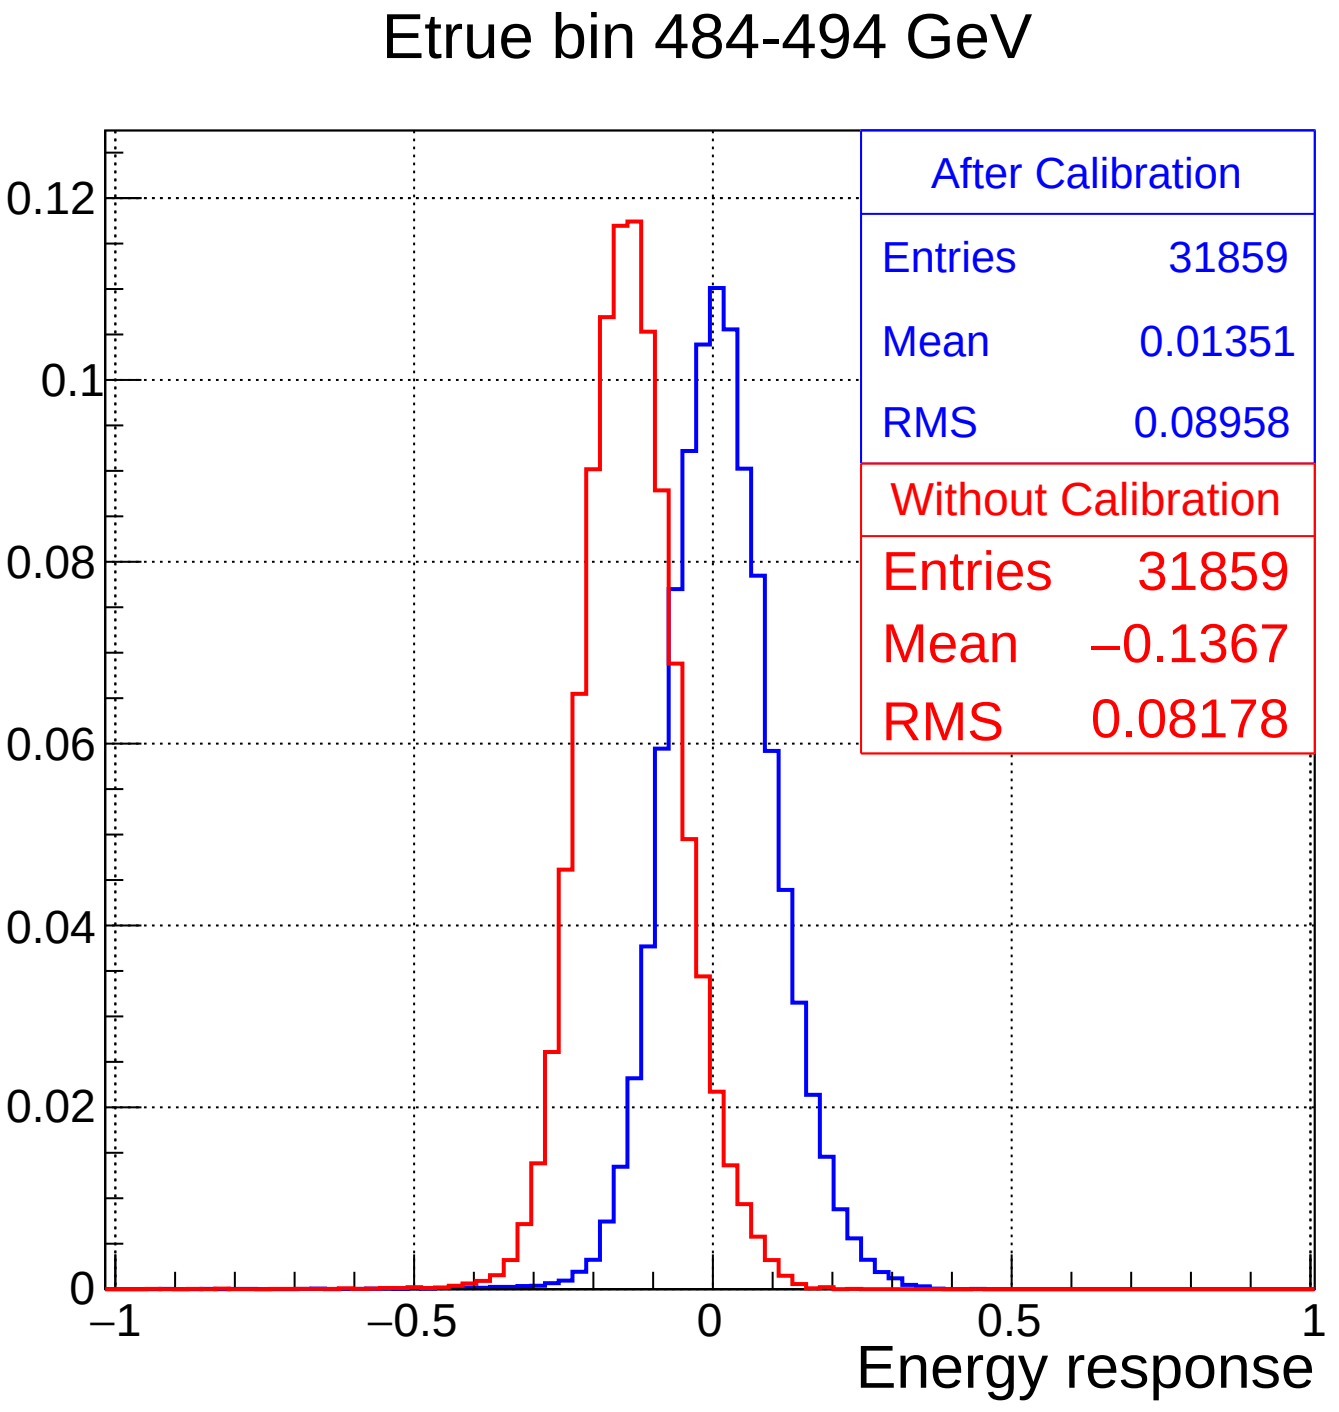
Etrue bin 484-494 GeV
After Calibration
Entries 31859
Mean 0.01351
RMS 0.08958
Without Calibration
Entries 31859
Mean –0.1367
RMS 0.08178
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response