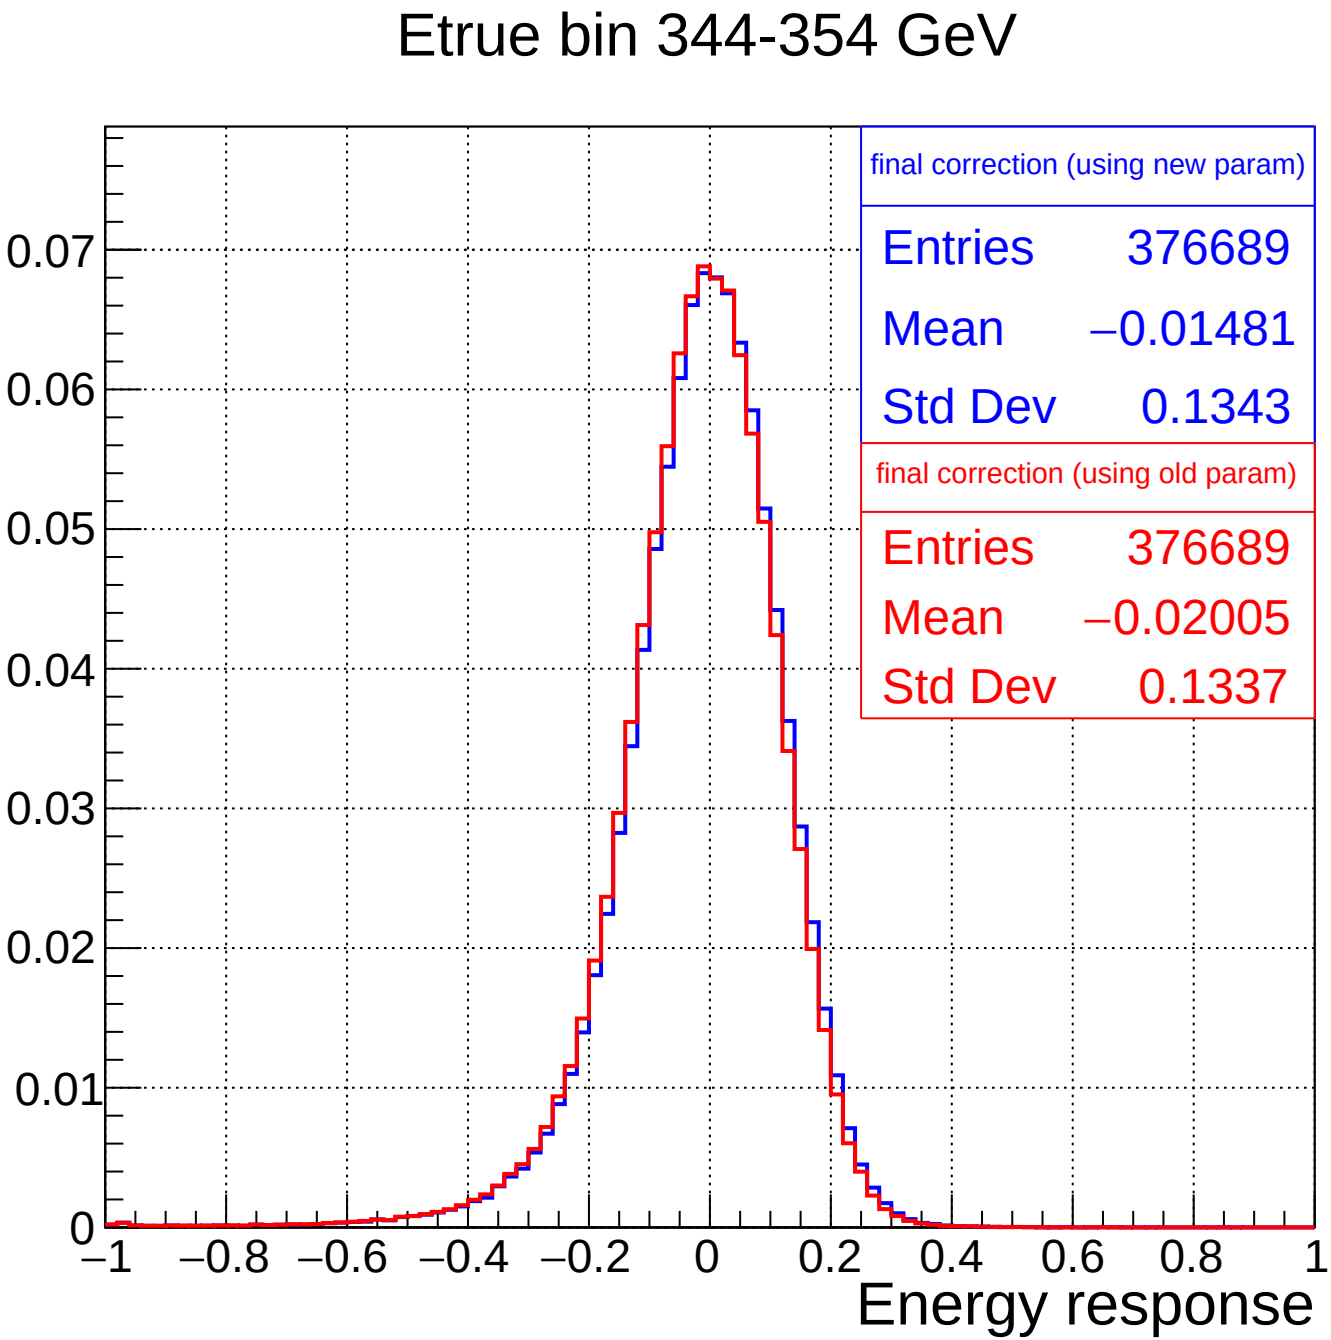
Etrue bin 344-354 GeV
final correction (using new param)
Entries 376689
Mean −0.01481
Std Dev 0.1343
final correction (using old param)
Entries 376689
Mean −0.02005
Std Dev 0.1337
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response