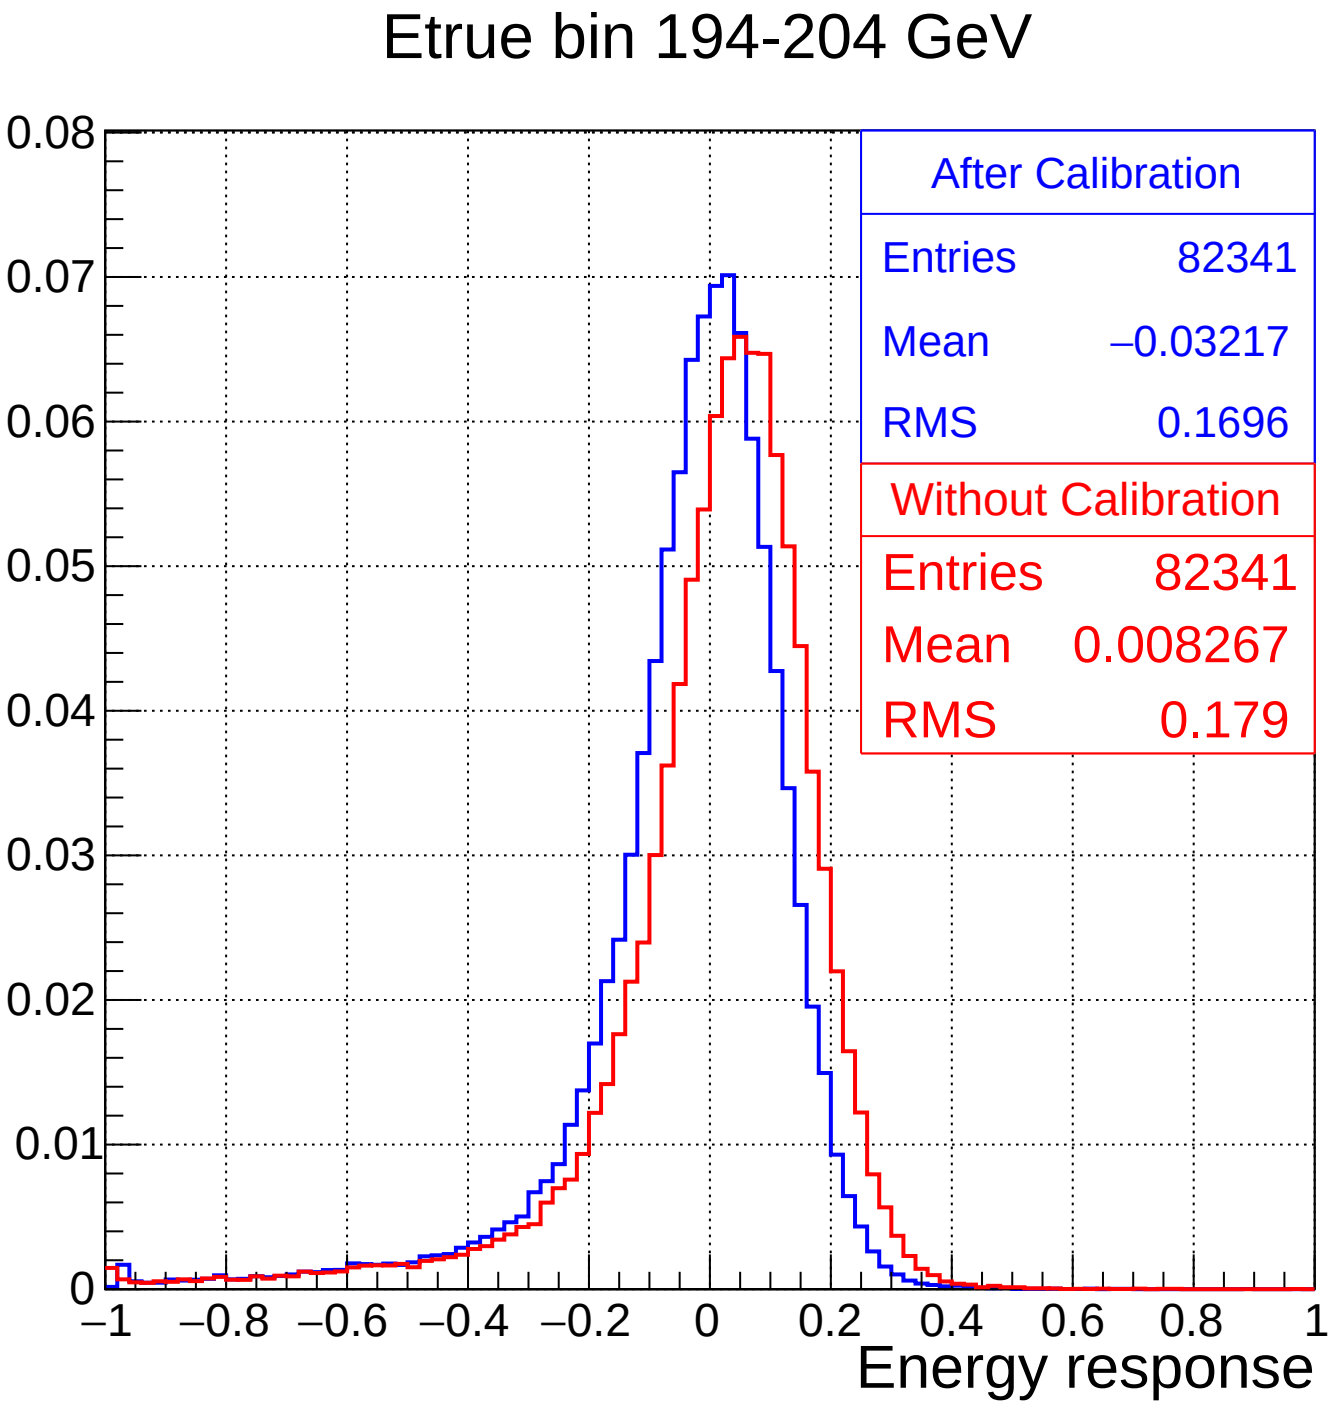
Etrue bin 194-204 GeV
After Calibration
Entries 82341
Mean –0.03217
RMS 0.1696
Without Calibration
Entries 82341
Mean 0.008267
RMS 0.179
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response