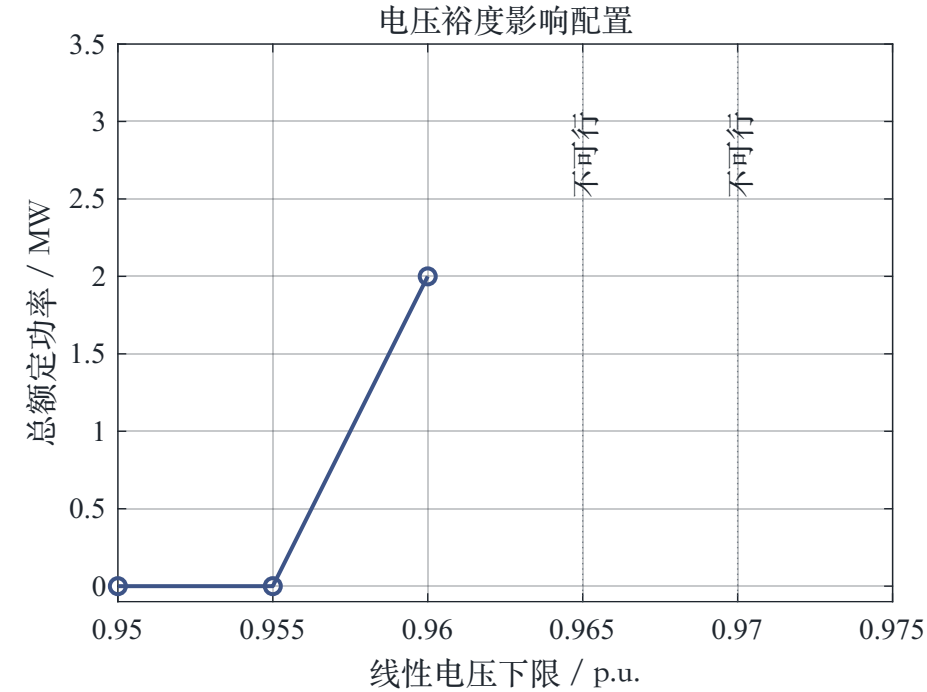
电压裕度影响配置
总额定功率 / MW
线性电压下限 / p.u.
不可行
不可行
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975

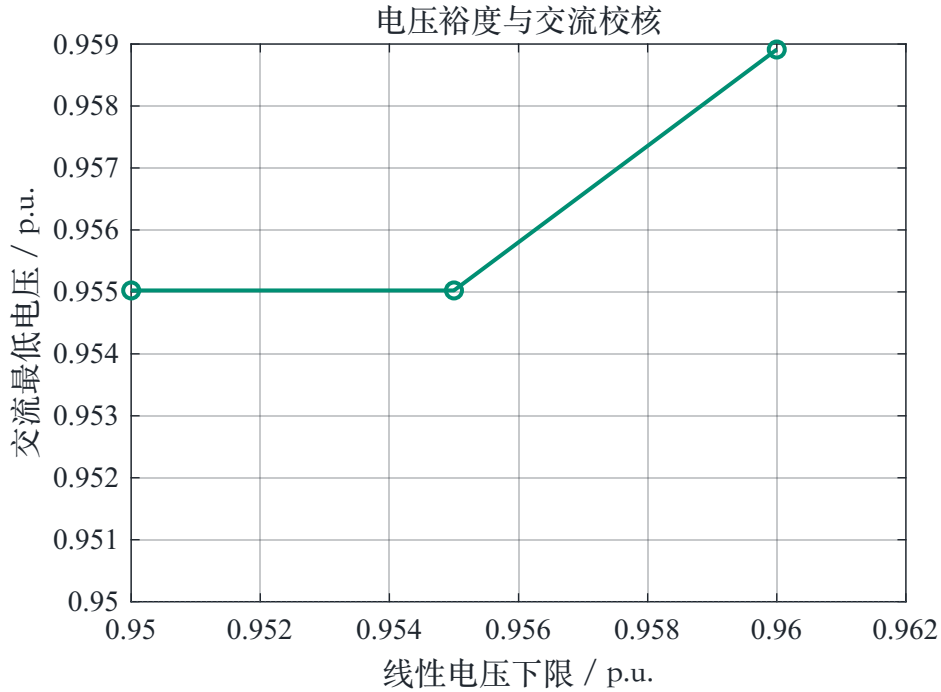
电压裕度与交流校核
交流最低电压 / p.u.
线性电压下限 / p.u.
0.959
0.958
0.957
0.956
0.955
0.954
0.953
0.952
0.951
0.95
0.95
0.952
0.954
0.956
0.958
0.96
0.962

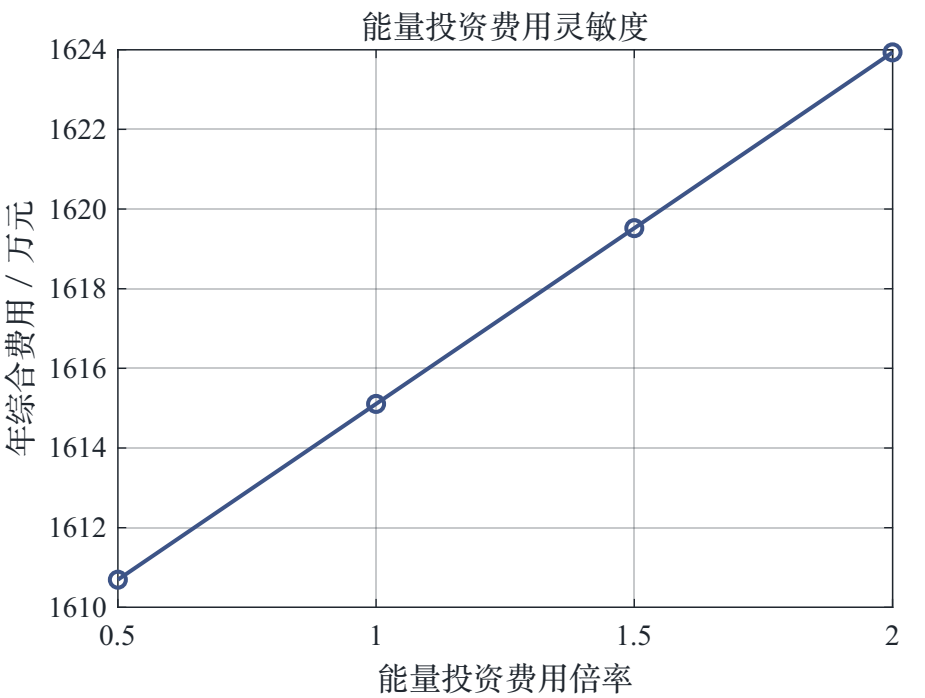
能量投资费用灵敏度
年综合费用 / 万元
能量投资费用倍率
1624
1622
1620
1618
1616
1614
1612
1610
0.5
1
1.5
2

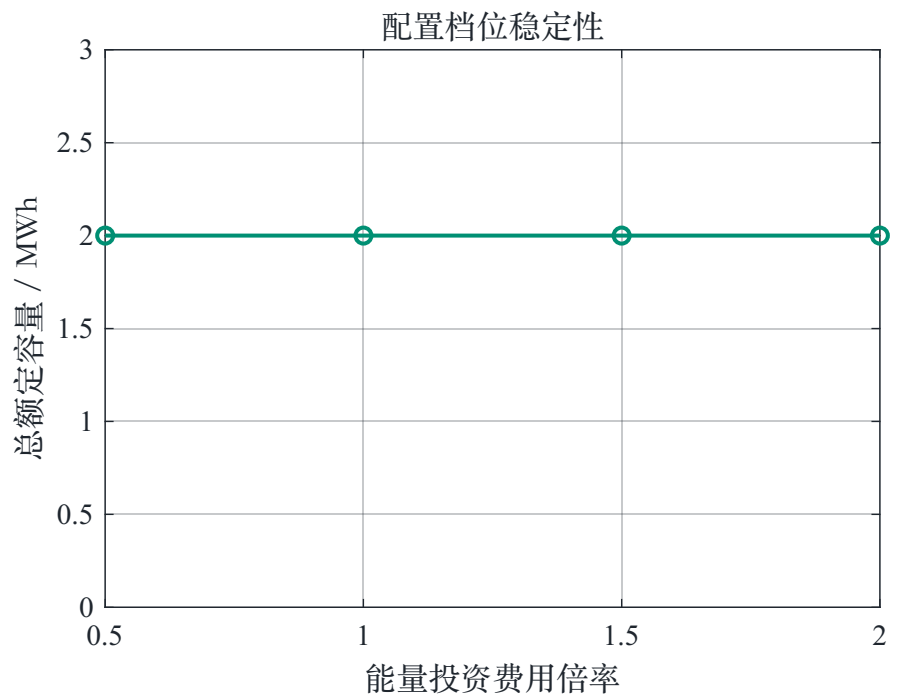
配置档位稳定性
总额定容量 / MWh
能量投资费用倍率
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.5
1
1.5
2