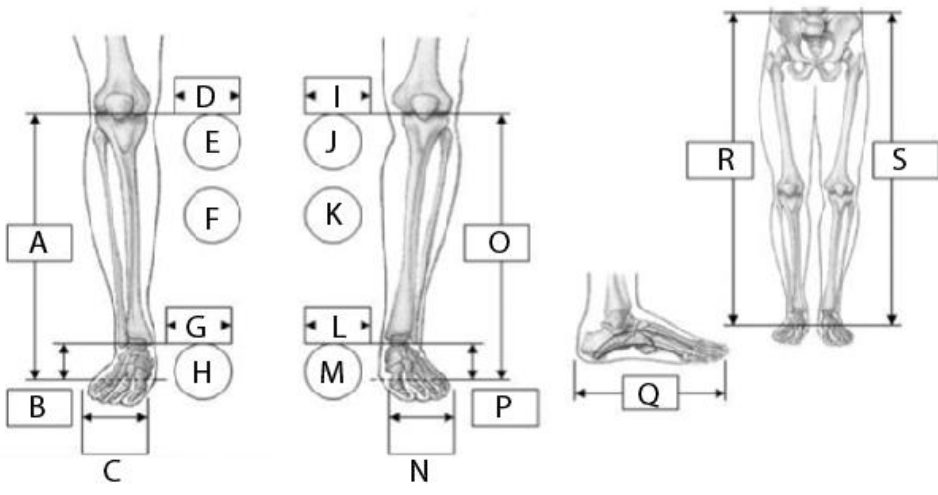
		CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN COLOMBIA-CIREC TOMA DE MOLDE AFO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN.		Código	FO-07-38
				Versión	1
				Fecha de Emisión	19-01-2012
NOMBRE DEL USUARIO	SEBASTIAN GUTIERREZ MORENO			MASCULINO	FEMENINO
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TÉCNICO A CARGO	CIRO CARO	USUARIO HISTORIA		ADULTO	NIÑO
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NUMERO DE OP	ORT 2611	1102377621			
				MEDIDAS	
				A	52
				B	63
				C	66
				D	33
				E	21
				F	35
				G	63
				H	25
				I	36
				J	25
				K	78
				L	45
				M	25
				IZQUIERDA	<input checked="" type="checkbox"/>
DERECHA	<input type="checkbox"/>			O	25
OBSERVACIONES				P	36
				R	42
				S	21
FECHA DE INGRESO	FECHA DE MOLDE	FECHA DE PRUEBA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE CAMBIO	
21/10/2022	22/10/2022	25/10/2022			

TIPO DE ORTESIS						
A.F.O	<input checked="" type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO				
F.O	<input type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO				OBSERVACIONES
Zapato	<input type="checkbox"/>	Cambio de Volumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Accidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
S.O	<input type="checkbox"/>	Cambio de volumen + otro	<input checked="" type="checkbox"/>	Falsa Info	<input type="checkbox"/>	
C.O	<input type="checkbox"/>	Ruptura de Componente	<input type="checkbox"/>	Covertura	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Problema de Alineación	<input type="checkbox"/>	Perdida/Robo	<input type="checkbox"/>	
		Grieta o Hueco en Socket	<input type="checkbox"/>	Crecimiento	<input type="checkbox"/>	
DETERMINANTES		COVERTURA DEL PIE		COLOR DE PIE	CAUCASICO	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descalzo	<input checked="" type="checkbox"/>		OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	Chancleta	<input checked="" type="checkbox"/>	TALLA DE PIE		
PIE No.	<input checked="" type="checkbox"/>	Abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE PIE	DESCALZO	<input type="checkbox"/>
ALTO TACON	<input type="checkbox"/>	Cerrado	<input type="checkbox"/>		TIPO DE ZAPATO	<input checked="" type="checkbox"/>
CARACTERÍSTICAS ARTICULACIÓN DE TOBILLO						
<input checked="" type="checkbox"/>		Adulto Removible 20 mm	<input type="checkbox"/>	Articulación Chica de Tobillo PP		
<input checked="" type="checkbox"/>		16 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Tamarak Larga		
<input checked="" type="checkbox"/>		Articulación larga de Tobillo	<input type="checkbox"/>	Tamarak Chica		
<input checked="" type="checkbox"/>		Articulación Chica de Tobillo				
TIPO DE CONSTRUCCIÓN						
Convencional				<input checked="" type="checkbox"/>		
Plastica				<input checked="" type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES						
<p>AMPUTACION INFERIOR IZQUIERDA POR ACCIDENTE DE TRANSITO SIENDO PASAJERO DE MOTOCICLETA</p>						