


Função de perda durante treinamento/validação  
neurônios.: 90, mom.: 0.25, MSE: 0.09+/-0.05



Acurácia durante treinamento/validação  
neurônios: 90, mom.: 0.25, MSE: 0.09+/-0.05

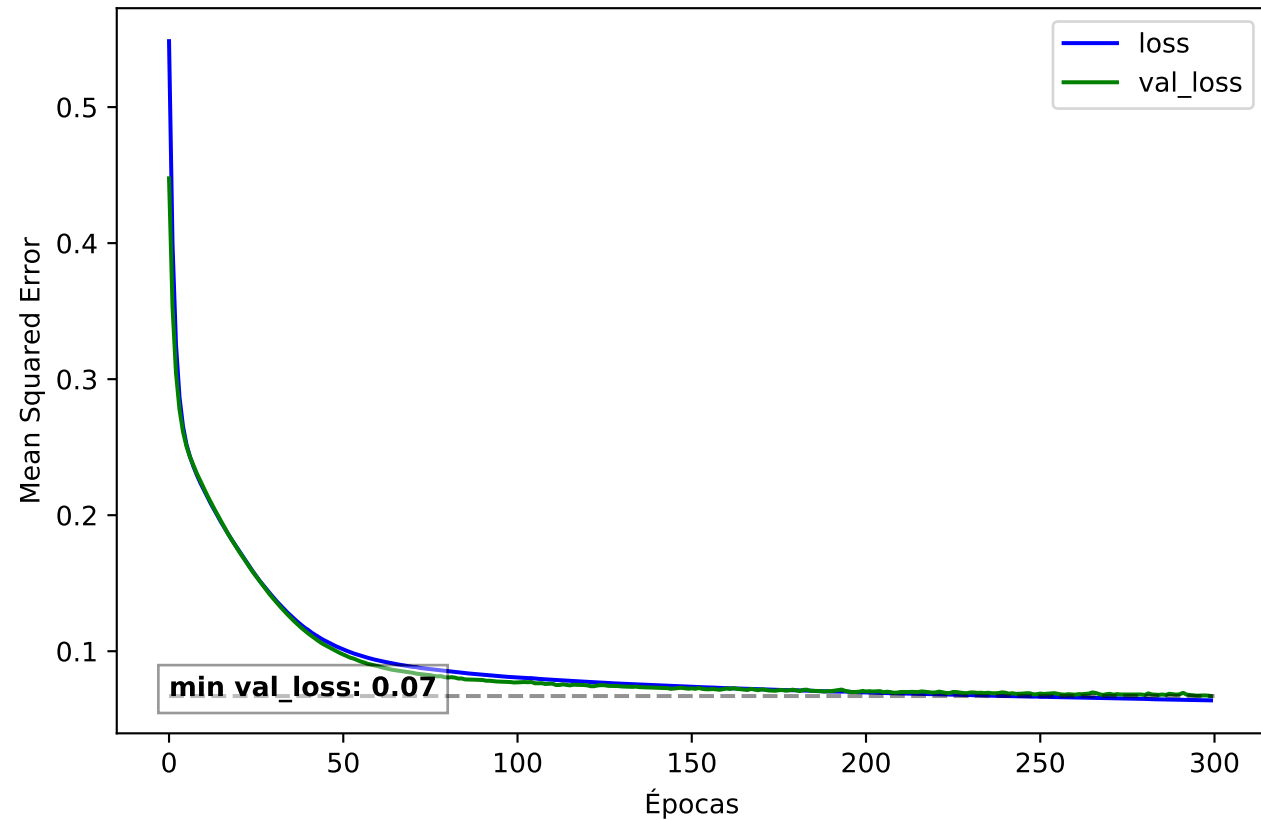